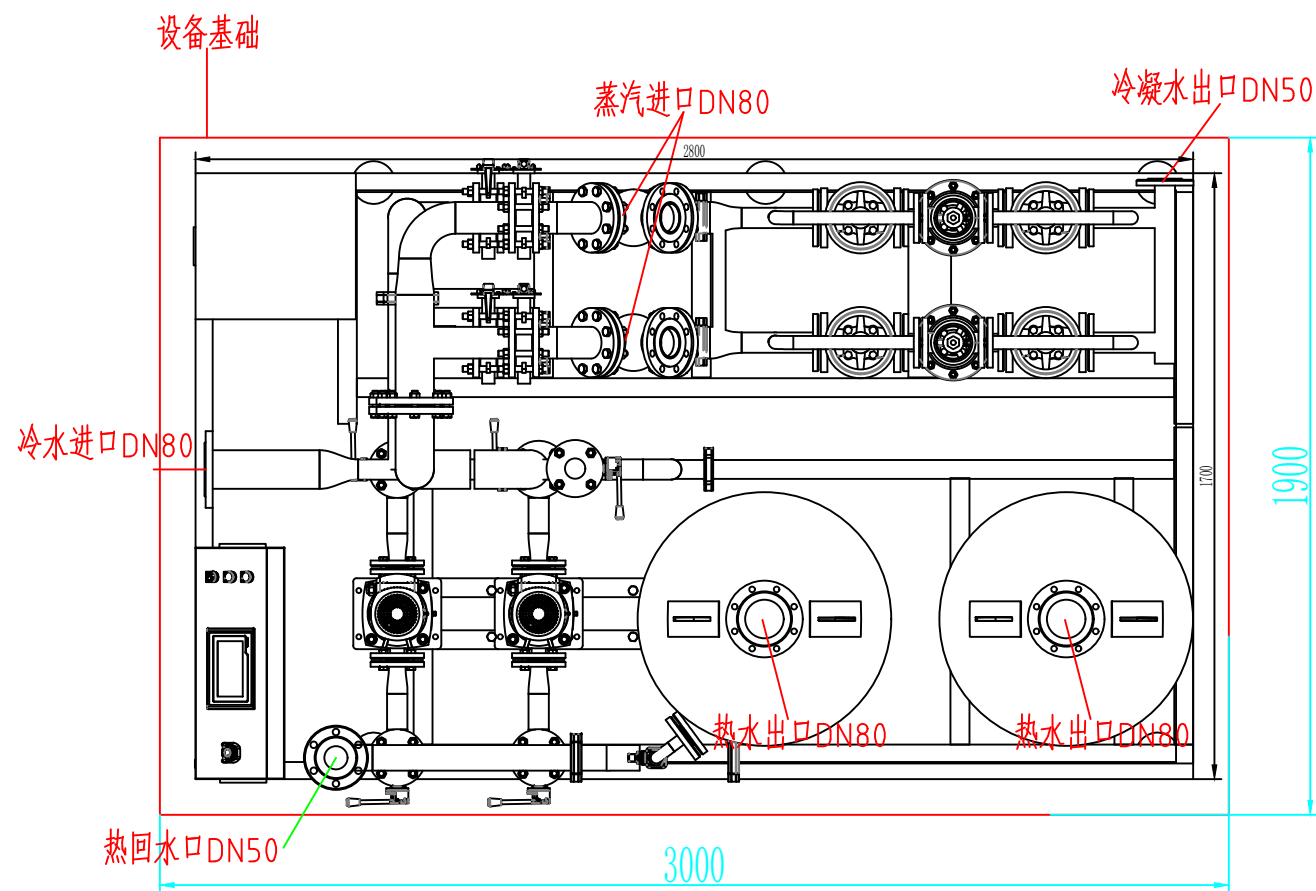


膨胀罐平面尺寸图

## 说明

- 1.热水机槽钢基础长宽为：2800×1700,净高度约2600，热水机净重约1.5吨，运行重量约2.6吨；
- 2.膨胀罐直径尺寸为：Φ600，膨胀罐净重约0.1吨,运行重量约0.25；

本图尺寸单位为毫米

| 北京精开环能科技有限公司 |    |    |                                                    | 工程名称    |     |
|--------------|----|----|----------------------------------------------------|---------|-----|
| 职责           | 签名 | 日期 | 图纸名称<br>1#楼高区 10/60℃ 30t/h<br>中央智能卫生热水机平面尺寸图<br>比例 | 南通中医院项目 |     |
| 设计           |    |    |                                                    |         |     |
| 制图           |    |    |                                                    |         |     |
| 校核           |    |    |                                                    | 第3张     | 共3张 |
| 审核           |    |    |                                                    | 重量 (Kg) |     |