
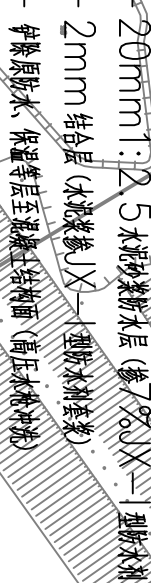


高压场地坪结构图

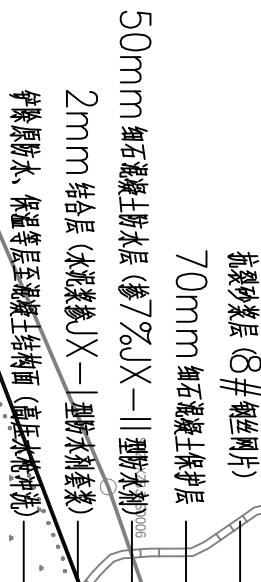

单集闸站管理区围墙坍塌范围
长度175m


单集闸站管理区围墙修复
总长度588m

单集站配电房窗户更换及漏雨处理

单集站高压柜内加装温控加热器及风扇

单集站循环水进水管改造

单集站35kV高压场地坪硬化

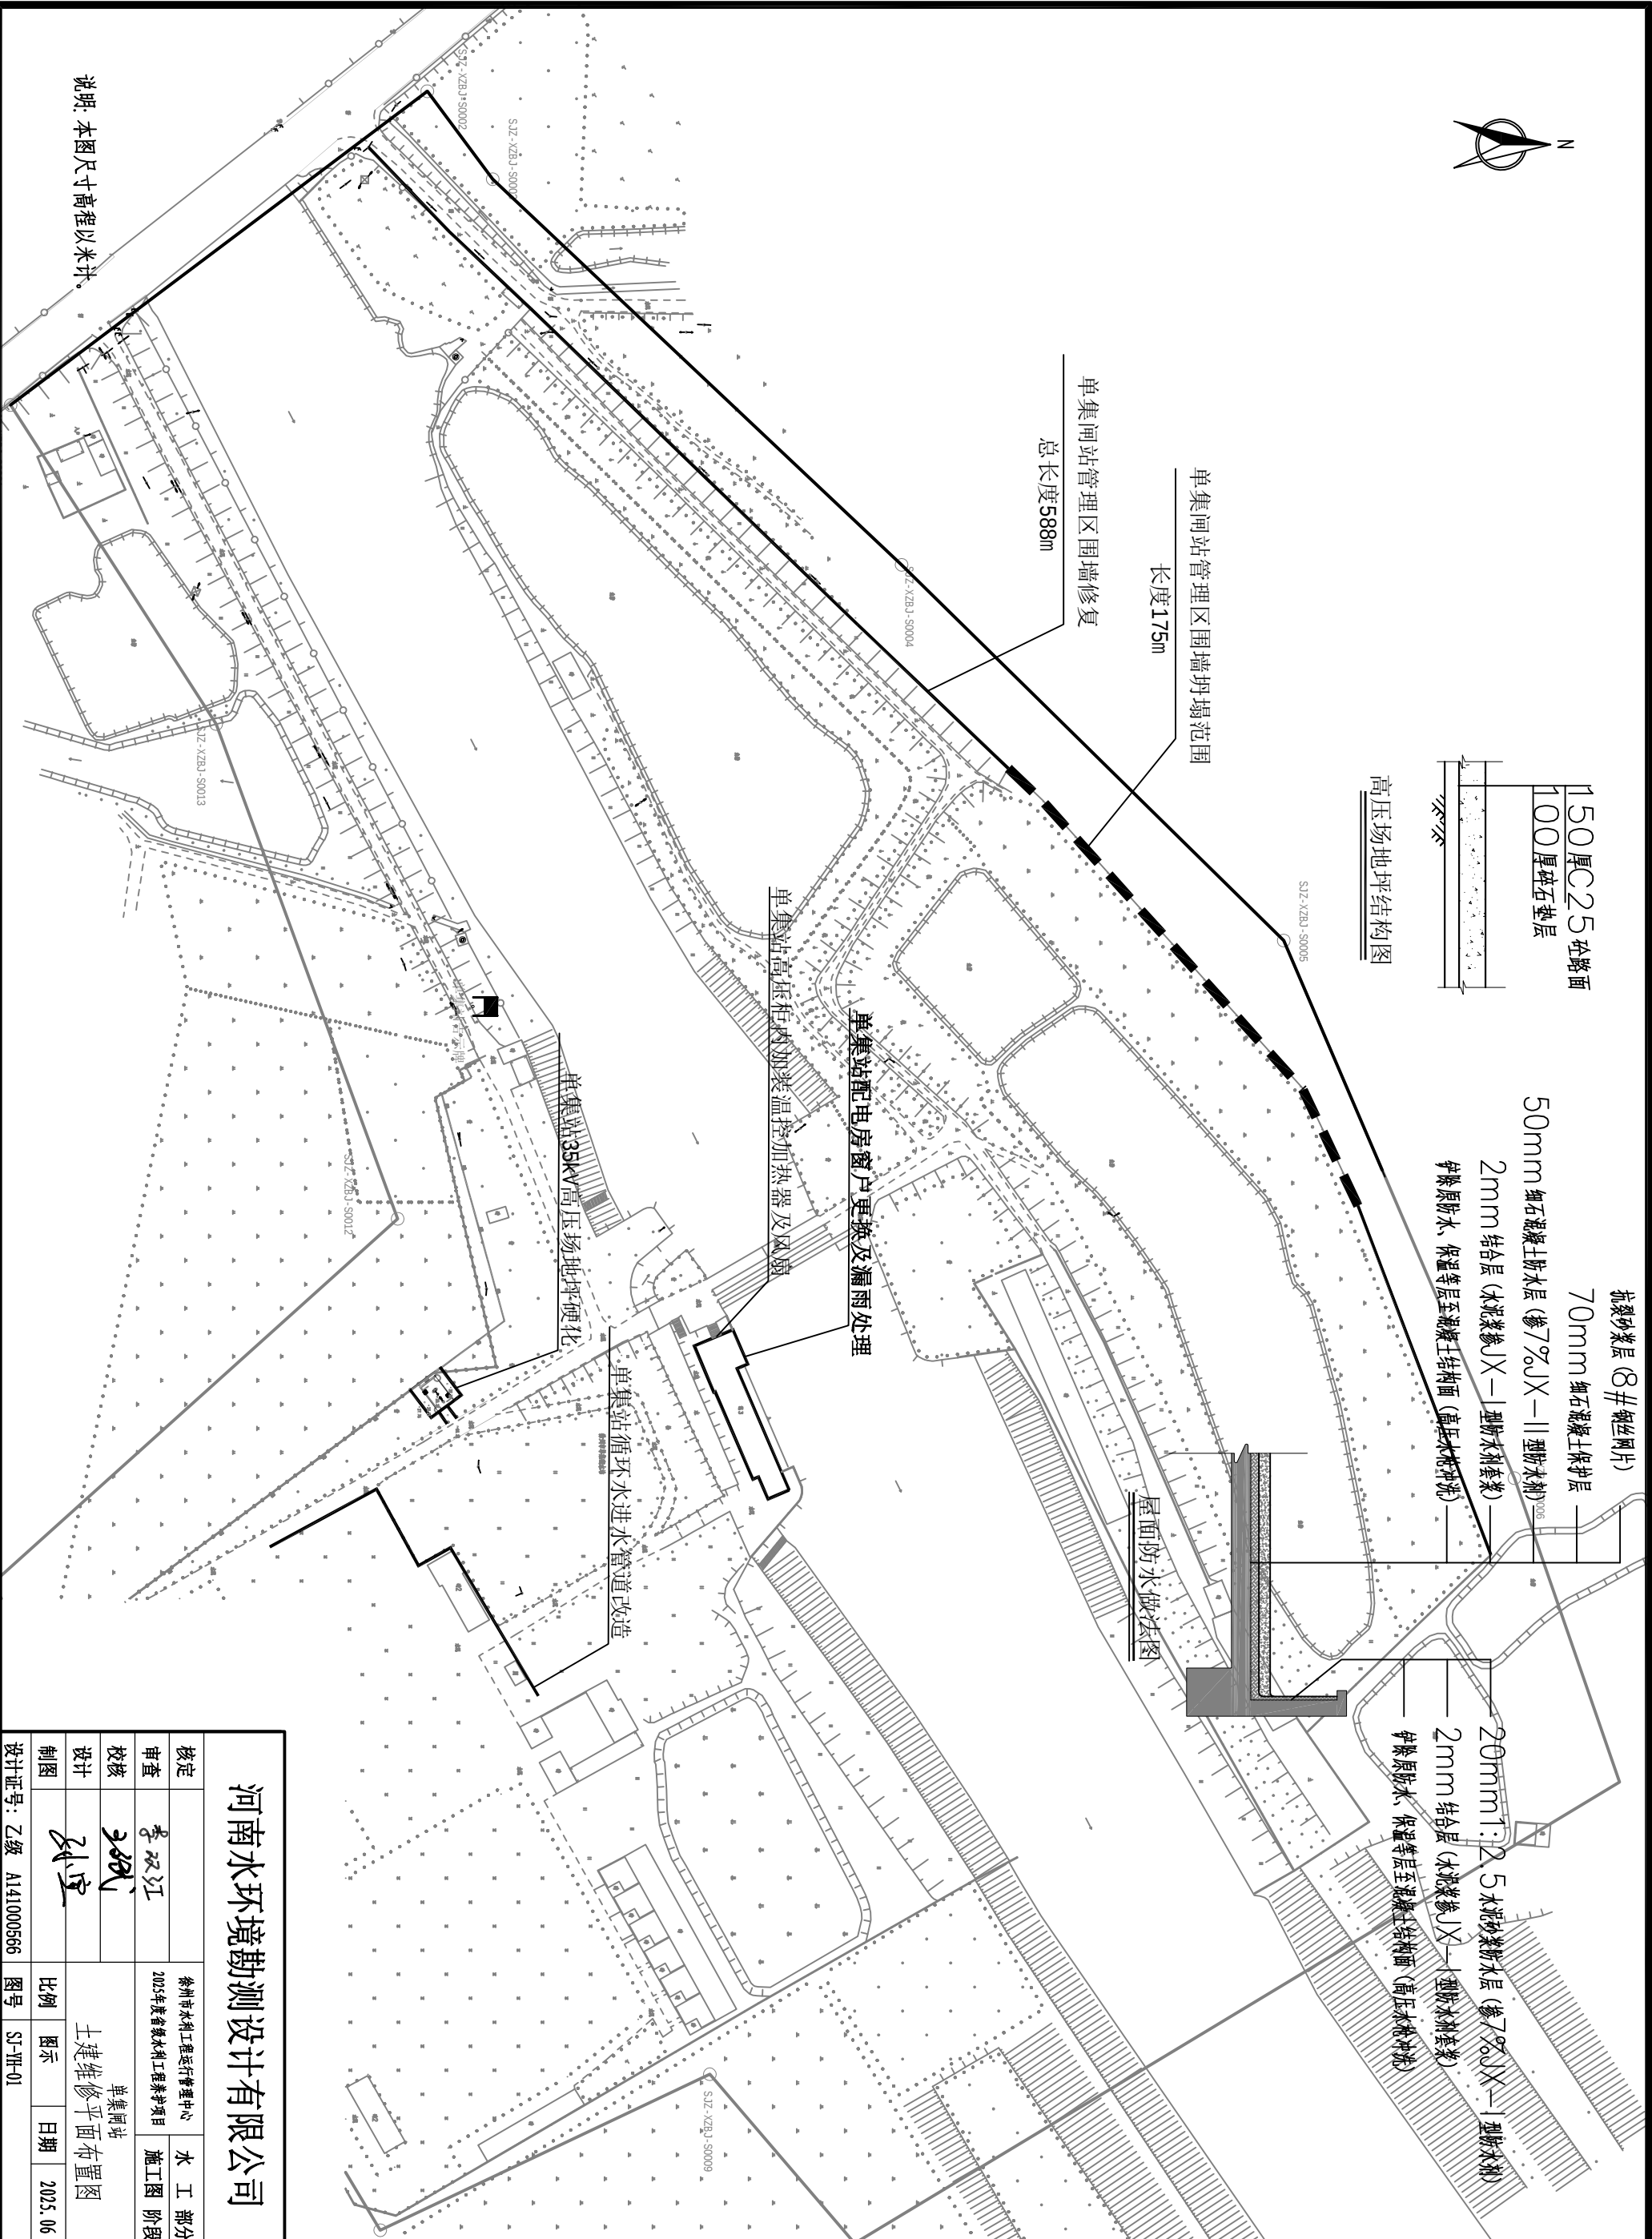


说明: 本图尺寸高程以米计。


河南水环境勘测设计有限公司

核定		徐州市水利工程院运行管理中心	水	工	部	分
审查	李双江	2025年度省教水利工程项目	施	工	图	阶
校核	王双江					
设计	孙宝	土建维修平面布置图				
制图		比例	图示	日期	2025. 06	


设计证号: 乙级 A141000566 图号 SJ-YH-01

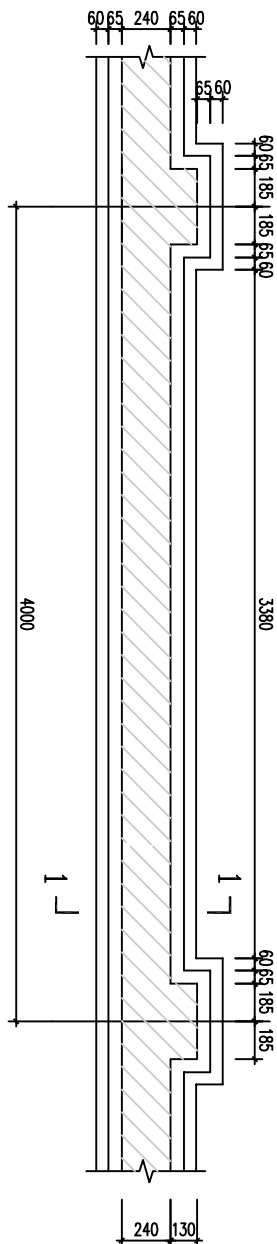


围墙墙身剖视图 1:25



围墙伸缩缝做法 1:25

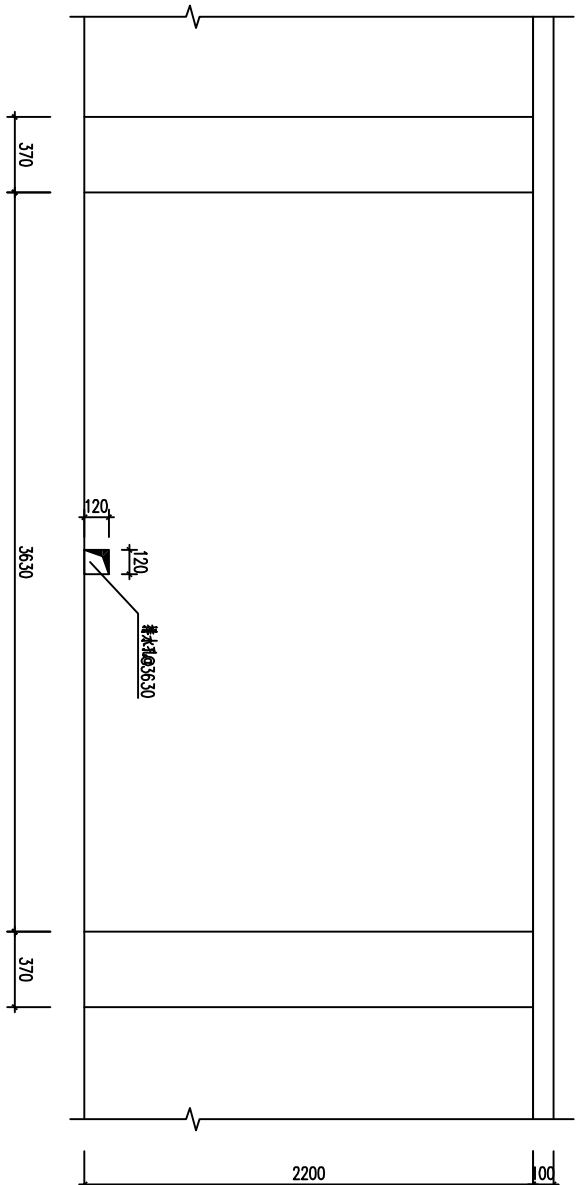

围墙立面图 1:25

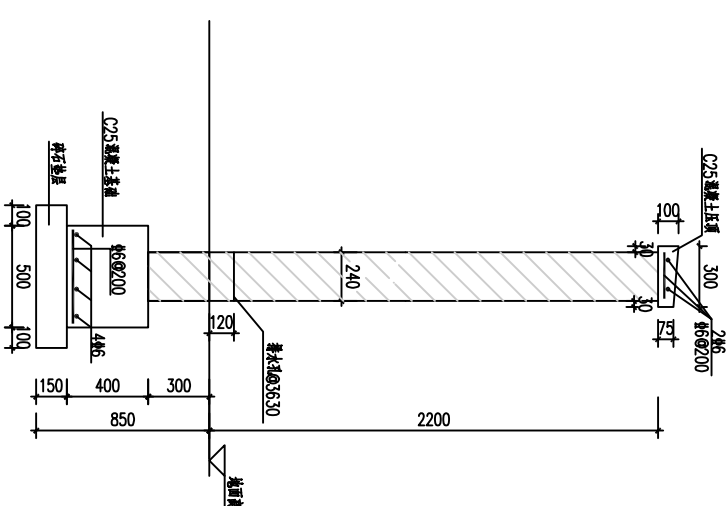


1-1 1:25

说明

- 材料:
砌体: 地下部分采用240厚度等级MU10蒸压粉煤灰砖, M10水泥砂浆砌筑, 地上部分采用240厚度等级MU10蒸压粉煤灰砖, M10水泥砂浆砌筑, 混凝土: 圈梁、压顶、垫层为C20。
- 围墙伸缩缝: 围墙伸缩缝间距≤40m。
- 围墙基础要求持力层为原状地面, 基础埋置深度不足时, 采用: 2:4碎石三合土回填。

河南水环境勘测设计有限公司

核定		徐州市水利工程院运行管理中心	水	工	部	分
审查	李汉江	2025年度省教水利工程院项目	施	工	图	阶
校核	王成					
设计		管理区围墙修复结构图				
制图	孙定		比	例	图	示
设计证号: 乙级 A141000566	图号	SJ-YH-02	日期	2025.06		

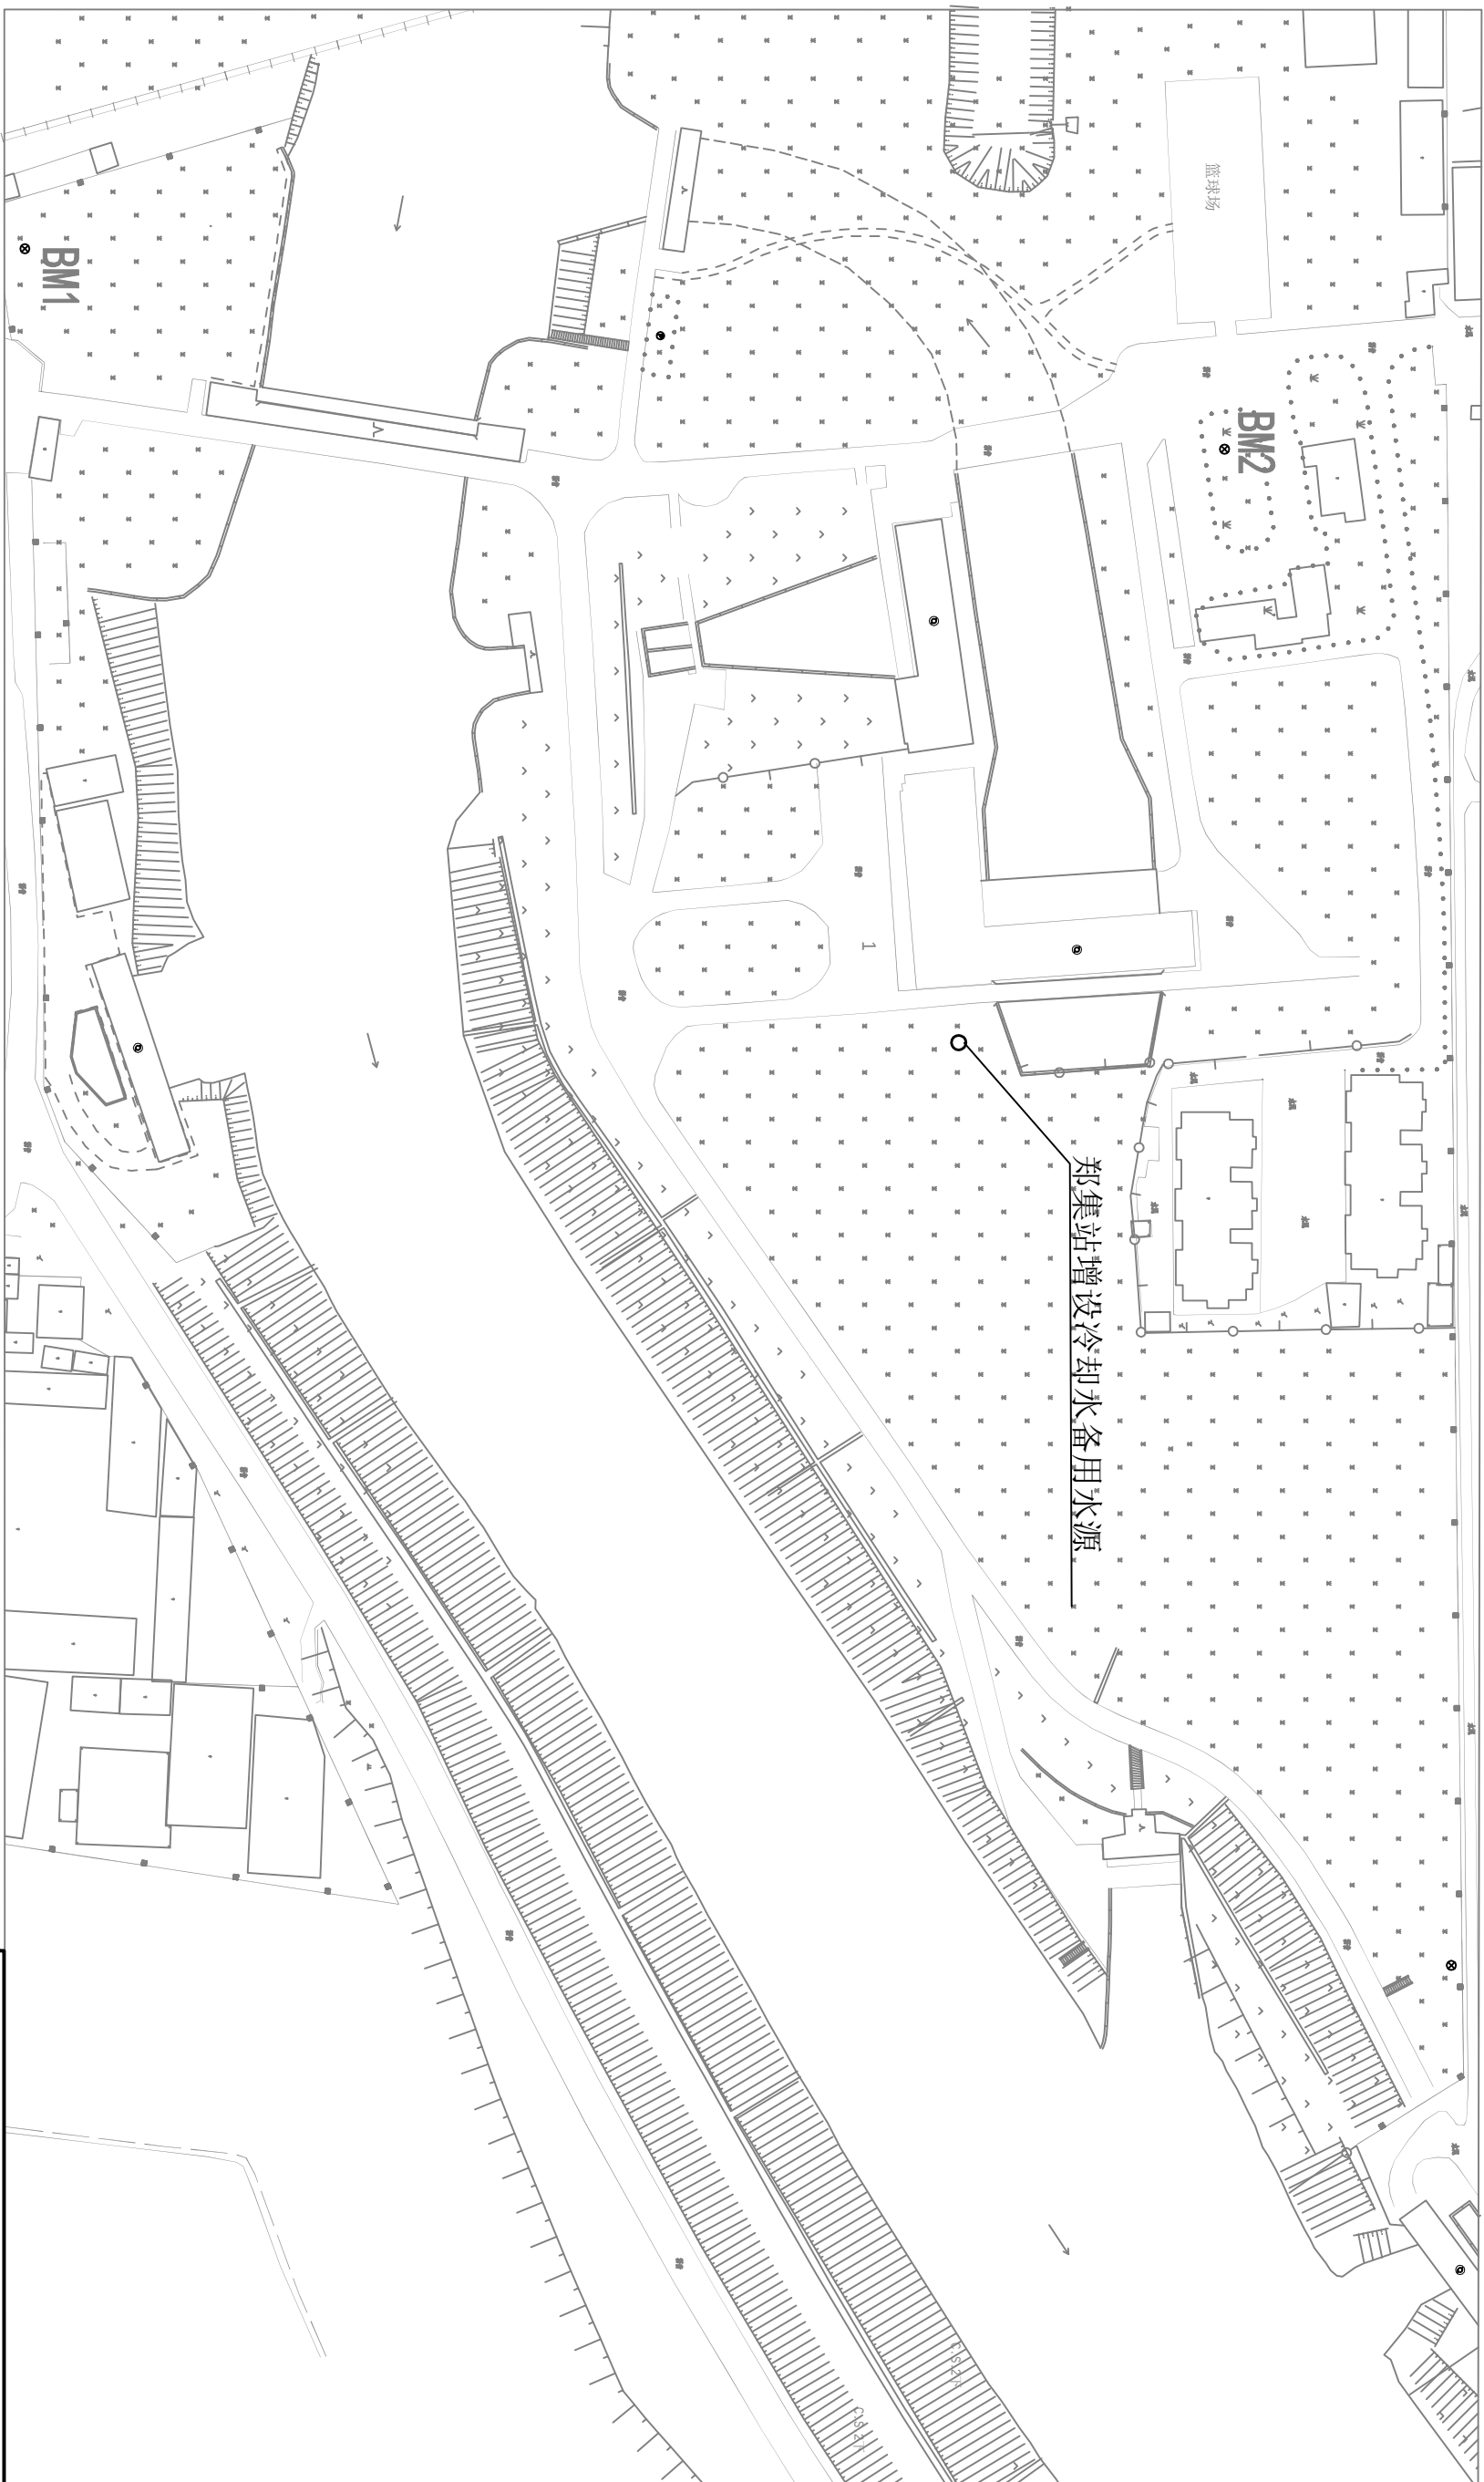


说明: 本图尺寸高程以米计。

平面示意图

河南水环境勘测设计有限公司

核定		徐州市水利工程运行管理中心	水	工	部分
审查	李双江	2025年度省教水利工程项目	施工	图	阶段
校核	王成	郑集东站 土建养护项目平面示意图			
设计	孙立				
制图					
设计证号: 乙级 A141000566		图号	SI-YH-03	比例	1:500


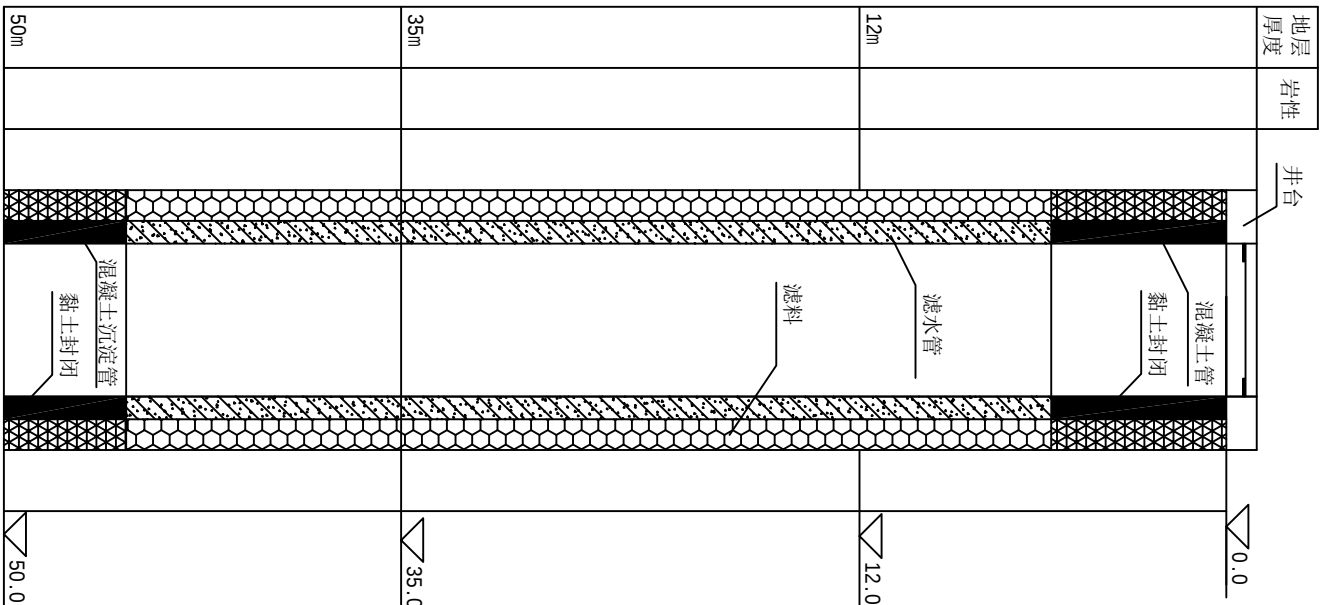


50m井柱状图

说明: 本图尺寸高程以米计。

河南水环境勘测设计有限公司

核定		徐州市水利工程运行管理中心	水	工	部	分
审查	李双江	2025年度省教水利工程施工项目	施	工	图	阶
校核	王成	50m井柱状图				
设计	孙宝	比例	图示	日期	2025.06	
制图		设计证号: 乙级 A141000566	图号	SJ-YH-04		

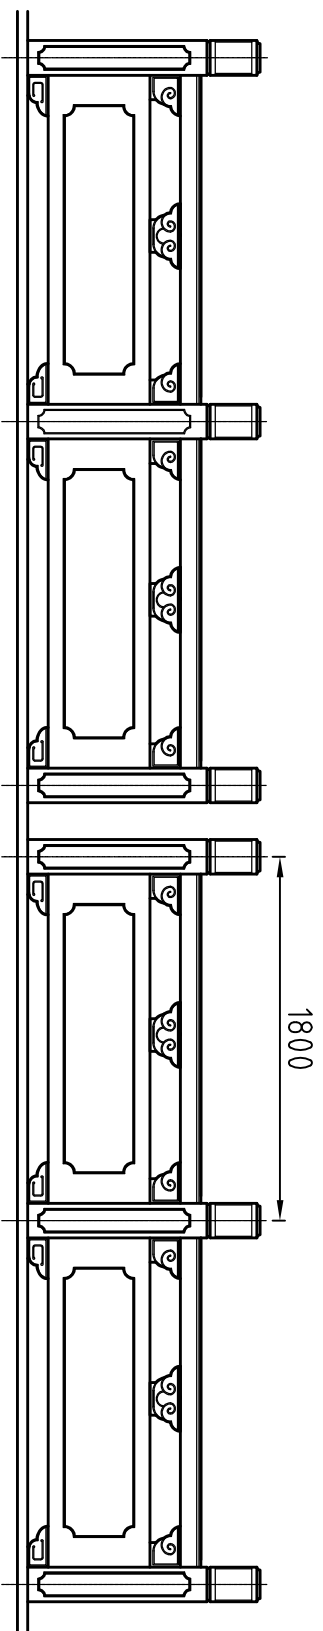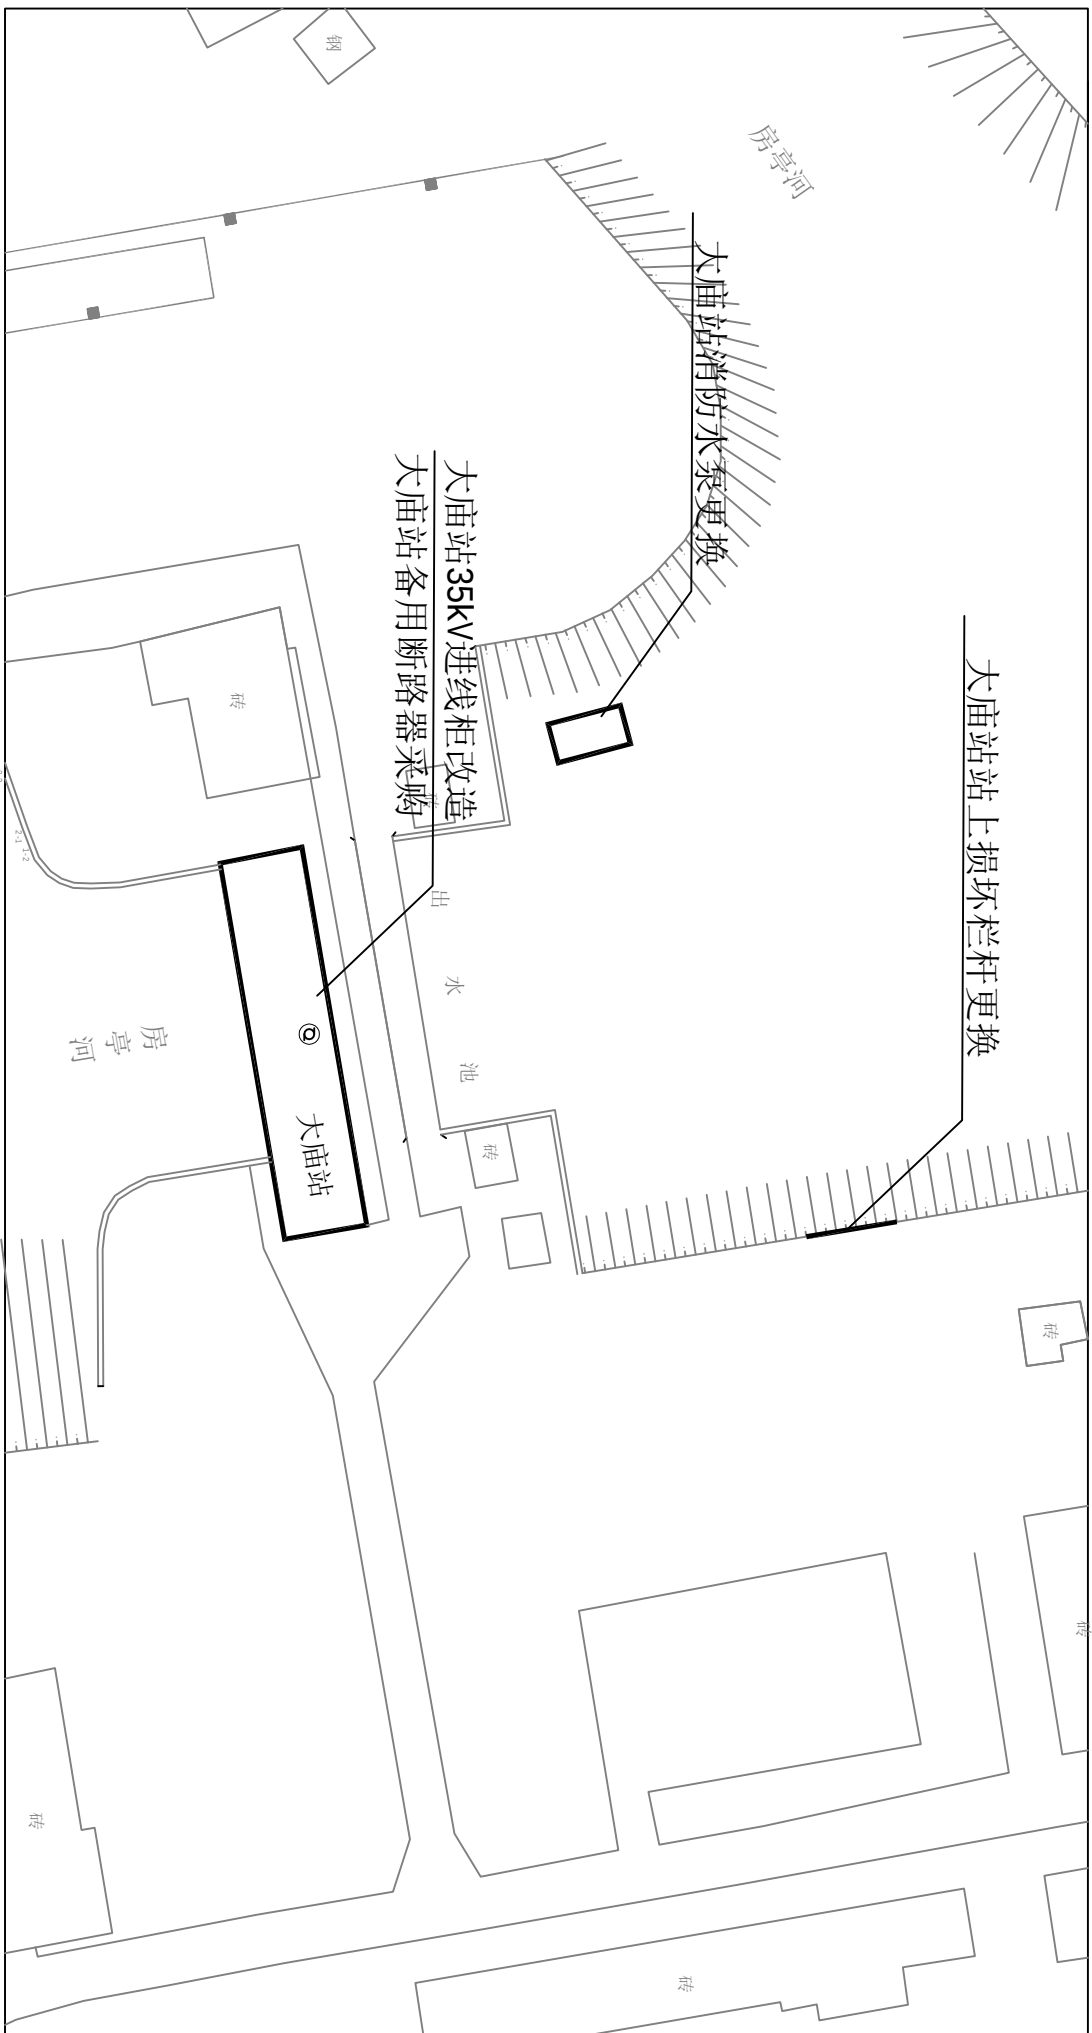

栏杆立面组合图
1: 20

说明: 本图尺寸高程以米计, 其余以毫米计。

河南水环境勘测设计有限公司

核定		徐州市水利工程设计管理中心		水 工 部分
审查	李双江	2025年度省教水利工程项目		
校核	王成	大庙河站		施工图 阶段
设计	孙宝			
制图				
设计证号: 乙级 A141000566				
图号		SJ-YH-05		