


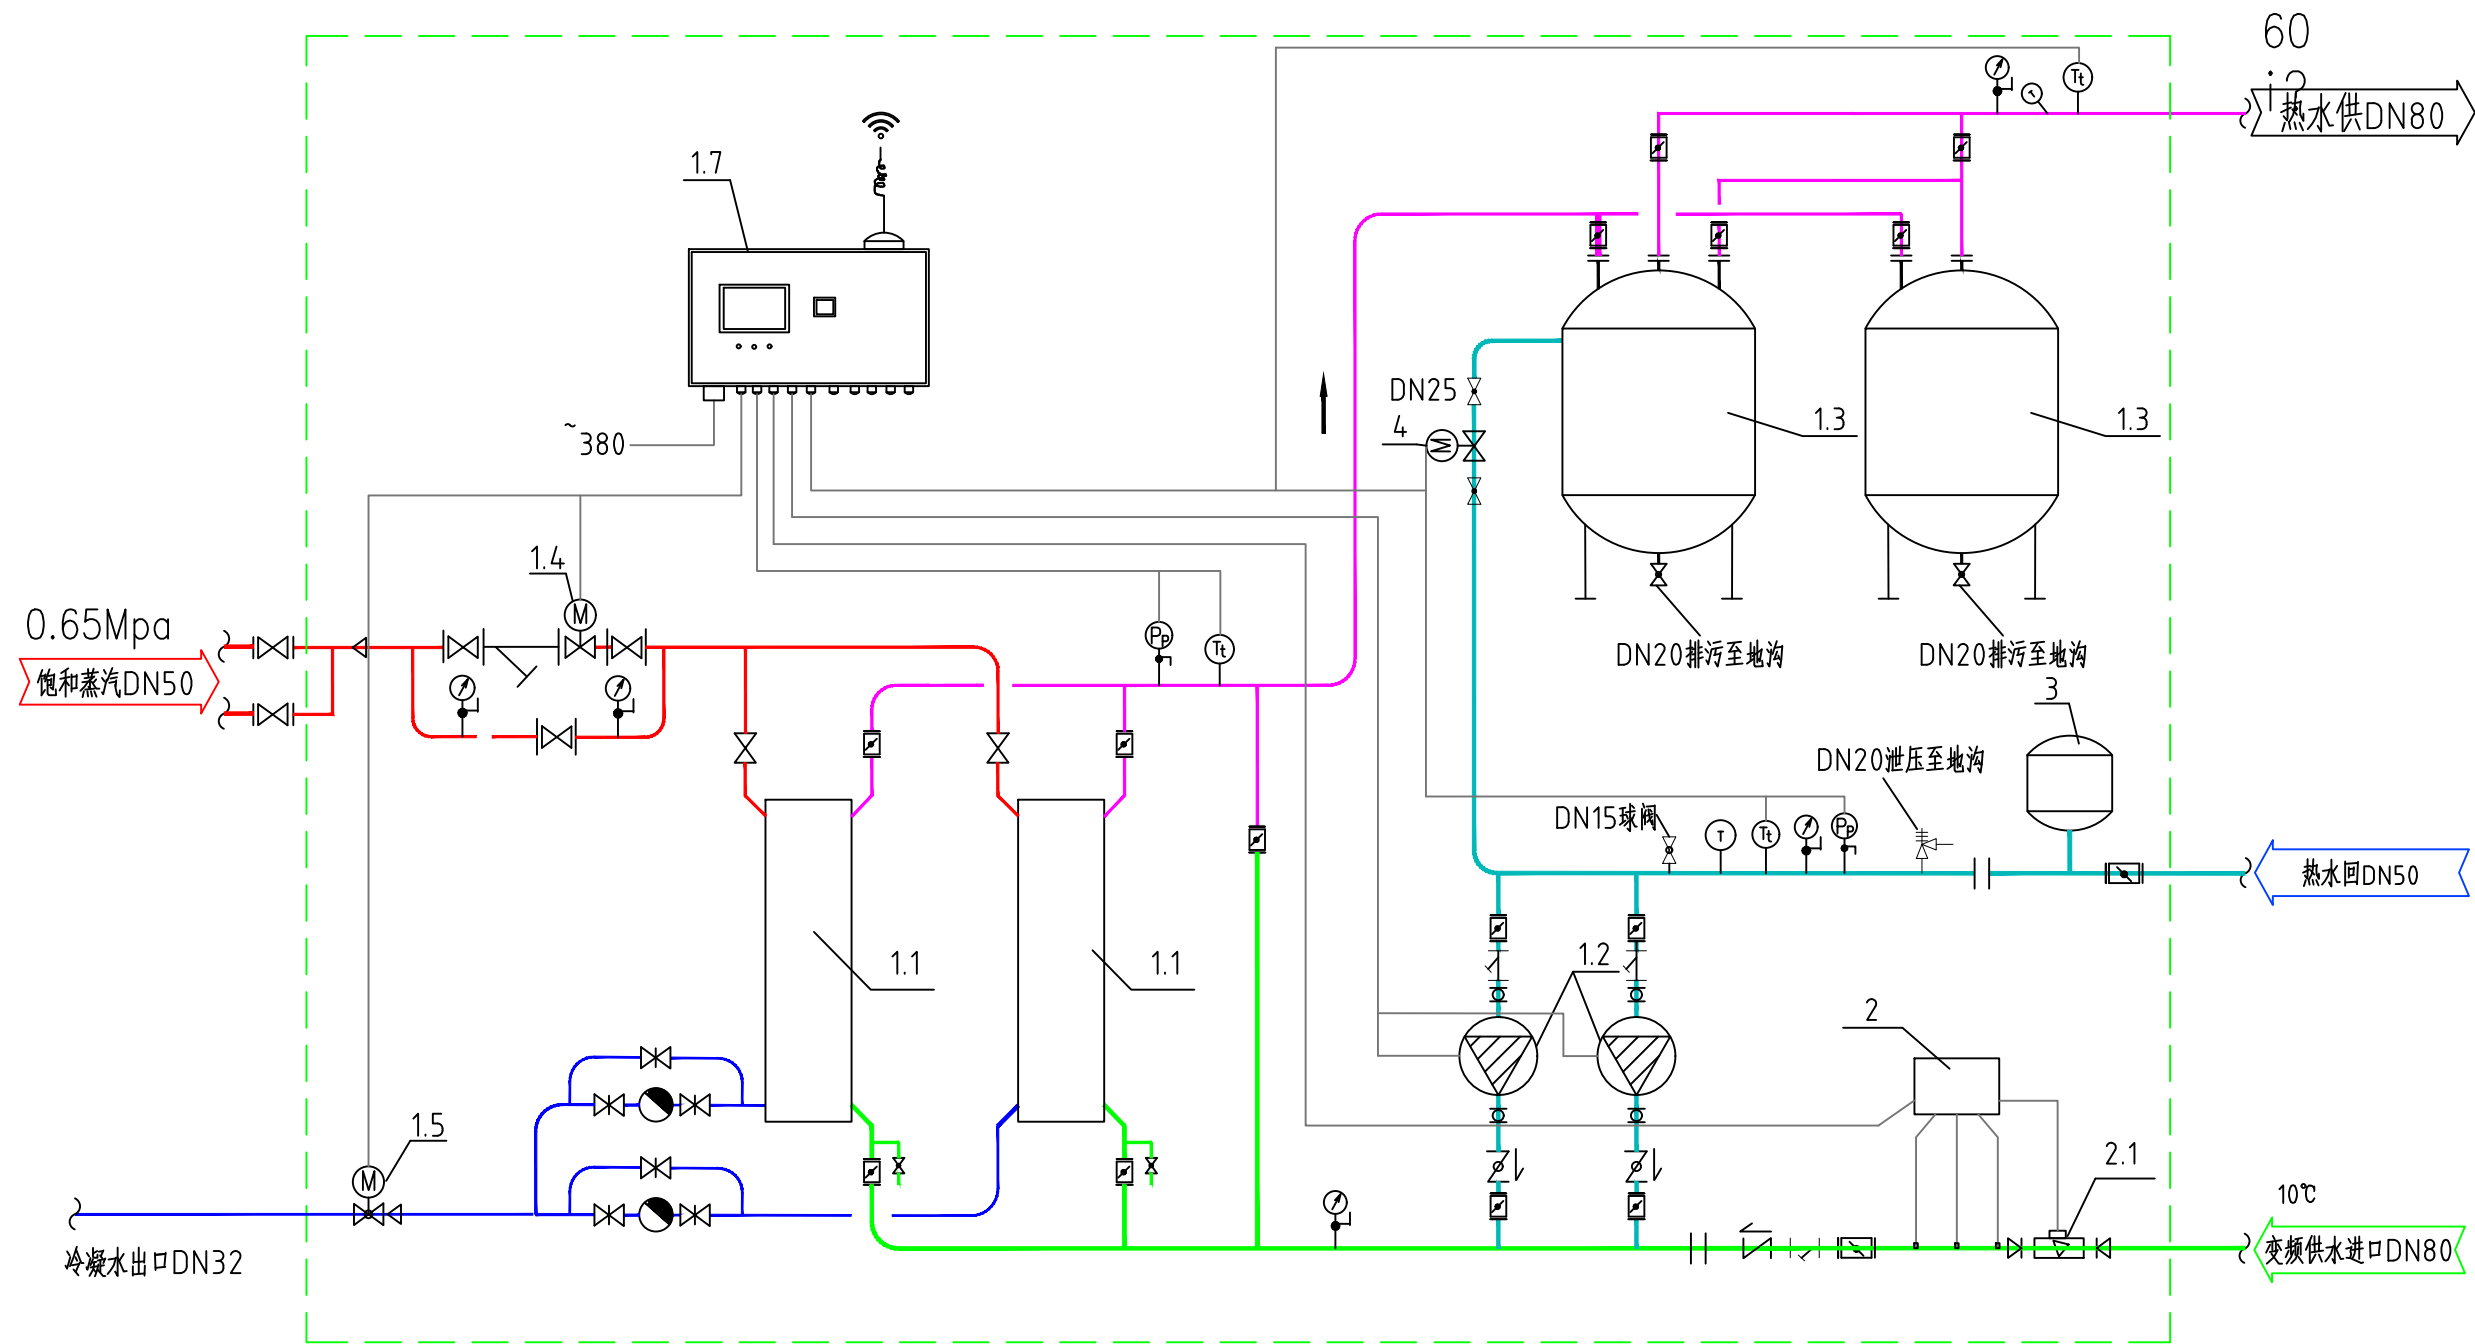

说明  
此系统图是表明设备中的系统原理，不体现各设备的比例和位置关系，绿色虚线框中为设备供货范围，蒸汽调节阀、膨胀罐单独提供。

| 系统图例 |        |
|------|--------|
|      | Y型过滤器  |
|      | 蝶阀     |
|      | 截止阀    |
|      | 流量开关   |
|      | 压力传感器  |
|      | 温度传感器  |
|      | 电接点压力表 |
|      | 电接点温度表 |
|      | 球阀     |
|      | 调节阀    |
|      | 电动球阀   |
|      | 疏水阀    |
|      | 压力表    |
|      | 温度表    |
|      | 安全阀    |
|      | 止回阀    |
|      | 闸阀     |
|      | 橡胶软连接  |
|      | 排气阀    |

| 序号  | 名称        | 规格及型号                         | 单位 | 数量 | 备注                      | 1.5 | 电动球阀   | DN32        | 台 | 1 | 开关型切断阀门，0泄露，变径安装                         |
|-----|-----------|-------------------------------|----|----|-------------------------|-----|--------|-------------|---|---|------------------------------------------|
| 1   | 中央智能卫生热水机 | JKHN-1.7M-SR                  | 台  | 1  | 机电一体化撬块式成套设备            | 1.6 | 疏水阀    | DN50        | 台 | 2 |                                          |
| 1.1 | 全科换热加热器   | JKHN-L                        | 台  | 1  | 不锈钢316L加热管              | 1.7 | 控制柜    | 2.2KW×2     | 台 | 1 | 施耐德电气件,手机app功能                           |
| 1.2 | 循环泵       | CDMF10-3<br>20t/h 25.5m 1.1KW | 台  | 2  | 一用一备 过流件不锈钢             | 2   | 阻垢抑菌装置 | JKYZ-B-1.7M | 台 | 1 | 高效去除钙镁离子                                 |
| 1.3 | 多功能热力平衡器  | 0.5m³                         | 台  | 2  | 无死水区构造,先进罐水先出,承压1.6 MPa | 2.1 | 流量传感器  | DN65        | 台 | 1 | 过流件不锈钢304材质<br>过流件不锈钢304材质,无死水区,承压1.6MPa |
| 1.4 | 蒸汽调节阀     | DN65                          | 台  | 1  | 断电后自动关闭阀门               | 3   | 膨胀罐    | Φ600        | 台 | 1 |                                          |
|     |           |                               |    |    |                         | 4   | 调节阀    | DN25        | 台 | 1 | 过流件不锈钢304材质,比例调节                         |

| 北京精开环能科技有限公司 |    |    |                                                  |  | 工程名称    |     |
|--------------|----|----|--------------------------------------------------|--|---------|-----|
| 职责           | 签名 | 日期 | 图纸名称<br><br>1#楼高区 10/60℃ 30t/h<br>中央智能卫生热水机系统流程图 |  | 南通中医院项目 |     |
| 设计           |    |    |                                                  |  |         |     |
| 制图           |    |    |                                                  |  |         |     |
| 校核           |    |    |                                                  |  | 第2张     | 共3张 |
| 审核           |    |    | 比例                                               |  | 重量 (Kg) |     |