


- 1.本图尺寸均以毫米计。
- 2.本图中 ± 0.000 为所在场地标高
- 3.当天施工完毕时,需设置通向缝。
- 4.施工缝必须设在伸缩处。
- 5.场地铺装采用单向坡,具体坡向详见竖向设计图。
- 6.板坎中有检查井,前后两面伸缩缝设位大于70MM
- 7.胀、缝缝位详见平面图。
- 8.胀、缝做法详见《室外工程》
- 9.苏J08-2006-3中相关部分
- 10.清理混凝土表面,如有空鼓必须凿除,刷一层水泥浆(厚10mm),之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚
- 11.浇筑混凝土达到75%以上,方可进行铺PU面层
- 12.铺PU面层10mm(划线),须由专业厂方派人施工
- 1.拆除环形管道道中的破面面层部分:
2米*3米=6平方米
9.7*4.12=399.64平方米
1.5平方米(一处估算)
八处破面合计12.07平方米。
- 2.拆除环形管道道的破面部分,重新外有
透水性塑胶(EFPM)面层,厚10MM。
- 3.另有一个原沙池,已铺平且该基层已完满。
- 设计透水性塑胶面层,面积为4.05㎡=32.4平方米
- 4.施工时必须用低纸袋,所用材料需先采样,送检,经检测合格,并由建设、设计、监理等相关单位认可后方可施工。



审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址: 连云港市海州区中桥路 23 号 电话: 0518-85322771				设计号	2025-2887
审 核	版 次	第 一 版	工 程 名 称	连云港市小学教学综合楼	图 号	建施
校 对	比 例	1:100	图 名	总平面图	图 号	1/2
设计负责人	内部使用				出图日期	2025.08
设计	施工规模 详细				打印日期	

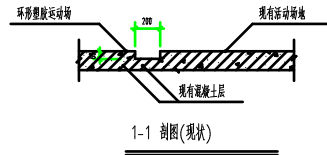