



设计	审核	校对	绘图
设计	审核	校对	绘图
设计	审核	校对	绘图
设计	审核	校对	绘图

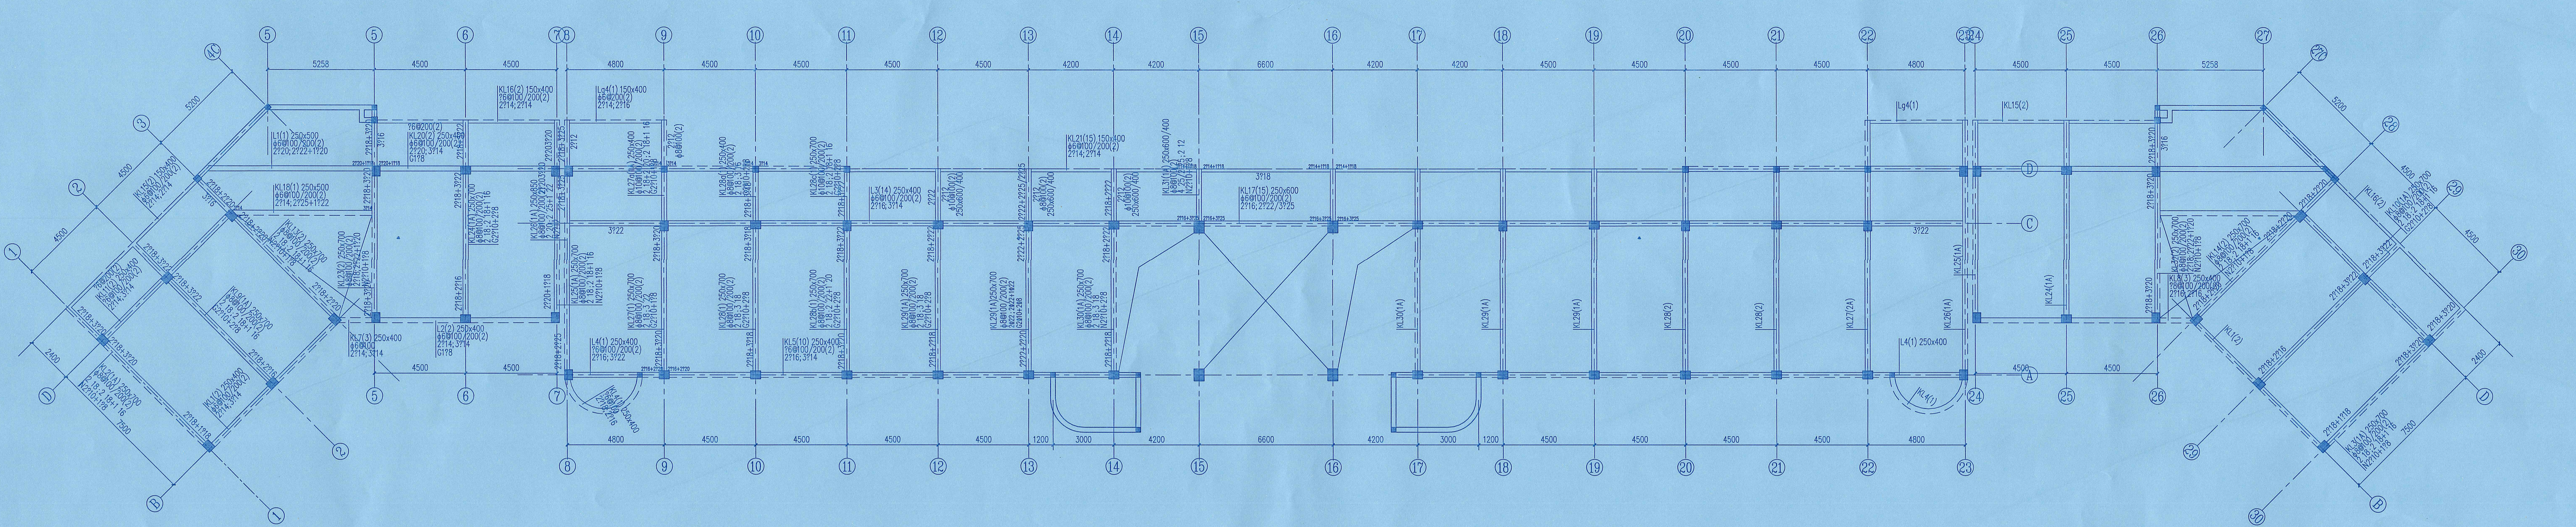

一层结构平面图


1. 图中所有标注均应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010)的要求。  
2. 图中所有标注均应符合《建筑制图标准》(GB/T50134)的要求。

层号	层高(m)	备注
1	2.80	CHD
2	3.00	CHD
3	3.00	CHD
4	3.00	CHD
5	3.00	CHD
6	3.00	CHD
7	3.00	CHD
8	3.00	CHD
9	3.00	CHD
10	3.00	CHD
11	3.00	CHD
12	3.00	CHD
13	3.00	CHD
14	3.00	CHD
15	3.00	CHD
16	3.00	CHD
17	3.00	CHD
18	3.00	CHD
19	3.00	CHD
20	3.00	CHD
21	3.00	CHD
22	3.00	CHD
23	3.00	CHD
24	3.00	CHD
25	3.00	CHD
26	3.00	CHD
27	3.00	CHD

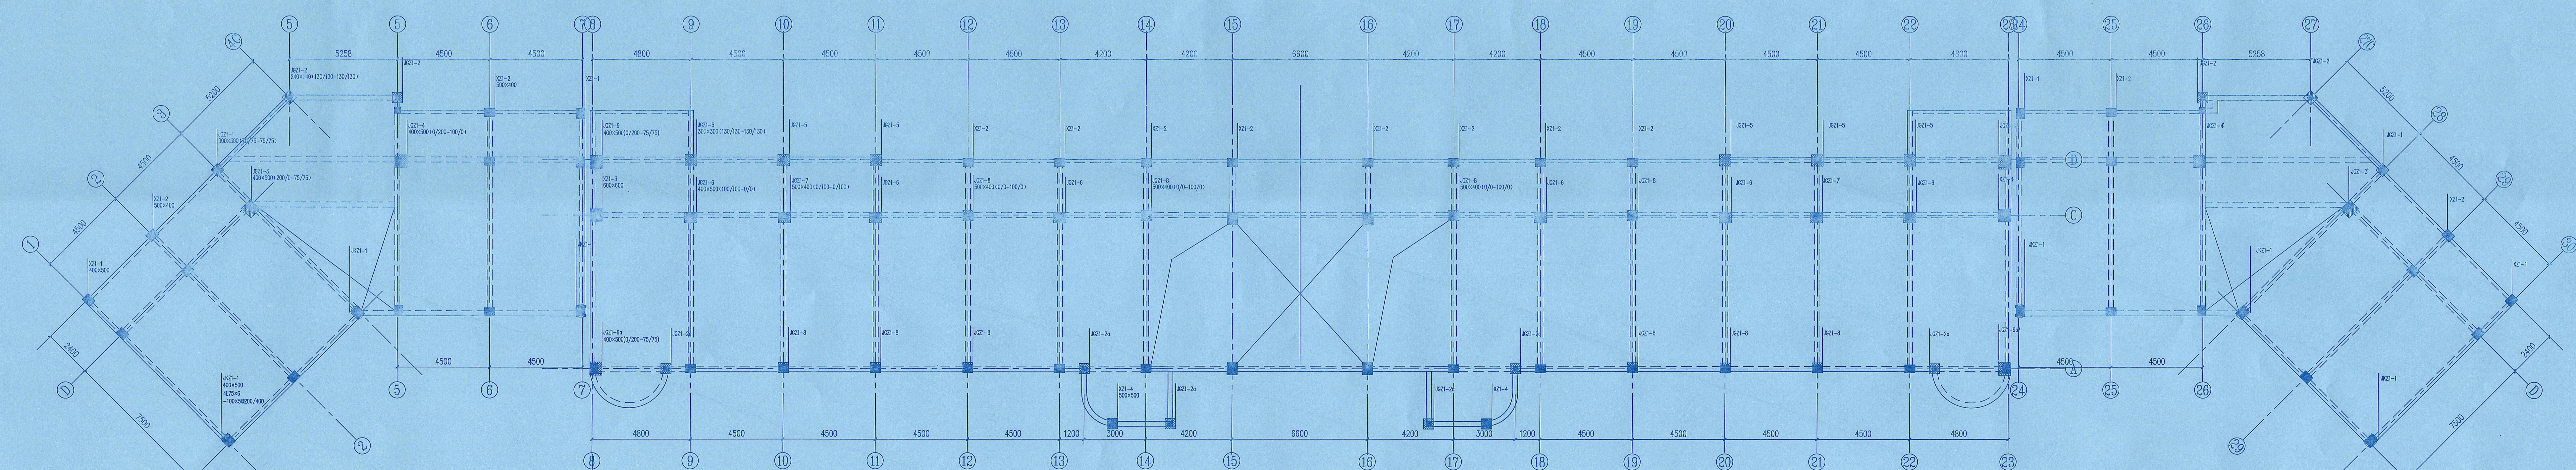

一层新增柱(加固柱)平面图

1. 图中所有标注均应符合《混凝土结构设计规范》(GB50010)的要求。  
2. 图中所有标注均应符合《建筑制图标准》(GB/T50134)的要求。

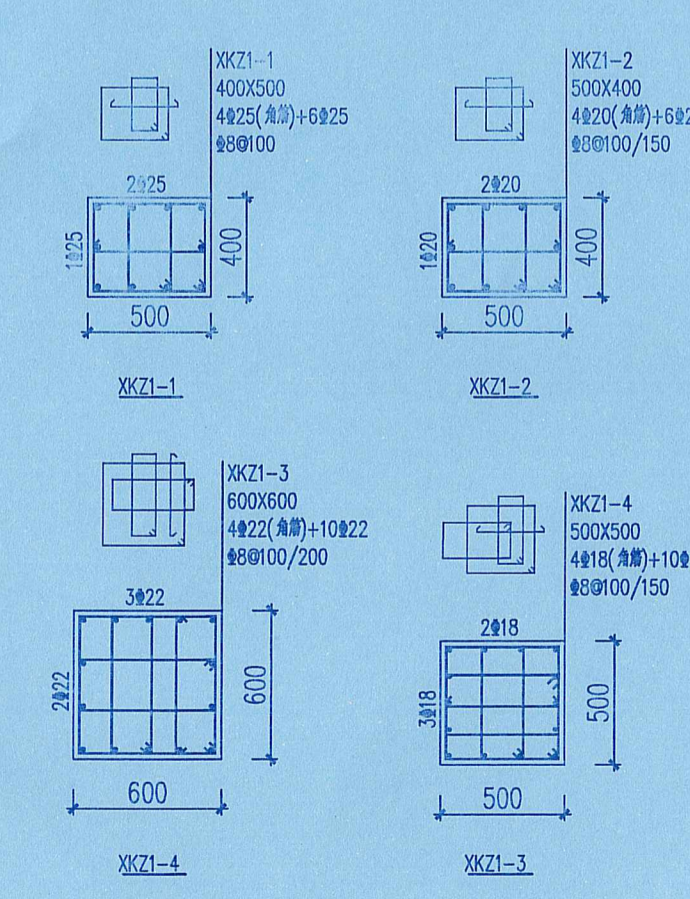

THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

江苏建研建设工程质量  
安全鉴定有限公司  
建筑工程专业乙级: A232825722  
公司地址: 中国·江苏省南京市北京西路12号  
办公电话: 08(25) 83278537  
执业资格章: 中华人民共和国一级注册结构工程师  
姓名: 杨廷玉  
注册号: 建检10-S733  
有效期: 至2028年04月

江苏省工程勘察设计出图专用章  
江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司  
资质等级: 建筑行业(建筑工程)乙级  
资质证书编号: A232825722 有效期至: 2029年06月11日

姓名	姓名	姓名
RESPONSIBILITY	NAME	TYPED
设计	裴海平	裴海平
设计	裴海平	裴海平
专业负责人	杨廷玉	杨廷玉
项目负责人	杨廷玉	杨廷玉
审核	杨廷玉	杨廷玉
审核	裴欣宇	裴欣宇
审核	杨廷玉	杨廷玉

建设单位: 连云港市灌云中等专业学校  
项目名称: 灌云中等专业学校加固改造项目  
图名: 一层新增柱(加固柱)平面图  
日期: 2026.03  
修改版本: A  
工程编号: JY26003  
图纸编号: 柱施-10