

投标分项报价表


项目编号：JSZC-320412054-SYZB-G2026-0031

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造四期-观墩花苑安全隐患整治项目
(二期)消防设备采购项目 报价单位：人民币元

序号	标的名称	参数	品牌	型号	单位	数量	投标单价	投标总价
1	双轨无机复合特级防火卷帘	洞口尺寸 7200mm*2900mm, 防火卷帘为双轨无机复合隔热型(A3级)防火卷帘, 背火面温升耐火极限不低于3h。 投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB 14102.1-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。	青石	洞口尺寸 7200mm*2900mm, 双轨无机复合隔热型(A3级)防火卷帘	樘	3.00	9415.21	28245.63
2	甲级钢质防火门	钢质防火门, 双开防火门; 2100*1600, 含闭门器、门锁、合页等配件。 投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB12955-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。	青石	钢质防火门, 双开防火门; 2100*1600, 含闭门器、门锁、合页等配件	套	9.00	2477.69	22299.18
3	乙级钢质防火门(核心产品)	钢质防火门, 单开防火门; 2100mm*1000mm, 含闭门器、门锁、合页等配件。 投标文件中提供“新版标准自愿性认证证书”、“依据GB12955-2024的型式检验报告”、“产品出厂合格证”。	青石	钢质防火门, 单开防火门; 2100mm*1000mm, 含闭门器、门锁、合页等配件	套	232.00	1288.40	298908.14
4	钢丝网骨架复合PE管	规格型号: DN160*1.6MPa; 符合GB/T 32439-2015。含: 管沟开挖, 混凝土路面	灵格塑业	DN160*1.6MPa	米	230.00	288.94	66455.72



		切缝, 破碎, 管道敷设后恢复, 埋地管采用黄沙包封, 建筑垃圾材料外运等项目。						
5	钢丝网骨架复合 PE 管	规格型号: DN110*1.6MPa; 符合 GB/T 32439-2015。含: 管沟开挖, 混凝土路面切缝, 破碎, 管道敷设后恢复, 埋地管采用黄沙包封, 建筑垃圾材料外运等项目。	灵格塑业	DN110*1.6MPa	米	1635.00	204.53	334403.43
6	闸阀	消防水池进水自来水表后管道及泵房阀门更换, 含: 镀锌管安装 30 米 (土方开挖, 回填黄沙, 土方回填), 闸阀 2 套, 遥控浮球阀 2 套; 公称口径: DN65; 表面质量/外形: 合格; 国标。	上海标亿	公称口径: DN65; 表面质量/外形: 合格; 国标。	项	1.00	8325.03	8325.03
7	水泵接合器	水泵接合器安装: 含水泵接合器组, 法兰管件等材料; 规格型号: SQS100-1.6 地上式 DN100; , 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	诚果	SQS100-1.6 地上式 DN100	套	11.00	1136.89	12505.81
8	消防水箱	5m*3m*1.5m 不锈钢水箱, 外敷 5cm 橡塑保温, 外包不锈钢防潮层, 原消防水箱拆除。	鸿睿祥	5m*3m*1.5m 不锈钢水箱	套	1.00	24776.87	24776.87
9	止回阀	橡胶瓣止回阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号: H44H-16Q DN100; 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	上海标亿	H44H-16Q DN100	套	1.00	614.66	614.66

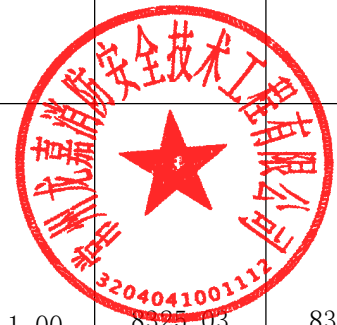

10	止回阀	橡胶瓣止回阀安装：含阀门，法兰管件等材料；规格型号：H44H-16Q DN80；标准：国标；公称压力：PN16；适用介质：水。	上海标亿	H44H-16Q DN80	套	1.00	553.61	553.61
11	锂电池专用灭火器	6L（0.6厚不锈钢箱+2具灭火器）。	跃洋	6L	套	25.00	545.09	13627.28
12	电动车棚专用绝缘火钩	2.4米（含固定支架）	/	2.4米	个	25.00	1187.95	2973.22
13	镀锌钢管	公称口径：DN150；表面质量/外形：合格；国标。	凯靖	公称口径： DN150	米	155.00	171.30	26551.09
14	镀锌钢管	公称口径：DN100；外径：114mm；表面质量/外形：合格；国标。	凯靖	公称口径： DN100	米	750.00	113.87	85405.86
15	明装镀锌管道	公称口径：DN65；外径：76mm；表面质量/外形：合格；国标。	凯靖	公称口径： DN65	米	180.00	75.69	13623.91
16	管道保温	5cm 橡塑保温管，防潮层铝皮包覆。	华能尉世、无锡东南盛达	5cm 橡塑保温管，防潮层铝皮包覆	米	840.00	41.04	34473.94
17	支架	尺寸： 300mm*300mm*200mm； 材质：c30 混凝土浇筑； 含：支模、钢构件等。	/	尺寸： 300mm*300mm *200mm；材 质：c30 混凝土浇筑	个	100.00	79.29	7928.60
18	油漆	管道、支架：防锈漆两道，红色调和漆两道。	光辉	管道、支架： 防锈漆两道， 红色调和漆 两道。	项	1.00	20812.57	20812.57
19	排污泵	含：潜水式排污泵，65WQ25-15-2.2/2 台，	诚果	含：潜水式排污泵，	组	68.00	6541.09	444794.34

		闸阀 DN65/2 套, 止回阀 DN65/2 套, 橡胶软接头 DN65/2 套, 压力表 (0~1.6Mpa 压力表, DN15 铜球阀等连接材料) /2 套, 排污泵配套控制箱, 浮球阀等。		65WQ25-15-2 .2/2 台, 闸阀 DN65/2 套, 止回阀 DN65/2 套, 橡胶软接头 DN65/2 套, 压力表 (0~1.6Mpa 压力表, DN15 铜球阀等连接材料) /2 套, 排污泵配套控制箱, 浮球阀等。				
20	闸阀	闸阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 150; 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	上海标亿	规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 150; 公称压力: PN16	套	3.00	959.77	2879.30
21	闸阀	闸阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 100; 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	上海标亿	规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 100; 公称压力: PN16;	套	35.00	587.96	20578.77
22	蝶阀	阀门安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 型号: ZSFZ-DN100; 公称通径: DN100; 额定压力: 1.6MPa; 安装方式: 垂直。	上海标亿	型号: ZSFZ-DN100; 公称通径: DN100;	套	25.00	714.69	17867.34
23	信号蝶阀	1. 信号蝶阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 型号: ZSXF-D-16DN 150; 公称通径: DN150; 额定压力: 1.6MPa; 电流电压: DC24V 1A; 适	福建泉南	ZSXF-D-16DN 150	套	6.00	939.81	5638.84



		用介质：水。 2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以 Z 开头），并提供“中国消防产品信息网”（ www.cccf.net.cn ）的查询截图。）						
24	水流指示器	1. 闸阀安装：含水流指示器，管件等材料；型号：ZSJZ-150；压力等级 (MPa):1.6；产品说明：水流指示器 II 型 /1.6/灰铁/法兰/3C。 2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以 Z 开头），并提供“中国消防产品信息网”（ www.cccf.net.cn ）的查询截图。）	福建泉南	ZSJZ-150	套	6.00	764.91	4589.47
25	液位显示	液位计，电子液位显示。	铭威仪表	液位计	套	2.00	792.86	1585.72
26	喷淋末端排水装置	末端试水装置，含铜球阀 DN25/2 个，压力表（0~1.6Mpa 压力表，表弯等附件	常水	铜球阀 DN25/2 个，压力表（0~1.6Mpa 压力表	套	6.00	297.32	1783.93
27	喷淋头	喷淋头安装 型号：ZSTZ-15 DN15/68℃	福建泉南	ZSTZ-15 DN15/68℃	个	280.00	36.82	10309.16
28	消火栓箱	含 1800*700*240 消防箱 1 只，消火栓头 SN65-1.6/1 个，水枪：规格：Φ19（接扣）；	福建泉南	含 1800*700*240 消防箱 1 只，消火栓头	套	35.00	1051.49	36802.17



		型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25；材质：涤纶纱/丙纶长丝-塑料。		SN65-1.6/1个，水枪：规格：Φ19（接口）；型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25				
29	消防栓头	SN65-1.6	福建泉南	SN65-1.6	套	26.00	138.75	3607.51
30	水枪水带	水枪：规格：Φ19（接口）；型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25；材质：涤纶纱/丙纶长丝-塑料。	福建泉南	水枪：规格：Φ19（接口）；型号：QZ3.5/7.5；水带：型号：水带8-65-25	套	26.00	148.66	3865.19
31	灭火器	1. MF/ABC4KG。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书。	浙江海微	MF/ABC4KG	个	38.00	88.28	3354.45
32	灭火器（含灭火器箱）	1. 含 MF/ABC4KG/2。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书（针对灭火器本身，非指灭火器箱）。	浙江海微	MF/ABC4KG/2	套	680.00	122.96	83614.60
33	灭火器箱	MF/ABC4KG/2 具	浙江海微	MF/ABC4KG	套	22.00	80.58	1772.85
34	消防电源控制箱	消防电专用控制箱 DC220V 箱体 600mm×500mm×150mm，冷轧钢板防腐喷塑，IP33 防护；内置双电源开关，分路保护及消防联动模块；挂墙明装，含固定、接线、接地、绝缘试验、系统调试，全套安装就位。	诚果	消防电专用控制箱 DC220V 箱体 600mm×500mm×150mm，冷轧钢板防腐喷塑，IP33 防护	套	5.00	2378.58	11892.90
35	智能应急照明电源箱	应急照明电源箱含：DC36V 低压款，箱体 400mm × 650mm ×	劳士	DC36V 低压款，箱体 400mm×	套	5.00	3766.08	18830.42

		150mm, 冷轧钢板防腐喷塑, IP33 防护; 内置降压变压器、蓄 1. 电池 (应急≥90min)、分路保护及消防联动模块; 挂墙明装, 含固定、接线、接地、绝缘试验、系统调试, 全套安装就位。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书。		650mm×150mm, 冷轧钢板防腐喷塑, IP33 防护				
36	智能应急照明灯具	1. 应急灯具消防应急照明灯具 (“消防应急照明灯具 (A 型, 功率≥6W, 具备巡检、开灯、灭灯功能)”。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书。	劳士	消防应急照明灯具 (A 型, 功率≥6W, 具备巡检、开灯、灭灯功能)	套	8.00		1088.91
37	智能疏散出口标志灯	1. 疏散指示标志灯: 符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求, 电压等级符合项目设计及消防验收要求 (A 型或 B 型)。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书。	劳士	符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求, 电压等级符合项目设计及消防验收要求 (A 型或 B 型)。	套	91.00	136.61	12431.49
38	智能安全出口标志灯	1. 安全出口标志灯: 符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求, 电压等级符合项目设计及消防验收要求 (A 型或 B 型)。 ★2. 投标文件中提供有效期的 CCC 认证证书。	劳士	符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求, 电压等级符合项目设计及消防验收要求 (A 型或 B 型)。	套	92.00	136.61	12568.10

39	强电桥架	含热镀锌槽式 200×100；强电电缆桥架拆装，槽式，热镀锌，规格 200×100mm，国标板材；含盖板、连接片、螺栓、接地跨接、直通配件；水平吊装，含成套支吊架安装、定位固定、调平校正、全线接地连通、接缝收口封堵、成品保护；弯头、三通、变径等配件含入综合单价。	江苏山鹏	含热镀锌槽式 200×100；强电电缆桥架拆装，槽式，热镀锌，规格 200×100mm	米	250.00	134.56	33639.55
40	紧定管	紧定式镀锌钢管；JDG20；明配。	江苏山鹏	紧定式镀锌钢管；JDG20	米	1900.00	22.50	42745.05
41	电线	NH-RVS2*2.5	新金牛	NH-RVS2*2.5	米	2200.00		16396.34
42	电缆	ZR-KVV2*2.5	新金牛	ZR-KVV2*2.5	米	3500.00	6.74	23587.58
43	电缆	ZR-kvv40*2.5	新金牛	ZR-kvv40*2.5	米	120.00	134.87	16183.85
44	电缆	ZR-kvv20*2.5	新金牛	ZR-kvv20*2.5	米	240.00	67.43	16183.85
45	电缆	ZR-kvv4*2.5	新金牛	ZR-kvv4*2.5	米	500.00	13.49	6744.26
46	电缆	WDZBN-RYJSP2*2.5	新金牛	WDZBN-RYJSP2*2.5	米	240.00	17.71	4250.52
47	安全出口	安全出口标志灯：符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A 型或 B 型）。	劳士	符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A 型或 B 型）。	个	153.00	88.44	13531.86
48	疏散指示	疏散指示标志灯：符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要求，电压等级符	劳士	符合 GB 17945 及 GB 51309 相关要	个	63.00	94.98	5984.03



		合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。		求，电压等级符合项目设计及消防验收要求（A型或B型）。				
49	应急照明灯	壁挂LED双头应急灯”符合项目设计及消防验收要求（允许A型或B型）”。	劳士	壁挂LED双头应急灯”符合项目设计及消防验收要求（允许A型或B型）”	个	887.00	101.43	89965.38
50	消防报警控制器	火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电源监控、电气火灾监控、防火门监控移动至指定位置。原设备主机大小：1060mm*930mm*1300mm（长*宽*高）；安装方式：立柜式安装；原设备拆除后重新安装至新消控室。	/	原设备主机大小：1060mm*930mm*1300mm（长*宽*高）；	次	1.00	13379.51	13379.51
51	镀锌铁皮风管	1200mm*320mm，含原风管拆除。	山东莱科	1200mm*320mm	m ²	100.00	146.31	14631.24
52	镀锌铁皮风管	1000mm*320mm，含原风管拆除。	山东莱科	1000mm*320mm	m ²	100.00	138.66	13866.13
53	镀锌铁皮风管	630mm*320mm，含原风管拆除。	山东莱科	630mm*320mm	m ²	30.00	166.31	4989.37
54	风管刷漆	1000mm*320mm 排烟风管外壁涂刷防火涂料，满足耐火极限 0.5h；基层清理打磨、多遍分层涂刷，法兰及支支架通刷补强，含成品养护。	山东莱科	1000mm*320mm	m ²	300.00	19.82	5946.45
55	风管刷漆	630*320 排烟风管外壁涂刷防火涂料，满足耐火极限 0.5h；基层清理打磨、多遍分层涂刷，	山东莱科	630*320 排烟风管外壁涂刷防火涂料，满足耐火极	m ²	100.00	19.82	1982.15



		法兰及支支架通刷补强，含成品养护。		限 0.5h				
56	防火阀	280℃排烟防火阀拆装，尺寸1200mm*320mm，镀锌钢制带电动执行器+熔断自闭+信号反馈。	山东莱科	280℃排烟防火阀拆装，尺寸1200mm*320mm	套	2.00	263.15	526.30
57	防火阀	280℃排烟防火阀拆装，尺寸1000mm*320mm，镀锌钢制带电动执行器+熔断自闭+信号反馈。	山东莱科	280℃排烟防火阀拆装，尺寸1000mm*320mm	套	4.00	249.98	999.92
58	双速排烟风机	1. 含：拆装双速消防柜式离心风机，高速风量≥35480m ³ /h、全压≥706Pa，配双速电机15/7.5kW，电机外置A型，耐高温280℃连续运行不少于30min，含安装、减震、接线、双速调试。 2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。）	山东莱科	拆装双速消防柜式离心风机，高速风量≥35480m ³ /h、全压≥706Pa，配双速电机15/7.5kW，电机外置A型，耐高温280℃连续运行不少于30min	套	2.00	9910.75	19821.49
59	风机控制柜	1. 双速风机控制柜，适配15/7.5kW，含手动/自动、高低速切换、DC24V消防联动、防火阀连锁、过载缺相保护，挂墙安装，含本体接线、调试。 2. 执行标准：符合GB	山东莱科	双速风机控制柜，适配15/7.5kW，含手动/自动、高低速切换、DC24V消防联动、防火阀连锁、过载缺相	套	8.00	2378.58	19028.63



		<p>16806-2006《消防联动控制系统》中关于“消防电气控制装置”的要求。</p> <p>3. 功能要求：具备电源缺相/错相保护、主备电源自动切换、主备风机自动切换（故障时3s内）、延时启动等功能。></p> <p>4. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以Z开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。</p>		<p>保护，挂墙安装，含本体接线、调试。</p>				
60	流量开关	<p>超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调），触点容量：DC24V/3A或AC220V/5A”。“连接方式：法兰连接，DN100，PN16”。</p>	上海标亿	<p>超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调），触点容量：触点容量：DC24V/3A或AC220V/5A”。“连接方式：法兰连接，DN100，PN16”</p>	套	1.00	322.10	322.10
61	流量开关	<p>超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调），触点容量：DC24V/3A或AC220V/5A”。“连接方式：法兰连接，DN80，PN16”。</p>	上海标亿	<p>超声波流量开关，动作流量设定值：1.0-2.0 L/s（可调），触点容量：触点容量：</p>	套	1.00	297.32	297.32



				DC24V/3A 或 AC220V/5A”。 “连接方式： 法兰连接， DN80，PN16”				
62	PE 塑料穿线管	50mm 管沟开挖，混凝土路面切缝，破碎，管道敷设后恢复，埋地管采用黄沙包封，建筑垃圾材料外运等项目。	通瑞	/	米	300.00	47.18	14152.55
63	消火栓泵	1. 流量 30L/s，扬程 105m，功率 45kW，带 A/B 签，立式单级。 2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以 Z 开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。	诚果	流量 30L/s，扬程 105m，功率 45kW，带 A/B 签，立式单级	套	2.00	9910.75	19821.49
64	消火栓控制柜	1. HQK-2XFY-45KW ，45KW，星三角一用一备，带 A/B 签，IP55，柜体：1400*700*450。 2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以 Z 开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。）	诚果	HQK-2XFY-45KW，45KW，星三角一用一备，带 A/B 签，IP55，柜体：1400*700*450	台	1.00	5946.45	5946.45



65	喷淋稳压多级泵	<p>1. 流量 2L/s, 扬程 70m, 功率 3kW, 带 A/B 签, 立式多级。投标产品应符合 GB 6245-2006《消防泵》或 GB 6245-2025《消防泵》(若投标产品在 2026 年 8 月 1 日后供货, 必须符合 2025 版标准) 的相关规定。若是成套稳压设备, 还需符合 GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第 3 部分: 消防增压稳压给水设备》。</p> <p>2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书(证书编号通常以 Z 开头), 并提供“中国消防产品信息网”(www.cccf.net.cn) 的查询截图。)</p>	诚果	流量 2L/s, 扬程 70m, 功率 3kW, 带 A/B 签, 立式多级	套	2.00	5203.14	10406.28
66	气压罐	SQL800*1.0, 碳钢, 红色。	诚果	SQL800*1.0, 碳钢, 红色	套	1.00	4955.37	4955.37
67	基础附件	单管, 新规。	诚果	单管	套	1.00	2477.69	2477.69
68	喷淋控制柜	<p>1. 3KW, 直启一用一备, IP30, 壁挂式, 带电接点压力表。</p> <p>2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书(证书编号通常以 Z 开头), 并提供“中国消防产品信息网”(www.cccf.net.cn) 的查询截图。)</p>	诚果	3KW, 直启一用一备, IP30, 壁挂式, 带电接点压力表	台	1.00	1486.61	1486.61



		(www.cccf.net.cn)的查询截图。)						
69	稳压多级泵	<p>1. XBD10.0/2W-CDL, 流量 2L/s, 扬程 100m, 功率 4kW, 带 A/B 签, 立式多级, 产品应符合 GB 6245-2006《消防泵》或 GB 6245-2025《消防泵》(若投标产品在 2026 年 8 月 1 日后供货, 必须符合 2025 版标准)的相关规定。若是成套稳压设备, 还需符合 GB 27898.3-2011《固定消防给水设备第 3 部分: 消防增压稳压给水设备》。</p> <p>2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书(证书编号通常以 Z 开头), 并提供“中国消防产品信息网”(www.cccf.net.cn)的查询截图。)</p>	诚果	XBD10.0/2W-CDL, 流量 2L/s, 扬程 100m, 功率 4kW, 带 A/B 签, 立式多级	套	2.00	6441.99	12883.97
70	气压罐	SQL800*1.6, 碳钢, 红色。	诚果	SQL800*1.6	套	1.00	5450.91	5450.91
71	基础附件	单管, 新规。	诚果	单管	套	1.00	2477.69	2477.69
72	稳压控制柜	<p>1. HQK-2P-4KW, 4KW, 直启一用一备, IP30, 壁挂式, 带电接点压力表。</p> <p>2. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书(证</p>	诚果	HQK-2P-4KW, 4KW, 直启一用一备, IP30, 壁挂式, 带电接点压力表	台	1.00	1486.61	1486.61



		书编号通常以 Z 开头), 并提供“中国消防产品信息网”(www.cccf.net.cn) 的查询截图。)						
73	镀锌钢管	公称口径: DN100; 外径: 114mm; 表面质量/外形: 合格; 国标。	凯靖	公称口径: DN100; 外径: 114mm	米	6.00	130.91	785.47
74	镀锌钢管	公称口径: DN150; 外径: 169mm; 表面质量/外形: 合格; 国标。	凯靖	公称口径: DN150; 外径: 169mm;	米	12.00	197.04	2364.43
75	明杆闸阀	明杆闸阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号: Z41X-16C DN100; 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	上海标亿	明杆闸阀安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号: Z41X-16C DN100;	个	1.00	947.54	947.54
76	Y型过滤器	Y型过滤器安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号 Z41X-16Q DN100; 标准: 国标; 公称压力: PN16; 适用介质: 水。	上海标亿	Y型过滤器安装: 含阀门, 法兰管件等材料; 规格型号 Z41X-16Q DN100;	个	1.00	891.34	891.34
77	流量开关	超声波流量开关 DN150	上海标亿	超声波流量开关 DN150	套	2.00	1090.18	2180.36
78	压力开关	1. 低压压力开关, 符合 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统第 10 部分: 压力开关》的规定, 其中第 5、6、8 章为强制性要求。 2. 额定工作压力: $\geq 1.2\text{MPa}$ 。 3. 触点配置: 至少拥有一对常开和一对常闭触点, 触点接触电阻 $\leq 0.1\Omega$ 。	福建泉南	1. 低压压力开关, 符合 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统第 10 部分: 压力开关》的规定, 其中第 5、6、8 章为强制性要求。 2. 额定工作压力: \geq	套	2.00	396.43	792.86



		4. 连接方式：符合标准规定的螺纹接口（如 Rc1/2, M20×1.5 等）。 5. 投标人提供由应急管理部指定的认证机构颁发的有效消防产品自愿性认证证书（证书编号通常以 Z 开头），并提供“中国消防产品信息网”（www.cccf.net.cn）的查询截图。）		1. 2MPa。 3. 触点配置：至少拥有一对常开和一对常闭触点，触点接触电阻≤0.1Ω。 4. 连接方式：符合标准规定的螺纹接口（如 Rc1/2, M20×1.5 等）。				
79	液位显示装置	投入式液位变送器及配套数显控制仪，测量范围：量程：0-3m，输出信号“4-20mA，供电：DC24v。	铭威仪表	投入式液位变送器及配套数显控制仪，测量范围：量程：0-3m，输出信号“4-20mA，供电：DC24v	套	2.00	1982.15	3964.30
80	电缆	WDZN-YJY4*25+16	新金牛	WDZN-YJY4*25+16	米	50.00	211.67	10583.69
81	电缆	WDZN-YJY5*16	新金牛	WDZN-YJY5*16	米	50.00	148.58	7429.10
82	槽钢	10#镀锌槽钢，含制作安装。	凯靖	10#镀锌槽钢	米	12.00	118.53	1422.39
合计								2180249.99
注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								



- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.价格扣除优惠，仅适用于采购活动中实际存在非本国产品参与竞争的情形。如果所有有效投标人提供的产品均为本国产品（即不存在非本国产品竞争），则不执行本国产品的价格扣除政策。