

羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

设计编号：251053

施工图


第二册 排水工程
共三册




南通市市政工程设计院有限责任公司

二〇二六年五月


专业	姓名		

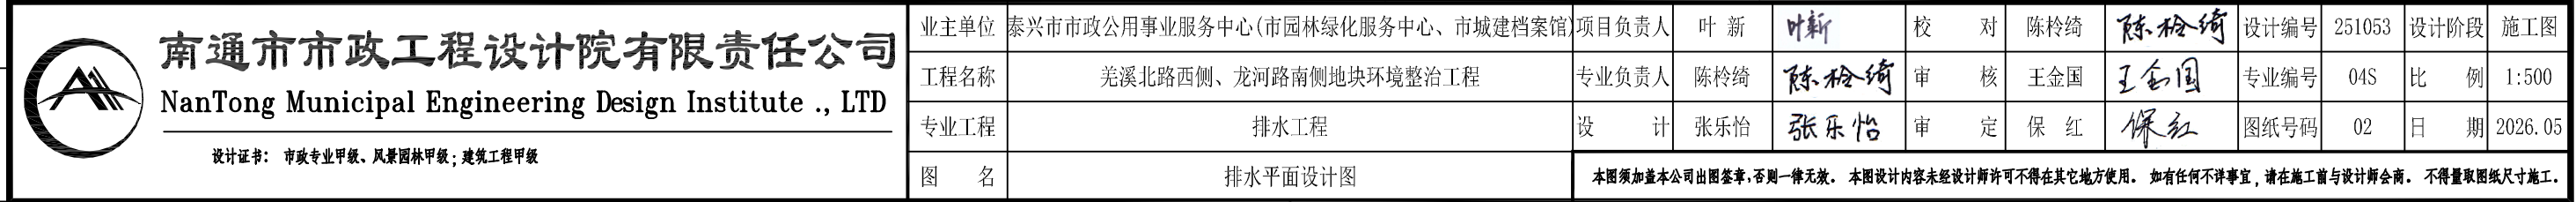

专业	姓名		

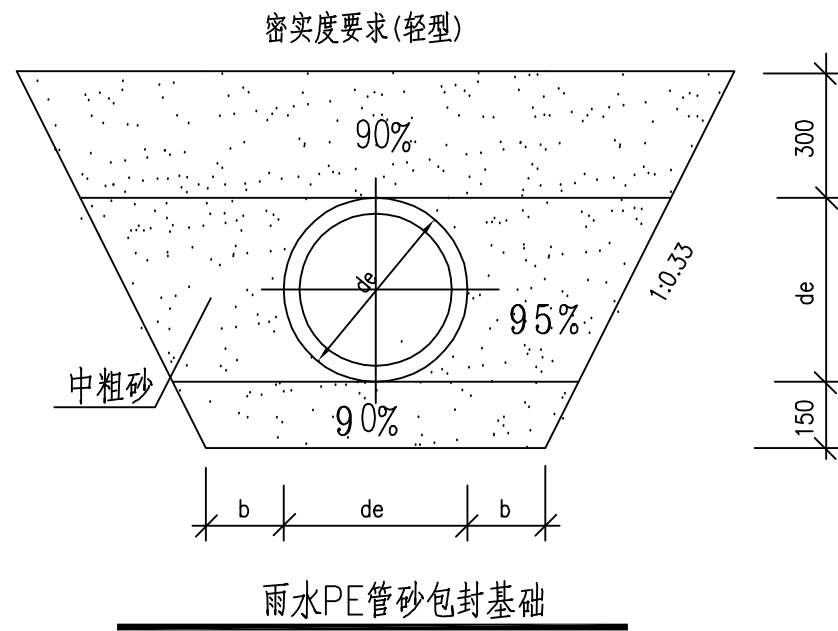

说明:1.图中尺寸单位为:毫米。

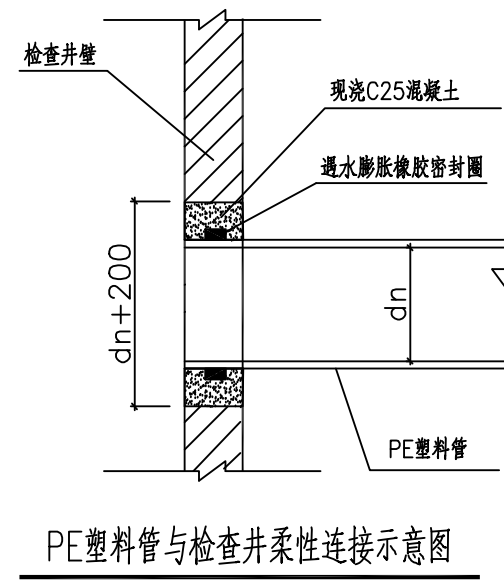

说明:图为PE管与检查井采用遇水膨胀橡胶密封圈柔性连接的做法。PE管与井壁连接处加橡胶圈,在管道安装前应涂刷二道胶粘剂并滚上粗砂,胶粘剂涂刷宽度不少于井壁厚度。当管道敷设到位,砖筑检查井时,对上下游管道接入检查井部分采用现浇C25混凝土包封。连接处设遇水膨胀橡胶密封圈能提高连接处的密封性能。

雨水主要材料表					
编号	名称	规格	单位	数量	备注
1	PE管	dn315	米	36	
2	雨水溢流口		座	2	

说明：

- 1、表中工程数量为主要工程量统计，施工单位及编标单位应根据设计图纸对具体工程量进行重新统计、复核。



南通市市政工程设计院有限责任公司
NanTong Municipal Engineering Design Institute ., LTD

设计证书：市政专业甲级、风景园林甲级；建筑工程甲级

业主单位	泰兴市市政公用事业服务中心(市园林绿化服务中心、市城建档案馆)	项目负责人	叶 新	叶新	校 对	陈铃绮	陈铃绮	设计编号	251053	设计阶段	施工图
工程名称	羌溪北路西侧、龙河南侧地块环境整治工程	专业负责人	陈铃绮	陈铃绮	审 核	王金国	王金国	专业编号	04S	比 例	
专业工程	排水工程	设 计	张乐怡	张乐怡	审 定	保 红	保红	图纸号码	03	日 期	2026.05
图 名	管道基础大样图及材料表	本图须加盖本公司出图签章,否则一律无效。 本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。 如有任何不事宜,请在施工前与设计师会商。 不得复印图纸尺寸施工。									