







上海传承博华工程设计集团有限公司
ShanghaiheritageBohuaarchitecturalplanningandDesignCo.,Ltd
中国·上海 SHAGNHAI, CHINA

工程设计证书等级：
建筑行业（建筑工程专业）甲级
证书编号：A165002938
市政行业乙级
风景园林工程设计专项乙级
证书编号：A231032392 TEL: 021-36556686 FAX: 021-36556686

图 纸 目 录

页码: 1 / 9

建设单位	如皋市第四人民医院		工程名称	住院大楼五层血透中心改造项目		
子项名称			工程号	2026GZ06	专业	医气
序 号	图 号	图 名	图 幅	备 注		
01	YQ-00	图纸目录	A4			
02	YQ-01	医用气体设计说明	A2			
03	YQ-02	五层血透中心医气平面图	A1+1/4A1			
04	YQ-03	医气设备带详图	A2			
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
说明：1. 本目录(大工程)由各工种或(小工程)以单位工程在设计结束时填写,以图号为次序,每格填写一张; 2. 如利用标准图集,可在备注栏内注明; 3. 末端之“项目负责人”等姓名不必着本人签字,可由填写目录者直接填写或打印.						
项目负责	项目负责		专业负责	专业负责	日 期	2026.06

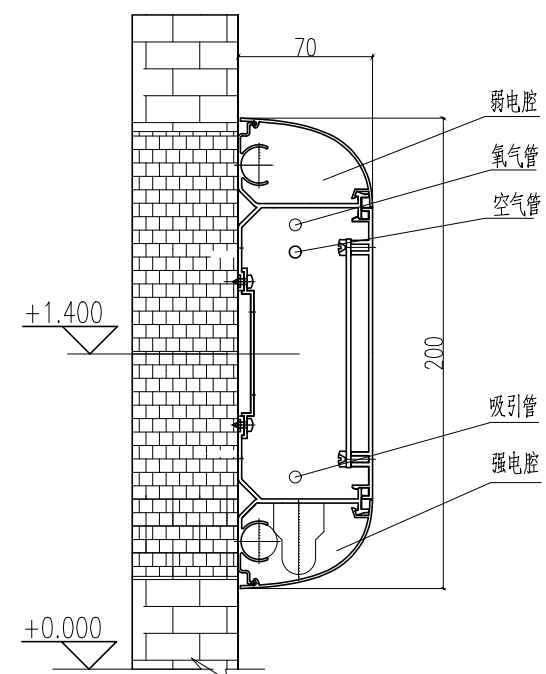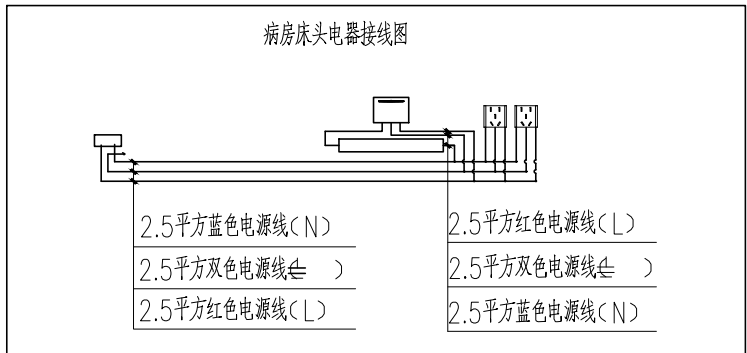

- 设备带技术说明:
1. 面板之间拼接缝不应大于0.5mm。
 2. 各设备之间的位置可适当调整,但要坚固、美观、整洁。
 3. 设备带内所有电源线必须穿PVC管保护,接头处采用黄蜡管及绝缘胶布包扎,禁止有接头裸露。
 4. 每个安装设备带的房间,在距墙150mm,中心距地1.4m处预留电源盒,且接进3组2.5平方的电源线,伸出墙400mm。

会 签 栏		
建 筑	孙永宏	孙永宏
结 构	沈刚明	沈刚明
给 排 水	陈 朦	陈朦
电 气	曹维维	曹维维
暖 通	王洁敏	王洁敏
方 案	徐旭春	徐旭春

本图版权属我公司所有，除该工程外对本图的任何用途和复制，须获得我公司的书面许可。