



专 业	建筑
阶 段	施工图
页 码	第 1 张 共 1 张

[illegible]

建筑设计施工说明

一、工程概况

- 工程名称: 星河家园屋顶围栏改造工程
- 建设地点: 张芝山镇星河家园
- 总工程量: _____m。

二、设计范围

- 本工程的施工图设计包括 栏杆样式及工艺要求 的相关内容。
- 本建筑施工图不含总平面布置图, 每栋楼施工的具体样式, 仅对栏杆样式统一做法示意。

三、设计依据

相关主要规范、规定

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)
- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
- 《住宅设计标准》(DB32/3920-2020)
- 《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014)

四、标注说明

- 建筑均以毫米为单位。
- 图中所注的标高均为建筑完成面标高。
- 尺寸均以标注的数字为准, 不得在图中量取。


五、其他说明

- 本工程不锈钢栏杆均采用304不锈钢。
- 上人屋面的防护栏杆垂直净高不应低于1.20m。
- 栏杆横杆与竖杆之间采取焊接的方式连接。
- 栏杆必须采取防止攀登、攀爬的构造, 当临空处直接采用垂直杆件做栏杆时, 其杆件净间距不应大于0.11m且不宜小于0.03m。
- 屋面金属栏杆必须全部接入原楼栋防雷体系中。

六、本说明未提及的各项材料规格、材质、施工及验收等要求, 均应遵照国家标准


七、施工前请认真阅读本工程各专业的施工图文件, 并组织施工图技术交底。施工中如遇图纸问题, 应及时与设计单位协商处理。未经设计单位认可, 不得任意变更设计图纸及使用环境。

八、未尽事宜应严格按国家及当地有关现行验收规范, 规定要求进行施工。

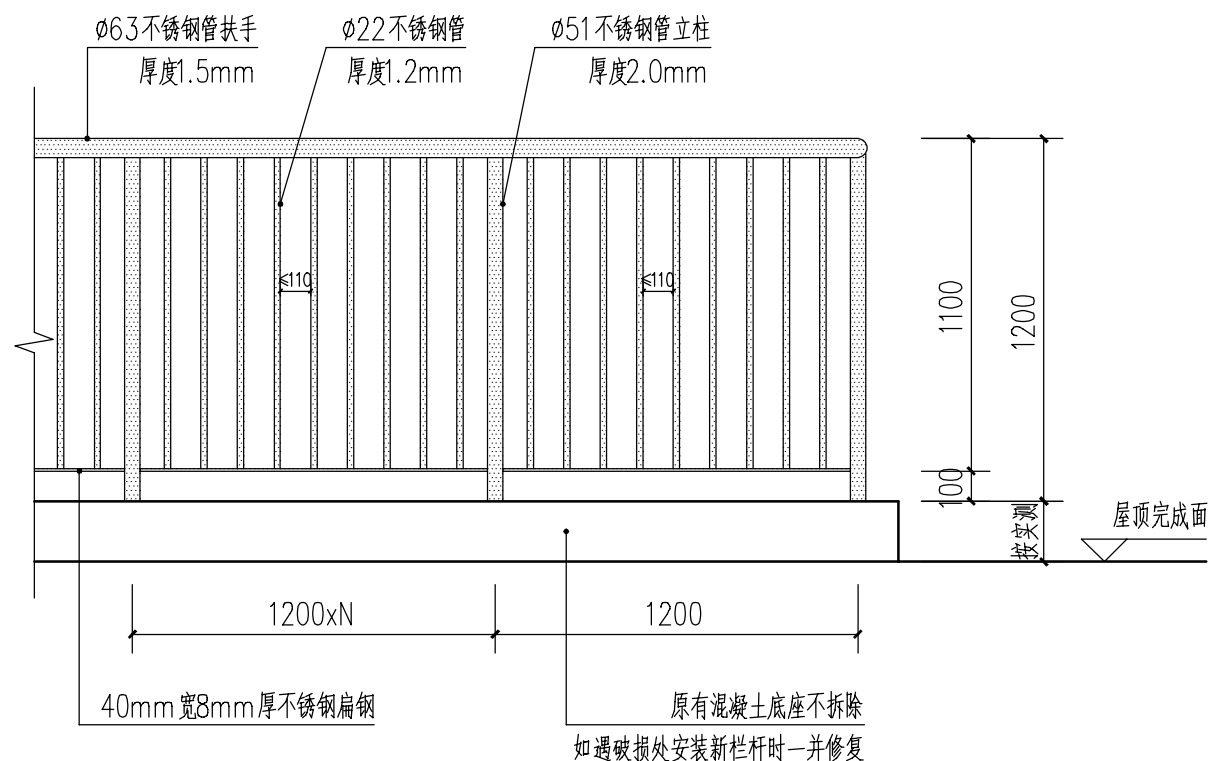


栏杆立面详图 1:25

注: 栏杆均采用304不锈钢

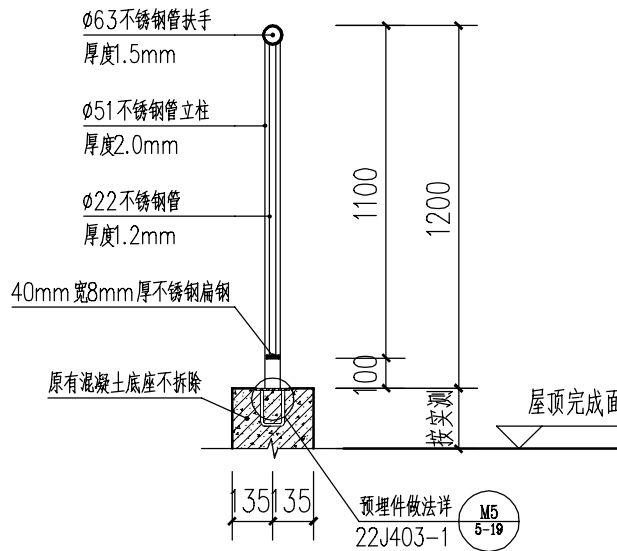

栏杆剖面详图 1:25

注: 栏杆均采用304不锈钢

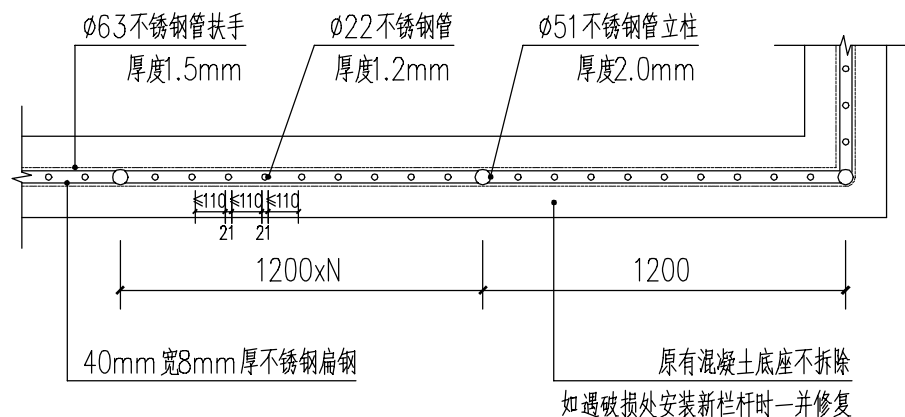

栏杆平面详图 1:25

注: 栏杆均采用304不锈钢

不得量取图纸尺寸施工。如有任何不事宜, 请在施工前与设计师会商。
本图设计内容未经设计师许可不得在其它地方使用。

DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE
DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY
DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

说明:
NOTES

执业注册章

江苏深远建筑设计研究院有限公司

JIANGSU SHENYUAN ARCHITECTURE
DESIGN & RESEARCH CO., LTD
设计证书甲级编号: A232018019

	(实 名) (NAME TYPED)	(签 名) (SIGNATURE)
设 计 DESIGNED	徐传俊	徐传俊
绘 图 DRAWN	徐传俊	徐传俊
专业负责人 DISCIPLINE MANAGER	焦 丰	焦 丰
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	俞 彬	俞 彬
核 对 CHECKED	丁毅峰	丁毅峰
审 核 AUDITED	朱思伟	朱思伟
批 准 APPROVED	俞 彬	俞 彬

专业会签 DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY			
(专 业) (DISCIPLINE)	(签 名) (SIGNATURE)	(专 业) (DISCIPLINE)	(签 名) (SIGNATURE)
建 筑 ARCH.		暖通 HVAC	
结 构 STRUCTURE		电 气 ELECTRIC	
给 排 水 W.S&DR		智 能 AUTO.	

建设单位 CLIENT	南通市通州区张芝山镇人民政府		
工程名称 PROJECT	星河家园屋顶围栏改造工程		
图纸内容 DRAWING	建筑设计施工说明 栏杆详图		
设计阶段 STATUS	施工图	设计编号 PROJECT NO.	2025-N-11
专 业 DISCIPLINE	建 筑	图 号 DRAWING NO.	J-1/1
出图日期 DATE	2025. 02	修改版次 EDITION	

出图章

注: 本设计图未加盖设计专用章无效。