



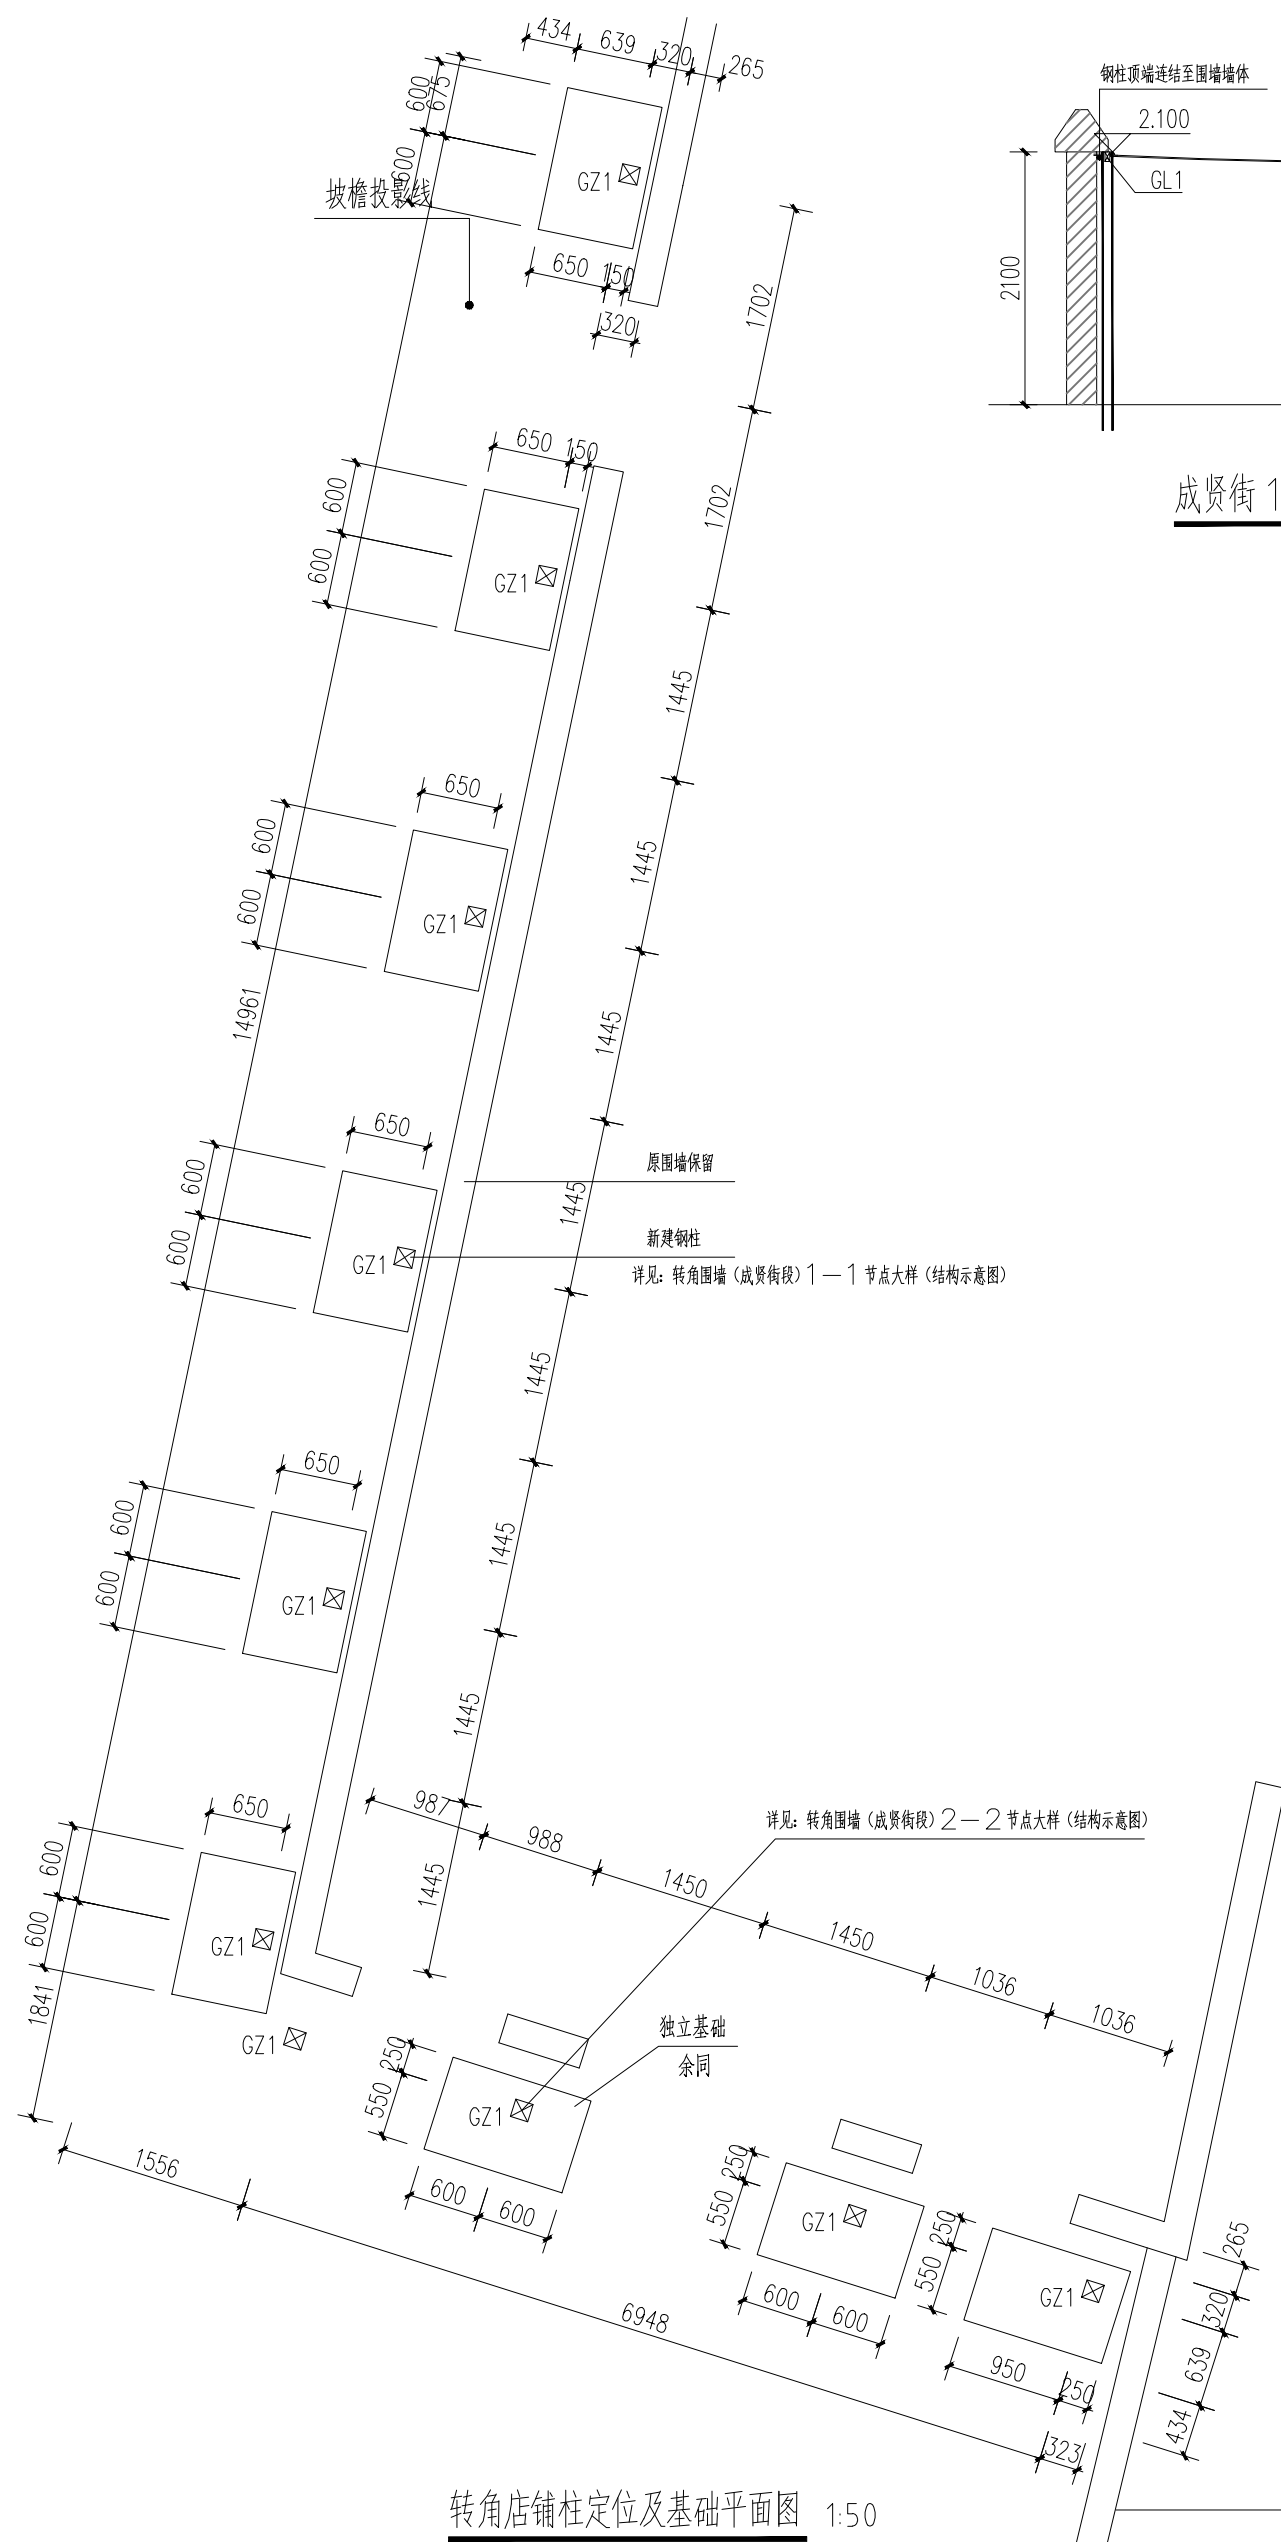


转角店铺柱定位及基础平面图 1:50

成贤街 102 号 - 1 栋入口柱定位及新建围墙基础平面图 1:50

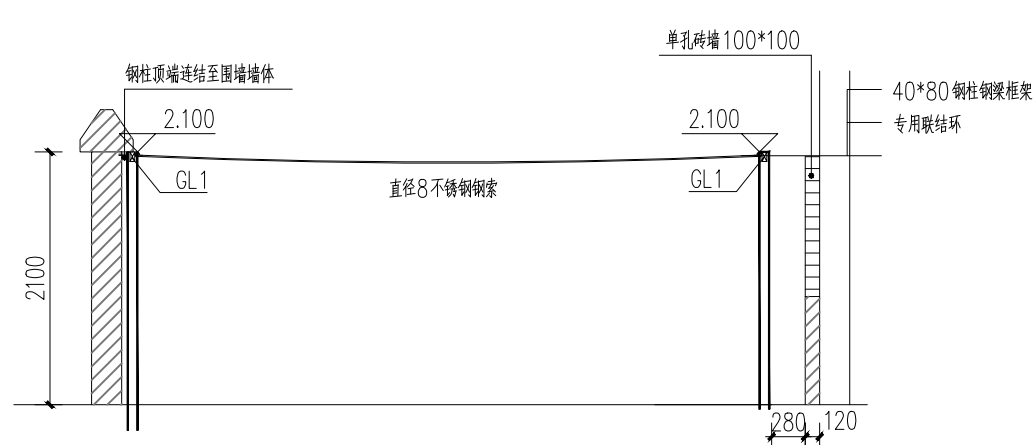

成贤街 102 号 - 1 栋入口 1-1 节点大样 结构示意图


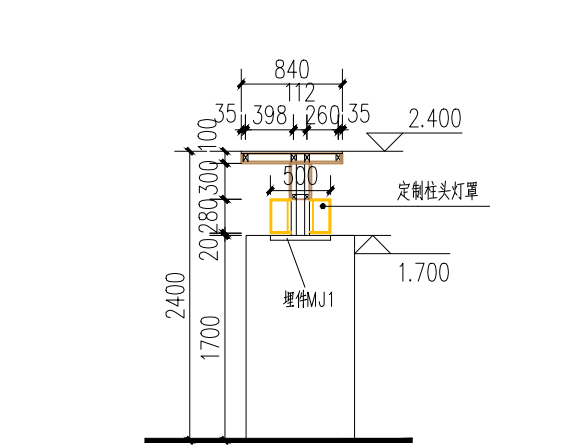


成贤街 102 号 - 1 栋入口 3-3 节点大样 结构示意图


- 说明:
- 1、本工程设计标高 ± 0.000 米相当于绝对标高详建施。未注明基础底标高均为: -1.300m 。
 - 2、基础形式: 独立基础。基础持力层为 1~2 可塑素填土, 地基承载力 $f_{ak} > 80\text{Kpa}$, 局部未达到持力层处采用 C20 素混凝土换填, 换填之前须由勘察单位确认已经开挖至设计要求的持力层。
 - 3、基础混凝土等级: C30。
图中未注明基础为独立基础, 基础高度 500, 宽度见平面标注, 配筋 B: $\Phi 12@150$ 双向;
新建混凝土柱和新建围墙下为筏板基础, 基础高度 500, 宽度见平面标注, 配筋 B&T: $\Phi 12@150$ 双向。
 - 4、垫层混凝土强度等级 C20, 厚 100mm。
 - 5、本图未注明处按《22G101-3》图集相关要求施工。
 - 6、钢梁与钢柱采用相贯坡口全焊透焊缝, 详见《钢结构连接施工图示》15G909-1 页 6、7、55~58
 - 7、施工前应实地核实现状与图纸内容, 如有调整应与参与各方协商, 不得擅自变更做法。

构件号	名称	截面	材质	备注
GZ1	钢柱	$\square 150 \times 150 \times 6$	Q355B	
GZ2	钢柱	$\square 80 \times 50 \times 6$	Q355B	
GL1	钢梁	$\square 150 \times 100 \times 6$	Q355B	


图中未注明螺栓均为 GZ2

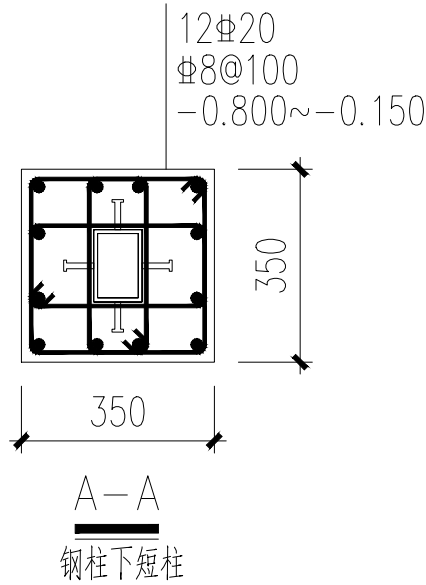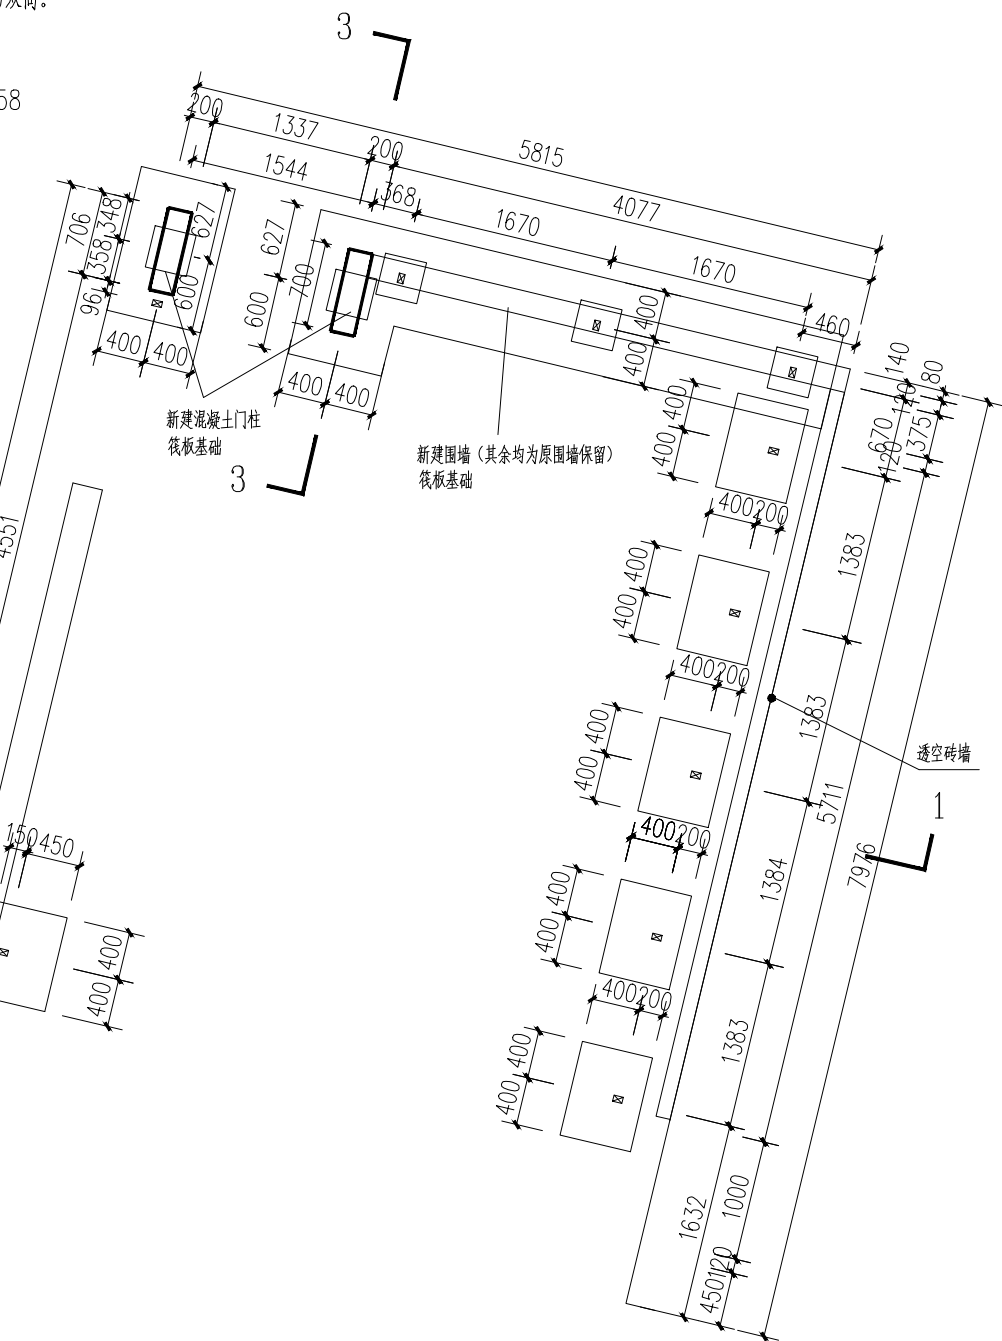


柱脚底板详图

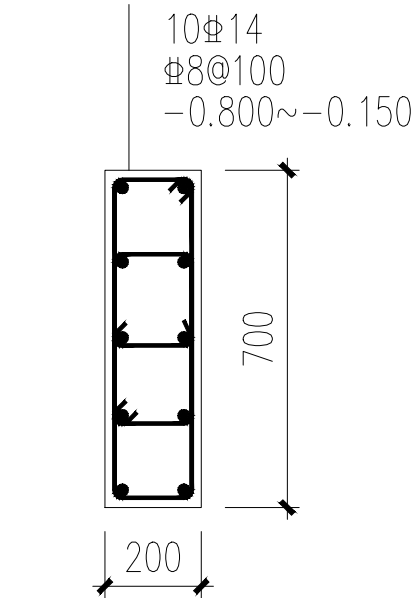


新建混凝土门柱

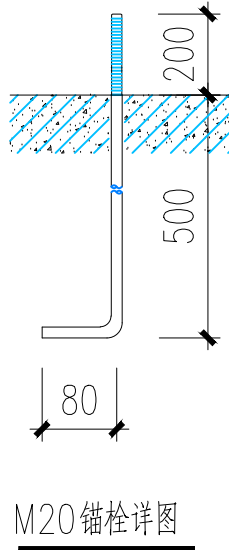

M20 锚栓详图

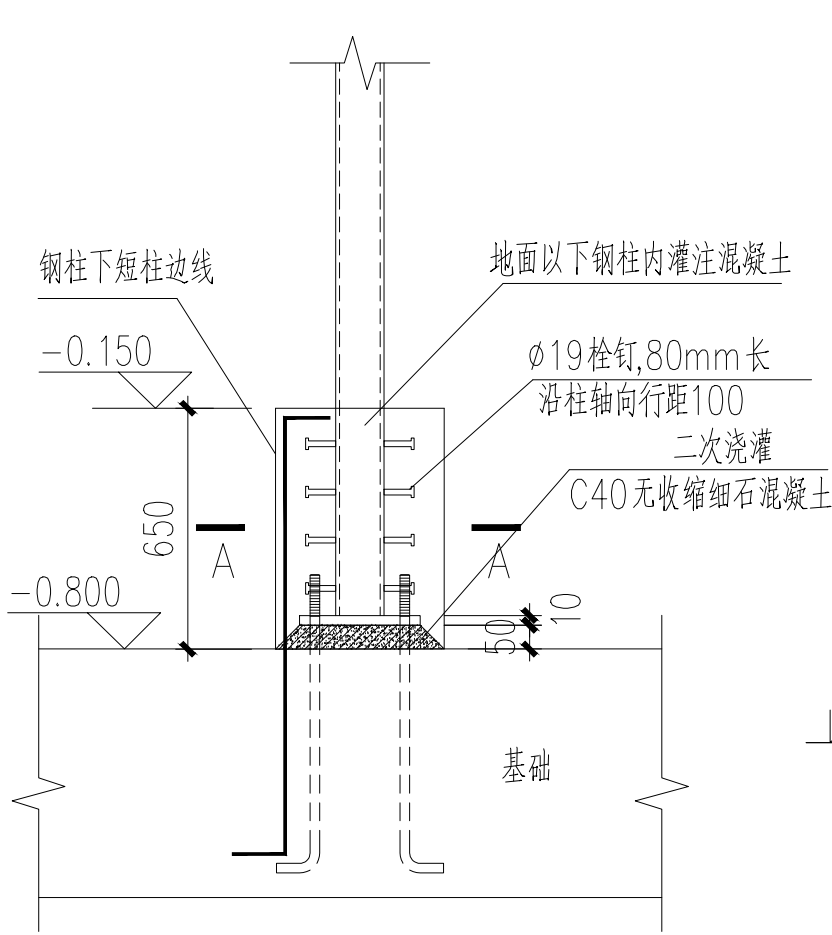


短柱详图

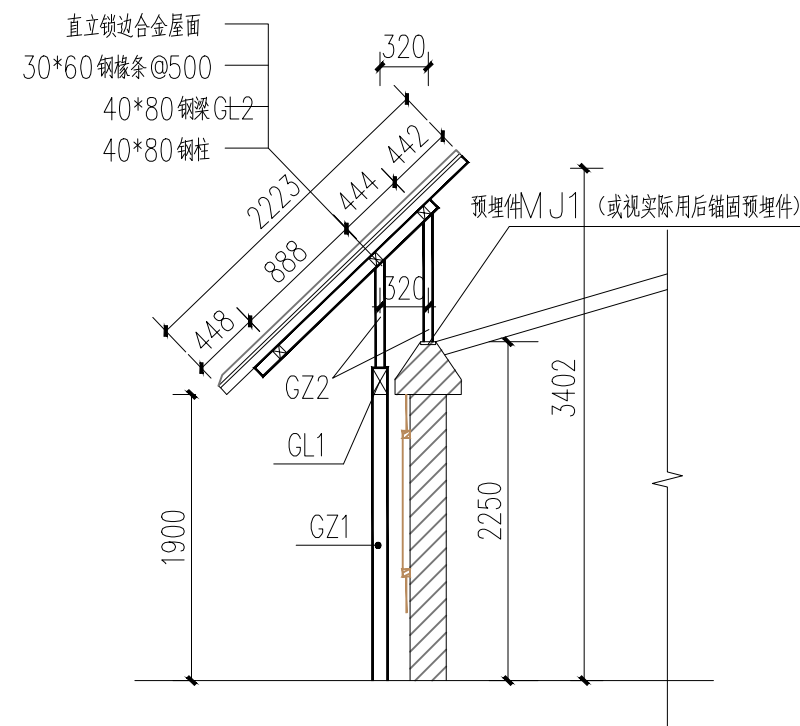


转角围墙（成贤街段） 1-1节点大样

结构示意图

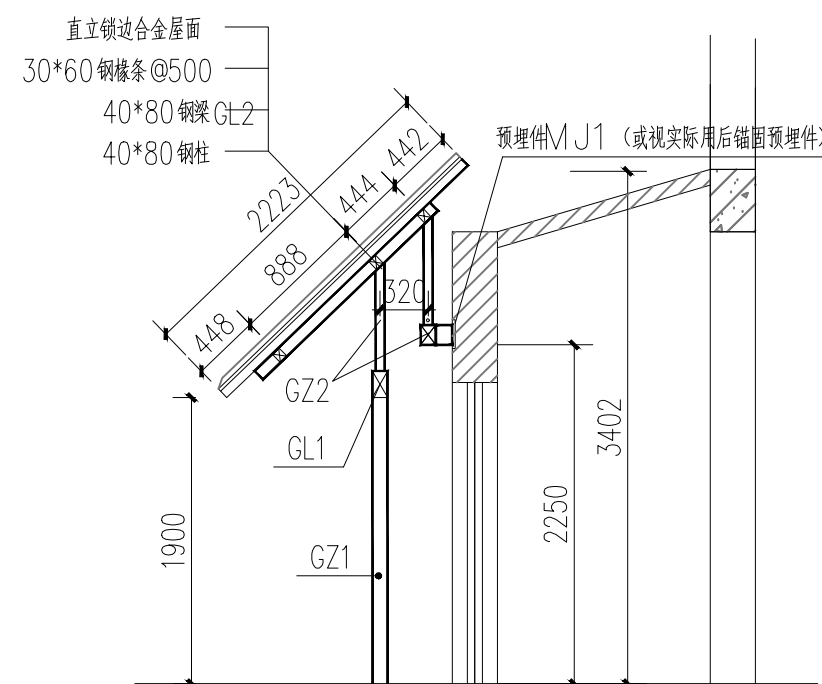

转角围墙（成贤街段） 2-2 节点大样

结构示意图

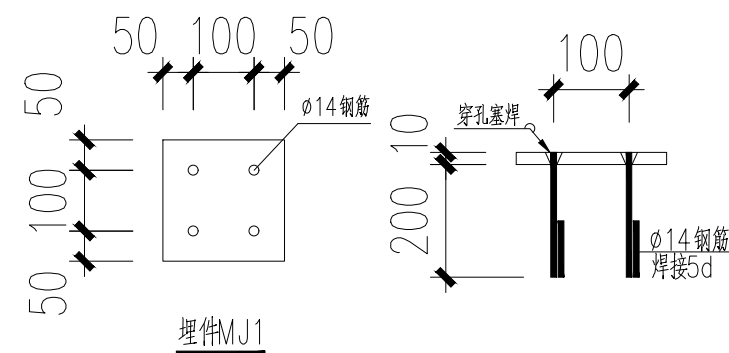


截 面 表				
构件号	名 称	截 面	材 质	备 注
GZ1	钢 柱	□100x100x6	Q335B	□
GZ2	钢 柱	□80x80x6	Q335B	□
GL1	钢 梁	□150x100x6	Q335B	□
GL2	钢 梁	□80x40x6	Q335B	□

说明:

图中未注明钢柱均为GZ2

- 1、钢梁与钢柱采用相贯坡口全焊透焊缝, 详见《钢结构连接施工图示》15G909-1 页6、7、55~58
- 2、施工前应实地核实现状与图纸内容, 如有调整应与参与各方协商, 不得擅自更改做法。

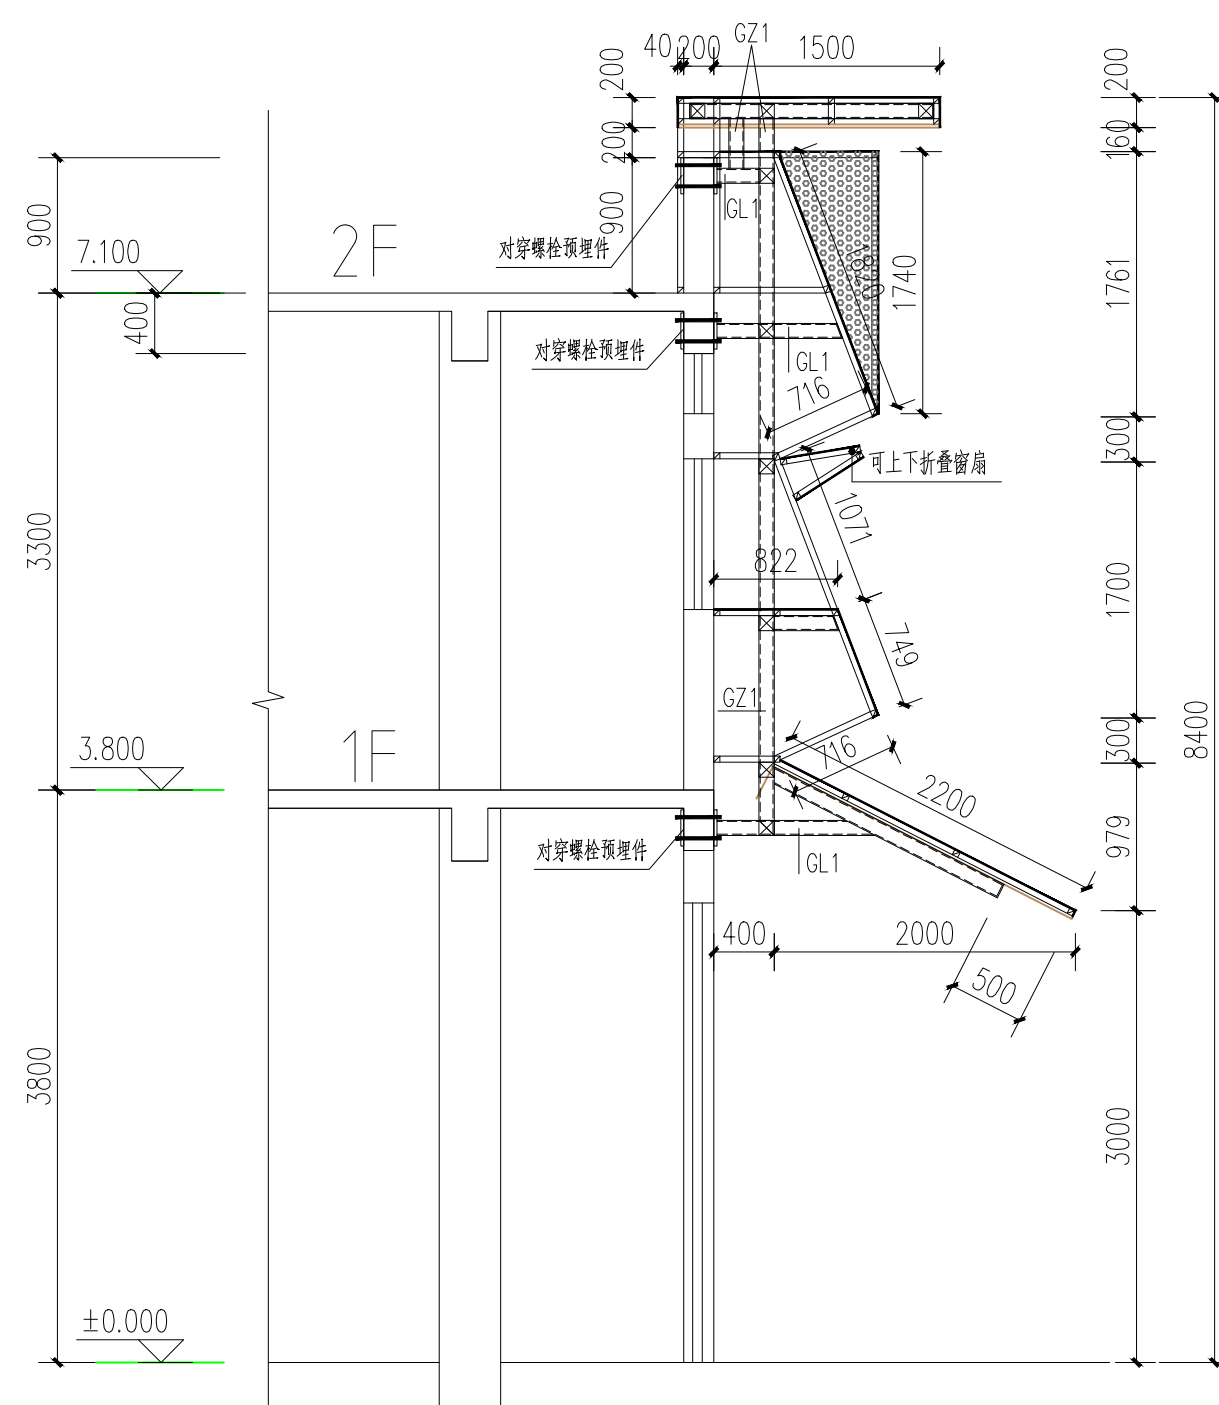


成贤街92号院底商 1-1墙身大样 1:50

钢架间距取1.5m-2.0m,视实际情况不遮挡窗户,且方便设置对穿螺栓为准


截 面 表				
构件号	名 称	截 面	材 质	备 注
GZ1	钢 柱	□100×100×8	Q355B	□
GL1	钢 梁	□100×100×8	Q355B	□
GL2	钢 梁	□100×100×6	Q355B	□


图中钢柱均为GZ1,其他未注明钢梁为GL2

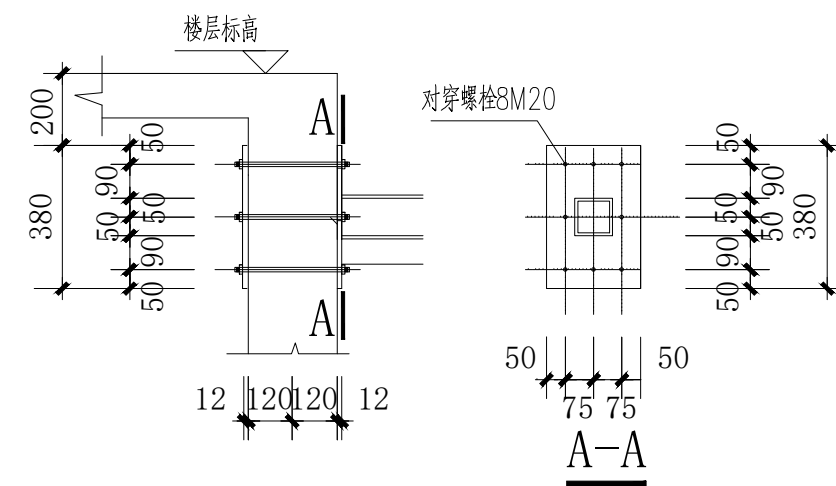

说明:


- 1、钢梁与钢柱采用相贯坡口全焊透焊缝, 详见《钢结构连接施工图示》15G909-1 页6、7、55~58
- 2、对穿螺栓预埋件施工前, 必须凿除砼柱面以外的面层, 且磨平砼面;
钻孔如遇到钢筋应适当移位, 锚板的孔位置以实际钻孔的位置为准。
- 3、施工前应实地核实现状与图纸内容, 如有调整应与参与各方协商, 不得擅自变更做法。

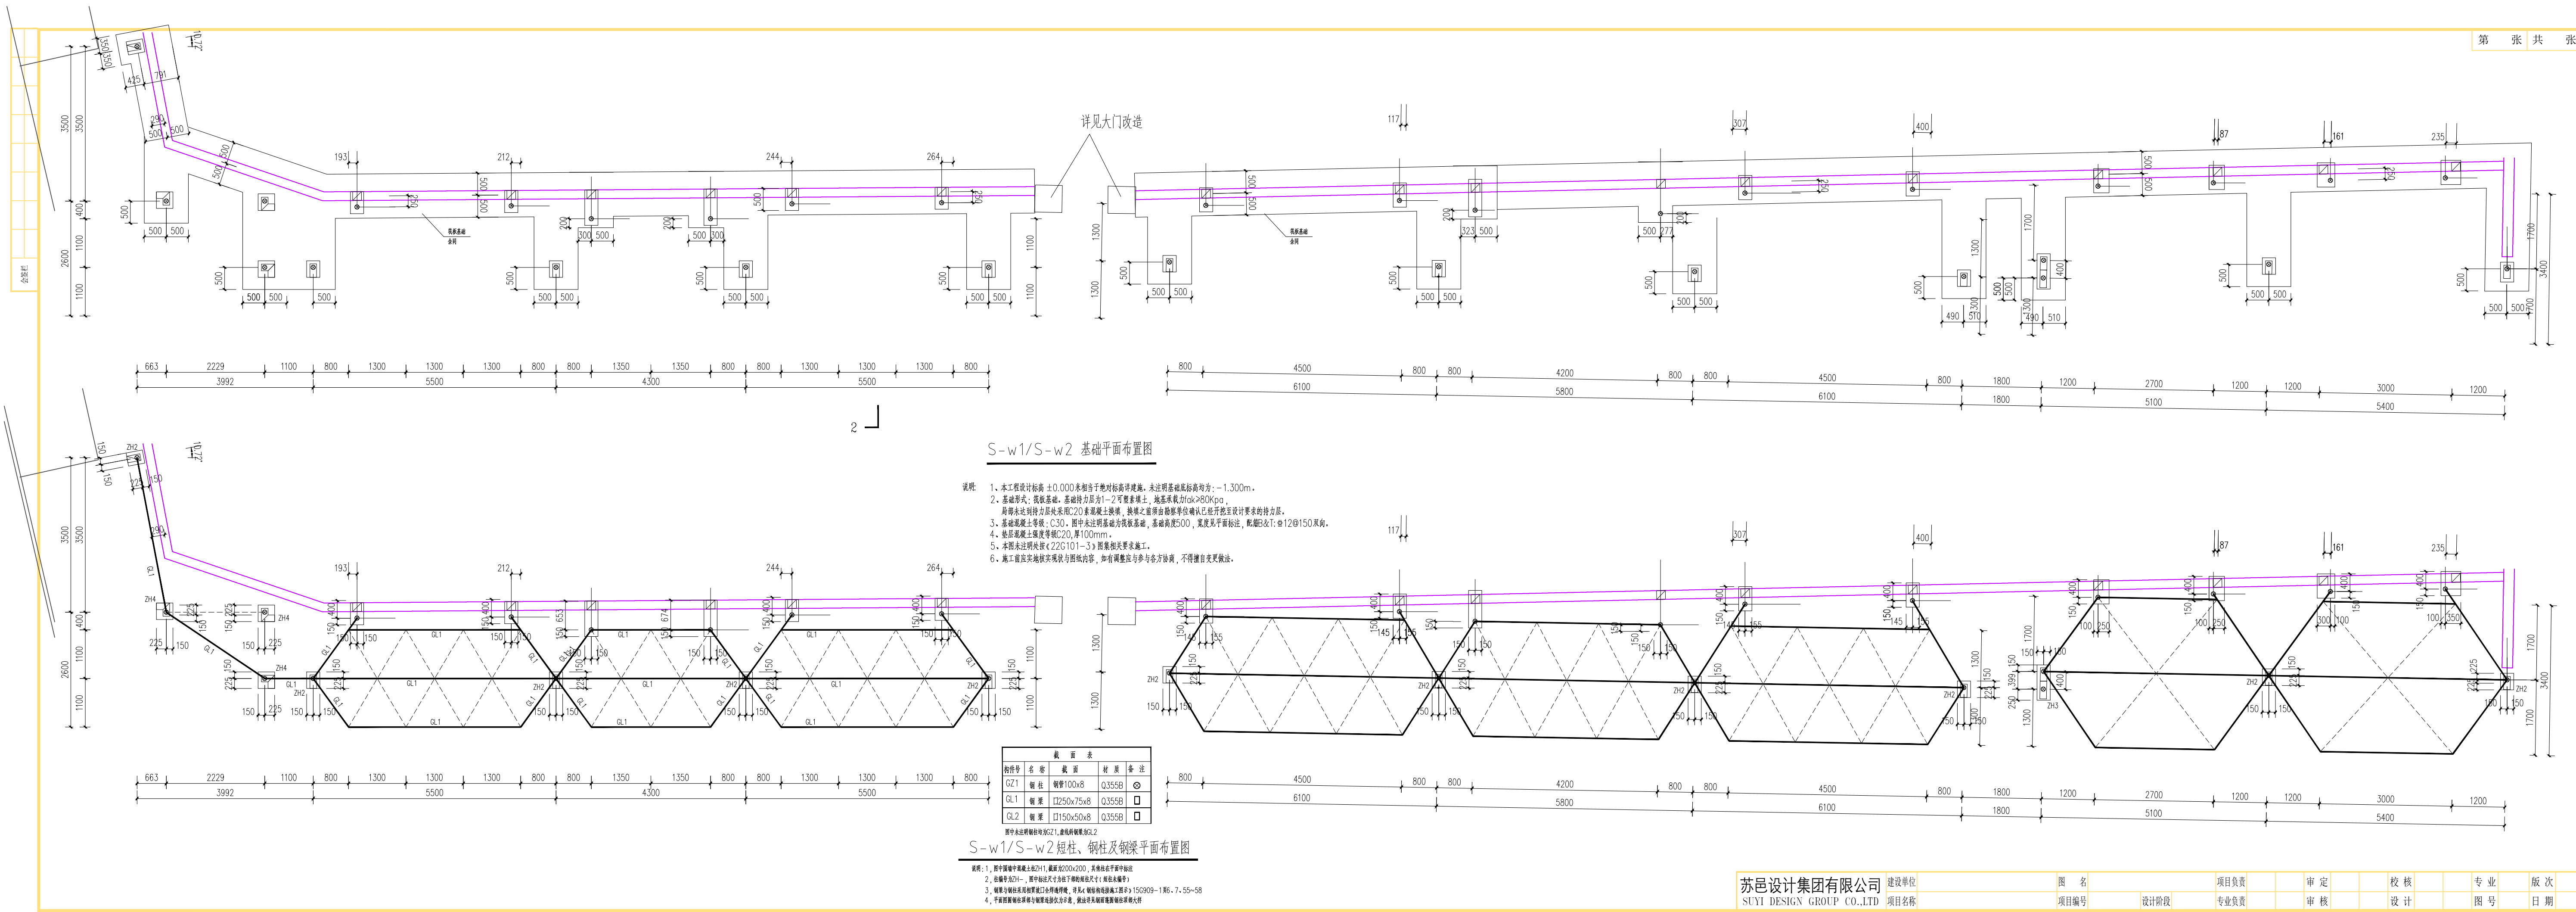

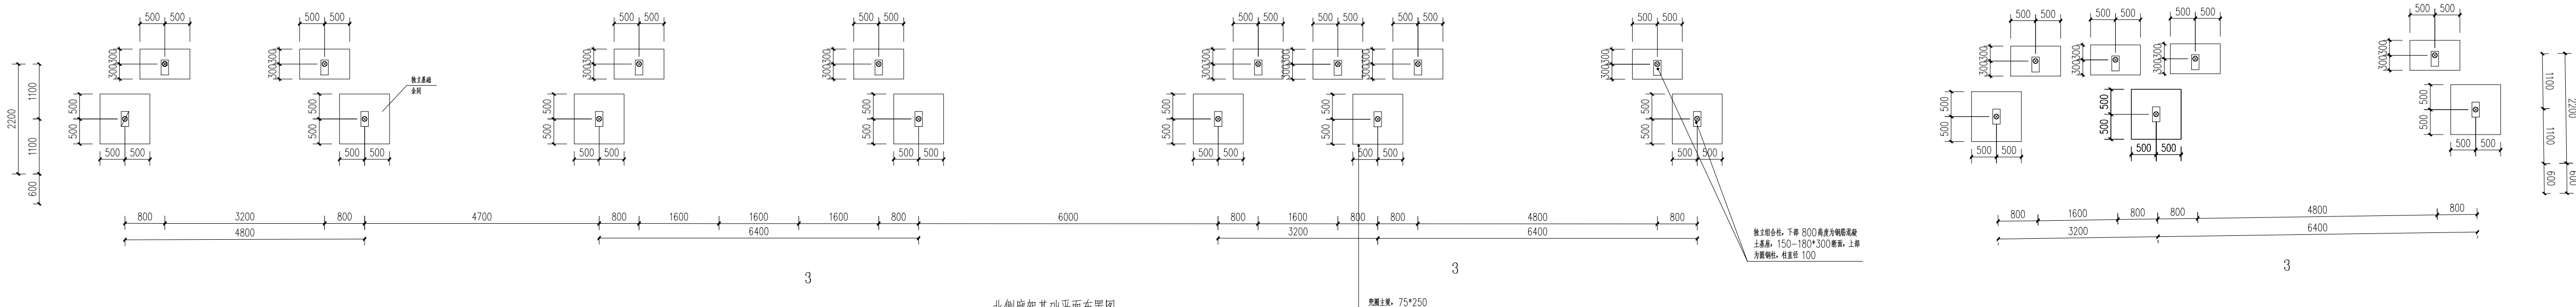

北侧廊架基础平面布置图

- 说明:
- 1、本工程设计标高 ±0.000 系相当于绝对标高平均值, 未注明基础底标高均为: -1.300m。
 - 2、基础形式: 独立基础。基础持力层为 1-2 号素填土, 地基承载力 $f_{ak} > 80kpa$ 。
 - 3、基础底面土质层: C30。图中未注明基础为独立基础, 基础底面土质层: C30。图中未注明基础为独立基础, 基础底面土质层: C30。
 - 4、基础底面土质层: C30。图中未注明基础为独立基础, 基础底面土质层: C30。
 - 5、本图未注明从表 2.2.2(101-3) 图例相关要求施工。
 - 6、施工过程中应按相关规范与图纸内容, 如有调整应与各方协商, 不得擅自变更做法。

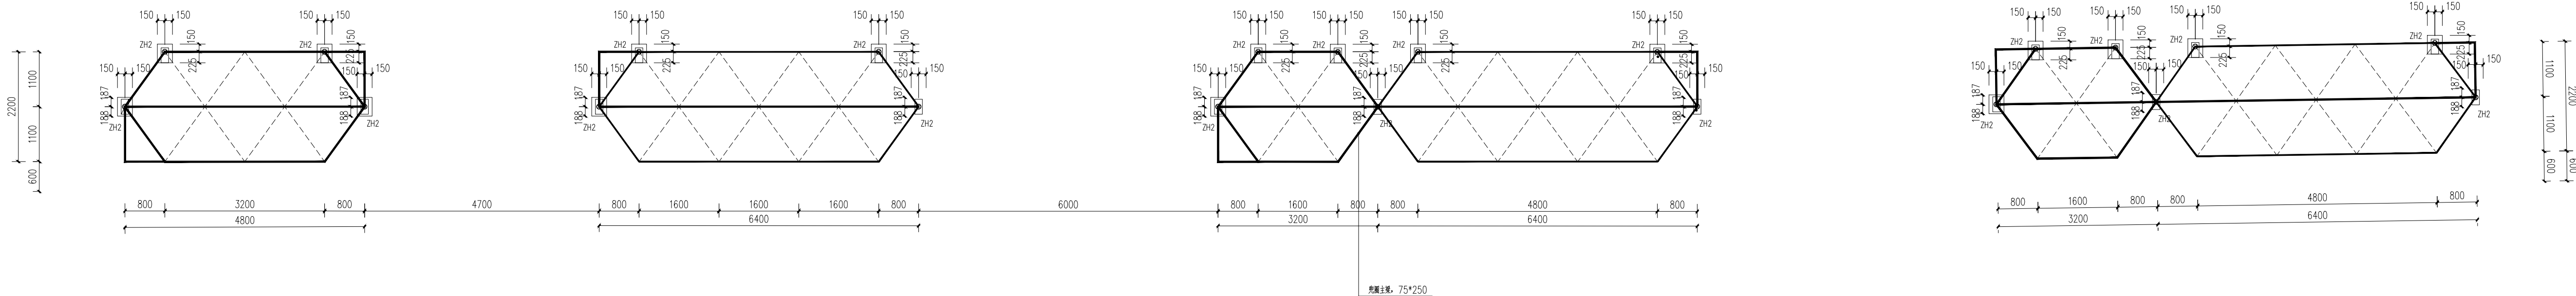

短柱、钢柱及钢梁平面布置图

- 说明:
- 1、短柱钢柱为 200x200, 图中未注明尺寸均为下部预埋板尺寸 (预埋板厚度 20mm)。
 - 2、短柱与钢柱未注明预埋板尺寸均用预埋板, 预埋板厚度为 20mm。
 - 3、图中未注明预埋板尺寸均用预埋板, 预埋板厚度为 20mm。

材料表			
材料名称	规格	数量	备注
GZ1	短柱 200x200	0.3558	预埋板
GL1	钢梁 250x250x8	0.3558	预埋板
GL2	钢梁 250x250x8	0.3558	预埋板

图中未注明预埋板尺寸均用预埋板, 预埋板厚度为 20mm。

苏邑设计集团有限公司 SUYI DESIGN GROUP CO.,LTD	建设单位	图 名	项目负责	审 定	校 核	专 业	版 次
	项目名称	项目编号	设计阶段	专业负责	审 核	设 计	图 号