


分项报价表

序号	设备名称及位置	技术参数及安装性能要求		计量单位	数量	所投品牌	所投型号	单价（元）	合价（元）
		技术参数要求	安装性能要求						
1	行政楼配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：4P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压：AC220/440V、480/690V 5. 分段能力：65kA 6. 额定电流：1600A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 2 台，分别为低压总开关 1 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器，且必须与现有开关具备可靠的电气及机械双重联锁，实现三锁两钥匙的闭锁逻辑，保障倒闸操作安全、可靠执行。）	台	2	施耐德	MT16 H1 4P D/O MIC 5.0E 1600A（配套安全合闸：三锁两钥匙）	35635	71270
2	公共教学楼配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：4P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压：AC500V/690V 5. 分段能力：80kA（500V）、50kA（690V） 6. 额定电流：2000A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 3 台，分别为低压总开关 2 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器）	台	3	SIEMENS	3WL12S 2000A 4P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	32065	96195
3	图书馆配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：3P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压：AC500V 5. 分段能力：66kA 6. 额定电流：3200A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 3 台，分别为低压总开关 2 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器）	台	3	SIEMENS	3WT2S 3200A 3P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	36905	110715
4	工美楼配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：4P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压：	更换设备共计 3 台，分别为低压总开关 2 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器）	台	3	施耐德	MT32 H1 4P D/O MIC 5.0E 3200A（配套安全合闸：三	61710	185130



序号	设备名称及位置	技术参数及安装性能要求		计量单位	数量	所投品牌	所投型号	单价（元）	合价（元）
		技术参数要求	安装性能要求						
		AC220/440V、480/690V 5. 分段能力：65kA 6. 额定电流：3200A 7. 频率：50/60Hz	器)				锁两钥匙)		
5	信息楼配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：3P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压： AC230/415V/440V/525V/690V 5. 分段能力：65kA (230/415/440/525V/690V) 6. 额定电流：3200A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 3 台，分别为低压总开关 2 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器）	台	3	ABB	E3S 3200A DR PR121/P-LSI WMP 3P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	65945	197835
6	综合服务楼配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：3P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压： AC230/415V/440V/500V/690V 5. 分段能力：75kA (230/415/440/500/690V) 6. 额定电流：4000A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 2 台，分别为低压总开关 1 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器，且必须与现有开关具备可靠的电气及机械双重联锁，实现三锁两钥匙的闭锁逻辑，保障倒闸操作安全、可靠执行。）	台	2	ABB	E4S 4000A DR PR122/P-LSI WMP 3P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	93170	186340
7	2#低压子站配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：4P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压： AC500V/690V 5. 分段能力：80kA（500V）、50kA（690V） 6. 额定电流：3200A	更换设备共计 3 台，分别为低压总开关 2 台、母联开关 1 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器）	台	3	SIEMENS	3WL12S 3200A 4P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	46585	

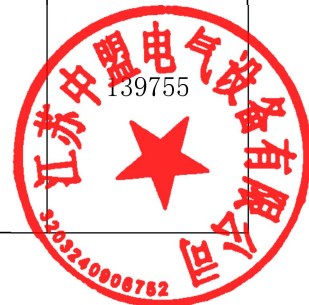

序号	设备名称及位置	技术参数及安装性能要求		计量单位	数量	所投品牌	所投型号	单价（元）	合价（元）
		技术参数要求	安装性能要求						
		7. 频率：50/60Hz							
8	东区北食堂配电站 低压框架断路器	1. 开关类型：低压框架断路器 2. 开关级数：4P 3. 额定绝缘电压：1000V 4. 额定工作电压： AC230/415V/440V/500V/690V 5. 分段能力：75kA （230/415/440/500/690V） 6. 额定电流：4000A 7. 频率：50/60Hz	更换设备共计 2 台，为低压总开关 2 台（本项目更换开关无需配置欠电压脱扣器，且必须与现有开关具备可靠的电气及机械双重联锁，实现三锁两钥匙的闭锁逻辑，保障倒闸操作安全、可靠执行。）	台	2	ABB	E4S 4000A DR PR122/P-LSI WMP 4P（配套安全合闸：三锁两钥匙）	102850	205700
总价（元）									1192940

