

[illegible]

序号	图例	设备名称	规格	数量	单位
1		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
2		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
3		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
4		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
5		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
6		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
7		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
8		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
9		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
10		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
11		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
12		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
13		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
14		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
15		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
16		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
17		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
18		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
19		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
20		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
21		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
22		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
23		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
24		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
25		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
26		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
27		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
28		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
29		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏
30		LED节能灯(电照灯具)	瓦特/功率(W)	1.5	盏


连云港市建筑设计研究院有限责任公司

施工图审查答复意见

责任人:设计更改人


共 1页第 页 1

建设单位	连云港市赣榆区教育局			项目名称	赣榆区专门学校建设项目-教学楼		
设计专业	☐ 建筑 ☐ 结构 ☐ 水 ☒ 电气 ☐ 暖通			设计部门	设计一所	设计号	2026043-3
审查意见				回复意见			
一、强制性条文及安全性方面				一、强制性条文及安全性方面			
无				无			
二、违反强标				二、违反强标			
无				无			
三、其它				三、其它			
1、底层地板内导管暗敷布线的线缆,布线导管应符合 GB5024-2022				1、同意专家意见,修改详见电施5 A/13。			
第6.2.3条规定。设计一层地面暗敷的电源插座回路采用JDG管布线不符合规定。							
2、《建筑节能》照明灯具的初始效能值(或光通量)应不低于能效等级2级				2、同意专家意见,修改详见电施3 A/13。			
(见GB/ T50034-2024 第3.3.10条及条文说明)。							
应明确各场所灯具类型,LED灯平板灯的初始效能值(或光通量)要求							
见GB/ T39008-2020表3.3.10-6。							



教学楼一层电力平面图 1:100



[illegible]

[illegible]

THE COPYRIGHT IS HELD BY THE LANYANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF CHINA. THE DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR USED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE INSTITUTE. REPRODUCERS WILL BE PROSECUTED.

连云港市建筑设计研究院有限公司
LANYANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

TEL: 0518-8510521 8510575 8510578
FAX: 0518-8510520
PC: 22001

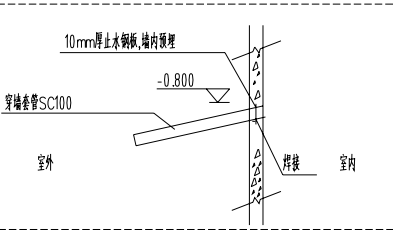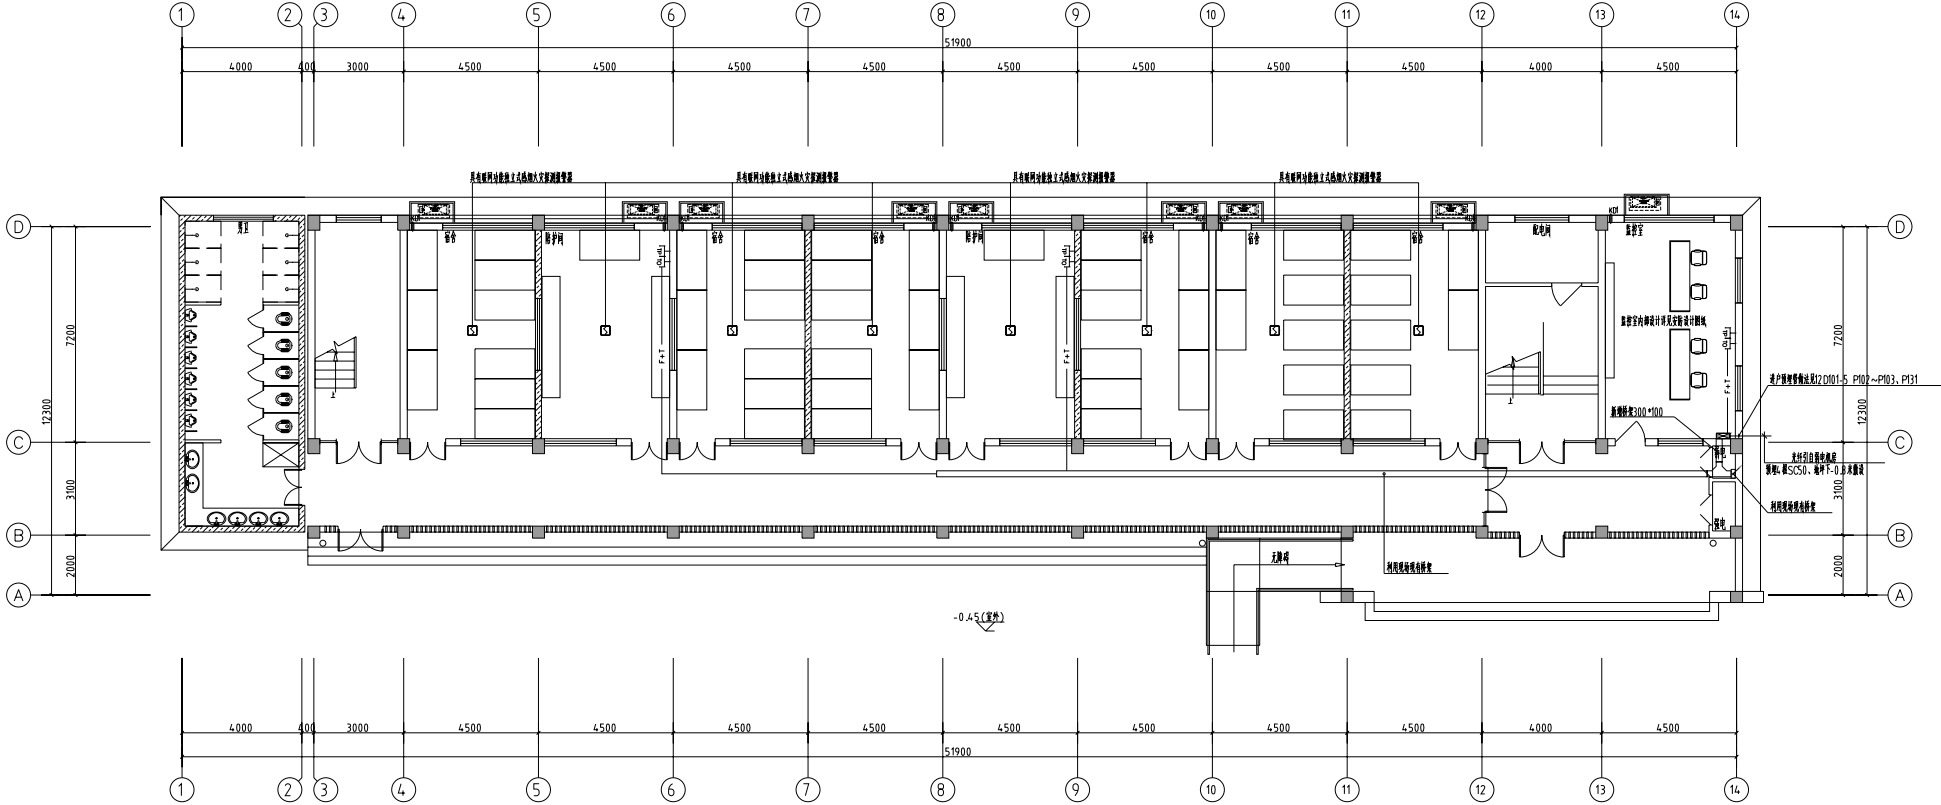

电缆穿外墙套管示意图


穿外墙套管要求: 套管规格符合国家标准, 套管与墙体之间应填充防火材料。

教学楼一层弱电平面图 1:100

- F — 电话线 楼层P20 WC CC
- T — 电话线 楼层P20 WC CC
- V — 电话线 楼层P20 WC CC

图章 FIRE DEPARTMENT STAMP		图章 PUBLISH STAMP		图章 REGISTER STAMP	
建筑	英文	签字	批准	签字	批准
ARCHITECTURE	英文	签字	批准	签字	批准
结构	钱磊	签字	审定	钱磊	审定
STRUCTURE	钱磊	签字	审核	钱磊	审核
给排水	王建东	签字	审核	李冬梅	审核
WATER SUPPLY AND DRAINAGE	王建东	签字	审核	李冬梅	审核
电气	张磊	签字	审核	张磊	审核
ELECTRICITY	张磊	签字	审核	张磊	审核
暖通	张磊	签字	审核	张磊	审核
HEATING AND VENTILATE	张磊	签字	审核	张磊	审核
专业负责人	张磊	签字	审核	张磊	审核
SPECIALTY CHIEF	张磊	签字	审核	张磊	审核
设计人	张磊	签字	审核	张磊	审核
DESIGNER	张磊	签字	审核	张磊	审核
CAD 制图	张磊	签字	审核	张磊	审核
CAD DRAWING	张磊	签字	审核	张磊	审核
版次	第一版	签字	审核	张磊	审核
ISSUE	第一版	签字	审核	张磊	审核
设计单位	连云港市建筑设计研究院有限公司	签字	审核	张磊	审核
DESIGN UNIT	连云港市建筑设计研究院有限公司	签字	审核	张磊	审核
工程名称	连云港市建筑设计研究院有限公司	签字	审核	张磊	审核
PROJECT NAME	连云港市建筑设计研究院有限公司	签字	审核	张磊	审核
图名	教学楼一层弱电平面图	签字	审核	张磊	审核
FIGURE NAME	教学楼一层弱电平面图	签字	审核	张磊	审核
图号	2026043-3	签字	审核	张磊	审核
FIGURE NUMBER	2026043-3	签字	审核	张磊	审核
日期	2026.5	签字	审核	张磊	审核
DATE	2026.5	签字	审核	张磊	审核

(计算规则)



图章 FIRE DEPARTMENT STAMP	图章 PUBLISH STAMP	图章 ELECTRICITY	图章 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	图章 STRUCTURE	图章 MECHANICAL	图章 ARCHITECTURE	图章 GENERAL	图章 APPROVE	图章 AUTHORIZED	图章 CHECKED	图章 DESIGNED	图章 DRAWN	图章 PROJECT NAME	图章 DESIGN NUMBER	图章 DATE
		图章 ELECTRICITY	图章 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	图章 STRUCTURE	图章 MECHANICAL	图章 ARCHITECTURE	图章 GENERAL	图章 APPROVE	图章 AUTHORIZED	图章 CHECKED	图章 DESIGNED	图章 DRAWN	图章 PROJECT NAME	图章 DESIGN NUMBER	图章 DATE
图章 FIRE DEPARTMENT STAMP	图章 PUBLISH STAMP	图章 ELECTRICITY	图章 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	图章 STRUCTURE	图章 MECHANICAL	图章 ARCHITECTURE	图章 GENERAL	图章 APPROVE	图章 AUTHORIZED	图章 CHECKED	图章 DESIGNED	图章 DRAWN	图章 PROJECT NAME	图章 DESIGN NUMBER	图章 DATE




(计算机绘图)

THE COPYRIGHT IS HELD BY THE LANYANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. OF CHINA. THE DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE INSTITUTE. REPRODUCERS WILL BE PROSECUTED.

连云港市建筑设计研究院有限公司
LANYANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

TEL: 0518-8551052 8551055 8551058
FAX: 0518-8551050
PC: 22001

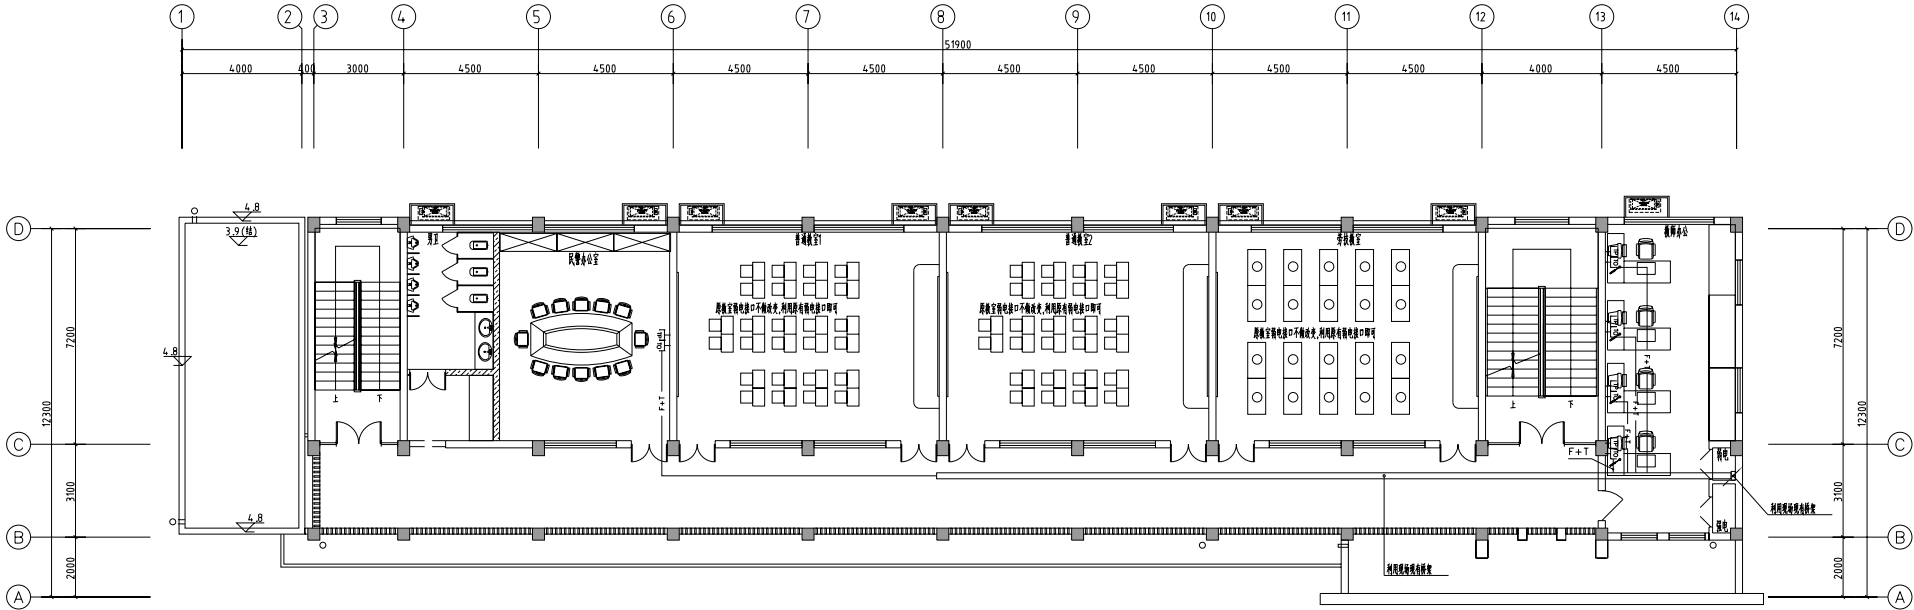

教学楼二层弱电平面图 1:100

— F — 电话线 楼层类线P20 WC CC
— T — 电脑线 楼层类线P20 WC CC
— V — 电视线 楼层类线P20 WC CC

消防部门盖章

出版盖章

建筑	张义刚
结构	钱磊
给排水	王海东
电气	
暖通	张磊

签字栏	
设计人	李冬梅
校对人	孙德坤
审核人	孙德坤

批准	
审定	杨浩
审核	李冬梅
校核	孙德坤
签字	孙德坤

负责人	徐荣军
项目负责人	徐荣军
设计	徐荣军
CAD 制图	徐荣军
制图	徐荣军


盖章	
盖章	
盖章	
盖章	

连云港市建筑设计研究院有限公司	设计号	2026043-3
LANYANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	图号	电施
连云港市建筑设计研究院有限公司	图号	12/13
连云港市建筑设计研究院有限公司	图号	2026.5
连云港市建筑设计研究院有限公司	图号	2026.5

(计算表附后)

[illegible]



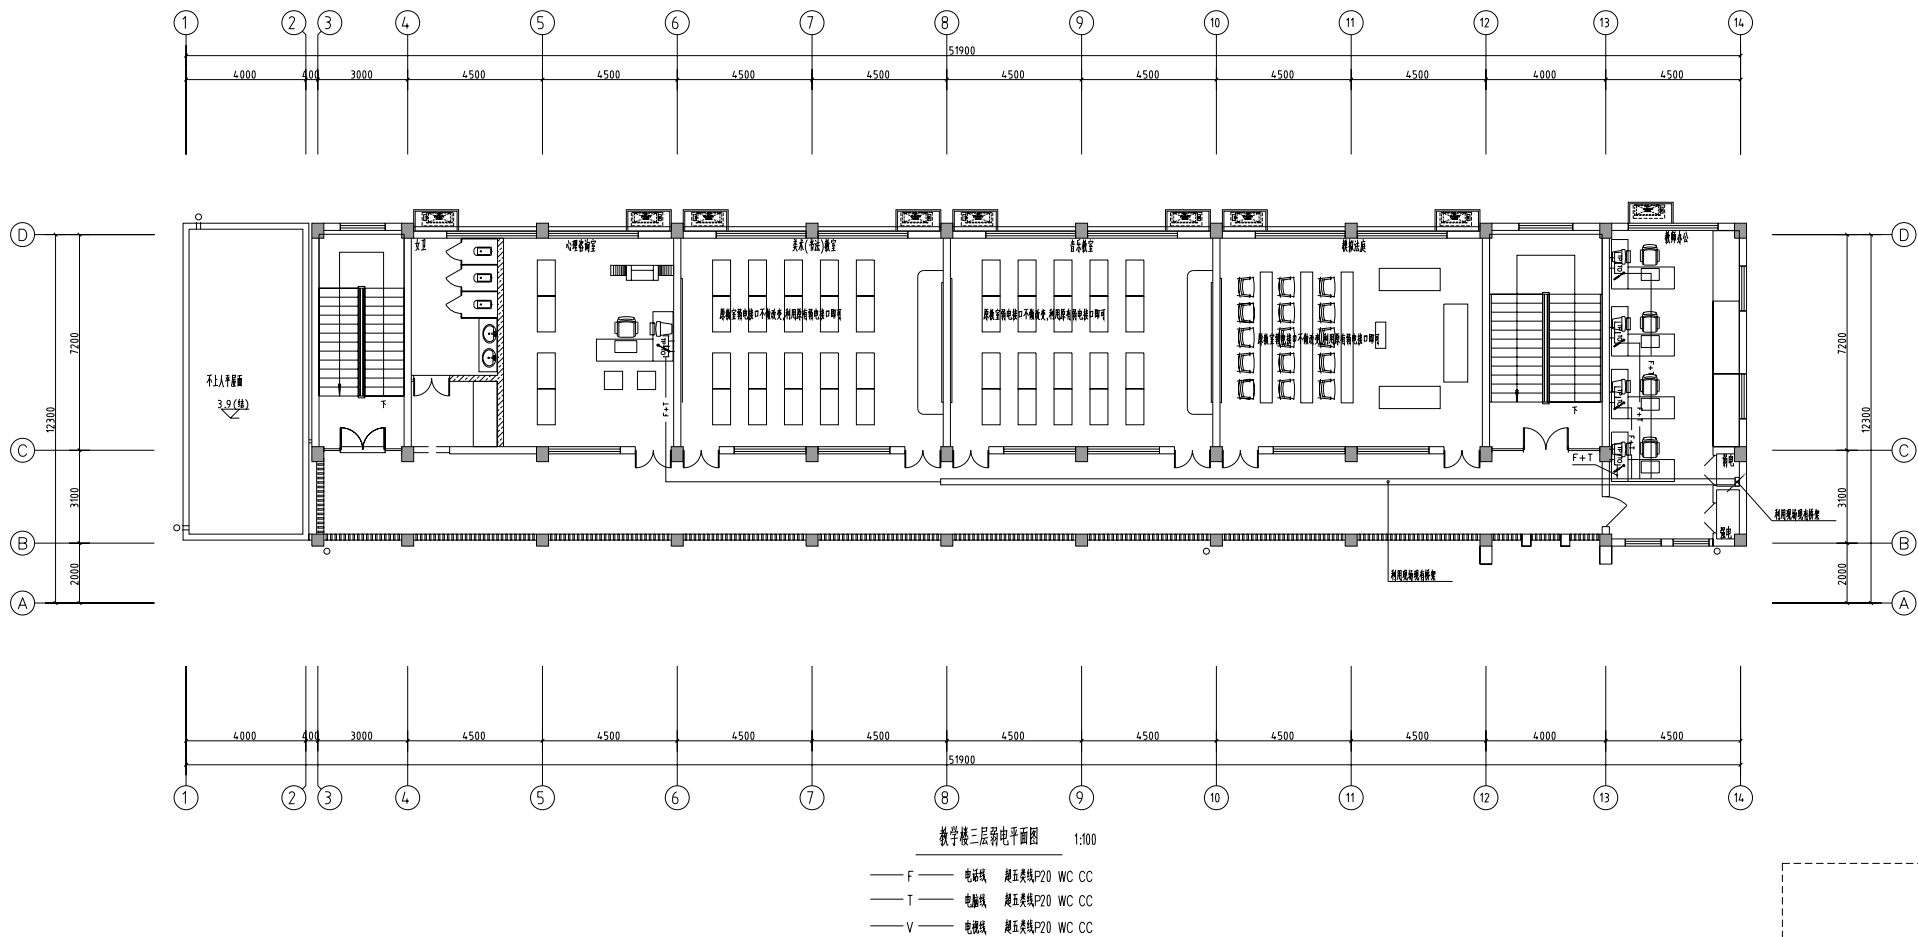

教学楼三层弱电平面图 1:100

—— F ——	电话线	超五类线P20	WC	CC
—— T ——	电脑线	超五类线P20	WC	CC
—— V ——	电视线	超五类线P20	WC	CC



REGISTRATION

图章 FIRE DEPARTMENT STAMP	批准 ARCHITECTURE	姜文超	会 签 栏	批准 APPROVE		负责人 SUPERINTENDENT	徐俊军		项目号 DESIGN NUMBER	202604-3	
	结构 STRUCTURE	钱磊		审查人 AUTHORIZED	杨洁	项目负责人 PROJECT CHIEF	熊伟		类别 CHART CATEGORY	电话	
	给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	王建东		设计 DESIGNED	李永梅	设计师 DESIGNER	徐祥康		编号 CHART NUMBER	13/13	
	电气 ELECTRICITY			检查 CHECKED		CAD 制图 CAD DRAWING	徐祥康		工程名称 PROJECT NAME	赣榆区专门学校新建项目·教学楼 LIANYUNGANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. 赣榆县人民医院门诊楼 A130202310 赣榆县人民医院门诊楼 A130202310B	
				审核 CHECKED					工本费单号 PROJECT NAME		
				签字人 SIGNATURE	孙晓峰	签字人 SIGNATURE	孙晓峰		版本 VERSION	第一版	最终内容 FINAL CONTENT
图章 PUBLISH STAMP	张强	SIGN JOURNAL									

(计算机绘图)

WDZ-YJY-4*5+PE5 SCS FC MC	INT00-3P50A	AK1 变频器 20 KW 额定电压10KV以下 额定频率50Hz	SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX1 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX2 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX3 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX4 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX5 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX6 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX7 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX8 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX9 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX10 WDZ-BYJ-2*4+PE4 MR 总线式JDG25型P SCE CC	空载断相保护
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX11	备用回路
			SSB615-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX12	备用回路

WDZC-YZF-L*%+PE% SC50 FC MC	INT700-3PFS0A	SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W UX1	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W VQ2	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
	A2 总线槽全副槽 20 KW A3 总线槽全副槽 20 KW 总线槽A2、A3 槽5*槽5, 全副槽全副槽	SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX3	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WX4	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W VQ5	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WQ6	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W UX7	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W VQ8	WDZD-BYJ-2*4+PE4 MR 总线槽JDG5*槽5 SCE CC	全副槽全副槽
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W WY9		备用回路
		1A			
		SB6S1E-32/1P+N C20/0.03 <0.1s	W UX10		备用回路
		1A			

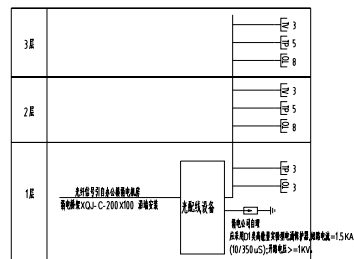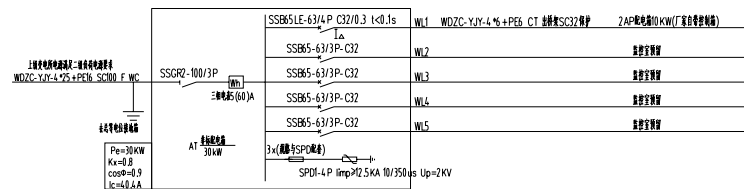

综合布线系统图

电视采用 iTV 系统,由综合有线系统包括,

配线架出线均为6类八芯信息电缆。

[illegible]