
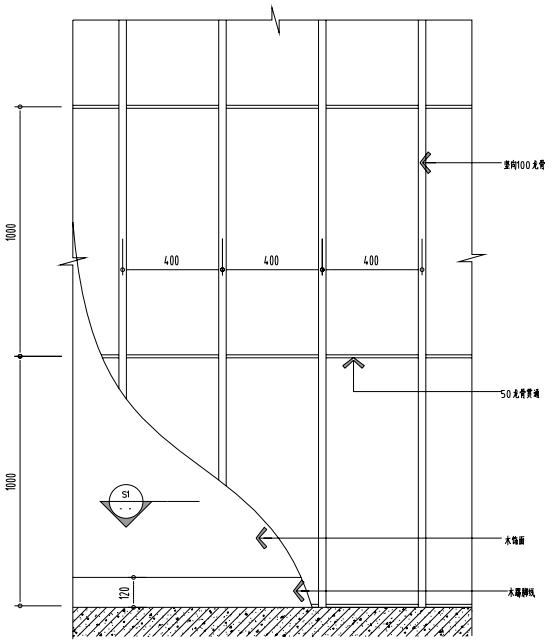


适用范围：该节点适用于墙面造型出墙距离超过300mm的轻钢龙骨基层的制作。

墙面轻钢龙骨基层立面大样


比例 1:15

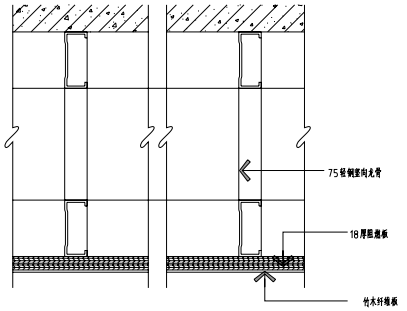

S1


SECTION

比例 1:15

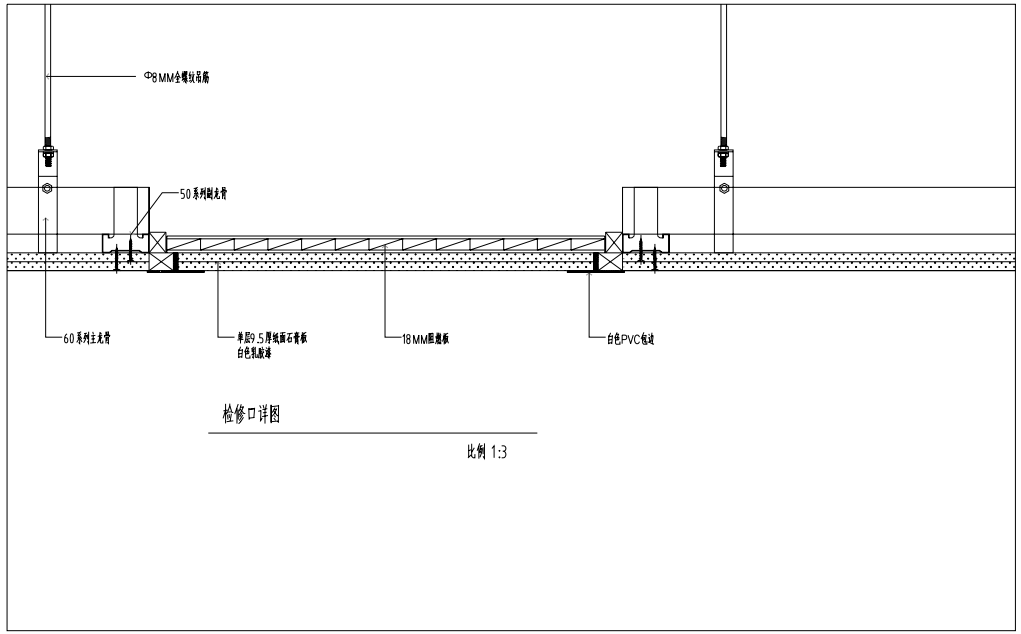

检修口详图

比例 1:3

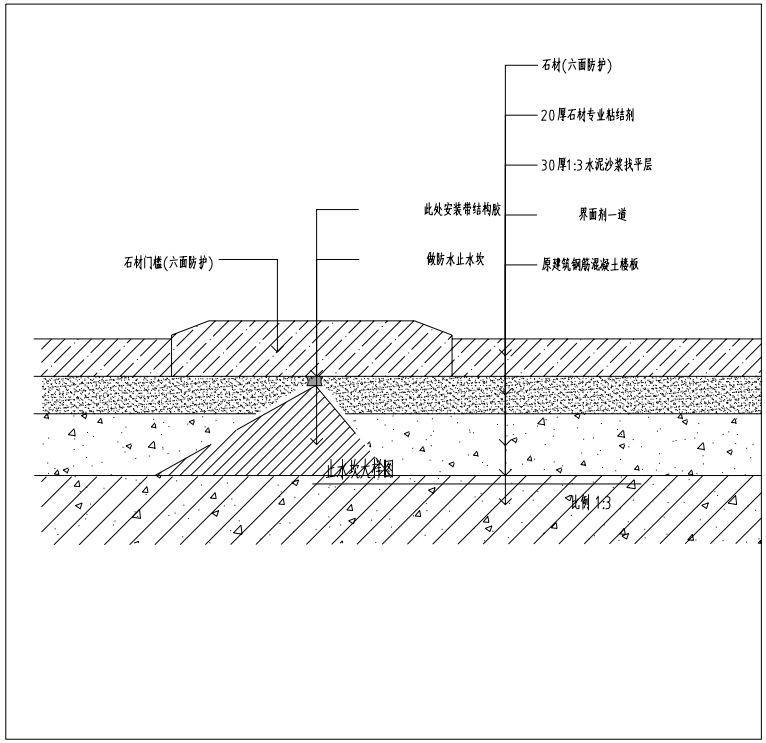

止水坎大样图

比例 1:3

备注栏

合作设计单位

建设单位

扬州市公安局邗江分局

工程名称

邗江区巡特警大队办公楼装饰改造项目

图纸名称

通用节点1

设计阶段	施工图	版 次	A
职 责	姓 名	签 名	日 期
批 准			
审 定			
审 核			
项目负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
制 图			


会签栏

建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		工 艺	

盖章栏

注:1.请建设单位提交当地审图各专相关部门
2.未加盖我院出图专用章其设计图无效


专 业	装 饰	设计编号	JD-01
日 期	2026.03	图纸编号	

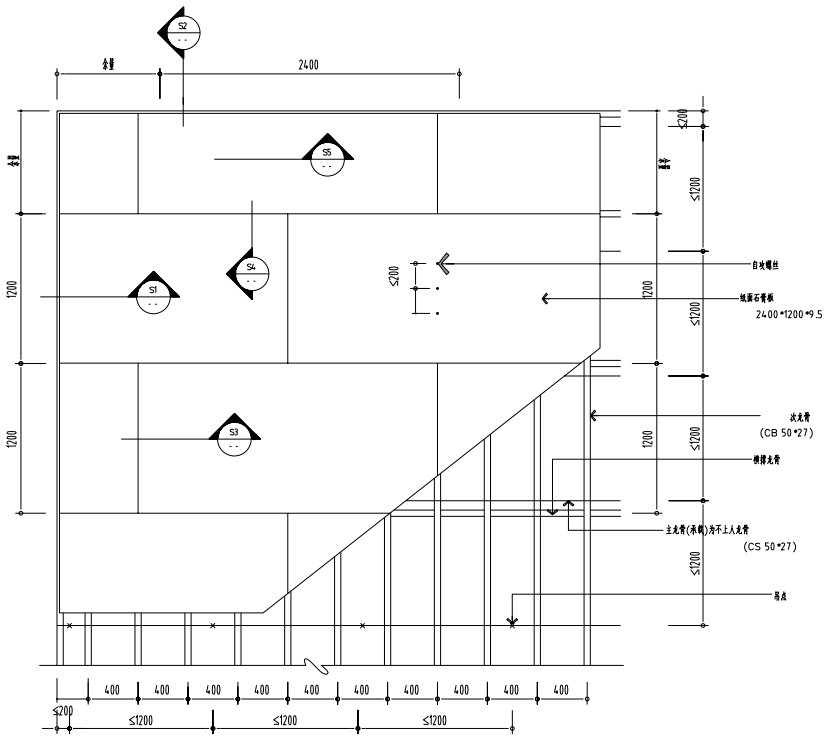

01 不上人吊顶平面示例

比例 1:30


不上人吊顶平面示例

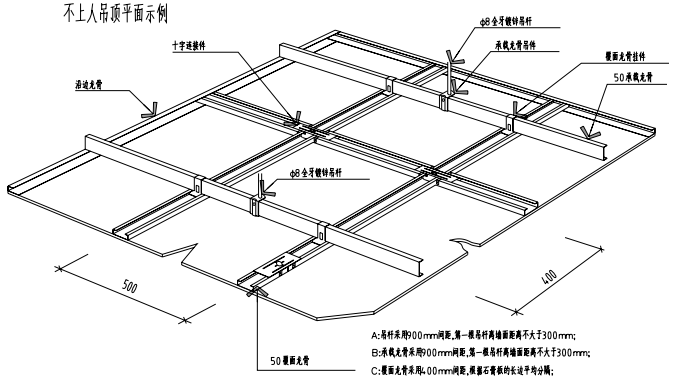

A:吊杆采用900mm间距,第一根吊杆离墙面距离不大于300mm;
B:承载龙骨采用900mm间距,第一根吊杆离墙面距离不大于300mm;
C:覆面龙骨采用600mm间距,根据石膏板的长边平均分隔;
D:固定石膏板螺钉的间距为150mm。

不上人石膏板吊顶透视


比例: 1:15

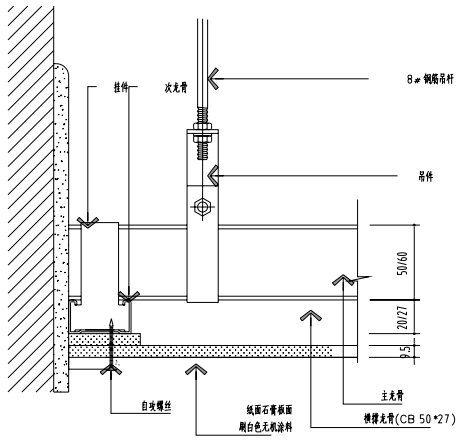

普通房间吊顶与墙面交接处直角做无影角处理

S1 SECTION


比例 1:3

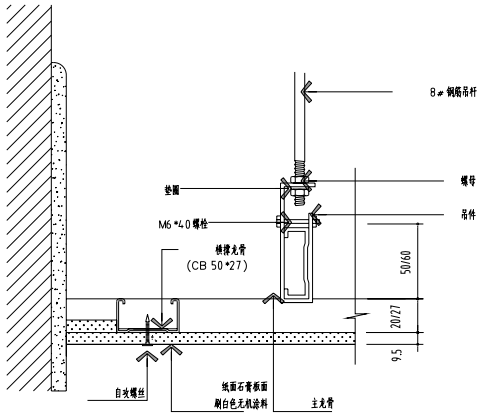

S3 SECTION

比例 1:3

普通房间吊顶与墙面交接处直角做无影角处理

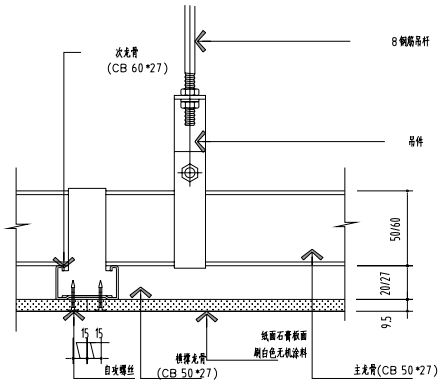


S2 SECTION

比例 1:3


当采用9.5mm厚纸面石膏板作面板时,次龙骨的中距不得超过450mm。

纸面石膏板的四边加无龙骨或横撑时,需加与次龙骨相同型号的横撑龙骨。

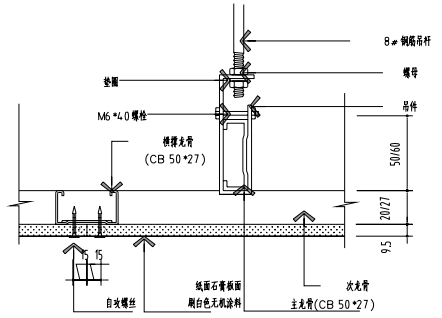

S4 SECTION

比例 1:3

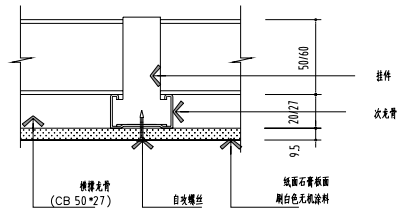

S5 SECTION

比例 1:3

备注栏

合作设计单位

建设单位

扬州市公安局邗江分局

工程名称

邗江区巡特警大队办公楼装饰改造项目

图纸名称

通用节点2

设计阶段	施工图	版 次	A
职 责	姓 名	签 名	日 期
批 准			
审 定			
审 核			
项目负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
制 图			

会签栏


建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		工 艺	

盖章栏

注:1.请建设单位尽快送当地审图办等相关部门


2.未加盖我院出图专用章其设计图无效

专 业	装 饰	设计编号	
日 期	2026.03	图纸编号	JD-02

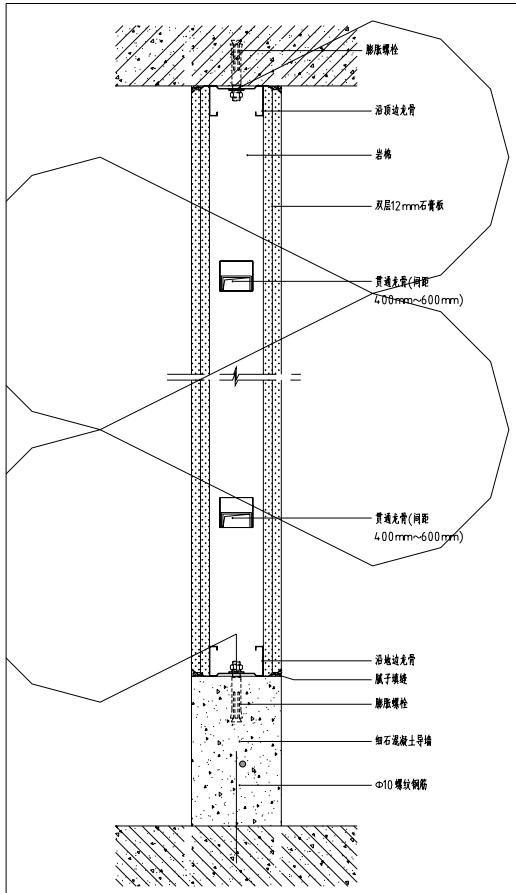


轻钢龙骨隔墙竖剖图

比例 1:5

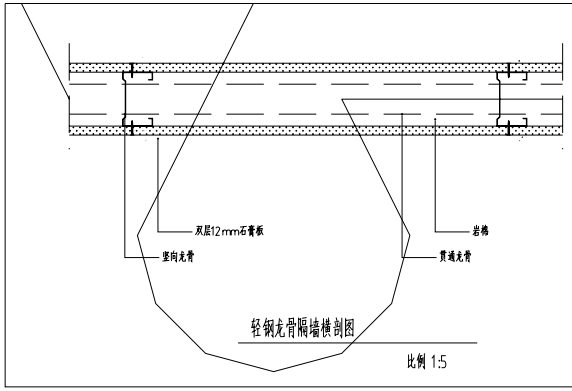


轻钢龙骨隔墙横剖图

比例 1:5

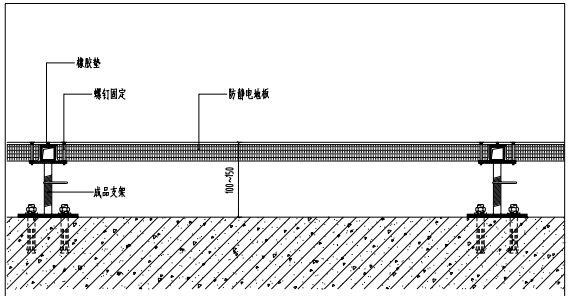


防静电地板节点图

比例 1:5

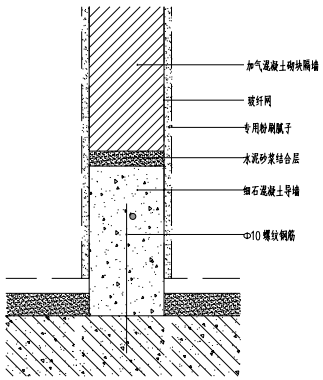


轻质隔墙地坎节点图

比例 1:5

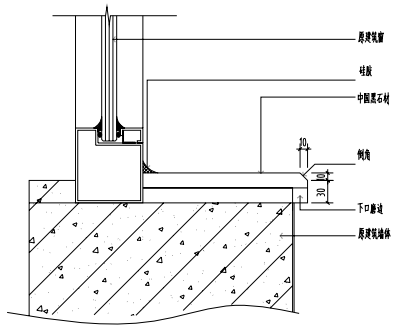


窗台板节点图

比例 1:5

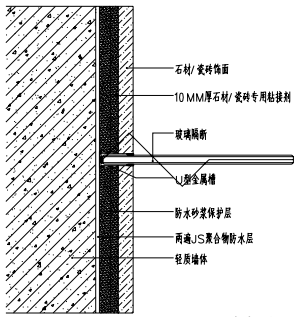


淋浴房玻璃隔断墙面收口节点图

比例 1:5

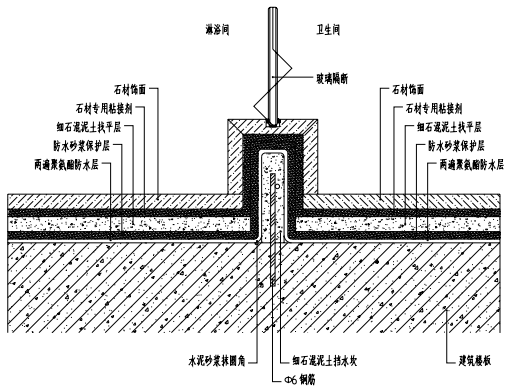

卫生间淋浴房挡水坎节点图

比例 1:5

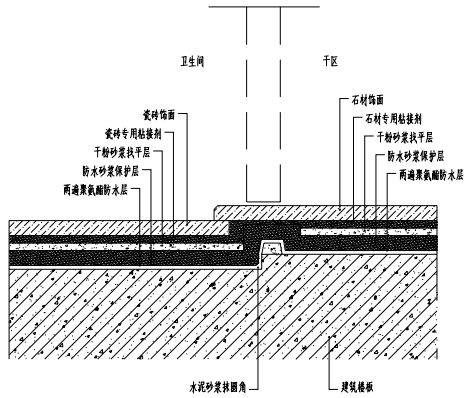

卫生间门槛石节点图

比例 1:5

备注栏

合作设计单位

建设单位

扬州市公安局邗江分局

工程名称

邗江区巡特警大队办公楼装饰改造项目

图纸名称

通用节点3

设计阶段	施工图	版 次	A
职 责	姓 名	签 名	日 期
批 准			
审 定			
审 核			
项目负责			
专业负责			
校 对			
设 计			
制 图			

会签栏

建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		工 艺	

盖章栏

注:1.请建设单位盖送当地审图备案相关部门
2.未加盖我院出图专用章其设计图无效

专 业	装 饰	设计编号	
日 期	2026.03	图纸编号	JD-03