关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 干式电力变压器（型号 SCB14-1600/10-NX2）（产品名称 1）[1]，生产厂为江苏华鹏变压器有限公司（厂名）[2]，厂址为江苏省溧阳市昆仑开发区正昌路 68 号（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ / [3]。 / 的 / [4] 在中国境内生产。 / 的 / [5] 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。/ 的中国境内生产的组件成本占比≥ /。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）： 江苏中源电力实业有限公司

日期：2026 年 11 月 12 日

---

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6. 《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



电力变压器能源效率检测报告

报告编号：CTQC/NX-23.0072

检测单位（盖章）：沈阳变压器研究院有限公司

主　检：郭玉林　日　期：2023.08.31

审　核：　日　期：2023.08.31

批　准：　日　期：2023.08.31

产品名称：三相树脂绝缘干式电力变压器

规格型号：SCB14-1600/10-NX2

生产者/商标：江苏华鹏变压器有限公司/

委托单位：江苏华鹏变压器有限公司

制造单位：江苏华鹏变压器有限公司

注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检测单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应当于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 检测和判定依据为电力变压器能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检 测 报 告

编号：CTQC/NX-23.0072　　共 4 页　第 1 页

样品名称	三相树脂绝缘 干式电力变压器	规格型号	SCB14-1600/10-NX2
		商标	
抽（送）样单序号	/	样品等级	合格
抽（送）样地点	江苏华鹏变压器有限公司	样品数量	1
抽（送）样日期	2023 年 08 月 21 日	样品基数	/
到样日期	/	原编号或 生产日期	HPGW00331759
检测完成日期	2023 年 08 月 21 日		
检测和判定依据	GB20052-2020		
检测项目	空载损耗、负载损耗		
检测结论	对江苏华鹏变压器有限公司生产的规格型号为 SCB14-1600/10-NX2 三相树脂绝缘干式电力变压器按照 GB20052-2020 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 2 级。 （以下空白） （检测报告专用章） 年 8 月 31 日		


样品描述及说明	产品类型	电力变压器
	铁心材质	硅钢片
	额定容量（kV·A）	1600
	额定电压（kV）及分接范围	（10±2×2.5%）/0.4
	额定频率（Hz）	50
	绝缘耐热等级	H
	铁心结构	叠铁心
	绕组数	三相双绕组
	绕组材质	铜
	调压方式	无励磁
	相数	3
	联结组标号	Dyn11
	冷却方式	AN/AF
	绝缘油质量（kg）	/
	总质量（kg）	3790
	其它说明：/	

样品描述及说明

铭牌照片：



外观照片：

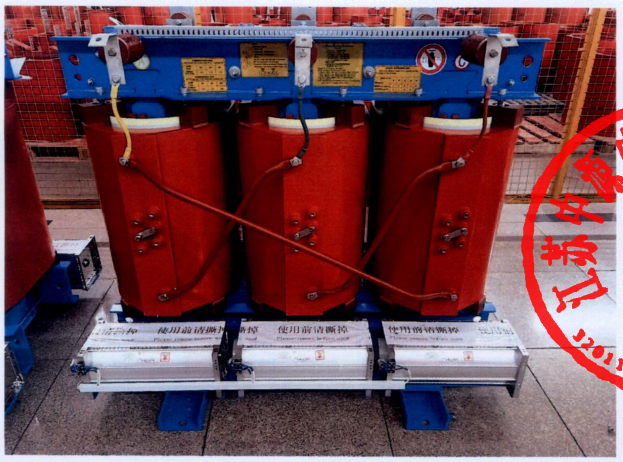

检　测　结　果

序号	产品类型	检测项目	技术要求	额定值	标准规定值	实测值	单项判定	能效等级判定
1	电力变压器	空载损耗（kW）	按照GB20052-2020的相关规定	/	≤1.665	1.55	合格	2级
2		负载损耗（145℃）（kW）		/	≤11.32	11.01	合格	

注：额定值是产品铭牌或能效标识上的标注值