


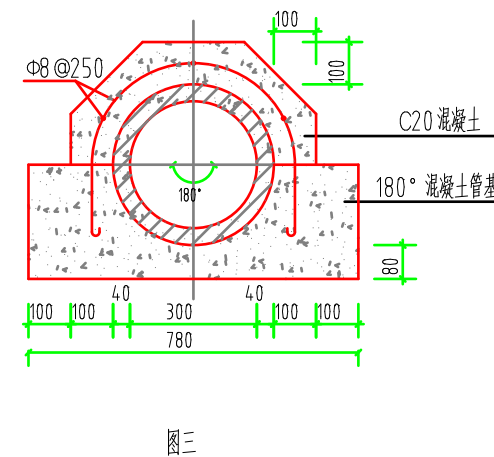
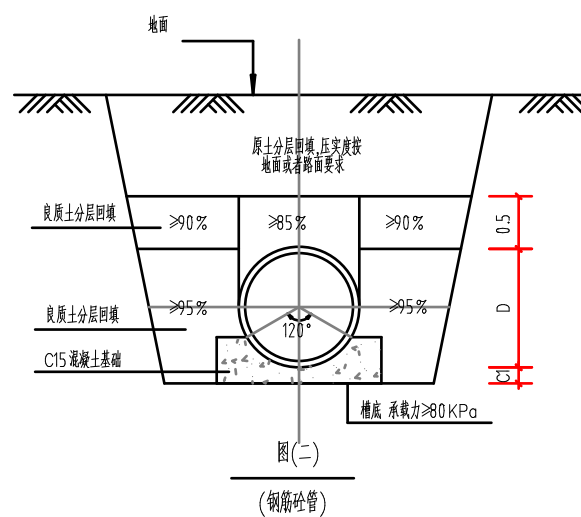
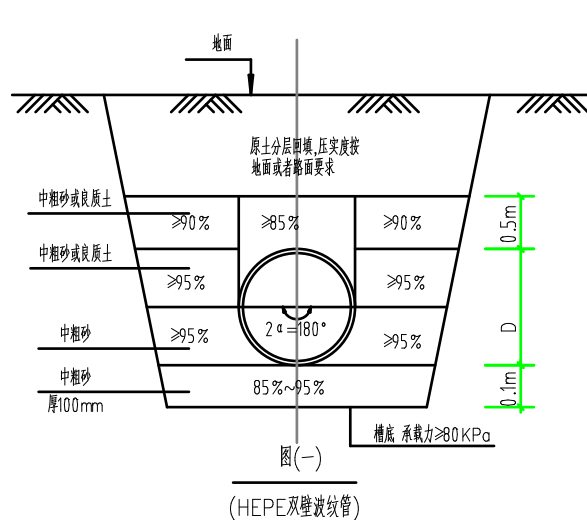
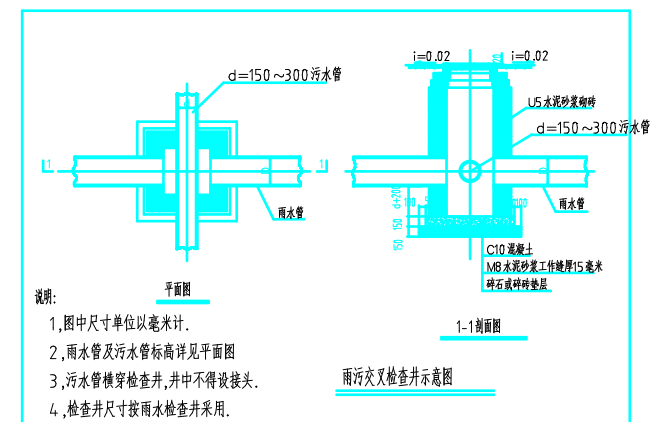
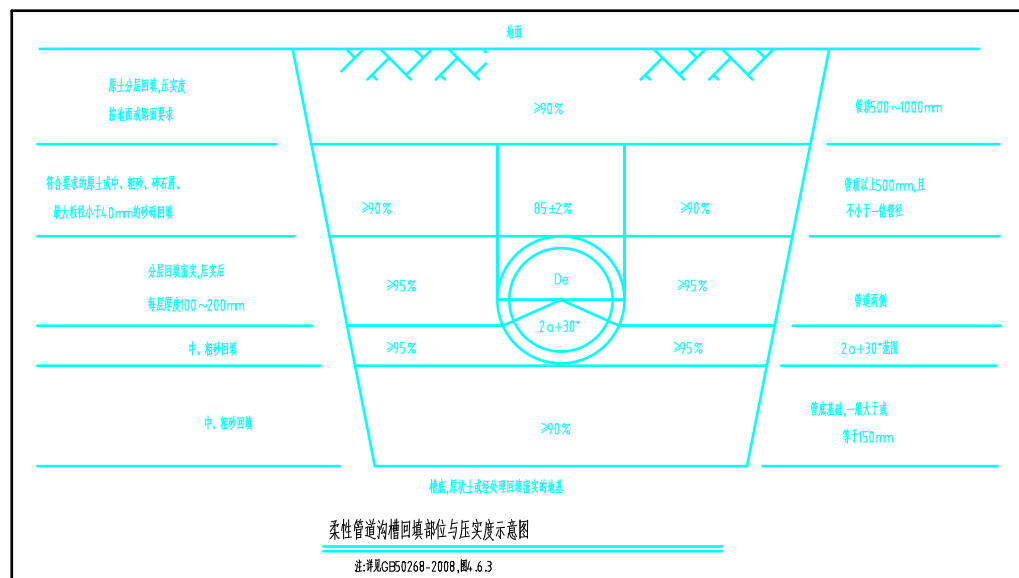
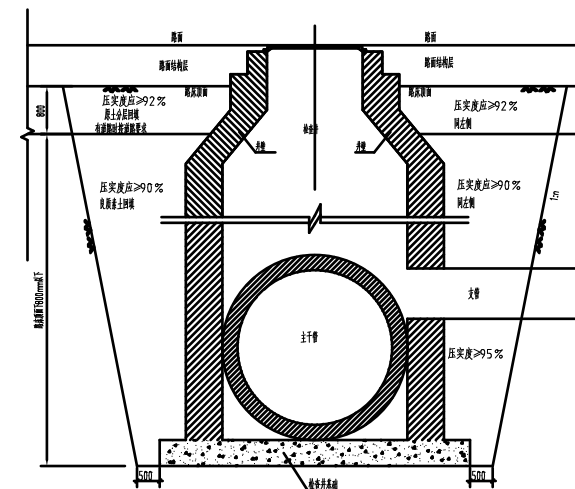
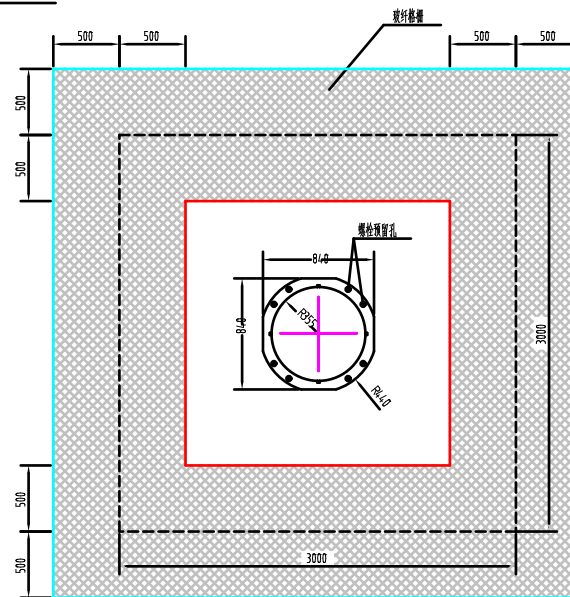


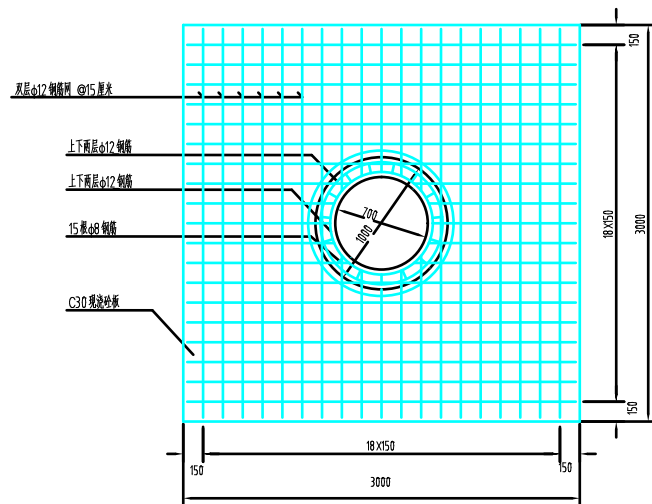

注:位于车行道或铺砌地面的管道,管顶覆土深度
 $<0.7\text{m}$ 时采用混凝土包封的加固措施。

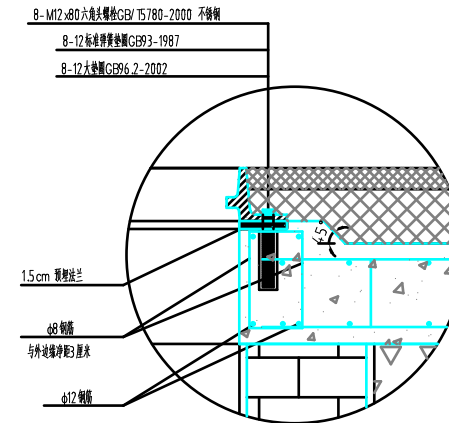

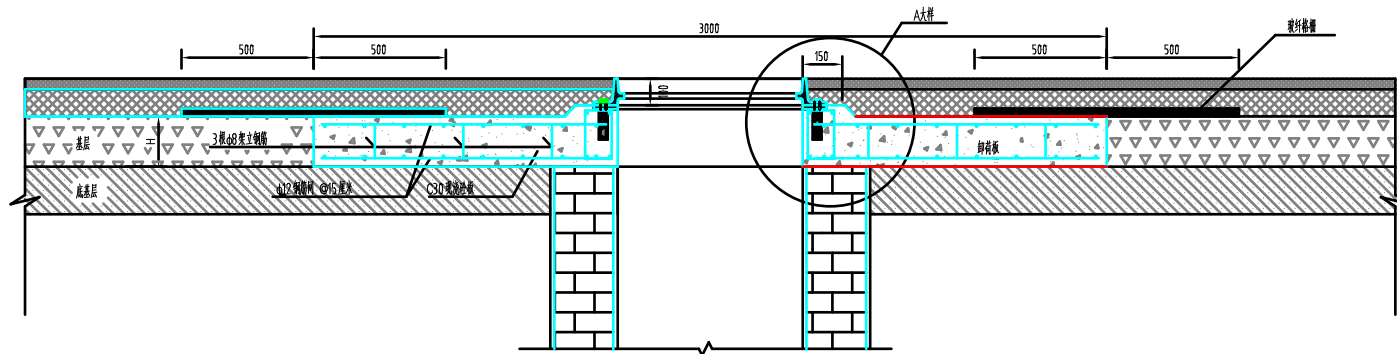

说明:

1. 图中尺寸均以毫米计。
2. 卸掉钢模壁与上节层数相同, 反挖施工, 板底基层平整, 密实。b 根据新面层厚度确定。
3. 卸掉板反开挖基层时, 卸掉板与面层之间设置垫层 a 自粘式玻纤格布。
4. 卸掉板按图例规定注意。
5. 井内墙体至结构层底面, 采用同径倒置竖管, 然后铺铺基层, 便于基层碾压及防止井周材料堵塞井口。当前层施工完成后, 加升井, 钢板基层面上施工一层基层, 依次类推。当前下节施工时口安装支顶顶管, 过顶层并高于新面上层施工完, 铺铺完后再破除顶管, 后安装反挖井, 铺铺新面上面层。
6. 实施施工作业: 车道内作业。



项目负责人 PROJECT LEADER		
项目执行人 PROJECT MANAGER	陈永健	
专业负责人 SPECIALIST	陈 浩	
设计人 DESIGNED BY	李 浩	
校对人 CHECKED BY	黄晓金	
审核人 REVIEWED BY	陈 浩	
审定人 APPROVED BY		

CONFIRMED SIGNATURE		
總代理人	張永興	
每位代理人	沈志華	
參贊代理人	尚 勇	
地代代理人	李華珍	
商代代理人	張永興	



室外污水总平面图

1:500

注意 Attention
All measurements must be taken to boundaries
Do not scale drawings

金溪家园

金溪家园



嘉兴一境建设集团
有限公司
JIAXING YIJING CONSTRUCTION GROUP
LIMITED COMPANY

设计签字
SIGNATURE

项目负责人 PROJECT LEADER	王 强
技术负责人 TECHNICAL LEADER	李 明
专业负责人 SPECIALIST LEADER	张 伟
审核人 CHECKER	刘 伟
审批人 APPROVER	陈 伟

合 格
CONFIRMED SIGNATURE

设计人 DESIGNER	王 强
审核人 CHECKER	李 明
审批人 APPROVER	张 伟
专业负责人 SPECIALIST LEADER	刘 伟
技术负责人 TECHNICAL LEADER	陈 伟

设计单位
DESIGN UNIT

设计日期
DESIGN DATE

设计人
DESIGNER

审核人
CHECKER

审批人
APPROVER

设计单位
DESIGN UNIT


设计日期
DESIGN DATE

设计人
DESIGNER

审核人
CHECKER

审批人
APPROVER

设计单位
DESIGN UNIT

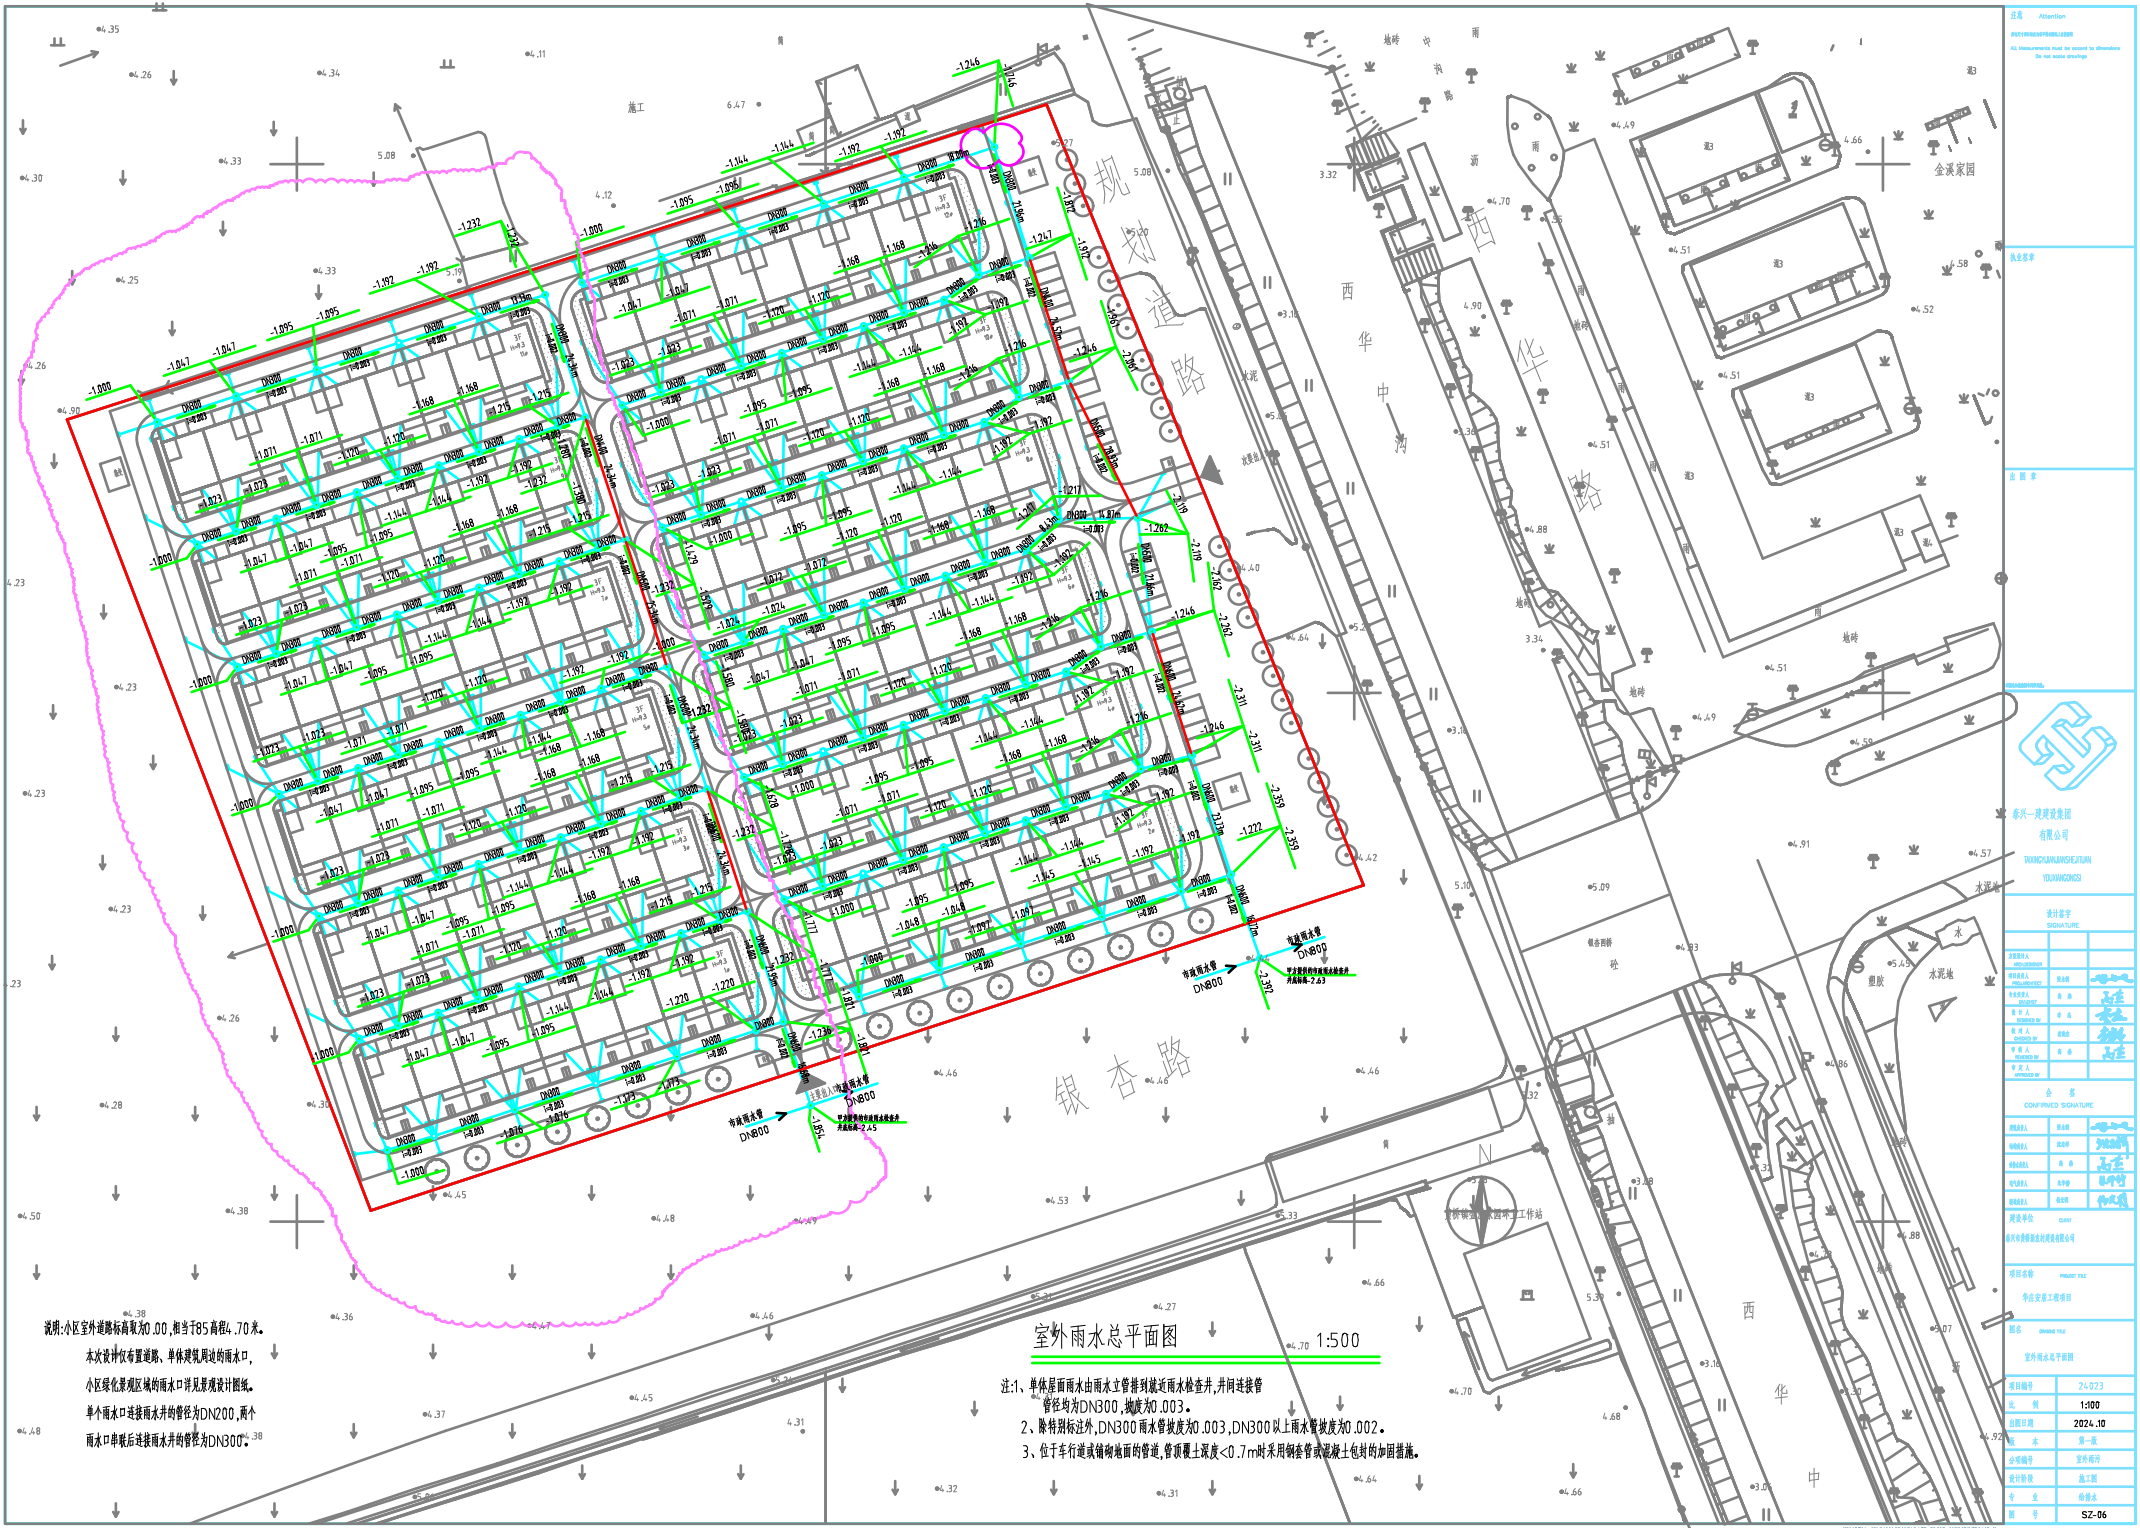

注意 Attention
 ALL DIMENSIONS MUST BE REPORTED IN METERS
 DO NOT SCALE DRAWINGS

设计单位

设计人



设计单位
有限公司
TONGJIAN ENGINEERING
TONGJIAN ENGINEERING

设计签字

设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人
设计人	校对人	审核人	批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人

设计人

校对人

审核人

批准人