


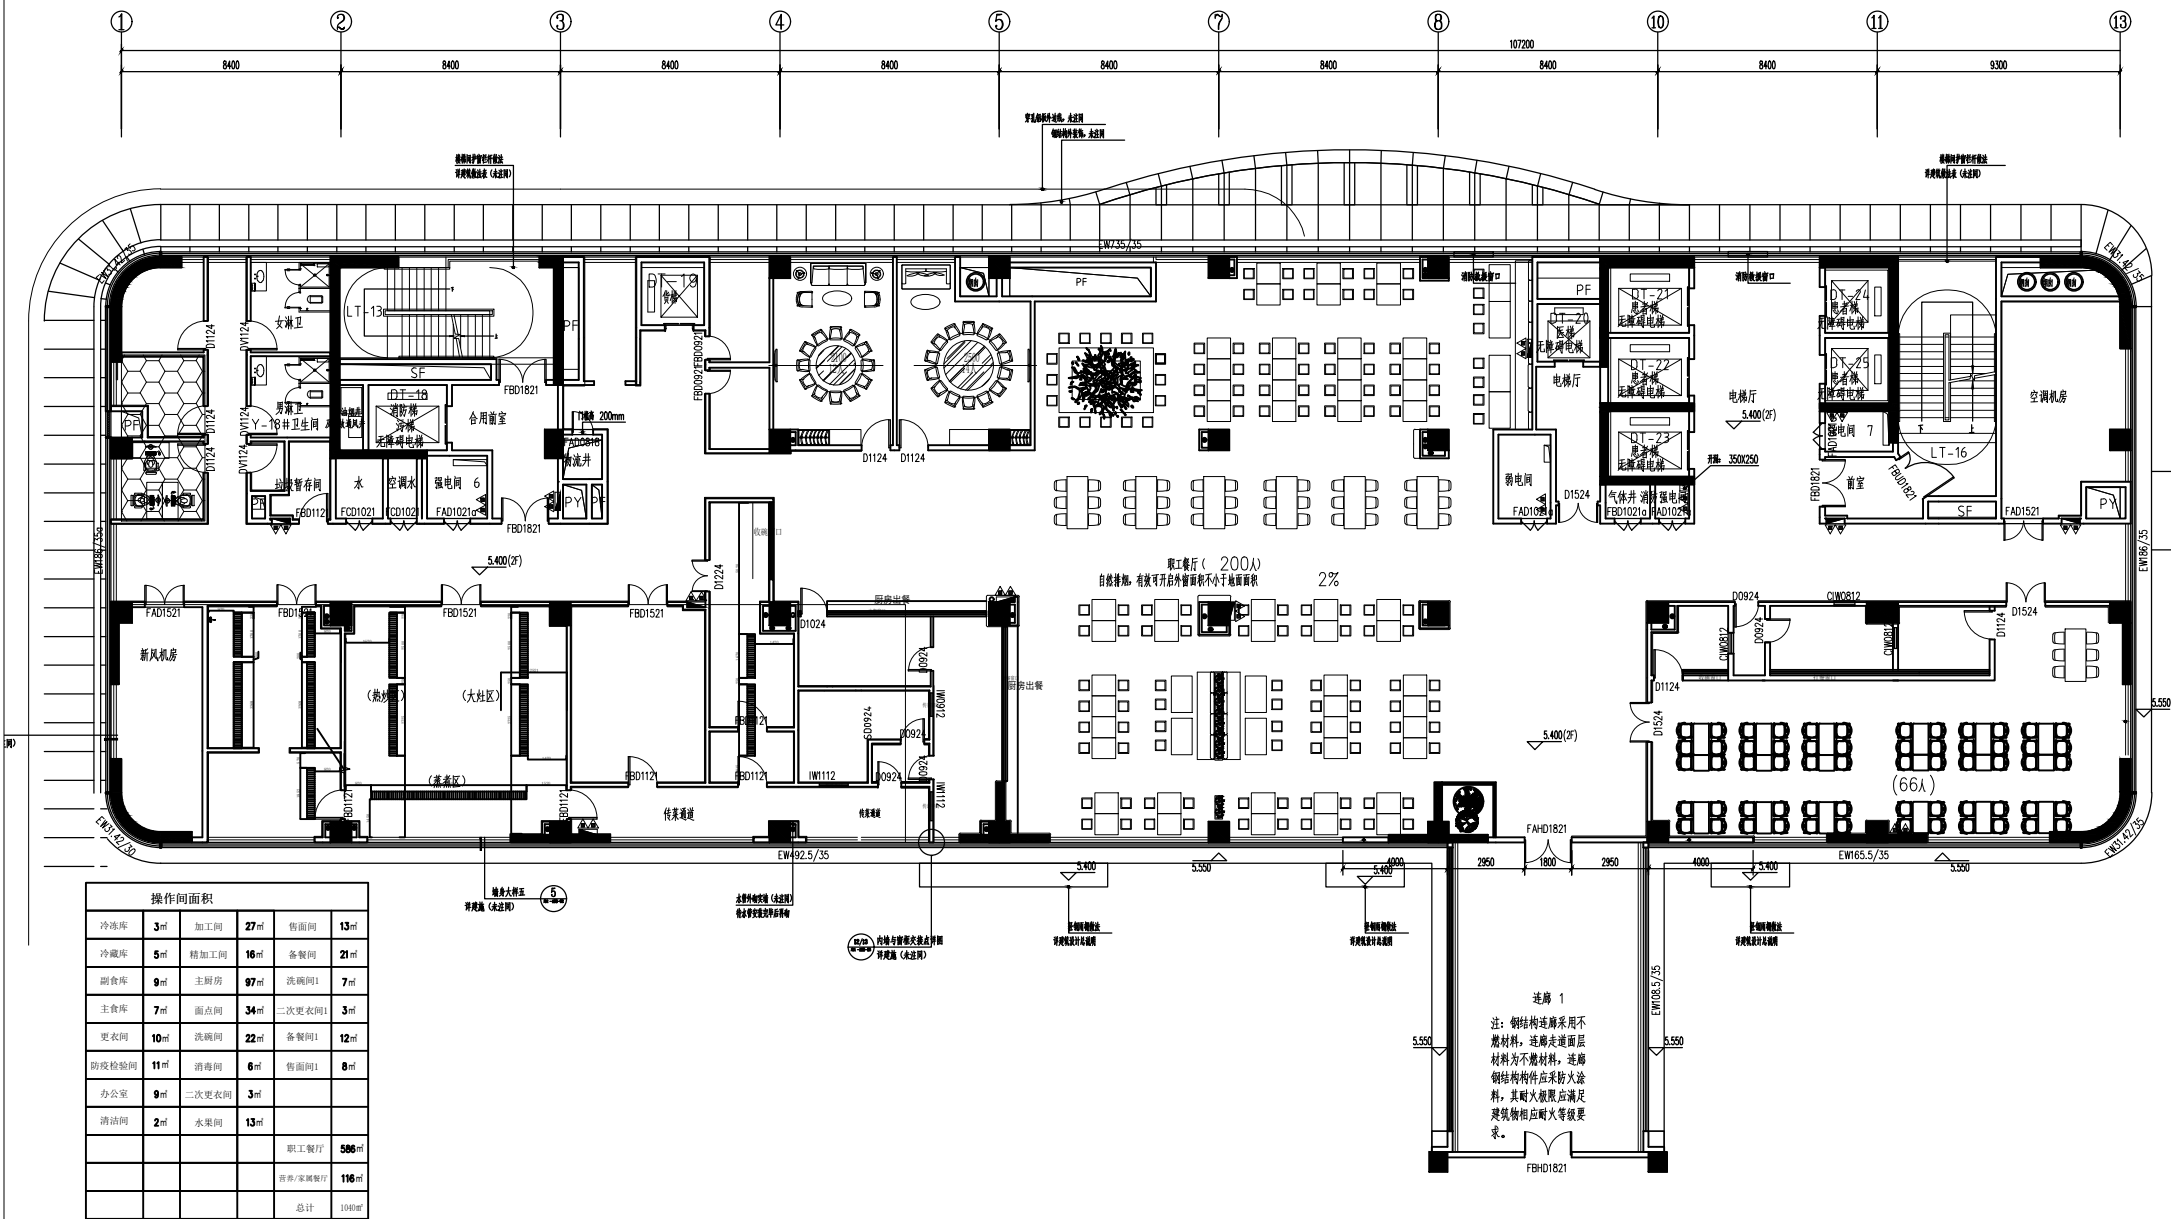

| 操作间面积 |     |       |     |         |       |
|-------|-----|-------|-----|---------|-------|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间   | 27㎡ | 售饭间     | 13㎡   |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间  | 16㎡ | 备餐间     | 21㎡   |
| 副食库   | 9㎡  | 主厨房   | 97㎡ | 洗碗间1    | 7㎡    |
| 主食库   | 7㎡  | 面点房   | 34㎡ | 二次更衣间1  |       |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间   | 22㎡ | 备餐间1    | 12㎡   |
| 防疫检验间 | 11㎡ | 消毒间   | 6㎡  | 售饭间1    | 8㎡    |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间 | 3㎡  |         |       |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间   | 13㎡ |         |       |
|       |     |       |     | 职工餐厅    | 586㎡  |
|       |     |       |     | 音乐/表演餐厅 | 116㎡  |
|       |     |       |     | 总计      | 1040㎡ |

## 给排水图例说明

| 符号 | 说明                                              |
|----|-------------------------------------------------|
|    | HW DN15mm 热水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。  |
|    | CW DN15mm 冷水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。  |
|    | ZW DN15mm 直饮水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。 |
|    | RO DN15mm 软水供应点, 离地300MM, 特别注明除外。               |
|    | WD DN75mm 排水位, 墙出离地50MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。     |
|    | CD DN38mm 冷凝水排水位, 墙出离地180MM, 特别注明除外。            |
|    | FD DN100mm 地漏示意位置。                              |
|    | DN75mm 排水暗沟, 预埋PVC或铁排水暗管, 需与明沟或暗沟相连。坡度0.5%。     |
|    | L*W*H排水明沟, 需与隔油池/暗沟相连, 坡度0.5%或按实际情况定。           |
|    | 沉渣池 600*600 *600mm。面盖不锈钢板                       |
|    | 三级隔油箱, 按实际需求订做                                  |
|    | 暗沟                                              |
|    | L*W*H排水暗沟, 需与隔油池/明沟相连, 坡度0.5%或按实际情况定。           |
|    | 不锈钢排水地沟                                         |
|    | T型地沟                                            |

|     |  |
|-----|--|
| 备注: |  |
|-----|--|

- (1). 图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位.
- (2). 若冷、热水点位在墙上, 则由墙造出, 否则由地造出.
- (3). 除特别注明外, 图上所示尺寸均为完工后尺寸.
- (4). 本图仅供甲方参考, 实际布置根据现场具体情况而定.

### 标注说明

出。


而定。

距离完成地面高度为300mm

CW= 冷水供应位  
HW= 热水供应位

注意事项:

- 1、此图则中之尺寸,皆为完工之相对尺寸,不可按比例量取。
- 2、厨房内根据排水明沟(或地面排水地漏位置)做好坡度,保证厨房内不积水。
- 3、排水水根据排水出口做好坡度0.5%,所有水沟坡度全部向着总排水口方向。
- 4、凡暗明沟交汇处必须放置隔渣网。
- 5、地漏布置根据设计院地坪水布置,我司提供之地漏位仅为参考。
- 6、图中明沟与明沟之间的联通,具体做法由其它单位确定。
- 7、图中所示明沟地漏位置仅为参考,具体根据现场定。
- 8、排污出口经初级隔油隔渣净化处理,然后排至地面隔油池处理,最后排至市政管道。
- 9、本图及相关尺寸仅供施工参考。

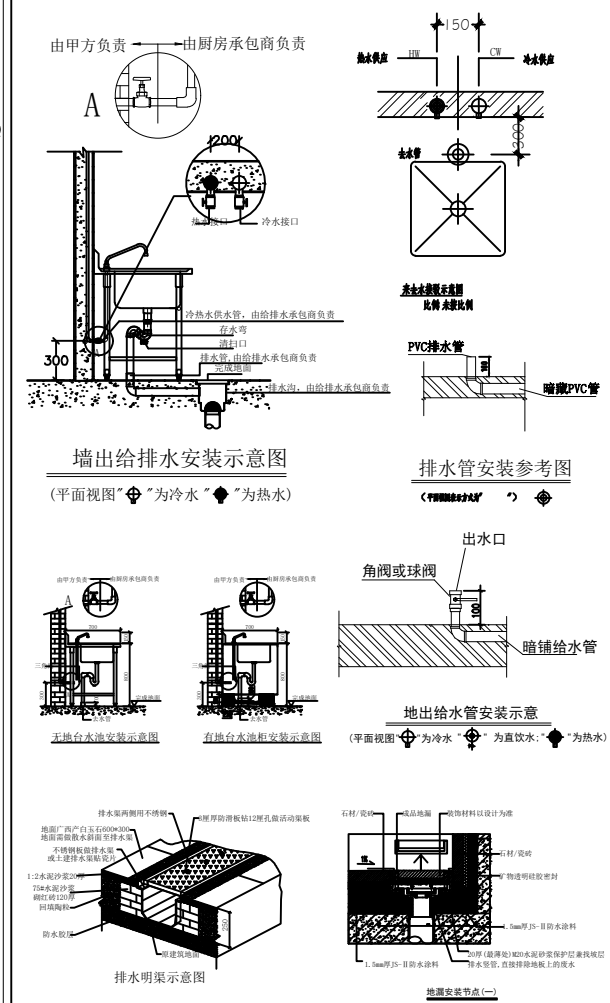

DESIGN FIRM 设计单位

地址:

TEL: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

备注/NOTES

1. 此设计图则之版权归公司所有,不得将本公司批准,不得将任何部分翻印。
2. 此图仅供招标及签合同之用,施工图则必须在安装前送呈本公司。
3. 勿以比例量度此图,一切以图内标注为准。
4. 承包人须在工地核对图内标注。
5. 使用此图时应同时参照建筑,结构图则及其其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件。
6. 如发现有任何矛盾处,应立即通知本公司。

|               |      |
|---------------|------|
| PROJECT TITLE | 项目名称 |
|---------------|------|

苏锡通人民医院综合楼

## 地沟图

| REVISIONS | 版本 | DATE | 日期 |
|-----------|----|------|----|
|-----------|----|------|----|



1

 $\Delta$ 

APPROVED

審定

VERIFIED  
审核

CHECKED

校 对  
DESIGNER

设计

DRAWN  
制 图

SCALE

| 比例  |     |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |

CONFIRMED  
客 答

DATE \_\_\_\_\_

日

Page 10 of 10

SHEET No. 图号

\_\_\_\_\_

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

\_\_\_\_\_


---

PROJECT No. 项目

\_\_\_\_\_




|     |     |
|-----|-----|
| 电系统 | 水系统 |
| 给排水 | 给排水 |
| 电气  | 给排水 |
| 平面  | 建筑  |



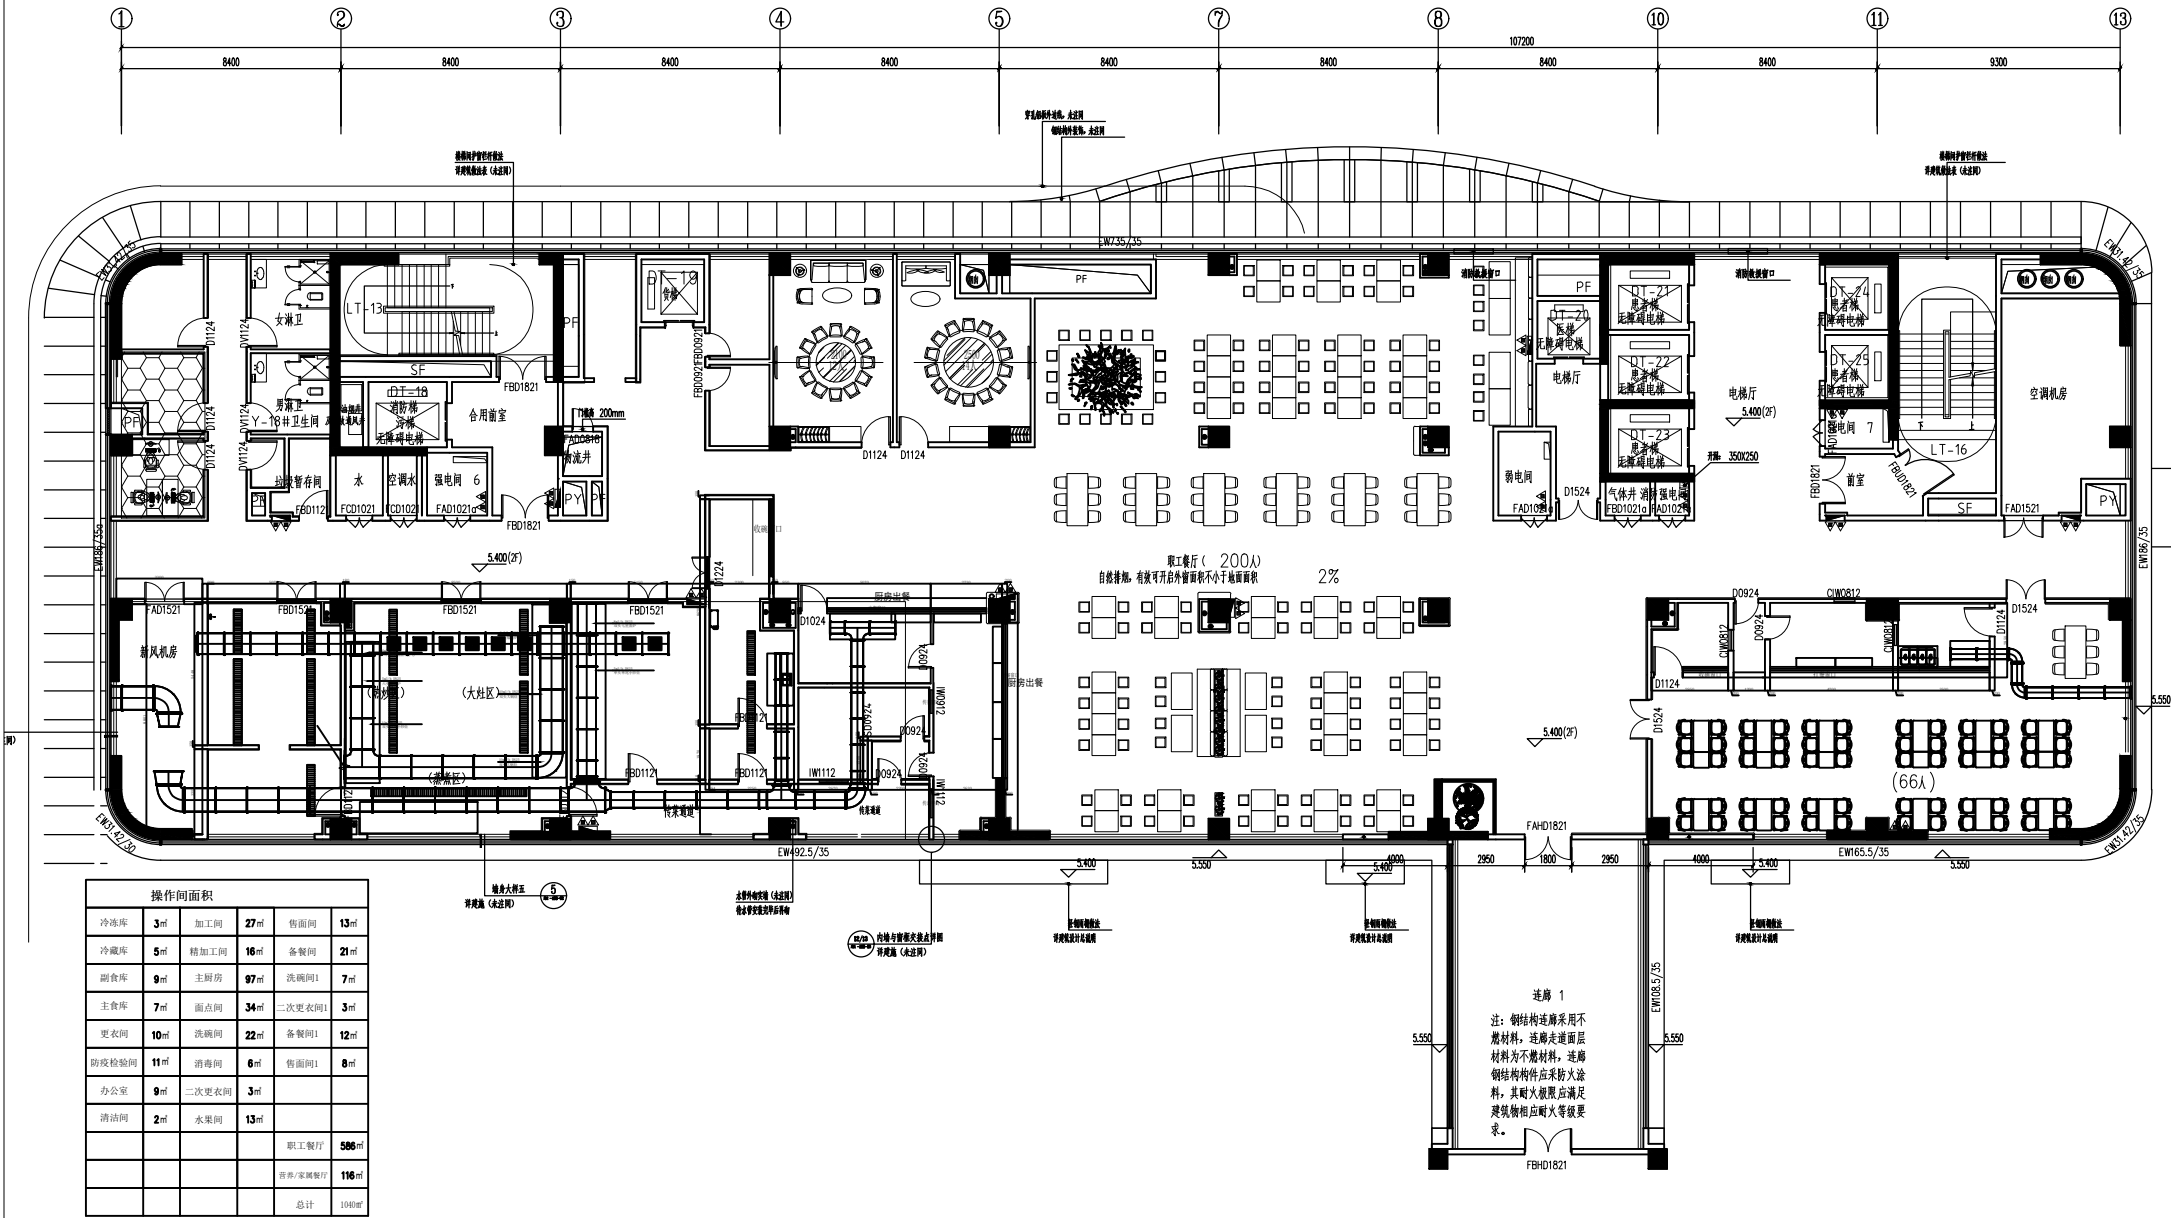


| 操作间面积 |     |         |       |
|-------|-----|---------|-------|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间     | 27㎡   |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间    | 16㎡   |
| 副食库   | 9㎡  | 主厨房     | 97㎡   |
| 主食库   | 7㎡  | 面点间     | 34㎡   |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间     | 22㎡   |
| 厨房检验间 | 11㎡ | 消毒间     | 6㎡    |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间   | 3㎡    |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间     | 13㎡   |
|       |     | 职工餐厅    | 586㎡  |
|       |     | 厨房/家属餐厅 | 116㎡  |
|       |     | 总计      | 1080㎡ |

## 排烟送风图例说明



- 设计说明**
1. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
  2. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
  3. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
  4. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
  5. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
  6. 排烟系统采用机械排烟，排烟风机采用离心式风机，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道坡度不小于0.005，排烟管道穿过楼板处应设置防火封堵。
- 材料说明**
1. 排烟风机采用离心式风机，排烟风机采用离心式风机，排烟风机采用离心式风机。
  2. 排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道采用镀锌钢板。
  3. 排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道采用镀锌钢板，排烟管道采用镀锌钢板。

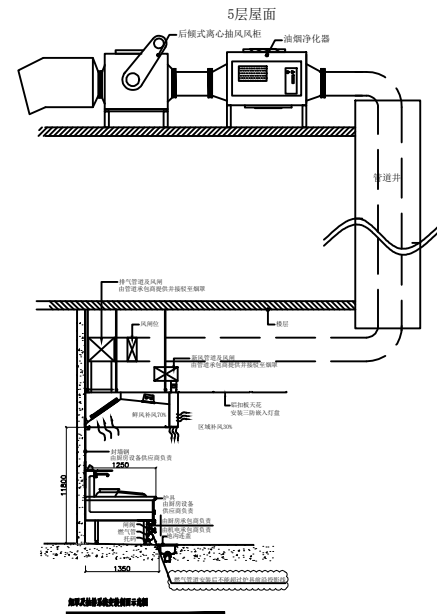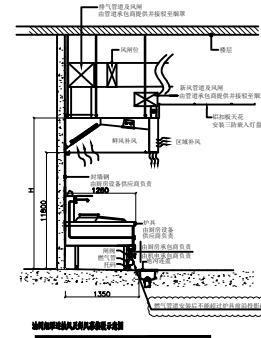

DESIGN FIRM 设计单位

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

- 备注/NOTES:**
1. 此设计图则之版权归公司所有,非经本公司批准,不得将任何部分翻印。
  2. 此图纸供招标及签合同之用,施工图必须在安装前送本公司。
  3. 勿以比例量度此图,一切以图内标注为准。
  4. 承包人须在工地核对图内标注。
  5. 使用此图时须同时参照建筑、结构图则及其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件。
  6. 如发现有任何矛盾处,应立即通知本公司。

PROJECT TITLE 项目名称

苏锡通人民医院综合楼

DRAWING TITLE 图名

排风系统走向图


REVISIONS 版本 DATE 日期

- |   |              |     |
|---|--------------|-----|
| △ | APPROVED     | 审 定 |
| △ | VERIFIED     | 审 核 |
| △ | CHECKED      | 校 对 |
| △ | DESIGNER     | 设 计 |
| △ | DRAWN        | 制 图 |
| △ | SCALE        | 比 例 |
| △ | CONFIRMED BY | 客 签 |
| △ | DATE         | 日 期 |
| △ | 2023.03      |     |

SHEET No. 图号

PROJECT No. 项目编号

|    |     |      |      |
|----|-----|------|------|
| 平面 | 电气  | 给排水  | 电力系统 |
| 建筑 | 给排水 | 油漆系统 | 水系统  |

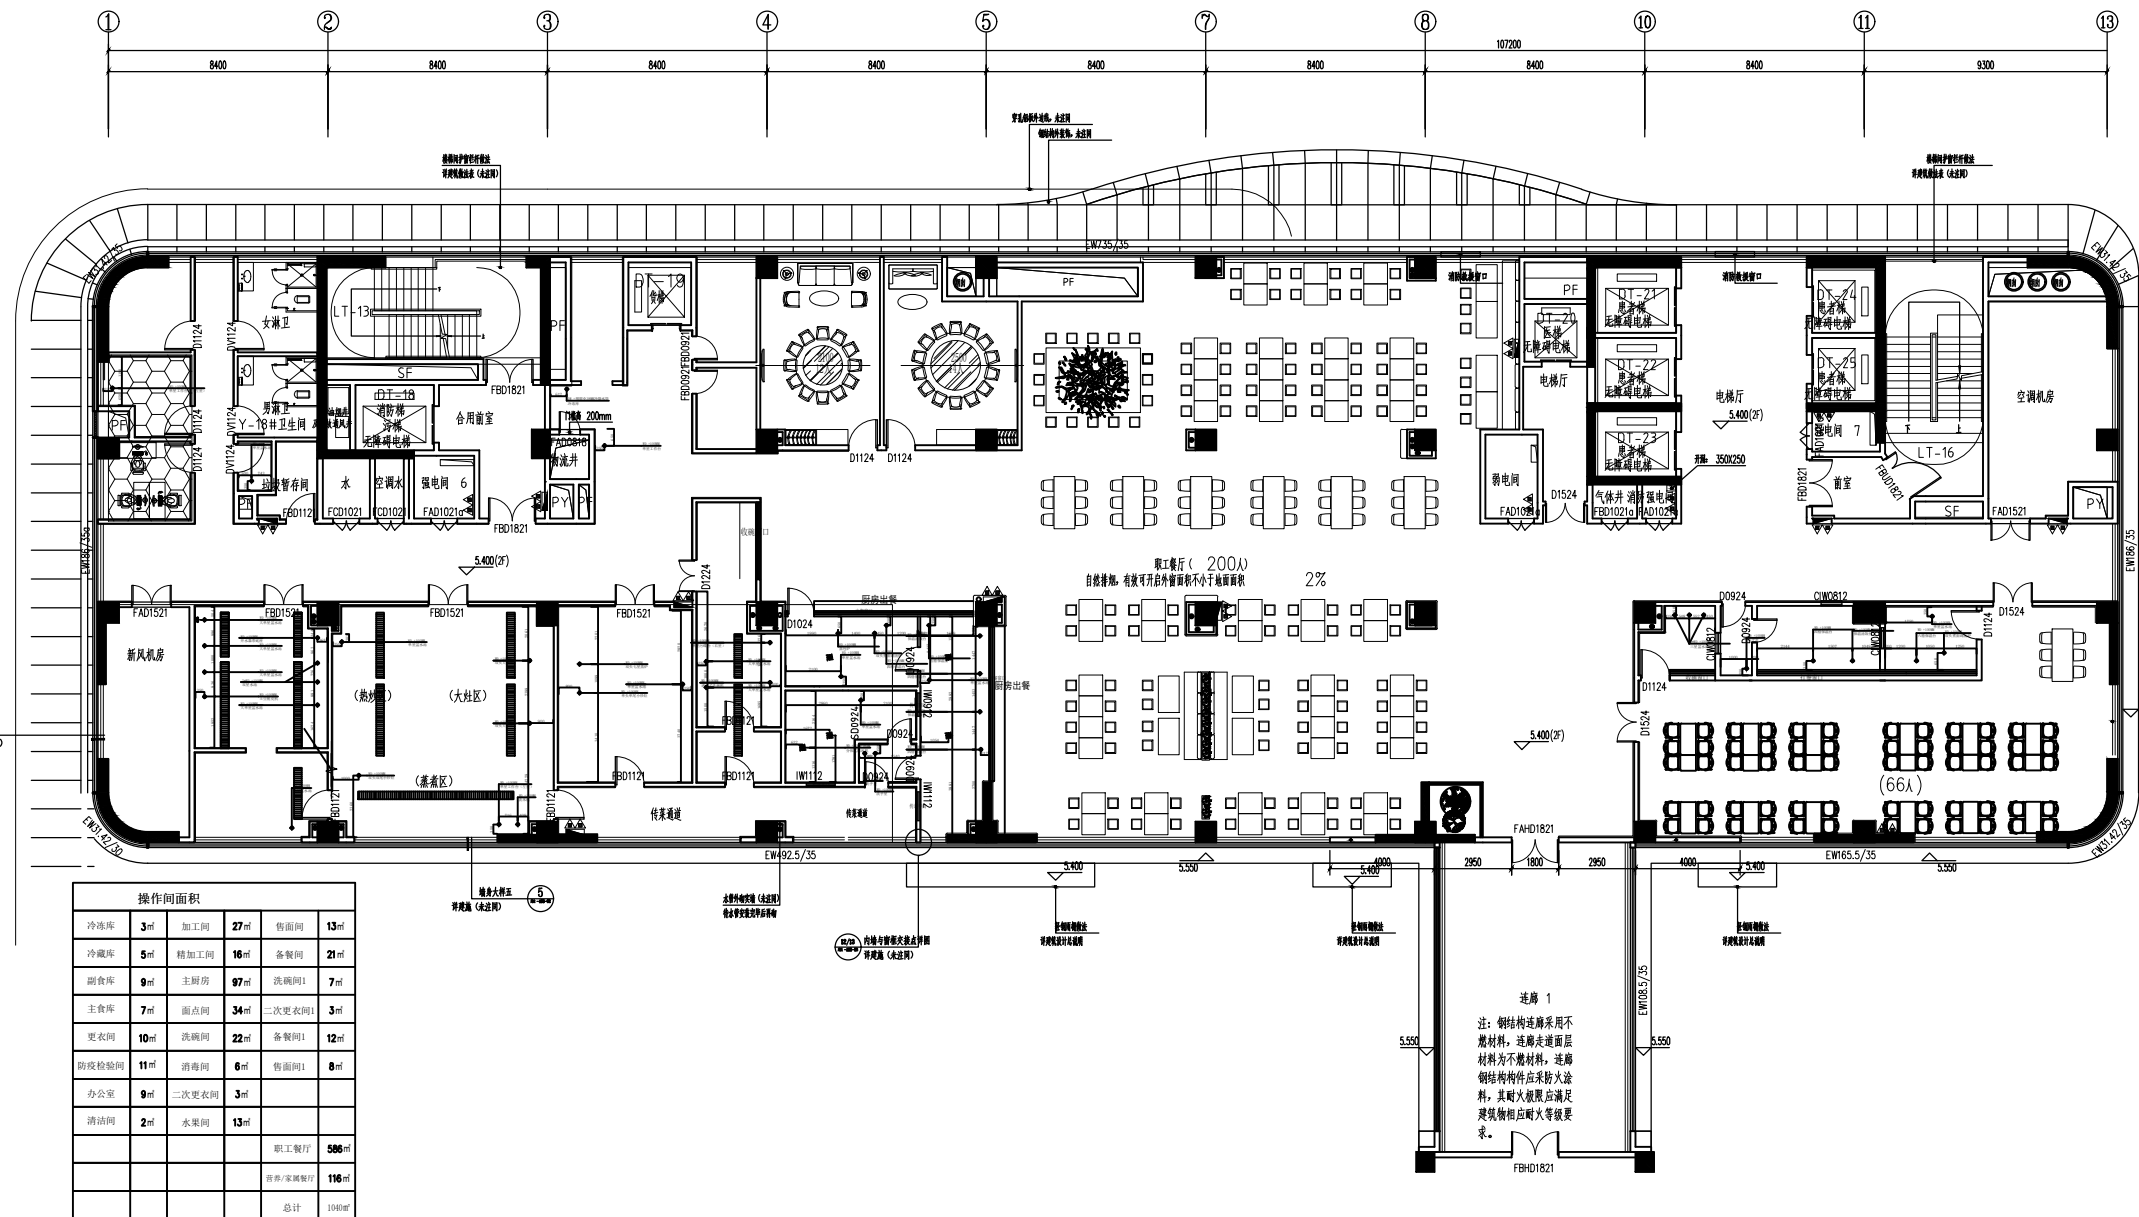

| 操作间面积 |     |       |        |        |     |
|-------|-----|-------|--------|--------|-----|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间   | 27㎡    | 售饭间    | 13㎡ |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间  | 16㎡    | 备餐间    | 21㎡ |
| 副冷库   | 9㎡  | 主厨房   | 97㎡    | 洗碗间    | 7㎡  |
| 主冷库   | 7㎡  | 凉菜间   | 34㎡    | 二次更衣间1 | 1㎡  |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间   | 22㎡    | 备餐间1   | 12㎡ |
| 防疫检验间 | 11㎡ | 消毒间   | 6㎡     | 售饭间1   | 8㎡  |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间 | 3㎡     |        |     |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间   | 13㎡    |        |     |
|       |     |       | 职工餐厅   | 586㎡   |     |
|       |     |       | 音乐/表演厅 | 116㎡   |     |
|       |     |       | 总计     | 1040㎡  |     |

## 给排水图例说明

| 符号 | 说明                                              |
|----|-------------------------------------------------|
|    | HW DN15mm 热水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。  |
|    | CW DN15mm 冷水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。  |
|    | ZW DN15mm 直饮水供应点, 墙出离地300MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。 |
|    | RO DN15mm 软水供应点, 离地300MM, 特别注明除外。               |
|    | WD DN75mm 排水位, 墙出离地50MM, 地出离地100MM, 特别注明除外。     |
|    | CD DN38mm 冷凝水排水位, 墙出离地1800MM, 特别注明除外。           |
|    | FD DN100mm 地漏示意位置。                              |
|    | DN75mm 排水暗沟, 预埋PVC或铁排水暗管, 需与明沟或暗沟相连。坡度0.5%。     |
|    | L*W*H排水明沟, 需与隔油池/暗沟相连, 坡度0.5%或按实际情况定。           |
|    | 沉渣池 600*600 *600mm。面盖不锈钢板                       |
|    | 三级隔油箱, 按实际需求订做                                  |
|    | 暗沟                                              |
|    | L*W*H排水暗沟, 需与隔油池/明沟相连, 坡度0.5%或按实际情况定。           |
|    | 不锈钢排水地沟                                         |
|    | T型地沟                                            |


备注:

标注说明:

- (1). 图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位。
- (2). 若冷、热水点位在墙上，则由墙边出，否则由地边出。
- (3). 除特别注明外，图下所示尺寸均为完工后尺寸。
- (4). 本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定。
- 
- CW  
HW
- +300mm
- CW= 冷水供应位  
HW= 热水供应位
- 距离完成地面高度为300mm

注意事项:

- 1、此图则中之尺寸,皆为完工之相对尺寸,不可按比例量取。
- 2、厨房内根据排水明沟(或地面排水地漏位置)做好坡度,保证厨房内不积水。
- 3、排水沟根据排水出口做好坡度0.5%,所有水沟坡度全部向着总排水口方向。
- 4、凡暗明沟交汇处必须放置隔渣网。
- 5、地漏布置根据设计院地坪泛水布置,我可提供之地漏位仅为参考。
- 6、图中明沟与明沟之间的联通,具体做法由其它单位确定。
- 7、图中所示明沟地漏位置仅为参考,具体根据现场定。
- 8、排出口经初级隔油隔渣净化处理,然后排至地面隔油池处理,最后排至市政管道。
- 9、本图及相关尺寸仅供施工参考。

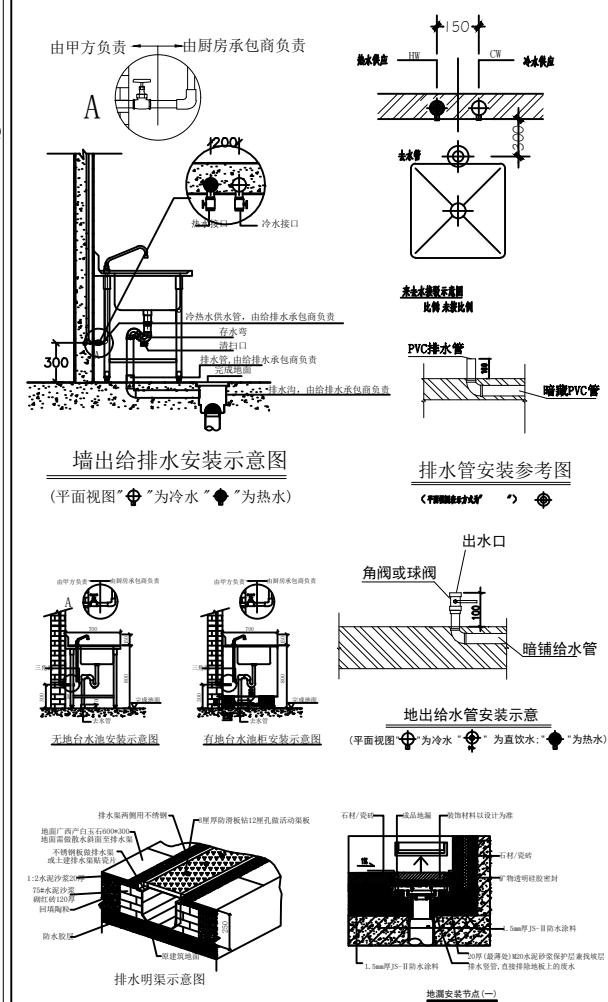

DESIGN FIRM 设计单位

地址：

TEL: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

备注/NOTES:

1. 此设计图则之版权归公司所有,不得将本公司批准、不得将任何部分翻印。
2. 此图仅供招标及签合同之用,施工图则须在安装前送呈本公司。
3. 勿以比例量度此图,一切以图内标注为准。
4. 承包人须在工地核对图内标注。
5. 使用此图时应同时参照建筑、结构图则及其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件。
6. 如发现有任何矛盾之处,应立即通知本公司。

|               |      |
|---------------|------|
| PROJECT TITLE | 项目名称 |
|---------------|------|

苏锡通人民医院综合楼

DRAWING TITLE 图名

## 排水点位图

REVISIONS 版本 DATE 日期



^

1

$$\underline{\Delta}$$


^

APPR

审 定

审 核

CHECK

DESIGN

设

制 日

SCAL  
Up: 4

CONF

客

DATE  
日 期

SH

1

1


1

—

1

1

|     |      |
|-----|------|
| 电系统 | 水系统  |
| 给排水 | 排水系统 |
| 电气  | 给排水  |
| 平面  | 建筑   |

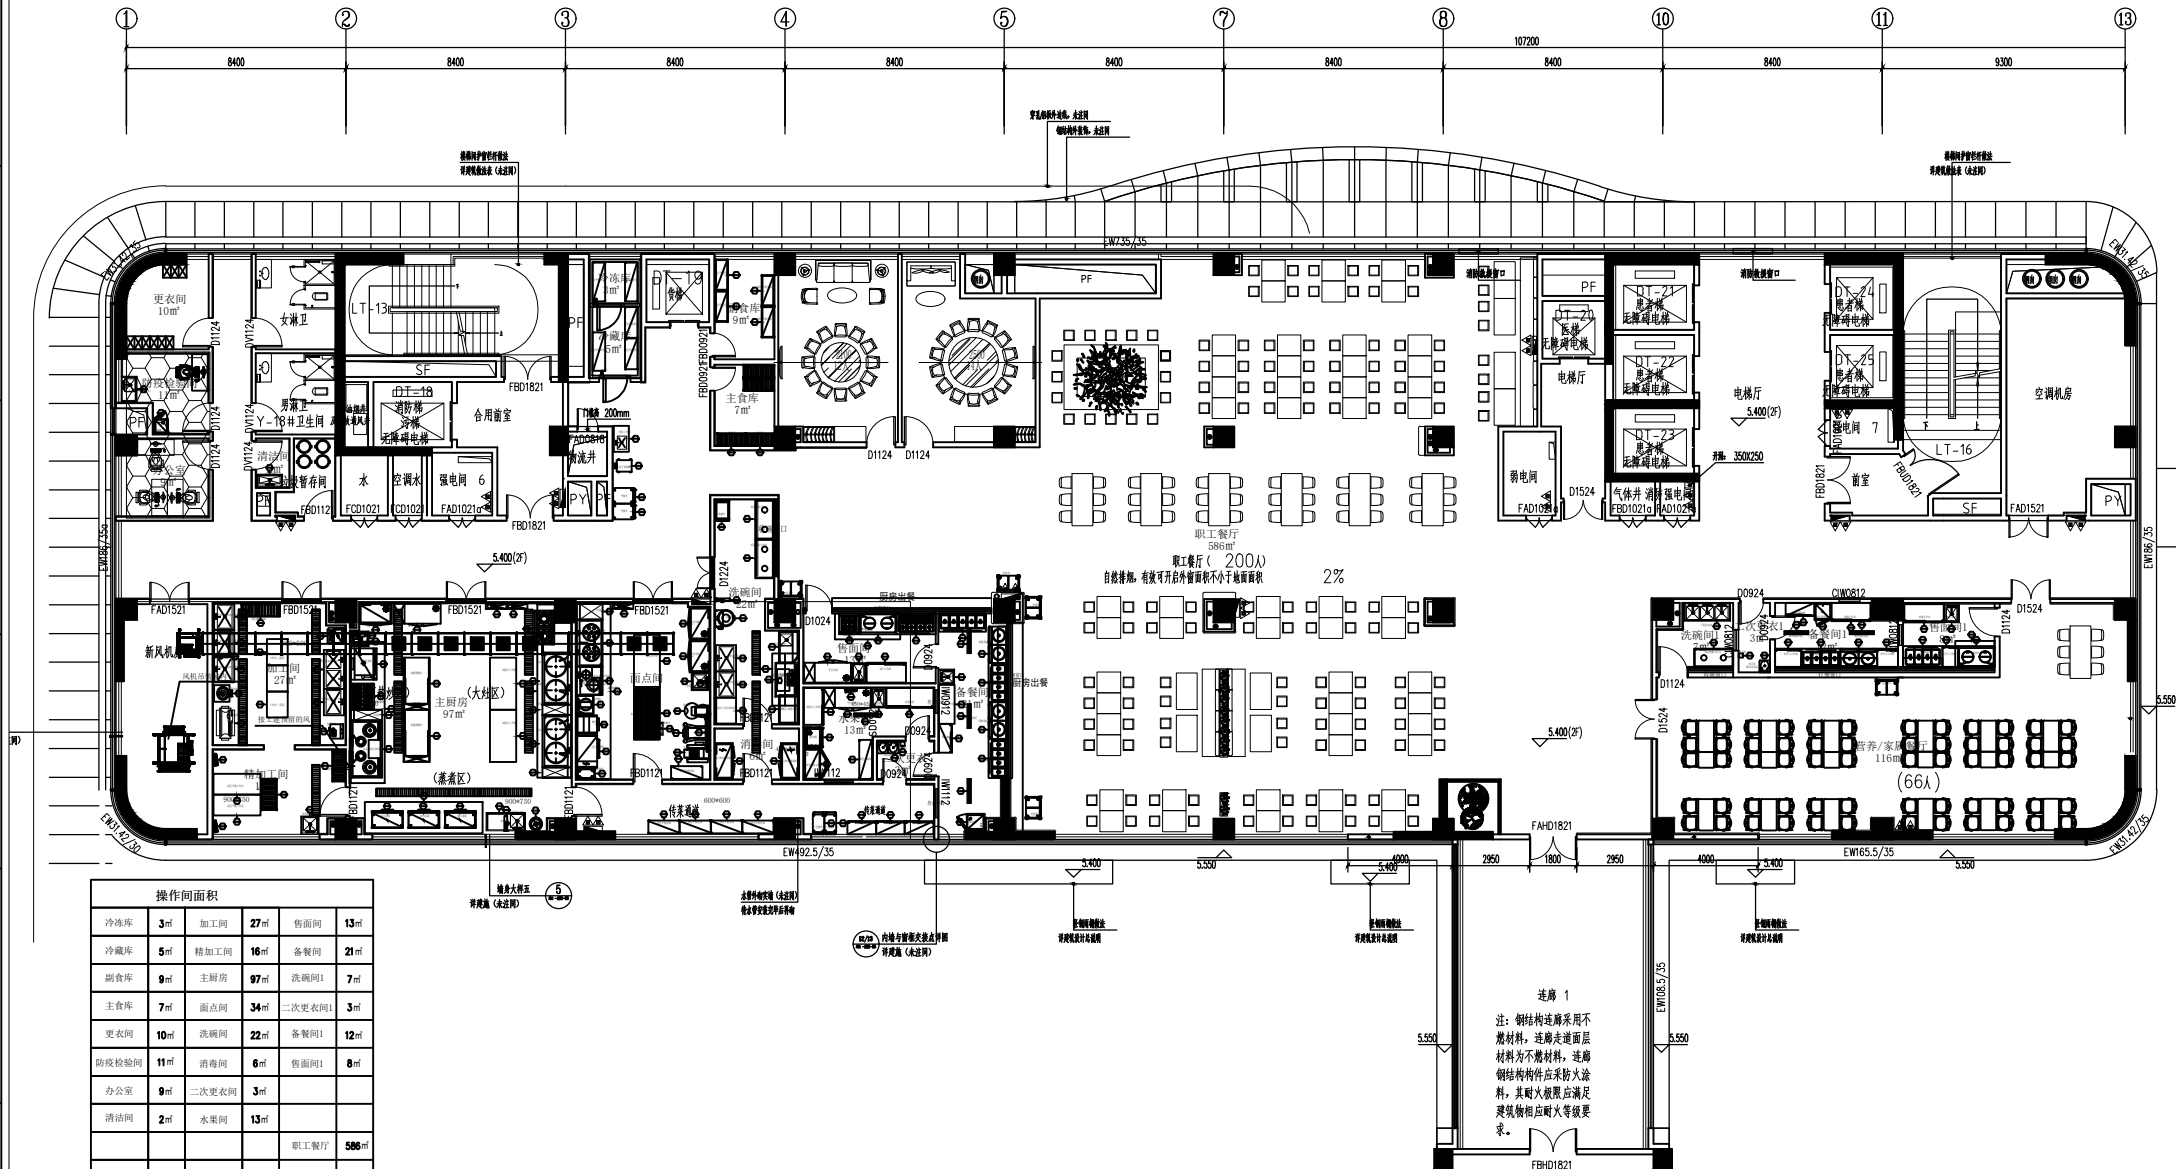

| 操作间面积 |     |       |     |         |       |
|-------|-----|-------|-----|---------|-------|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间   | 27㎡ | 售饭间     | 13㎡   |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间  | 16㎡ | 备餐间     | 21㎡   |
| 副食库   | 9㎡  | 主厨房   | 97㎡ | 洗碗间1    | 7㎡    |
| 主食库   | 7㎡  | 面点间   | 34㎡ | 二次更衣间1  | 3㎡    |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间   | 22㎡ | 备餐间1    | 12㎡   |
| 防疫检测间 | 11㎡ | 消毒间   | 6㎡  | 售饭间1    | 8㎡    |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间 | 3㎡  |         |       |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间   | 13㎡ |         |       |
|       |     |       |     | 职工餐厅    | 586㎡  |
|       |     |       |     | 营养/家属餐厅 | 116㎡  |
|       |     |       |     | 总计      | 1080㎡ |

DESIGN FIRM 设计单位

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

- 备注/NOTES:
1. 此设计图则之版权归本公司所有, 非经本公司批准, 不得将任何部分翻印。
  2. 此图纸供招标及签合同之用, 施工图必须在安装前送本公司。
  3. 勿以比例量度此图, 一切以图内标注为准。
  4. 承包人须在工地核对图内标注。
  5. 使用此图时应同时参照建筑、结构图则及其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件。
  6. 如发现有任何矛盾处, 应立即通知本公司。

PROJECT TITLE 项目名称

苏锡通人民医院综合楼

DRAWING TITLE 图名

平面设计图


REVISIONS 版本 DATE 日期

|   |              |
|---|--------------|
| △ |              |
| △ |              |
| △ |              |
| △ |              |
| △ |              |
| △ | APPROVED     |
| △ | 审定           |
| △ | VERIFIED     |
| △ | 审核           |
| △ | CHECKED      |
| △ | 校对           |
| △ | DESIGNER     |
| △ | 设计           |
| △ | DRAWN        |
| △ | 制图           |
| △ | SCALE        |
| △ | 比例           |
| △ | CONFIRMED BY |
| △ | 客签           |
| △ | DATE         |
| △ | 日期 2023.03   |

SHEET No. 图号

PROJECT No. 项目编号

|     |      |
|-----|------|
| 电系统 | 水系统  |
| 给排水 | 排水系统 |
| 电气  | 给排水  |
| 平面  | 建筑   |

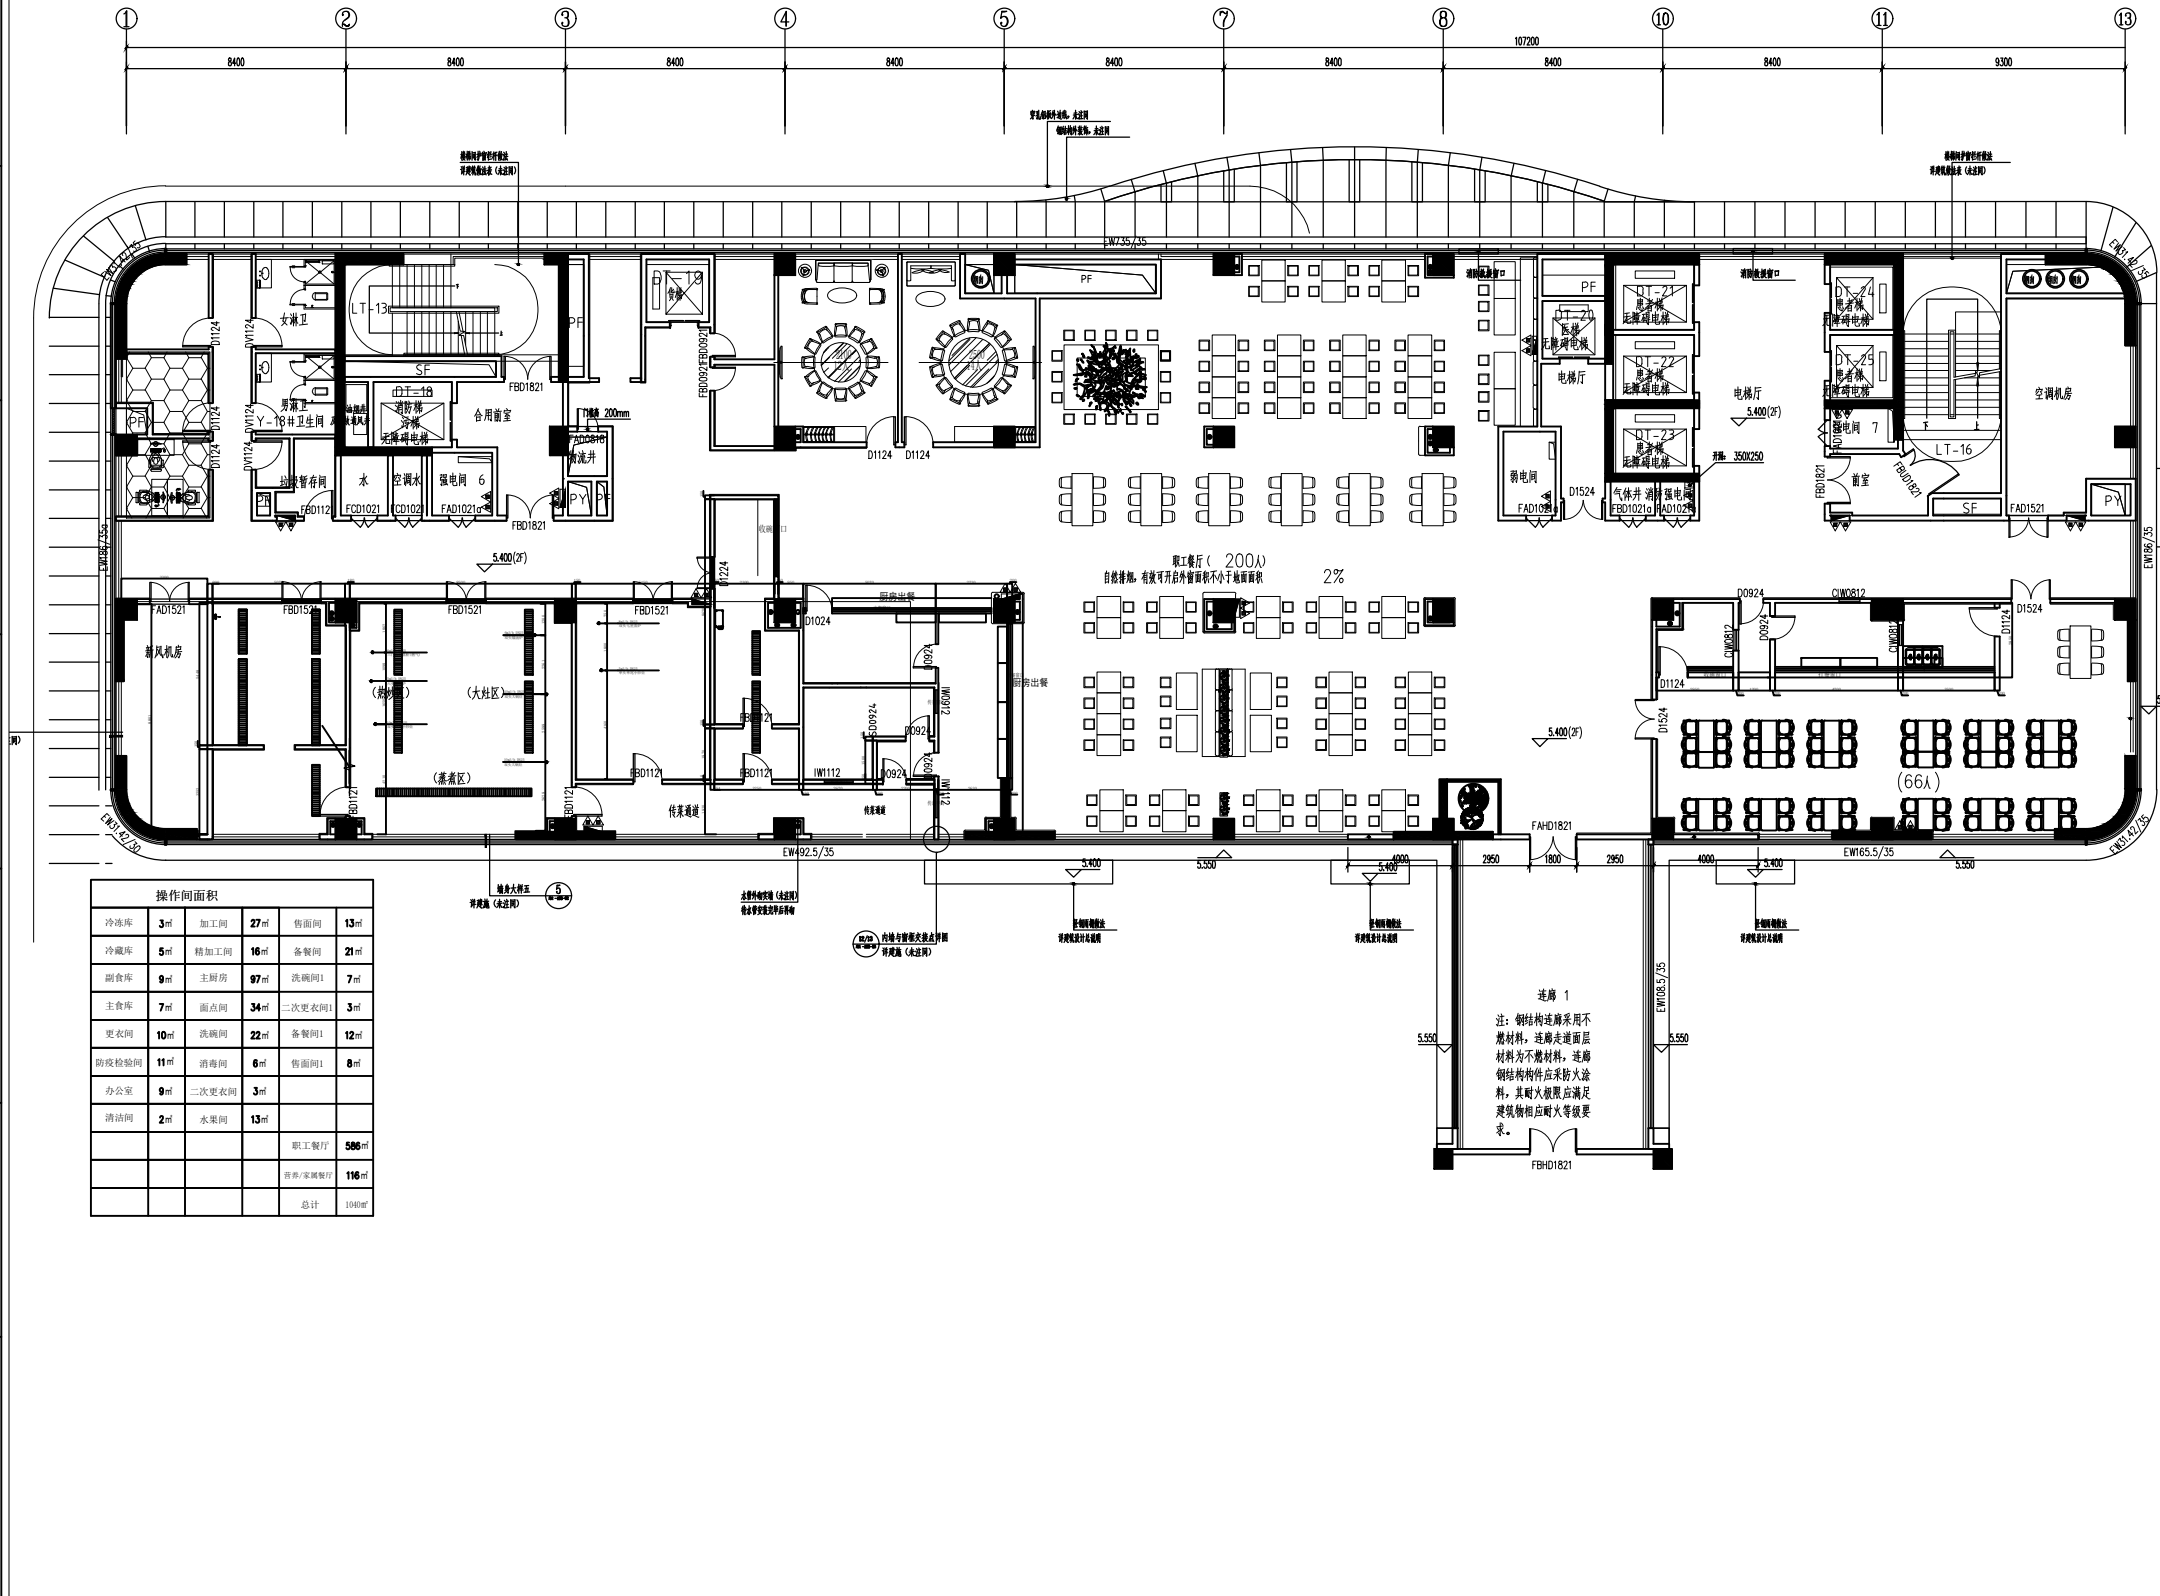

| 操作间面积 |     |         |       |
|-------|-----|---------|-------|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间     | 27㎡   |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间    | 16㎡   |
| 副食库   | 9㎡  | 主厨房     | 97㎡   |
| 主食库   | 7㎡  | 面点间     | 34㎡   |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间     | 22㎡   |
| 厨房检验间 | 11㎡ | 消毒间     | 6㎡    |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间   | 3㎡    |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间     | 13㎡   |
|       |     | 职工餐厅    | 586㎡  |
|       |     | 厨房/家属餐厅 | 116㎡  |
|       |     | 总计      | 1048㎡ |

## 燃气图例说明


| 符号 | 说明                       |
|----|--------------------------|
|    | GS 燃气接驳位, 管径及燃烧热量均表示在图上. |
|    | 燃料输送支管, 离地150MM          |
|    | SS 蒸汽接驳位, 管径及燃烧热量均表示在图上. |
|    | 蒸汽输送支管, 离地150MM          |

### 备注:

- 除特别注明外,图上所示尺寸均为完工后尺寸.
- 炉全压: 2700Pa
- 所有燃料热值:8000KCAL/H.
- 图中燃气管道走向及连线只是示意,具体管道走向由燃气专业公司根据现场情况而定,但以不影响厨房工作人员的正常操作为原则.

### 厨房用气量明细表

|    |                   |
|----|-------------------|
| ** | M <sup>3</sup> /H |
| ** | M <sup>3</sup> /H |
| ** | M <sup>3</sup> /H |
| ** | M <sup>3</sup> /H |
| 合计 | M <sup>3</sup> /H |

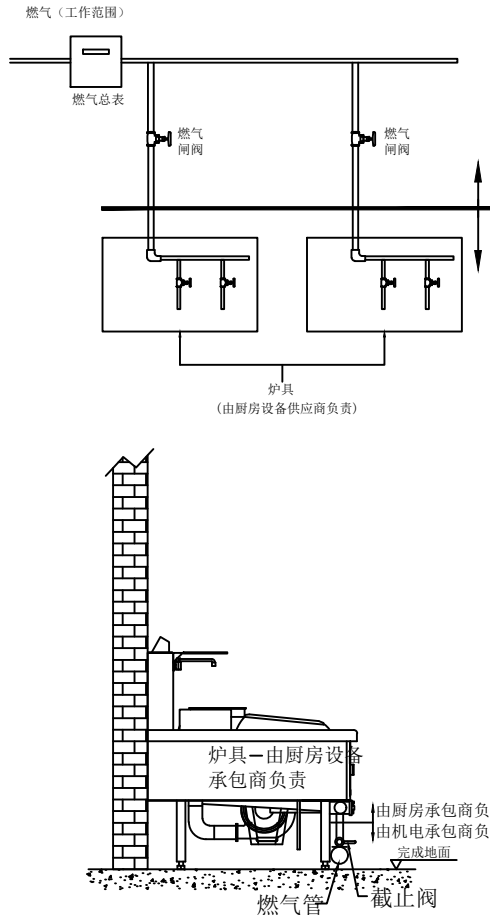

燃气接驳示意图  
比例:未按比例

DESIGN FIRM 设计单位

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

备注/NOTES:  
1.此设计图例之版权归本公司所有,非经本公司批准,不得有任何部分翻印。  
2.此图仅供招标及签合同之用,施工图必须在安装前送呈本公司。  
3.勿以比例量度此图,一切以图内标注为准。  
4.承包人须在工地核对图内标注。  
5.使用此图时应同时参照建筑、结构图例及其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件。  
6.如发现有任何矛盾处,应立即通知本公司。

PROJECT TITLE 项目名称

苏锡通人民医院综合楼

DRAWING TITLE 图名

燃气点位图

REVISIONS 版本 DATE 日期


APPROVED 审定  
VERIFIED 审核  
CHECKED 校对  
DESIGNER 设计  
DRAWN 制图  
SCALE 比例  
CONFIRMED BY 客签  
DATE 日期 2023.03

SHEET No. 图号

PROJECT No. 项目编号



|     |      |
|-----|------|
| 电系统 | 水系统  |
| 给排水 | 排水系统 |
| 电气  | 给排水  |
| 平面  | 建筑   |

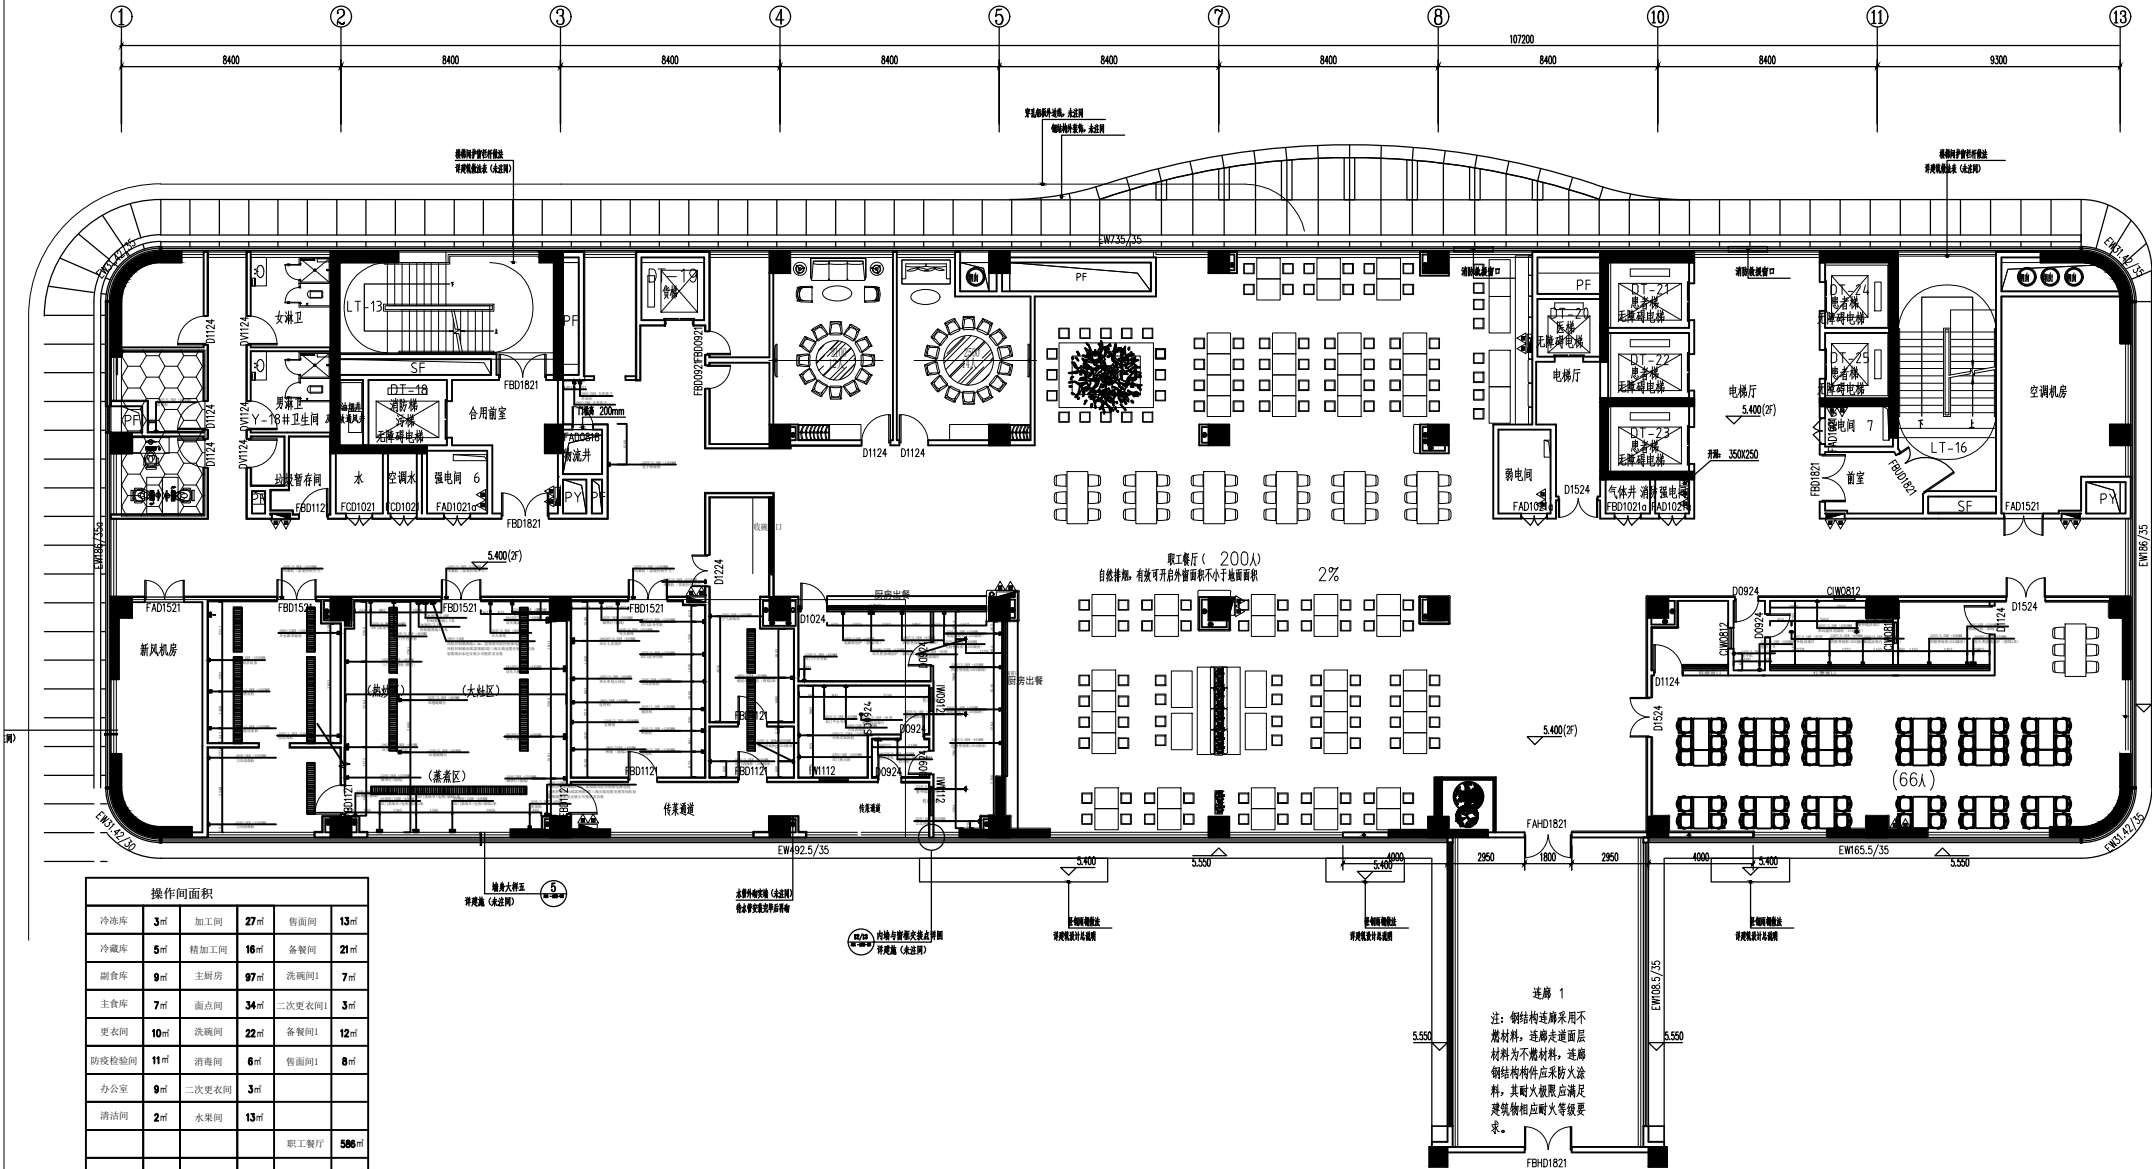

| 操作间面积 |     |         |       |
|-------|-----|---------|-------|
| 冷冻库   | 3㎡  | 加工间     | 27㎡   |
| 冷藏库   | 5㎡  | 精加工间    | 16㎡   |
| 副食库   | 9㎡  | 主厨房     | 97㎡   |
| 主食库   | 7㎡  | 面点间     | 34㎡   |
| 更衣间   | 10㎡ | 洗碗间     | 22㎡   |
| 厨房检验间 | 11㎡ | 消毒间     | 6㎡    |
| 办公室   | 9㎡  | 二次更衣间   | 3㎡    |
| 清洁间   | 2㎡  | 水果间     | 13㎡   |
|       |     | 职工餐厅    | 586㎡  |
|       |     | 厨房/家属餐厅 | 116㎡  |
|       |     | 总计      | 1048㎡ |


## 电位图例说明

| 符号 | 说明                                         |
|----|--------------------------------------------|
|    | 220V/50Hz 10A, 五孔防水插座, 离完成地台面1200毫米高或另外标示. |
|    | 220V/50Hz 16A, 三孔防水插座, 离完成地台面1200毫米高或另外标示. |
|    | 380V/50Hz, 防水插座, 离完成地台面1200毫米高或另外标示.       |
|    | 出线位 (置于地台出线), 预留2m电源线接设备.                  |
|    | 出线位 (置于天花出线), 预留2m电源线接设备.                  |
|    | 单相防水接线盒, 预留2m电源线接设备                        |
|    | 三相防水接线盒, 预留2m电源线接设备                        |
|    | 网线接口, 离完成地台面1200毫米高或另外标示.                  |
|    | 星三角起动器                                     |
|    | 磁力起动器                                      |
|    | 风机启动保护器, 安装高度1500mm                        |
|    | 电源开关制, 离完成地台面1500毫米高, 及用电量于图上标示.           |
|    | 电源开关制, 离完成地台面1500毫米高, 及用电量于图上标示.           |
|    | 建议之厨房电源总电箱位置                               |
|    | 单/双联一位电源开关制, 距离完成地面1500mm                  |
|    | 单/双联二位电源开关制, 距离完成地面1500mm                  |
|    | 单/双联三位电源开关制, 距离完成地面1500mm                  |
|    | 单/双联四位电源开关制, 距离完成地面1500mm                  |
|    | 600*600集成吊顶灯                               |
|    | 筒灯                                         |
|    | 1200*185长条形吊灯                              |

### 施工说明

- 图中所标注尺寸均为土建完工之前尺寸, 不可按比例量取(单位为毫米).
- 本厨房要求三相五线制供电系统, 保护接地对地电阻不大于4欧姆.
- 接线位室内均预留2米(除特别注明).
- 每个电位与控制箱连接, 且独立控制(包括插座).
- 导线均穿阻燃管, 线路敷设可选择明暗相结合.
- 厨房配电箱用开关(5KW/组).
- 此图只含厨房设备用电, 不含照明及其他设备用电.
- 所有风柜马达及净化设备线路, 需由接线位接至现场马达实际安装位置.
- 此图要求每个功能区电位需连接到空气开关, 图中所示空气开关位置仅供参考.
- 门洞上面应预留插座, 方便连接灭灯设备.
- 厨房设计总用电量约为:  
380V/\*KW 220V/\*KW
- 本图仅供甲方参考, 实际布置根据现场具体情况而定.

### 标注样式说明:

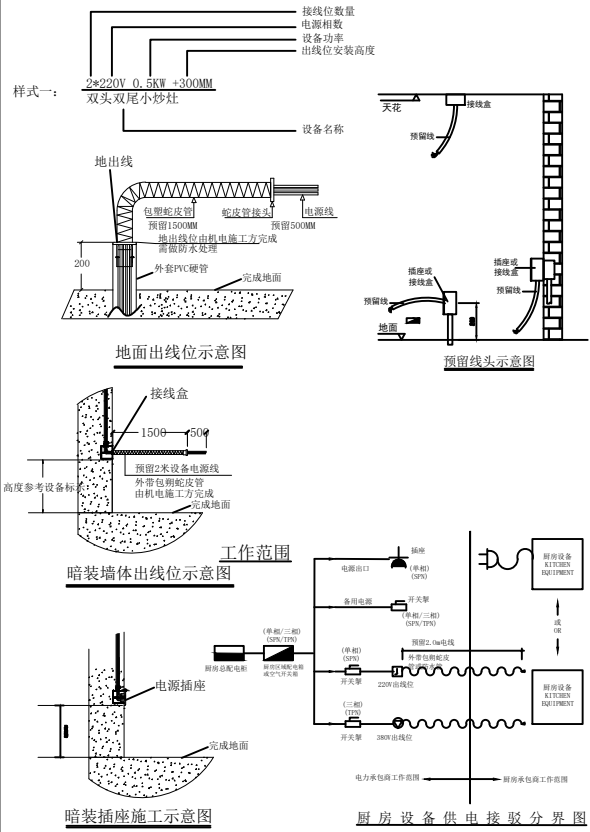

DESIGN FIRM 设计单位

地址:  
TEL: 邮编

备注/NOTES:  
1. 此设计图例之版权归公司所有, 非得本公司批准, 不得将任何部分翻印.  
2. 此图仅供招标及签合同之用, 施工图必须在安装前送呈本公司.  
3. 勿以比例量度此图, 一切以图内标注为准.  
4. 承包人在工地核对图内标注.  
5. 使用此图时应同时参照建筑、结构图则及其它有关图则与施工说明及合约内列明的各项条件.  
6. 如发现有任何矛盾处, 应立即通知本公司.

PROJECT TITLE 项目名称

苏锡通人民医院综合楼

DRAWING TITLE 图名

## 电位图

REVISIONS 版本 DATE 日期

APPROVED 审定  
VERIFIED 审核  
CHECKED 校对  
DESIGNER 设计  
DRAWN 制图  
SCALE 比例  
CONFIRMED BY 客签  
DATE 日期 2023.03

SHEET No. 图号

PROJECT No. 项目编号