2025年江都城区老旧小区改造工程—粮食局宿舍楼

第一版

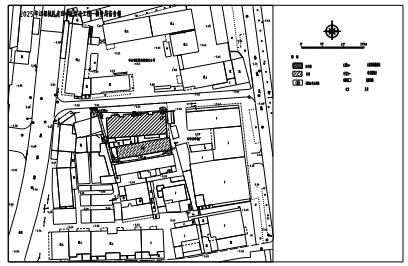

名称及规格	型号	单位	数量
高压配电柜	详见图纸要求	台	3
低压配电柜(含电容)	详见图纸要求	台	5
变压器	详见图纸要求	台	3
镀锌钢管及配件	镀锌钢管	米	6
电缆桥架	300×150	米	6
电缆沟	电缆型式一致	米	6
户外照明灯	不锈钢,1000mm×1000mm×1000mm	盏	6
电缆沟盖	沟盖	米	6
户外插座箱	防水箱,一体一号	台	6
电缆桥架	钢结构,一体一号	台	5
入户电缆线	4×185+1×95+YJV22	千	3
电缆	YJV22-0.6/1kV	m	750
电缆	电缆型式一致	m	250
电缆	YJV22-0.6/1kV	m	350
电缆	Cable	m	90
电缆	YJV22-0.6/1kV	m	90
电缆	4×185+1×95	米	12
接地极	镀锌角钢	个	8
户外插座	防水防尘插座	个	96
户外灯具	LED-A,7W	盏	96
户外灯具	LED-A,12W	盏	6
10.户外安装设备	详见图纸要求	台	1
自来水管道	10-40(1/2-1.5)镀锌钢管	米	1
24.户外照明	户外灯具+灯具.灯	盏	2
PE线	铜芯PE线	米	1
户外照明	灯具.灯	盏	1
户外照明	灯具.灯	盏	1
立管箱	不锈钢,1000mm×1000mm×1000mm,明装箱,A型	台	1
电缆	型号同1	米	6

说明:1.详细图纸及具体参数以图纸为准
2.电缆型号规格参数以图纸为准,电缆型号规格型号参数以图纸为准
3.电缆沟盖板采用不锈钢材质,一体一号沟盖板,不锈钢材质,具体参数以图纸为准

施工说明:

人防设备安装: 电缆穿墙时,应采用防水、防腐蚀、防火密封处理,并满足相关规范要求。电缆敷设时,应保证电缆弯曲半径符合规范要求,防止电缆受损。
电缆敷设、电缆头制作及接线工作,应由具有相应资质的专业人员进行,并满足相关规范及设计要求。电缆敷设时,应采用专用电缆支架,保证电缆排列整齐、间距合理。
电缆敷设完成后,应进行绝缘电阻测试,确保电缆绝缘性能满足要求。
电缆沟/桥架安装应与土建施工协调配合,预留电缆穿墙孔洞,并采用防火封堵材料进行封堵。
电缆沟/桥架安装应采用镀锌钢材,表面应平整、无毛刺,连接处应采用螺栓连接,并满足接地要求。
电缆沟盖板应采用不锈钢材质,盖板应平整、无变形,安装应牢固,防止人员误踩。
户外照明灯具应采用不锈钢材质,灯具应具备防水、防尘、防腐蚀功能,安装应牢固,防止灯具脱落。
户外插座箱应采用防水箱,箱体应密封良好,防止雨水进入。
户外灯具应采用LED-A,7W和LED-A,12W,灯具应具备防水、防尘、防腐蚀功能,安装应牢固,防止灯具脱落