

扬州市职业教育中心
男生宿舍楼A幢

施工图设计图纸

(设计编号:2008232-S3-06)

江苏省水利勘测设计研究院有限公司

甲级设计证书编号

100104-sj

二零零八年 九月

图 纸 目 录

序号	图号	图 名 表 格	附 注
1	图块-01	图块-01 图块-01 图块-01 图块-01 图块-01 图块-01	图块-01
2	图块-02	图块-02 图块-02 图块-02 图块-02 图块-02 图块-02	图块-02
3	图块-03	图块-03 图块-03 图块-03 图块-03 图块-03 图块-03	图块-03
4	图块-04	图块-04 图块-04 图块-04 图块-04 图块-04 图块-04	图块-04
5	图块-05	图块-05 图块-05 图块-05 图块-05 图块-05 图块-05	图块-05
6	图块-06	图块-06 图块-06 图块-06 图块-06 图块-06 图块-06	图块-06
7	图块-07	图块-07 图块-07 图块-07 图块-07 图块-07 图块-07	图块-07
8	图块-08	图块-08 图块-08 图块-08 图块-08 图块-08 图块-08	图块-08
9	图块-09	图块-09 图块-09 图块-09 图块-09 图块-09 图块-09	图块-09
10	图块-10	图块-10 图块-10 图块-10 图块-10 图块-10 图块-10	图块-10
11	图块-11	图块-11 图块-11 图块-11 图块-11 图块-11 图块-11	图块-11

门窗表

类	设计编号	洞口尺寸		数	采用标准图集		备注
		宽	高		页编号	编号	
门	FMB021	1800	2100	12		乙级防火门	
	FMB16	1800	2100	72		丙级防火门	
	M0924	600	2400	4		铝合金门(中空玻璃)	
	M0221	1200	2100	2		铝合金门(中空玻璃)	
	M0921	900	2100	131		成品木门 (双扇)	
	M021	800	2100	128		成品木门 (单扇)	
	MLC-1	1600	2600	129			
门连窗	MLC-1			129			
窗	C918	900	1800	200		主钢(断桥铝)见附录-①)	
	C1818	1800	1800	10			
	C1618	1600	1800	34			
	C1218	2100	1800	22			
说明:表中各门窗均为平开式,MJ03-2为铝合金推拉窗,门窗框及玻璃厚度均按 国家现行标准《GB 7106-2002》和《GB 17565-2000》执行。MMA、 系列为塑料型材门窗,无此系列。							

室内装修表

[illegible]

特别说明:本工程严格按国家有关强制性标准

设计、请业主、承包商、监理三方认真阅读图纸

发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失

未尽事宜,請遵照國家現行規範及操作規程執行。

建筑工程施工图设计说明

[illegible]

建筑工程施工设计说明







[illegible]

建筑施工图设计说明



[illegible]

节能设计说明

[illegible][illegible]

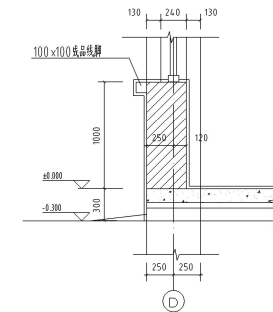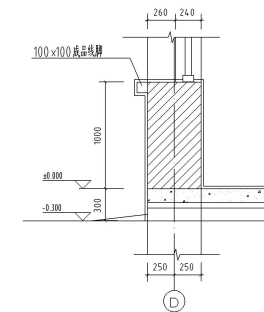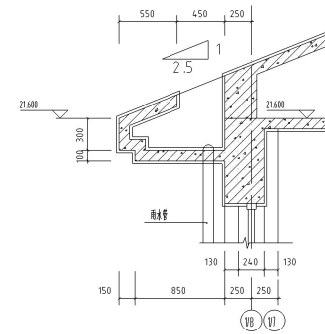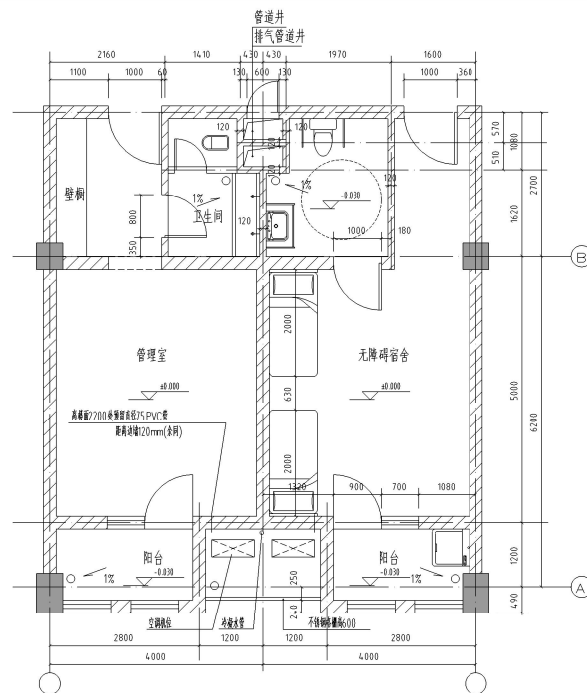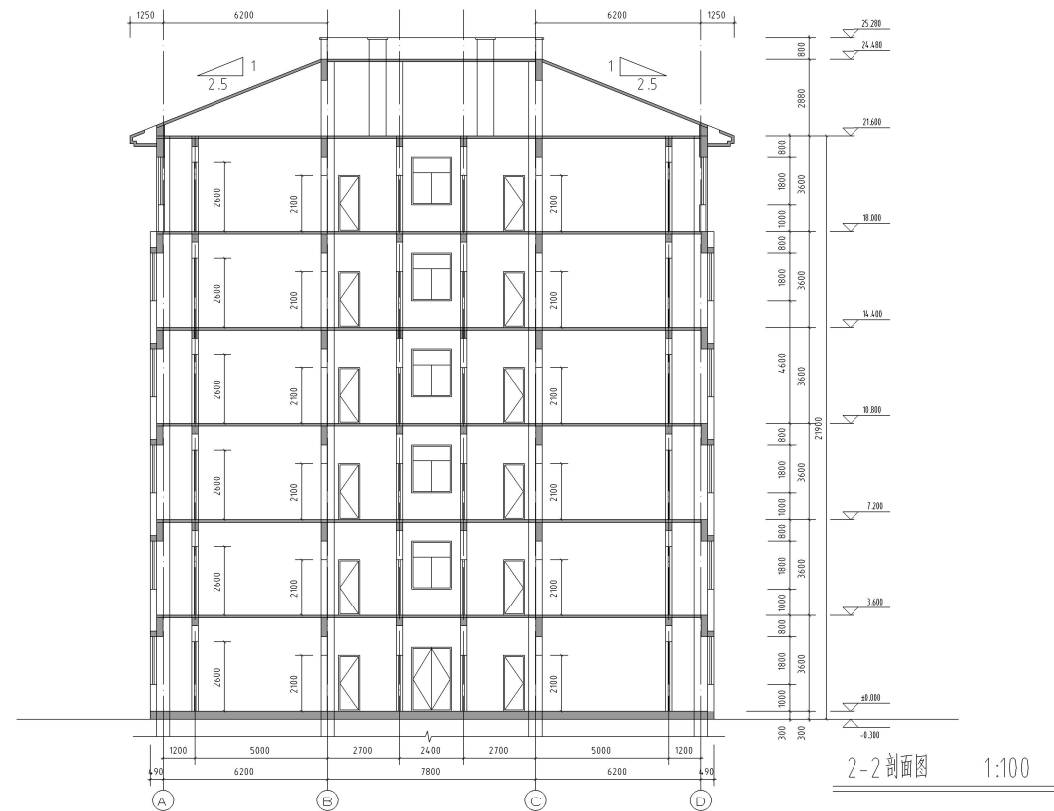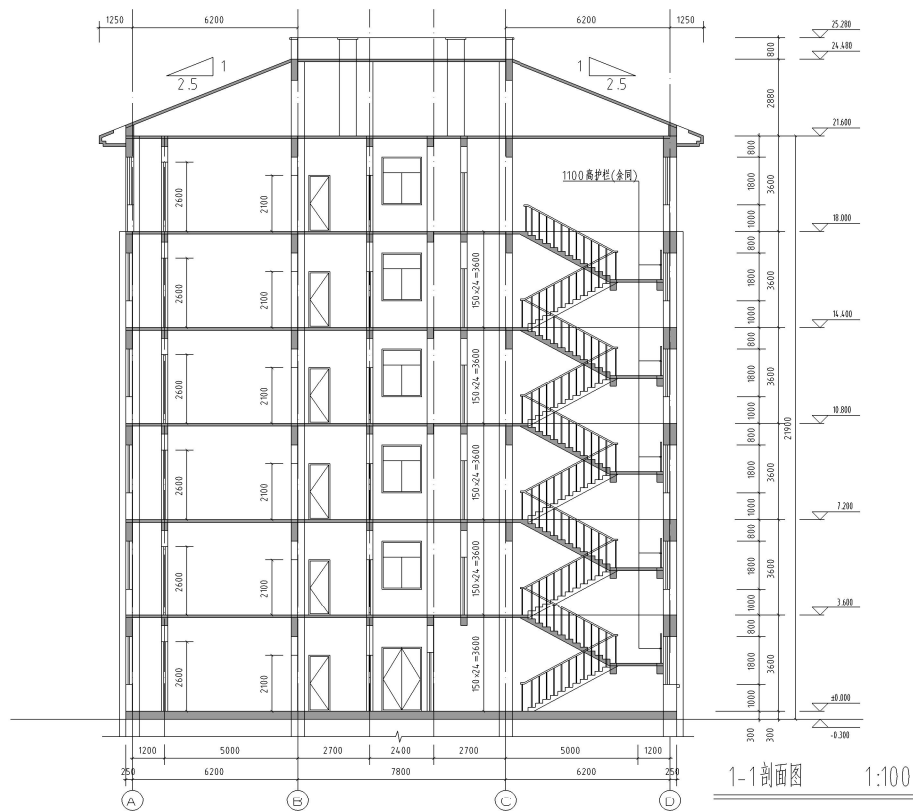

江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
编 号				扬州中環水務中心 渠首安全值班室	施 工 圖		設 計		
修 文					图 纸		附 注		
主 审									
校 核									
设 计									
繪 圖									
中環水務中心编号				100104L-SJ	图 号	页 数	日 期	2008-09	
					图 号	2008-09			



江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
姓 名					扬州市职业大学中心 男生宿舍楼A座	施工阶段	设计		
密 次						图 纸	修 改		
中 文						(A) — (D) 立面图			
数 据						(D) — (A) 立面图			
备注									
图 号	比例		日期		2008-09				
平面图代号或编号		10010(-s)		图 号	图名				

