

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加连云港职业技术学院的体育馆修缮升级(第二期)项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

体育馆修缮升级(第二期)项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为江苏启伟建设有限公司（企业名称），从业人员75人，营业收入为352.5074万元，资产总额为3000.1048万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏启伟建设有限公司

日期：2025年04月08日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

发证日期: 2024 年 05 月 29 日
有效期至: 2029 年 05 月 28 日

委托人名称 深圳市艾晨数字能源有限公司
及注册地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江路 6 号科创工坊 2 栋 601
品牌 ACwatt

制造商名称 深圳市艾晨数字能源有限公司
及注册地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江路 6 号科创工坊 2 栋 601

生产企业名称 深圳市艾晨数字能源有限公司
及生产地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江路 6 号科创工坊 2 栋 601

产品名称和系列、规格、型号 通信用交流不间断电源
见附件

产品标准和技术要求 CQC3108-2011

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-461234-2009 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

第 1 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	交流输入	交流输出	直流输入	额定容量	外形尺寸 (mm)
TT010LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	± 240VDC	10kVA/10kW	444*773*130
TT010L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	± 240VDC	10kVA/10kW	250*530*650
TT010B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	± 240VDC	10kVA/10kW	500*922*890
TT015LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 25A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 23A	± 240VDC	15kVA/15kW	444*773*130
TT015L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 25A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 23A	± 240VDC	15kVA/15kW	250*530*650
TT015B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 25A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 23A	± 240VDC	15kVA/15kW	500*922*890
TT020LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	444*773*130
TT020L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	250*530*650
TT020B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	500*922*890
TT025LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 41A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 38A	± 240VDC	25kVA/25kW	444*773*130



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

第 2 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TT030LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	444*773*130
TT030L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	250*530*650
TT030B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	500*922*890
TT040LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	444*788*175
TT040L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	250*728*650
TT040B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	500*922*890
TT060	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 98A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 91A	± 240VDC	60kVA/60kW	600*1000*1600
TT080	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 131A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 122A	± 240VDC	80kVA/80kW	600*1000*1600
TT090	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 147A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 137A	± 240VDC	90kVA/90kW	600*1000*1600
AC020/10	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	482*700*396
AC040/10	220VAC	220VAC	±	40kVA/40kW	482*700*662



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

第3页 /共6页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	3PH+N+PE 50HZ 65A	3PH+N+PE 50HZ 61A	240VDC		
AC030/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	$\pm$ 240VDC	30kVA/30kW	482*700*396
AC045/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 74A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 68A	$\pm$ 240VDC	45kVA/45kW	482*700*662
AC060/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 98A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 91A	$\pm$ 240VDC	60kVA/60kW	482*700*662
AC090/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 147A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 137A	$\pm$ 240VDC	90kVA/90kW	482*700*840
AC040/20	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	$\pm$ 240VDC	40kVA/40kW	482*700*396
AC080/20	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 131A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 122A	$\pm$ 240VDC	80kVA/80kW	600*1000*1600
GC010LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	$\pm$ 240VDC	10kVA/10kW	444*773*130
GC010L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	$\pm$ 240VDC	10kVA/10kW	250*530*650
GC010B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 16A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 15A	$\pm$ 240VDC	10kVA/10kW	500*922*890
GC015LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ	220VAC 3PH+N+PE 50HZ	$\pm$ 240VDC	15kVA/15kW	444*773*130



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

第 4 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	25A	23A			
GC015L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 25A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 23A	± 240VDC	15kVA/15kW	250*530*650
GC015B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 25A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 23A	± 240VDC	15kVA/15kW	500*922*890
GC020LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	444*773*130
GC020L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	250*530*650
GC020B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	500*922*890
GC025LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 41A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 38A	± 240VDC	25kVA/25kW	444*773*130
GC030LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	444*773*130
GC030L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	250*530*650
GC030B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	500*922*890
GC040LR	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	444*788*175



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC24701433120

第 5 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

GC040L	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	250*728*650
GC040B	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	500*922*890
GC060	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 98A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 91A	± 240VDC	60kVA/60kW	600*1000*1600
GC080	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 131A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 122A	± 240VDC	80kVA/80kW	600*1000*1600
GC090	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 147A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 137A	± 240VDC	90kVA/90kW	600*1000*1600
GS020/10	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 33A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 30A	± 240VDC	20kVA/20kW	482*700*396
GS040/10	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	482*700*662
GS030/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 49A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 46A	± 240VDC	30kVA/30kW	482*700*396
GS045/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 74A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 68A	± 240VDC	45kVA/45kW	482*700*662
GS060/15	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 98A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 91A	± 240VDC	60kVA/60kW	482*700*662
GS090/15	220VAC	220VAC	±	90kVA/90kW	482*700*840



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书 中国节能认证


证书编号: CQC24701433120

第 6 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

	3PH+N+PE 50HZ 147A	3PH+N+PE 50HZ 137A	240VDC		
GS040/20	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 65A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 61A	± 240VDC	40kVA/40kW	482*700*396
GS080/20	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 131A	220VAC 3PH+N+PE 50HZ 122A	± 240VDC	80kVA/80kW	600*1000*1600

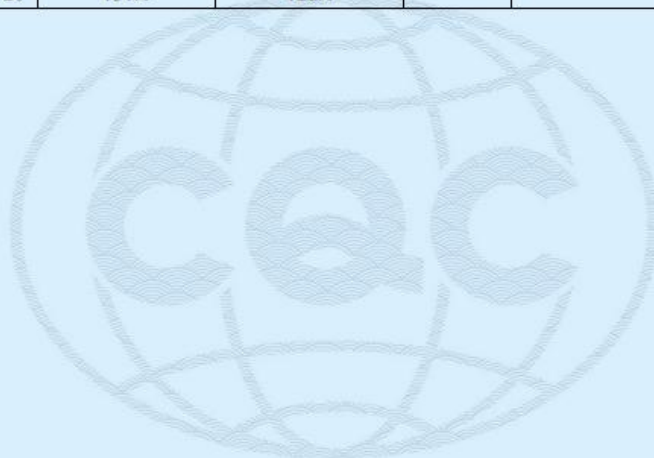

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1659

报告编号：02101-20231201Q18276X

中国节能产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2023CQC701106-1150064
(任务编号)

产品名称：通信用交流不间断电源

型号：AC020/10、AC040/10、AC030/15、AC045/15、AC060/15、AC090/15、
AC040/20、AC080/20、TT010LR、TT010L、TT010B、TT015LR、TT015L、
TT015B、TT020LR、TT020L、TT020B、TT025LR、TT030LR、TT030L、TT030B、
TT040LR、TT040L、TT040B、TT060、TT080、TT090、GC010LR、GC010L、
GC010B、GC015LR、GC015L、GC015B、GC020LR、GC020L、GC020B、GC025LR、
GC030LR、GC030L、GC030B、GC040LR、GC040L、GC040B、GC060、GC080、
GC090、GS020/10、GS040/10、GS030/15、GS045/15、GS060/15、GS090/15、
GS040/20、GS080/20

检测机构：中检集团南方测试股份有限公司



节能认证试验报告	
申请编号: V2023CQC701106-1150064 (任务编号) 样品名称: 通信用交流不间断电源 型号规格: AC090/15 品 牌: ACwatt 样品数量: 1 台 收样日期: 2024 年 3 月 29 日 完成日期: 2024 年 3 月 29 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	申请人: 深圳市艾晨数字能源有限公司 申请人地址: 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江 路6号科创工坊2栋601 制造商: 深圳市艾晨数字能源有限公司 制造商地址: 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江 路6号科创工坊2栋601 生产厂: 深圳市艾晨数字能源有限公司 生产厂地址: 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松江 路6号科创工坊2栋601
试验依据标准:CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本次申请的产品型号 AC020/10、AC040/10、AC030/15、AC045/15、AC060/15、AC090/15、AC040/20、AC080/20、TT010LR、TT010L、TT010B、TT015LR、TT015L、TT015B、TT020LR、TT020L、TT020B、TT025LR、TT030LR、TT030L、TT030B、TT040LR、TT040L、TT040B、TT060、TT080、TT090、GC010LR、GC010L、GC010B、GC015LR、GC015L、GC015B、GC020LR、GC020L、GC020B、GC025LR、GC030LR、GC030L、GC030B、GC040LR、GC040L、GC040B、GC060、GC080、GC090、GS020/10、GS040/10、GS030/15、GS045/15、GS060/15、GS090/15、GS040/20、GS080/20 均属于中型在线式不间断电源,各型号间的差异仅为型号命名和规格不同,产品所配与节能相关的关键件均相同。AC090/15 为单元内最大功率的型号,本次测试在 AC090/15 上进行,测试结果覆盖本单元其它型号。	
主检: 陈华君 签名:  日期: 2024. 04. 19	中检集团南方测试股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 
审核: 王士杰 签名:  日期: 2024. 04. 19	
签发: 杨帆 签名:  日期: 2024. 04. 19	
备注	

样品描述及说明

1. 受试设备 (EUT) 描述:

输入特性:	☐ 单相	☒ 三相
输出特性:	☐ 单相	☒ 三相
UPS 结构:	☒ AC-UPS	☐ DC-UPS
输出波形:	正弦波	
电气参数:	见下表	
外形尺寸:	见下表, 宽×深×高 (mm)	
其他:	/	

2. 其它重要说明:

1) 本次申请型号:

型号	交流输入	逆变输出	直流输入	额定容量	外形尺寸(mm)
TT010LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	444*773*130
TT010L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	250*530*650
TT010B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	500*922*890
TT015LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	444*773*130
TT015L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	250*530*650
TT015B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	500*922*890
TT020LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	444*773*130
TT020L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	250*530*650
TT020B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	500*922*890
TT025LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 41A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 38A	±240VDC	25kVA/ 25kW	444*773*130
TT030LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	444*773*130
TT030L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	250*530*650
TT030B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	500*922*890
TT040LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 65A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 61A	±240VDC	40kVA/ 40kW	444*788*175



TT040L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 65A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 61A	±240VDC	40kVA/ 40kW	250*728*650
TT040B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 65A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 61A	±240VDC	40kVA/ 40kW	500*922*890
TT060	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 98A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 91A	±240VDC	60kVA/ 60kW	600*1000*1600
TT080	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 131A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 122A	±240VDC	80kVA/ 80kW	600*1000*1600
TT090	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 148A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 137A	±240VDC	90kVA/ 90kW	600*1000*1600
AC020/10	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	482*700*396
AC040/10	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 65A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 61A	±240VDC	40kVA/ 40kW	482*700*662
AC030/15	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	482*700*396
AC045/15	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 74A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 68A	±240VDC	45kVA/ 45kW	482*700*662
AC060/15	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 98A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 91A	±240VDC	60kVA/ 60kW	482*700*662
AC090/15	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 148A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 137A	±240VDC	90kVA/ 90kW	482*700*840
AC040/20	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 65A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 61A	±240VDC	40kVA/ 40kW	482*700*396
AC080/20	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 131A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 122A	±240VDC	80kVA/ 80kW	600*1000*1600
GC010LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	444*773*130
GC010L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	250*530*650
GC010B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 16A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 15A	±240VDC	10kVA/ 10kW	500*922*890
GC015LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	444*773*130
GC015L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	250*530*650
GC015B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 25A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 23A	±240VDC	15kVA/ 15kW	500*922*890
GC020LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	444*773*130
GC020L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	250*530*650
GC020B	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 33A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 30A	±240VDC	20kVA/ 20kW	500*922*890
GC025LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 41A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 38A	±240VDC	25kVA/ 25kW	444*773*130
GC030LR	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	444*773*130
GC030L	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 49A	220VAC 3PH+N+PE 50Hz 46A	±240VDC	30kVA/ 30kW	250*530*650



照片 / 图纸

外观照片 1 (正面)



照片 / 图纸


外观照片 (背面)



铭牌

照片 / 图纸

模块内部照片

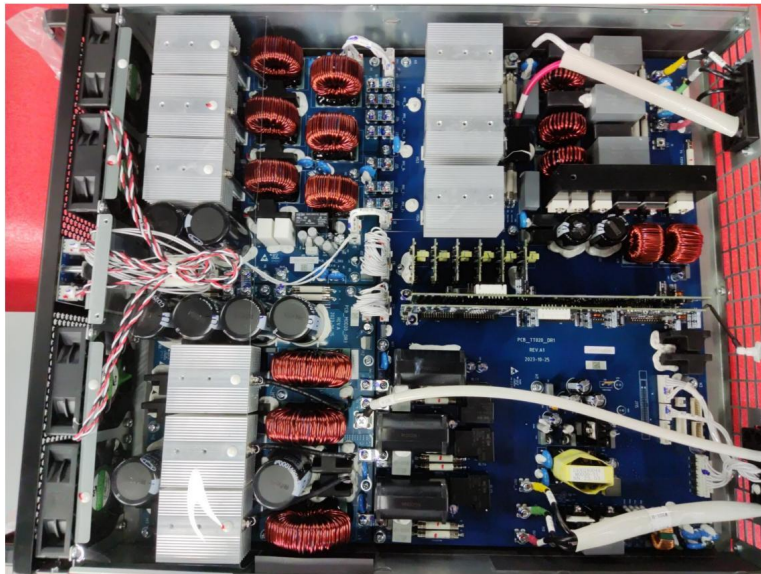


照片 / 图纸

铭牌




照片/图纸

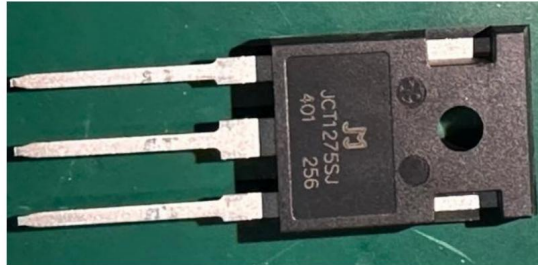

整流器模块 JCT1275SJ



逆变器模块 KW40N120FHEA

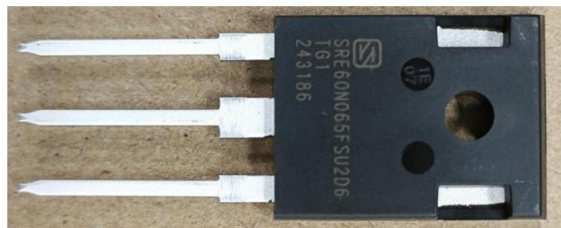

功率因数修正模块 SRE60N065FSU2D6T-G1

中电公司

受控部件/材料备案清单

序号	部件名称	位号	型号	主要技术参数 (规格)	生产厂/制造商 (全称)	备注
1	整流器	/	JCT1275SJ	1200V;80A	生产厂:江苏捷捷微电子股份有限公司 制造商:江苏捷捷微电子股份有限公司	本次使用
2	逆变器	/	HKW40N120FHEA	1200V;40A	生产厂:苏州华太电子技术股份有限公司 制造商:苏州华太电子技术股份有限公司	本次使用
3	功率因数 修正模块	/	SRE60N065FSU2 D6T-G1	650V;60A	生产厂:深圳尚阳通科技股份有限公司 制造商:深圳尚阳通科技股份有限公司	本次使用



试 验 仪 器 设 备 清 单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	功率分析仪	PA6000	A140701840	2024.06.07	√



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

试验单位：中检集团南方测试股份有限公司

地 址：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦

邮政编码：518055

电 话：86-755-26627338

传 真：86-755-26627238

E-MAIL : manager@ccic-set.com





产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC21701311277

发证日期: 2021年08月30日

有效期至: 2025年08月30日

委托人名称 北京中教凯迪教育科技有限公司
及注册地址 北京市朝阳区北三环东路19号2号楼2层207
品牌 中教照明

制造商名称 北京中教凯迪教育科技有限公司
及注册地址 北京市朝阳区北三环东路19号2号楼2层207

生产企业名称 江苏普森帝照明有限公司
及生产地址 江苏省常州市武进区雪堰镇漕桥汽车站北常漕公路西

产品名称和系列、规格、型号 固定式LED灯具(LED教室灯,教室普通照明用,吊式,LED模块用交流电子控制装置,不可调光,II类,IP40,适宜直接安装在普通可燃材料表面,ta:40℃)
CEL-JS9EE 功率:36W(108×1W/LED模块)/额定相关色温:5000K/额定光通量:3240lm/额定一般显色指数(Ra):90,220V~50Hz。适用教室类型:普通教室、阅览室、实验室、多媒体教室、美术教室、计算机教室、电子阅览室。

产品标准和技术要求 GB/T 18595-2014;CQC3155-2016

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-465318-2016 认证规则的要求,特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666