

扬州市职业教育中心
学生食堂、浴室

施工图设计图纸

(设计编号:2008232-S3-04)

江苏省水利勘测设计研究院有限公司

甲级设计证书编号

100104-sj

二零零八年 九月

室内装修表

[illegible]

特别说明:本工程严格按国家有关强制性标准

设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读图纸

发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失

未尽事宜,请遵照国家现行规范及操作规程执行。

门窗

类	系列编号	腔口尺寸		数	系列标准规格		备注
		宽 × 高	深		类编号	门框位置 编号	
窗	FM1	2200 X2100	10			乙级防火门	
	FM2	3000 X2100	1			乙级防火门	
	FM3	2000 X2100	8			乙级防火门	
	M1	2000 X2100	4			防火门(丙类)	
	m2	900 X2100	38			防火门(丙类)	
	M3	900 X2100	39			防火门(丙类)	
	M4	900 X2100	7			防火门(单扇)	
	M5	900 X2100	10			防火门(开闭)	
	M6	3000 X2100	8			防火门(丙类)	
	M7	600 X2100	5			防火门(单扇)	
	M8	900 X2100	2			防火门(单扇)	
	M9	2200 X2100	5			防火门(丙类)	
	C1	2400 X550	36				
	C2	5500 X550	4,7				
	C3	8000 X550	2				
	C4	10550 X550	1				
	C5	2400 X550	3				
	C6	1200 X550	4,5				
	C7	3800 X550	2				
	C8	4500 X550	1				
	C9	8000 X550	4				
	C10	1200 X550	3				
	C11	3750 X550	4				
	C12	3600 X550	12				
	C13*	2400 X550	26				
	C14*	5500 X550	20				
C15*	8000 X550	7					
C16*	2400 X550	1					
Ck*	1200 X550	18					
C8*	4400 X550	1					
C10*	1200 X550	1					
C11*	3750 X550	4					
C12*	3600 X550	14					
C21	8000 X550	5					
C22	550 X550	8					
C23	3750 X550	6					
C24	4400 X550	1					
C25	9900 X550	2					
*带斜线者表示为：2006 GB 50016 规范、防火分区划分和防火卷帘的要求							
防火卷帘耐火等级为 EI、AAMJ 及防烟卷帘耐火等级为 F1、BAMM。							
防火卷帘制造符合 GB 15763-2007 要求，耐火时间大于等于 1 小时。							
					窗玻璃厚度 6+12+6	无主玻璃	

建筑施工图设计说明

[illegible]

建筑施工图设计说明

[illegible]

建筑施工图设计说明

11.2	设计使用年限为50年时,混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C30,普通钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C25,预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。	
11.3	11.3.1 普通钢筋混凝土结构:当采用C30混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取23.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取16.7MPa。 当采用C25混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取16.7MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取11.9MPa。 11.3.2 预应力混凝土:当采用C40混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取26.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取19.4MPa。 当采用C35混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取20.5MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取14.5MPa。 11.3.3 预应力混凝土:当采用C30混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取19.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取13.8MPa。 当采用C25混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取16.7MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取11.9MPa。 11.3.4 预应力混凝土:当采用C20混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取11.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取8.4MPa。 当采用C15混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取9.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取6.9MPa。 11.3.5 预应力混凝土:当采用C10混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取4.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取3.4MPa。 当采用C5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 11.3.6 预应力混凝土:当采用C4.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 当采用C3.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.4MPa。 11.3.7 预应力混凝土:当采用C2.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.0MPa。 当采用C1.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.6MPa。 11.3.8 预应力混凝土:当采用C1.0混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.3MPa。 当采用C0.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.2MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.15MPa。 11.3.9 预应力混凝土:当采用C0.2混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.07MPa。 当采用C0.1混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.05MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.035MPa。 11.3.10 预应力混凝土:当采用C0.05混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.025MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0175MPa。 当采用C0.025混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00875MPa。 11.3.11 预应力混凝土:当采用C0.0125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.004375MPa。 当采用C0.00625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.003125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0021875MPa。 11.3.12 预应力混凝土:当采用C0.003125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00109375MPa。 当采用C0.0015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000546875MPa。 11.3.13 预应力混凝土:当采用C0.00078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0002734375MPa。 当采用C0.000390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0001953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00013671875MPa。 11.3.14 预应力混凝土:当采用C0.0001953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00009765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000068359375MPa。 当采用C0.00009765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000048828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000341796875MPa。 11.3.15 预应力混凝土:当采用C0.000048828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000244140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00001708984375MPa。 当采用C0.0000244140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00001220703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000008544921875MPa。 11.3.16 预应力混凝土:当采用C0.00001220703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000006103515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000042724609375MPa。 当采用C0.000006103515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000030517578125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000213623046875MPa。 11.3.17 预应力混凝土:当采用C0.0000030517578125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000152587890625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000001068115234375MPa。 当采用C0.00000152587890625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000762939453125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000005340576171875MPa。 11.3.18 预应力混凝土:当采用C0.000000762939453125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000003814697265625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000026702880859375MPa。 当采用C0.0000003814697265625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000019073486328125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000133514404296875MPa。 11.3.19 预应力混凝土:当采用C0.00000019073486328125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000095367431640625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000667572021484375MPa。 当采用C0.000000095367431640625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000476837158203125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000003337860107421875MPa。 11.3.20 预应力混凝土:当采用C0.0000000476837158203125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000002384185791015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000016689300537109375MPa。 当采用C0.00000002384185791015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000011920928955078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000083446502685546875MPa。 11.3.21 预应力混凝土:当采用C0.000000011920928955078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000059604644775390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000417232513427734375MPa。 当采用C0.0000000059604644775390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000298023223876953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000002086162567138671875MPa。 11.3.22 预应力混凝土:当采用C0.00000000298023223876953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000001490116119384765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000104308128356934375MPa。 当采用C0.000000001490116119384765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000007450580596923828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000521540641784671875MPa。 11.3.23 预应力混凝土:当采用C0.0000000007450580596923828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000037252902984619140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000026077032089234375MPa。 当采用C0.00000000037252902984619140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000000186264514923095703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000130385160446171875MPa。 11.3.24 预应力混凝土:当采用C0.000000000186264514923095703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000931322574615478515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000000651925802230859375MPa。 当采用C0.0000000000931322574615478515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000465661287307739278125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000003259629011154296875MPa。 11.3.25 预应力混凝土:当采用C0.0000000000465661287307739278125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000232830643653869	强度。
11.3.2	预应力混凝土:当采用C40混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取26.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取19.4MPa。 当采用C35混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取20.5MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取14.5MPa。 11.3.3 预应力混凝土:当采用C30混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取19.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取13.8MPa。 当采用C25混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取16.7MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取11.9MPa。 11.3.4 预应力混凝土:当采用C20混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取11.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取8.4MPa。 当采用C15混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取9.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取6.9MPa。 11.3.5 预应力混凝土:当采用C10混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取4.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取3.4MPa。 当采用C5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 11.3.6 预应力混凝土:当采用C4.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 当采用C3.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.4MPa。 11.3.7 预应力混凝土:当采用C2.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.0MPa。 当采用C1.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.6MPa。 11.3.8 预应力混凝土:当采用C1.0混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.3MPa。 当采用C0.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.2MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.15MPa。 11.3.9 预应力混凝土:当采用C0.2混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.07MPa。 当采用C0.1混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.05MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.035MPa。 11.3.10 预应力混凝土:当采用C0.05混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.025MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0175MPa。 当采用C0.025混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00875MPa。 11.3.11 预应力混凝土:当采用C0.0125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.004375MPa。 当采用C0.00625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.003125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0021875MPa。 11.3.12 预应力混凝土:当采用C0.003125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00109375MPa。 当采用C0.0015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000546875MPa。 11.3.13 预应力混凝土:当采用C0.00078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0002734375MPa。 当采用C0.000390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0001953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00013671875MPa。 11.3.14 预应力混凝土:当采用C0.0001953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00009765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000068359375MPa。 当采用C0.00009765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000048828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000341796875MPa。 11.3.15 预应力混凝土:当采用C0.000048828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000244140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00001708984375MPa。 当采用C0.0000244140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00001220703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000008544921875MPa。 11.3.16 预应力混凝土:当采用C0.00001220703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000006103515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000042724609375MPa。 当采用C0.000006103515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000030517578125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000213623046875MPa。 11.3.17 预应力混凝土:当采用C0.0000030517578125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000152587890625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000001068115234375MPa。 当采用C0.00000152587890625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000762939453125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000005340576171875MPa。 11.3.18 预应力混凝土:当采用C0.000000762939453125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000003814697265625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000026702880859375MPa。 当采用C0.0000003814697265625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000019073486328125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000133514404296875MPa。 11.3.19 预应力混凝土:当采用C0.00000019073486328125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000095367431640625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000667572021484375MPa。 当采用C0.000000095367431640625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000476837158203125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000003337860107421875MPa。 11.3.20 预应力混凝土:当采用C0.0000000476837158203125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000002384185791015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000016689300537109375MPa。 当采用C0.00000002384185791015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000011920928955078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000083446502685546875MPa。 11.3.21 预应力混凝土:当采用C0.000000011920928955078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000059604644775390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000417232513427734375MPa。 当采用C0.0000000059604644775390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000298023223876953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000002086162567138671875MPa。 11.3.22 预应力混凝土:当采用C0.00000000298023223876953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000001490116119384765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000104308128356934375MPa。 当采用C0.000000001490116119384765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000007450580596923828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000521540641784671875MPa。 11.3.23 预应力混凝土:当采用C0.0000000007450580596923828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000037252902984619140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000026077032089234375MPa。 当采用C0.00000000037252902984619140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000000186264514923095703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000130385160446171875MPa。 11.3.24 预应力混凝土:当采用C0.000000000186264514923095703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000931322574615478515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000000651925802230859375MPa。 当采用C0.0000000000931322574615478515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000465661287307739278125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000003259629011154296875MPa。 11.3.25 预应力混凝土:当采用C0.0000000000465661287307739278125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000232830643653869	
11.3.2	预应力混凝土:当采用C40混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取26.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取19.4MPa。 当采用C35混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取20.5MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取14.5MPa。 11.3.3 预应力混凝土:当采用C30混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取19.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取13.8MPa。 当采用C25混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取16.7MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取11.9MPa。 11.3.4 预应力混凝土:当采用C20混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取11.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取8.4MPa。 当采用C15混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取9.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取6.9MPa。 11.3.5 预应力混凝土:当采用C10混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取4.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取3.4MPa。 当采用C5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 11.3.6 预应力混凝土:当采用C4.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 当采用C3.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.4MPa。 11.3.7 预应力混凝土:当采用C2.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.0MPa。 当采用C1.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.6MPa。 11.3.8 预应力混凝土:当采用C1.0混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.3MPa。 当采用C0.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.2MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.15MPa。 11.3.9 预应力混凝土:当采用C0.2混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.07MPa。 当采用C0.1混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.05MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.035MPa。 11.3.10 预应力混凝土:当采用C0.05混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.025MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0175MPa。 当采用C0.025混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00875MPa。 11.3.11 预应力混凝土:当采用C0.0125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.004375MPa。 当采用C0.00625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.003125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0021875MPa。 11.3.12 预应力混凝土:当采用C0.003125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00109375MPa。 当采用C0.0015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000546875MPa。 11.3.13 预应力混凝土:当采用C0.00078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0002734375MPa。 当采用C0.000390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0001953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00013671875MPa。 11.3.14 预应力混凝土:当采用C0.0001953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00009765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000068359375MPa。 当采用C0.00009765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000048828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000341796875MPa。 11.3.15 预应力混凝土:当采用C0.000048828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000244140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00001708984375MPa。 当采用C0.0000244140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00001220703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000008544921875MPa。 11.3.16 预应力混凝土:当采用C0.00001220703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000006103515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000042724609375MPa。 当采用C0.000006103515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000030517578125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000213623046875MPa。 11.3.17 预应力混凝土:当采用C0.0000030517578125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000152587890625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000001068115234375MPa。 当采用C0.00000152587890625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000762939453125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000005340576171875MPa。 11.3.18 预应力混凝土:当采用C0.000000762939453125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000003814697265625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000026702880859375MPa。 当采用C0.0000003814697265625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000019073486328125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000133514404296875MPa。 11.3.19 预应力混凝土:当采用C0.00000019073486328125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000095367431640625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000667572021484375MPa。 当采用C0.000000095367431640625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000476837158203125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000003337860107421875MPa。 11.3.20 预应力混凝土:当采用C0.0000000476837158203125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000002384185791015625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000016689300537109375MPa。 当采用C0.00000002384185791015625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000011920928955078125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000083446502685546875MPa。 11.3.21 预应力混凝土:当采用C0.000000011920928955078125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000059604644775390625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000417232513427734375MPa。 当采用C0.0000000059604644775390625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000298023223876953125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000002086162567138671875MPa。 11.3.22 预应力混凝土:当采用C0.00000000298023223876953125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000001490116119384765625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000104308128356934375MPa。 当采用C0.000000001490116119384765625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000007450580596923828125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000521540641784671875MPa。 11.3.23 预应力混凝土:当采用C0.0000000007450580596923828125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.00000000037252902984619140625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000026077032089234375MPa。 当采用C0.00000000037252902984619140625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.000000000186264514923095703125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.000000000130385160446171875MPa。 11.3.24 预应力混凝土:当采用C0.000000000186264514923095703125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000931322574615478515625MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.0000000000651925802230859375MPa。 当采用C0.0000000000931322574615478515625混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000465661287307739278125MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.00000000003259629011154296875MPa。 11.3.25 预应力混凝土:当采用C0.0000000000465661287307739278125混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.0000000000232830643653869	
11.3.2	预应力混凝土:当采用C40混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取26.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取19.4MPa。 当采用C35混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取20.5MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取14.5MPa。 11.3.3 预应力混凝土:当采用C30混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取19.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取13.8MPa。 当采用C25混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取16.7MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取11.9MPa。 11.3.4 预应力混凝土:当采用C20混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取11.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取8.4MPa。 当采用C15混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取9.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取6.9MPa。 11.3.5 预应力混凝土:当采用C10混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取4.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取3.4MPa。 当采用C5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 11.3.6 预应力混凝土:当采用C4.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取2.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.7MPa。 当采用C3.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.9MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.4MPa。 11.3.7 预应力混凝土:当采用C2.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取1.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取1.0MPa。 当采用C1.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.8MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.6MPa。 11.3.8 预应力混凝土:当采用C1.0混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.4MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.3MPa。 当采用C0.5混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.2MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.15MPa。 11.3.9 预应力混凝土:当采用C0.2混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.1MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.07MPa。 当采用C0.1混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.05MPa,混凝土的轴心抗压强度设计值应取0.035MPa。 11.3.10 预应力混凝土:当采用C0.05混凝土时,混凝土的轴心抗压强度标准值应取0.025MPa,混凝土的	

图 纸 目 录

序号	图号	图 名 备 注	比例
1	图-01	图例目录	按1/4
2	图-02	一般平面桥	按1/4
3	图-03	二联平面桥	按1/4
4	图-04	三联平面桥	按1/4
5	图-05	四联平面桥	按1/4
6	图-06	五联平面桥	按1/4
7	图-07	联拱平面桥	按1/4
8	图-08	(A—U) 主拱圈 (A—U) 主拱圈	按1/4
9	图-09	(V—U) 主拱圈 (V—U) 主拱圈	按1/4
10	图-10	1-1断面 2-2断面 △A断面	按1/4
11	图-11	3-3剖面 4-4剖面 大样	按1/4
12	图-12	大样	A1

节能设计说明

[illegible]

江苏省水利勘测设计研究院有限公司


		扬州职业高中
--	--	--------

		于生利、利息
		折旧、摊销


		國語日奉

		比例	
--	--	----	--

图号	110104-3j	图号	
----	-----------	----	--

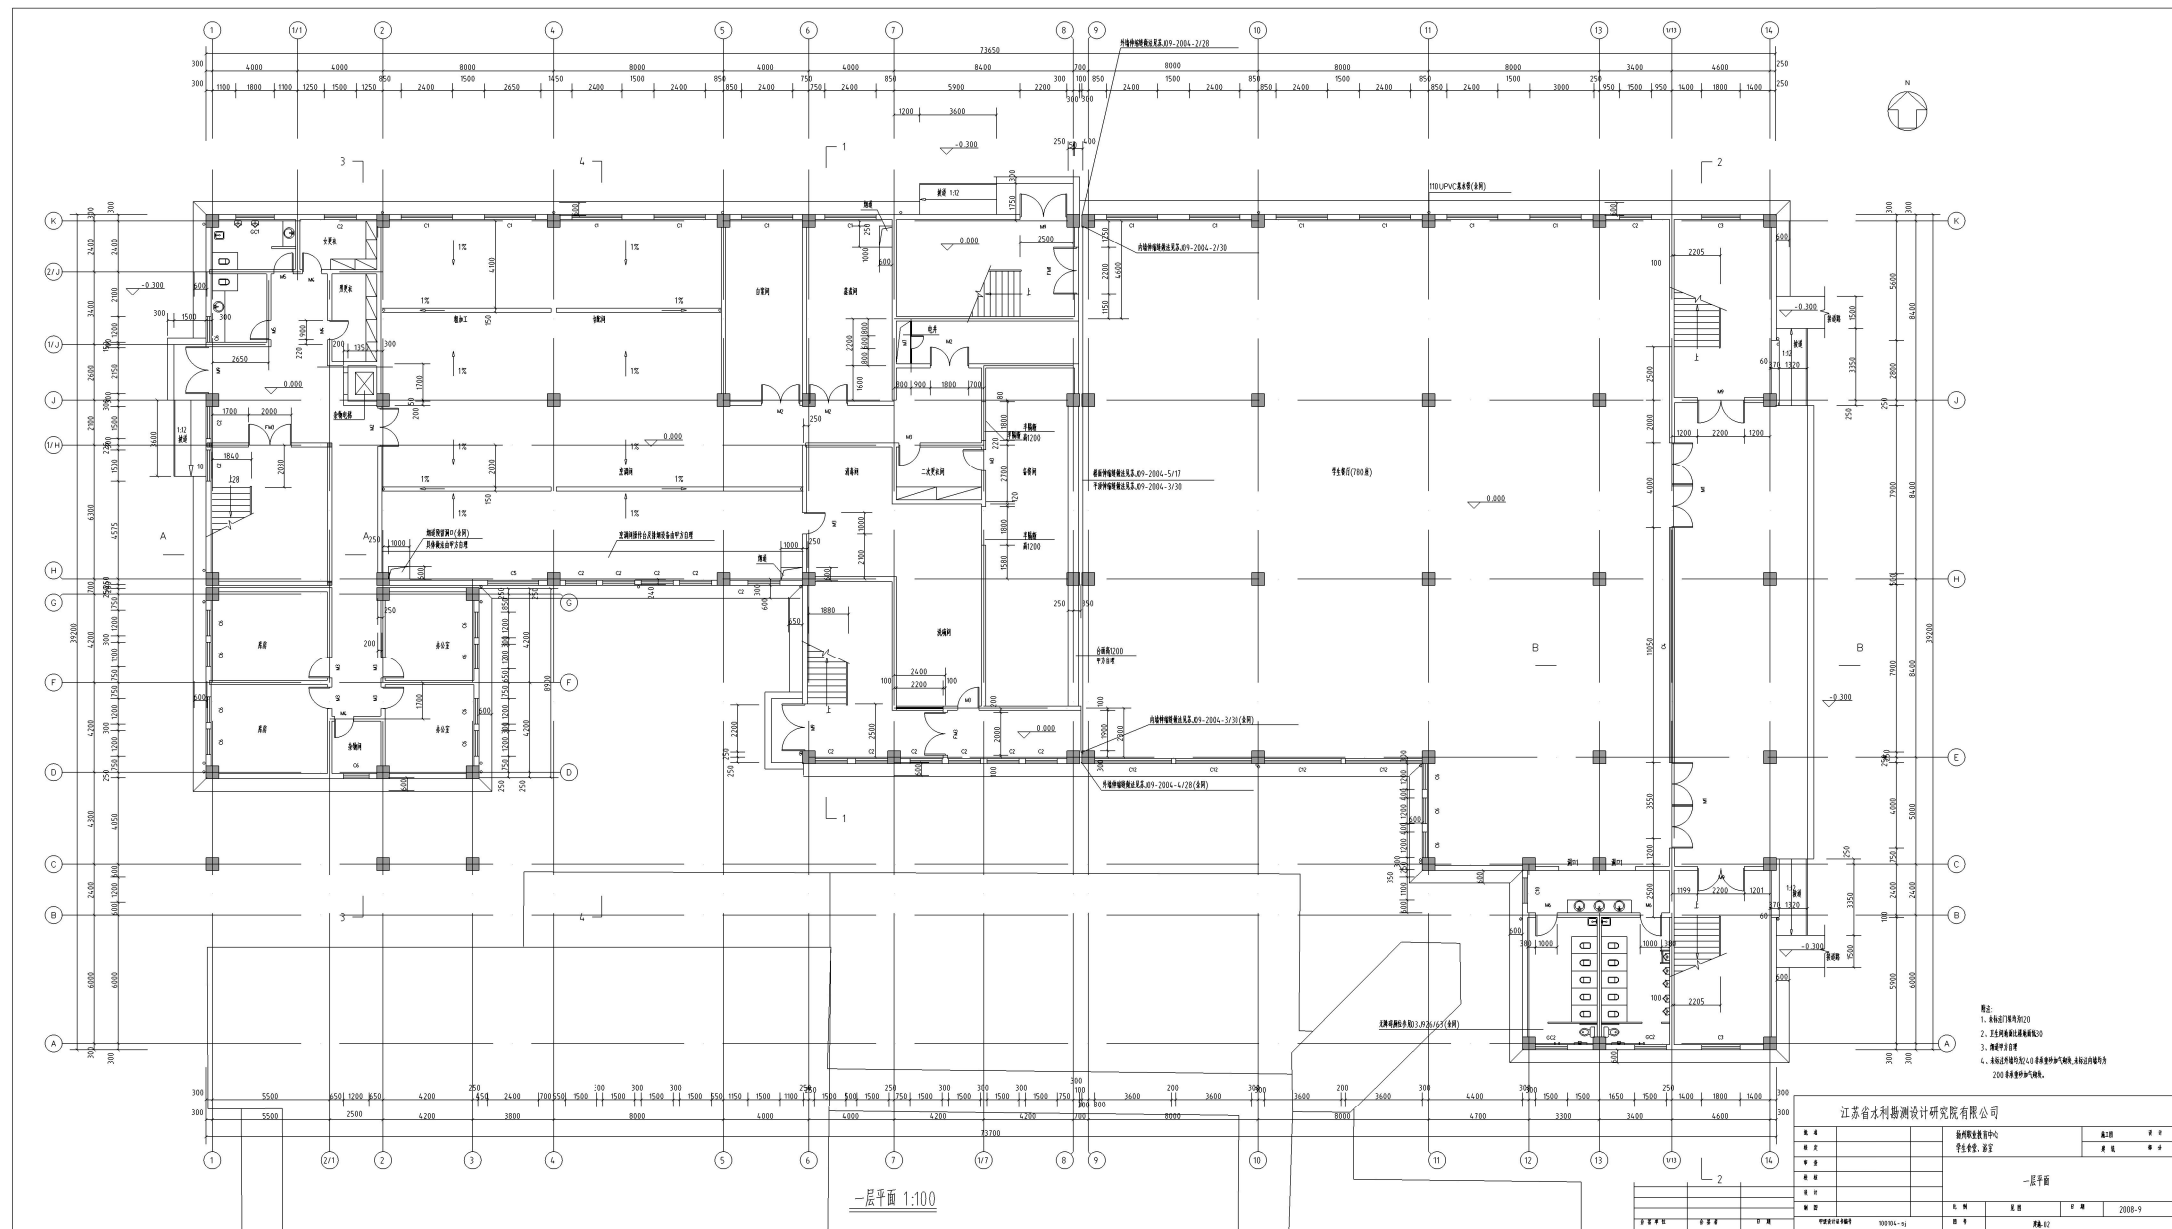

300	江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
姓 名		徐州经济技术开发区中心					备注			
性 别		学生姓名、籍贯					来 源	备 注		
年 龄										
籍 贯										
学 历		一层平面								
日 期		比 例		层 数		日 期	2008-9			
中望CAD文件编号		J007014-01		图 号			图 名	建筑-2		

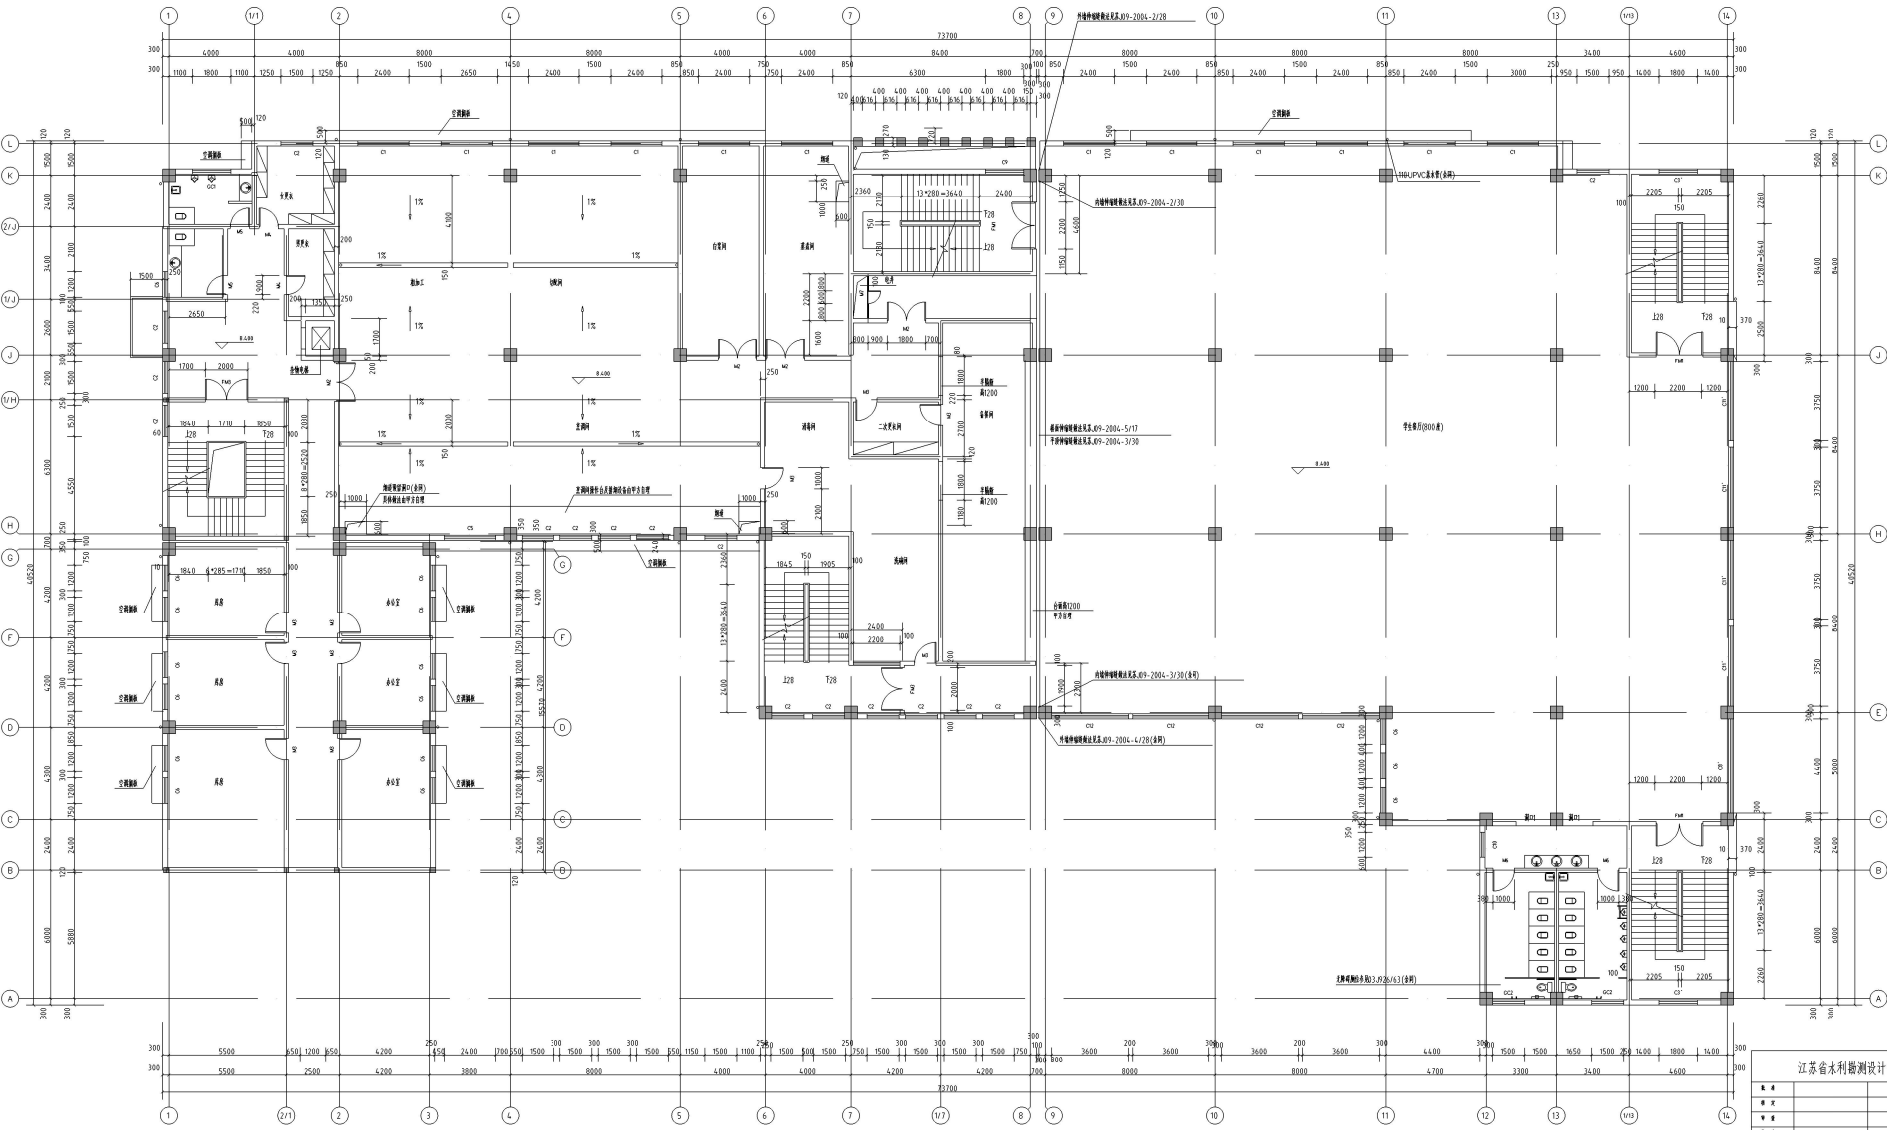

三层平面图 1:100

- 图例:
1. 本图由“图例”和“图例”组成。
 2. 本图由“图例”和“图例”组成。
 3. 本图由“图例”和“图例”组成。
 4. 本图由“图例”和“图例”组成。
 5. 本图由“图例”和“图例”组成。

江苏省水利勘测设计研究院有限公司

设计	审核	校对	制图	日期	2008-9
设计	审核	校对	制图	日期	2008-9
设计	审核	校对	制图	日期	2008-9
设计	审核	校对	制图	日期	2008-9
设计	审核	校对	制图	日期	2008-9



编 号		扬州大学图书馆	编 制	编 者
编 文		学生公寓、图书馆	编 理	编 者
编 名		四层平面图		
编 号				
编 文				
编 名				
编 号		图 号	层 数	图 例
图 例	130104-3j	图 号	楼层:05	2008-9


四层平面 1:100












①—⑧ 立面 1:100



江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
姓 名	水利部水利信息中心				工 龄		年 月		
职 务	学生助理、实习生				进 级		年 月		
姓 名	L H				立 面		管 大样		
姓 名					图 号		2008-9		
学 号(或身份证号)					图 号		日期: 2008-9		

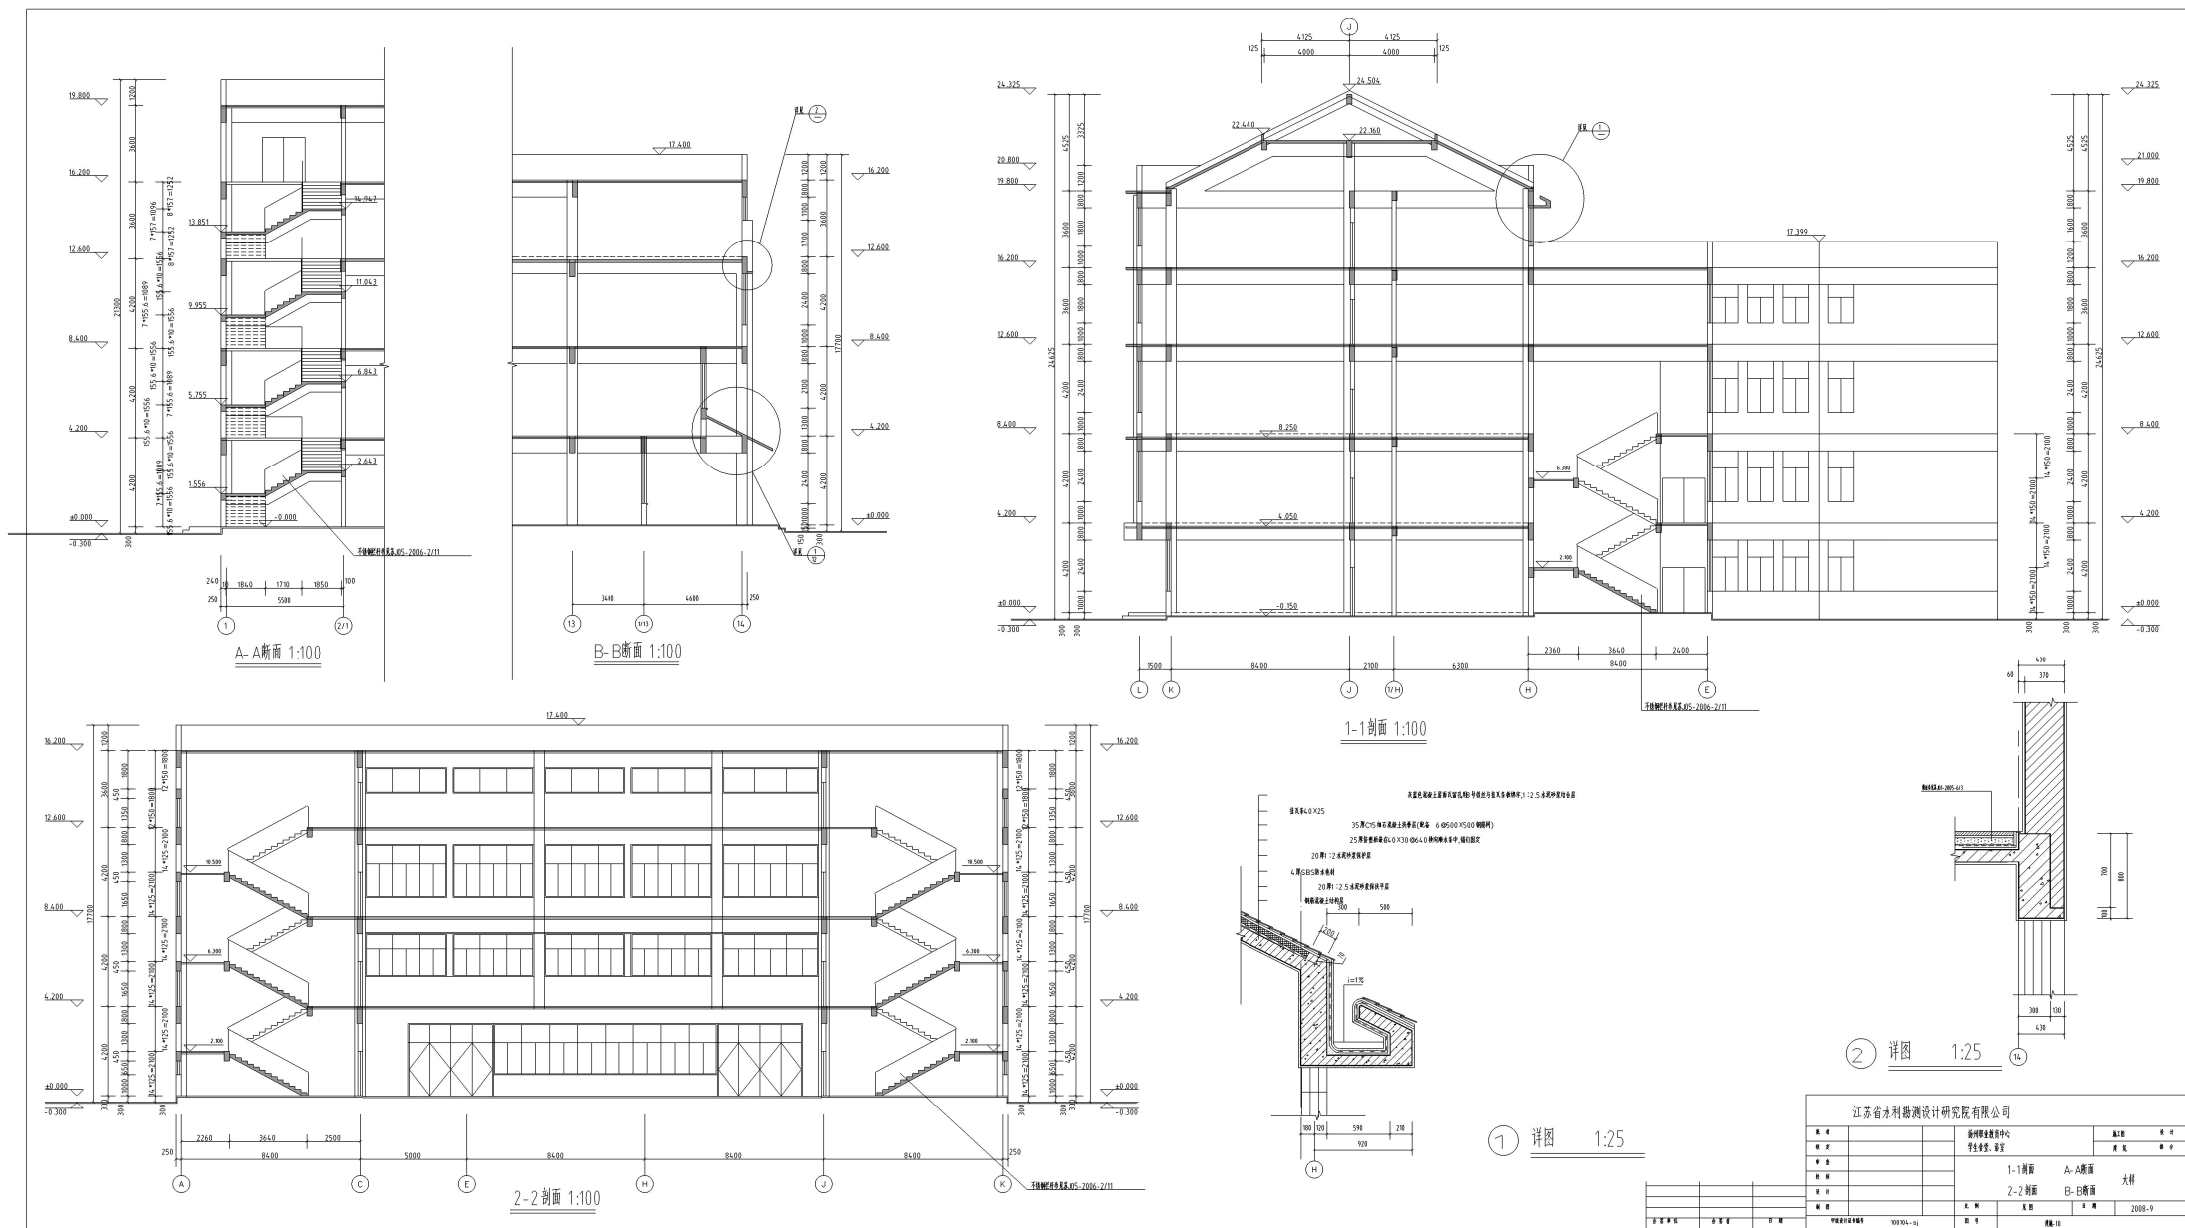

[illegible]

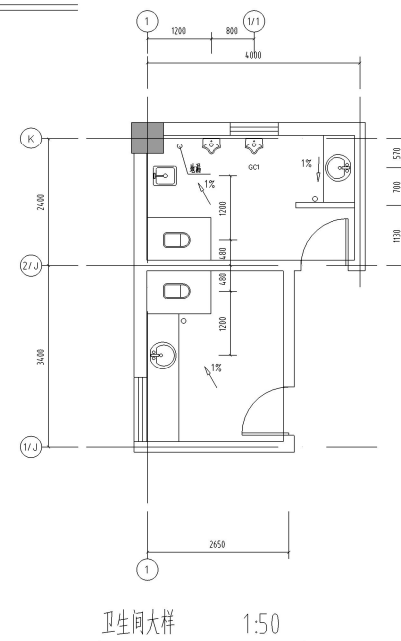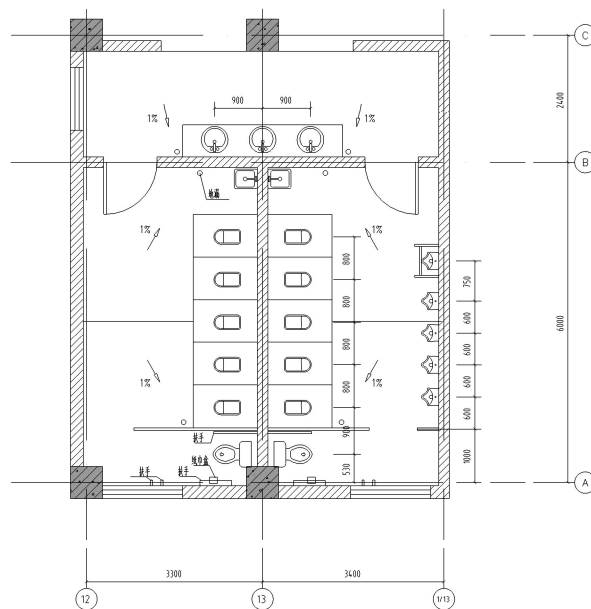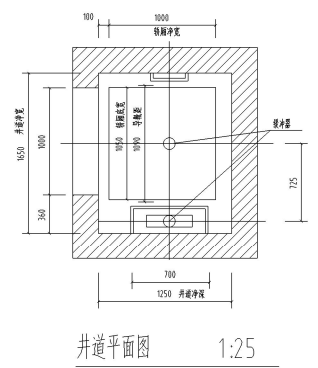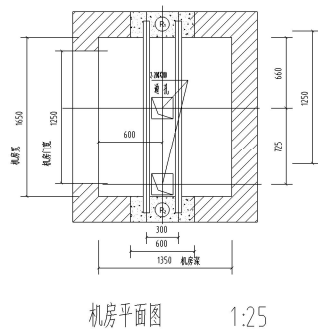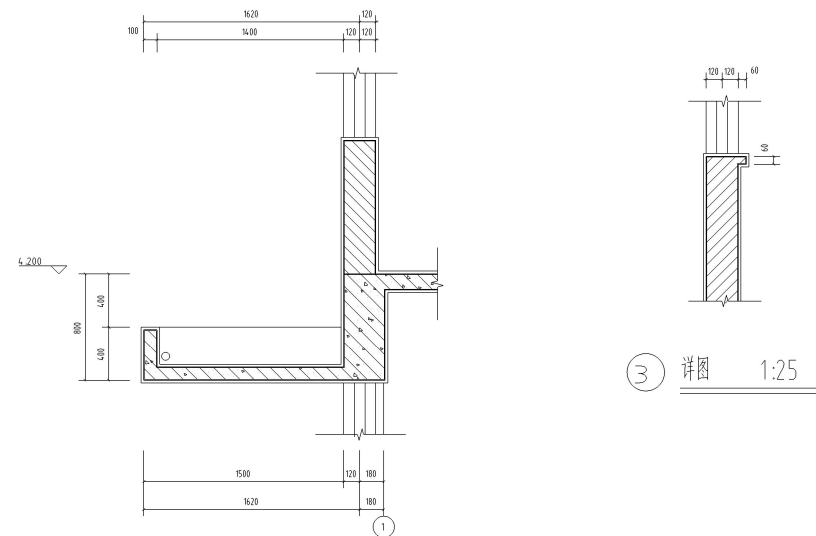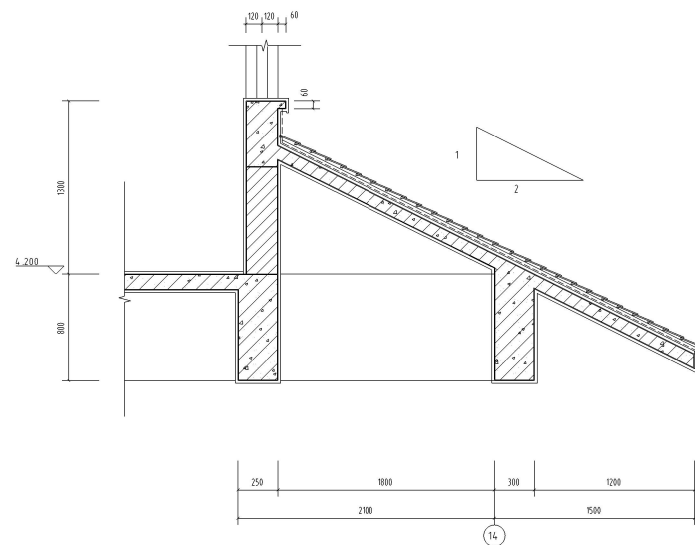

江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
编 号				扬州院业务中心		施 工 图		设 计	
阶 次				学术会签、盖章		建 筑		修 改	
审 核				大 样					
校 核									
设 计									
制 图									
合 格 率 比		合 格 率		日 期		比 例		变 更	
中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 标 准				100104-4		图 号		建 筑-12	
								2008-9	