


附图13:界首服务区管道、电缆过堤平面图

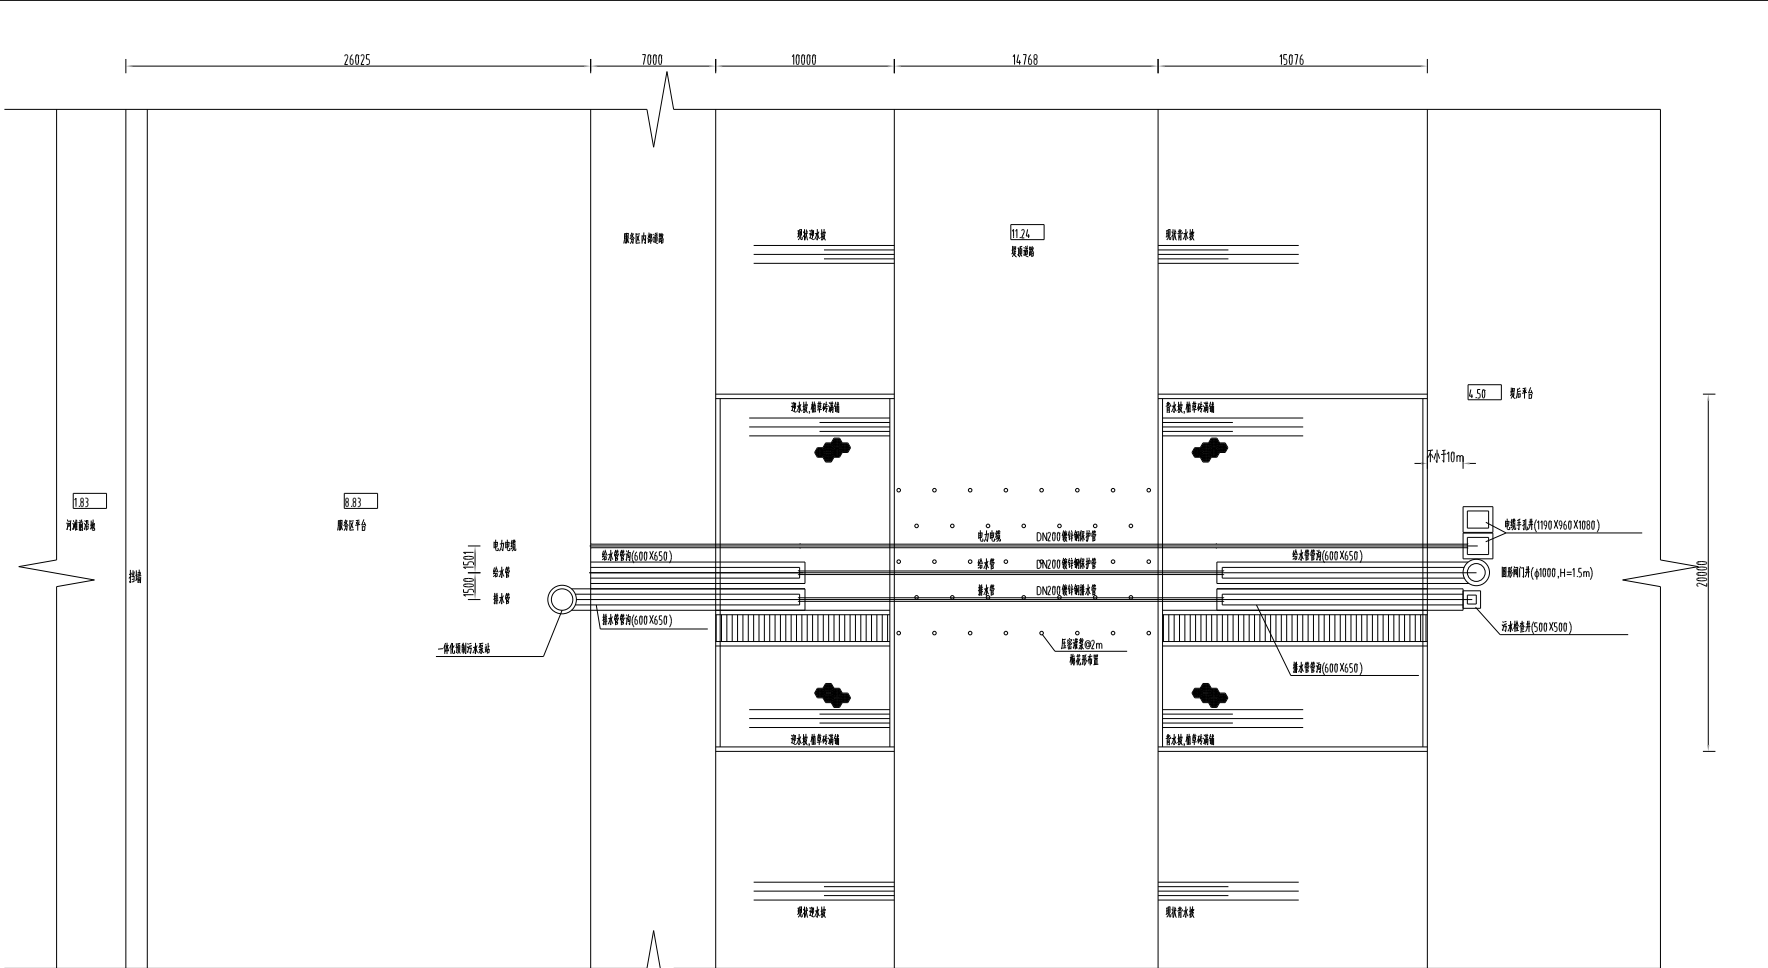



说明:

1. 图中尺寸均以mm计, 高度以mm计。
2. 主要内容有:
 - (1) 油漆要求: 漆水管和电缆垂直于大梁底面, 各管线中心间距1.5m, 以混凝土梁底及管槽槽钢保护架为基准并垂直; 门、窗开闭;
 - (2) 穿梁时控制: 管道穿梁处进行加固处理, 梁高为顶梁, 间距2m, 梅花布设置, 梁面布置5片, 直径为1.7mm;
 - (3) 预埋: 预埋管, 在管道穿梁范围内采用镀锌半圆钢槽, 沿穿梁管线上成排两侧10mm间距, 合计20mm;
 - (4) 配管: 配管一律化简制并漆漆一遍。
3. 所有管道预埋均经自行监督管理部门, 擅自向监理单位自行服务区内管理部门, 管道走向及数量方式均符合行业要求, 不包含在本次设计的内容中。

管道、电缆、光缆穿堤平面布置图


$$= 1:200$$

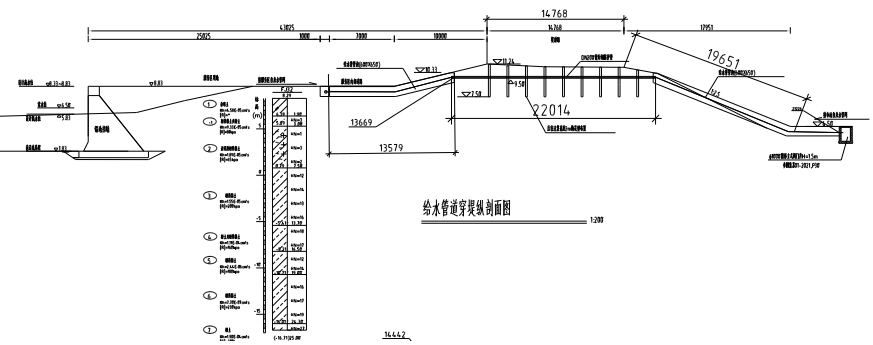K84 +500

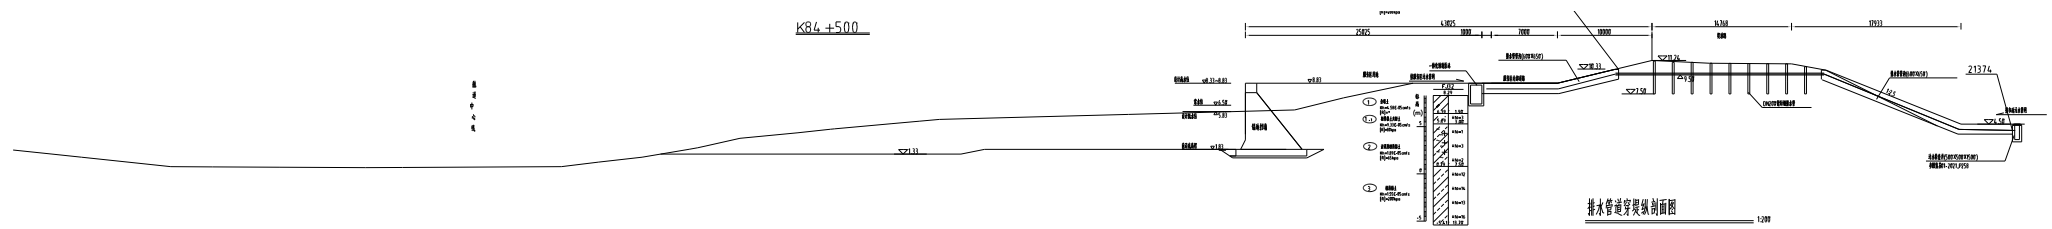




附图16:界首水上服务区管线敷设断面图

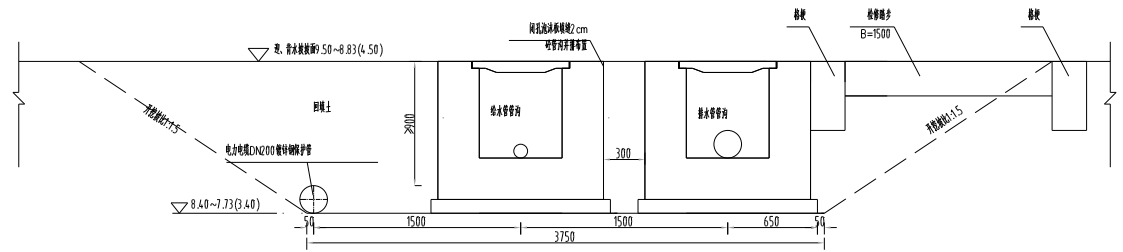


迎水坡段管线敷设断面图

电缆埋深不小于0.7m(0.75m)

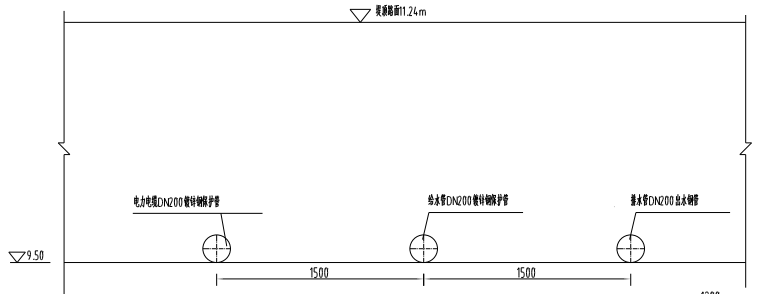


给水段管线敷设断面图



给(排)水管沟盖板大样图

盖板大样



给排水管沟断面图

适用于给水管和排水管

说明:

1. 图中尺寸单位为mm时, 标注为mm。
2. 混凝土包管管径为150mm时, 包管管径为150mm。
3. 混凝土包管管径为150mm时, 包管管径为150mm。
4. 混凝土包管管径为150mm时, 包管管径为150mm。
5. 混凝土包管管径为150mm时, 包管管径为150mm。