

 建筑工程施工设计之施工图编号: A23205616.1	江苏华翕工程设计研究院有限公司			业务号 Project No.	
	JIANGSU HUAXI INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD			专 业 Discipline	建 筑
	建设单位 Client	连云港外贸学校		设计阶段 Stage	施工图
	工程名称 Project Name	乒羽馆修缮改造工程		图 号 Drawing No.	1/1
	图纸名称 Drawing Title	目录		日 期 Date	2025.04
	此图纸必须经图纸审图机构审查合格盖章,并经消防审图部门审查合格盖章后方可施工。				

图 纸 目 录						
Drawing List						
序号 S.N	图纸名称 Drawing Title			图 号 Drawing No.	图 幅 Size	备 注 Comments
01	建筑施工图设计总说明 门窗表 门窗大样 构造做法一览表			建筑 --01/04	A1	
02	一层平面图 标高 5.000 水暖平面图			建筑 --02/04	A1	
03	屋面平面图 ①-①轴立面图 ②-②轴立面图			建筑 --03/04	A1	
04	③-③轴立面图 ④-④轴立面图 1-1 剖面图 构造做法一览表			建筑 --04/04	A1	
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						


848	CH1	MEQW	1			
	CH10	MEQW	4			
	ACH10	MEQW	4			

建筑施工图设计总说明


[illegible]

门窗表


分	序号	门牌号	使用材料	规格和构造	材料名称及规格 (单位: m ²)	材料 (mm × mm)	数量	备注	备注(无规格填)
外	1	C2M7	6.31系列平开铝合金隔热型材	6Low(隔热): E+12Ar+6	2.0	3000X2000	13	平开	外窗
	2	C2M7	6.31系列平开铝合金隔热型材	6Low(隔热): E+12Ar+6	2.0	3000X1700	3	平开	外窗
	3	C2M7a	6.31系列平开铝合金隔热型材	6Low(隔热): E+12Ar+6	2.0	3000X1700	4	平开	外窗
	4	JYC2M7a	6.31系列平开铝合金隔热型材	6Low(隔热): E+12Ar+6	2.0	3000X1700	4	平开	外窗
内	1	M3L3	6.31系列平开铝合金隔热型材	6Low(隔热): E+12Ar+6	2.0	3000X1700	2	平开	内门
附注:					三、门窗玻璃安全保护要求				
一、玻璃厚度					1、本工程平开铝合金隔热型材应用符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013第2.0.12条要求				
2、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015:					1、本工程平开铝合金隔热型材玻璃厚度不小于1000mm应用安全保护玻璃,其玻璃厚度不小于100mm;				
2、玻璃物理性能要求					玻璃厚度不小于3.0、3.0-1.16g/CM ²				
1、玻璃自爆率不大于0.1%;					3、钢化玻璃自爆率不大于0.1%;				
2、气密性能不大于0.1%;					3、水密性能不大于0.1%;				
3、传热系数不大于0.6;					4、隔热性能符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第2.0.12条要求				



M3636 1:50




C3627 1:50




C3610 1:50

上悬窗开启角度大于 10° 度
距地面 5m 米处设置手动开启装置




C3627 a1:50



JYC36271:50



救援窗应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志






JYC3627 a1:50

救援窗的玻璃应选用安全玻璃,应易于破碎;
救援窗应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志

[illegible]

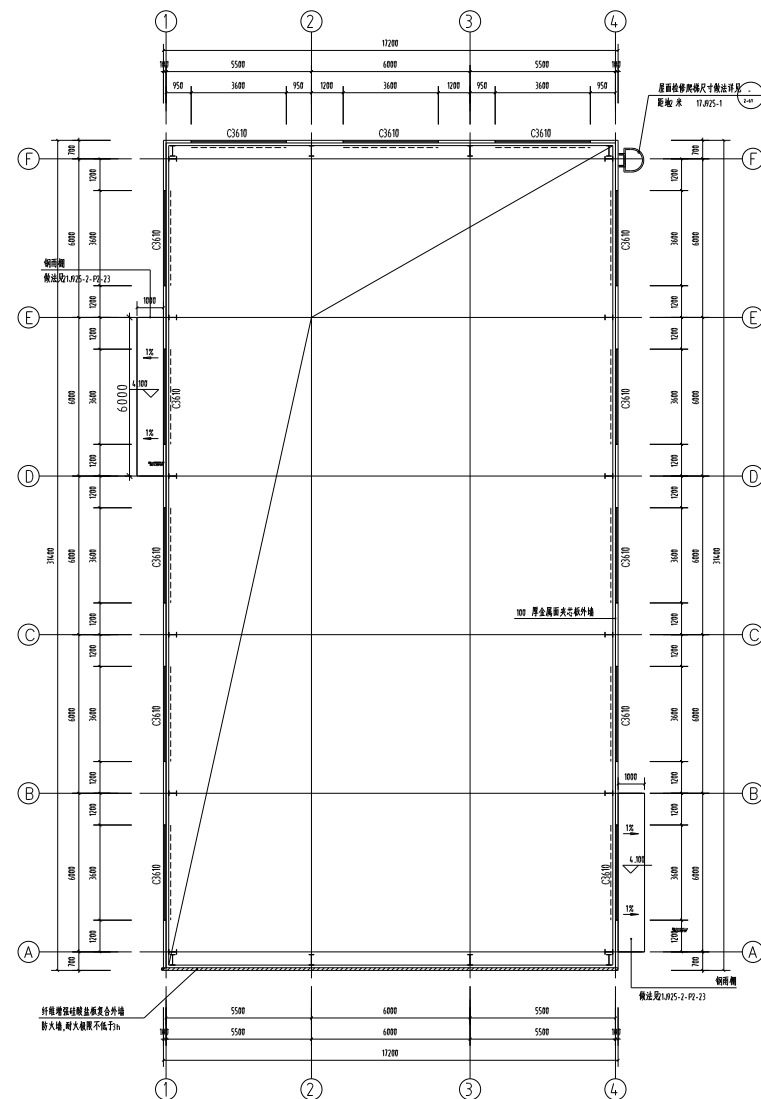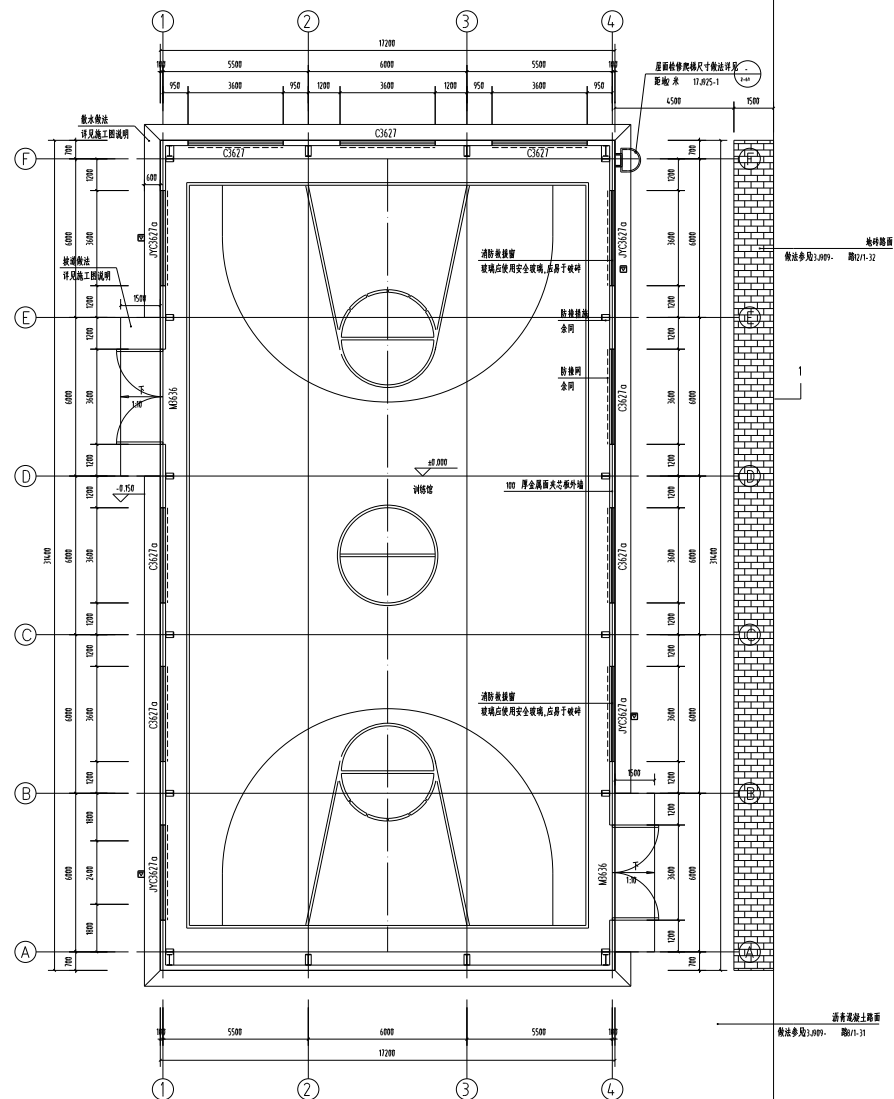

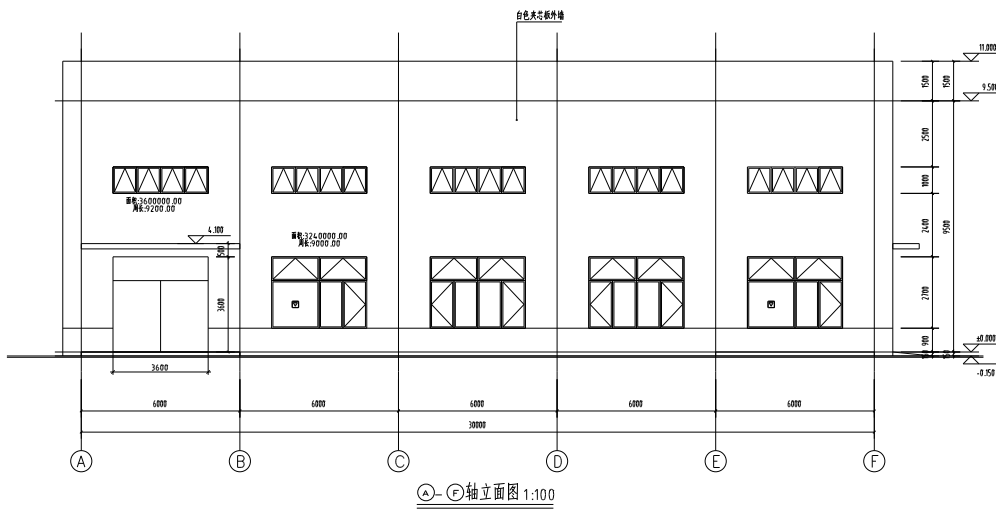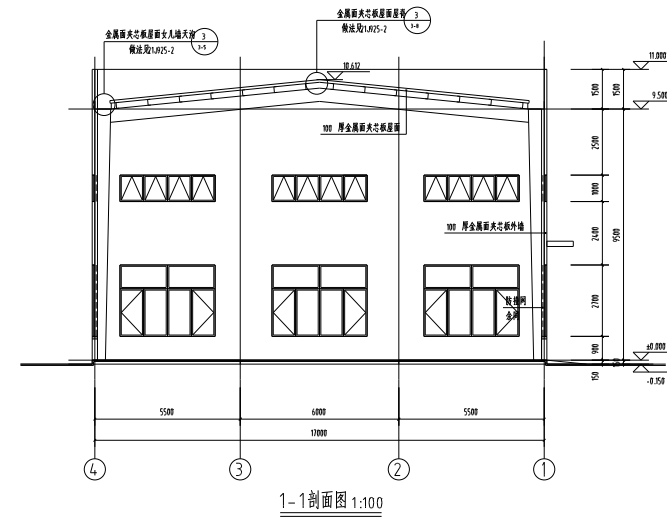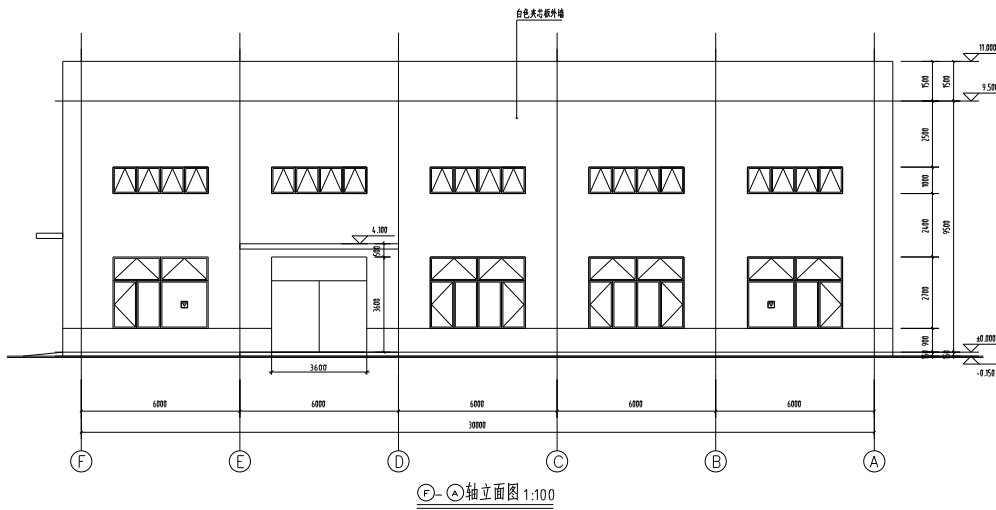

构造做法一览表		
项目	构造做法	使用部位
地面	橡胶运动地板	0.9m以上外墙
	1. 4-5厚橡胶地板,用专用胶黏剂,用滚筒碾压2遍	
	2. 3厚垫层水泥自流平砂浆	
	3. 4.0厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨	
	4. 界面剂一道	
	5. 8.0厚C20混凝土垫层	
屋面	金属面夹芯板屋面	0.9m以下外墙
	1. 100厚金属面夹芯板屋面	
	2. 1.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(两分子膜类)	
	3. 压型钢板底,厚度不小于0.6mm	
外墙	金属面夹芯板外墙	0.9m以上外墙
	1. 100厚金属面夹芯板外墙	
	2. 防水透气膜	
	3. 锚固件	
	4. 3厚专用聚合物砂浆底面封胶,或专用界面剂甩毛	
	5. 基层墙体(200厚砂加气砌块)	
内墙	乳胶漆内墙	0.9m以下内墙
	1. 乳胶漆	
	2. 3厚耐水腻子分遍找平	
	3. 8厚1:1.6水泥石膏砂浆或耐碱石膏砂浆打底找平	
	4. 界面剂一道	
	5. 基层墙体,连接处粘贴耐碱玻纤网格布	

项目名称	
工程名称	建设单位
工程地址	工程规模
工程性质	工程用途
工程结构	工程材料
工程设备	工程环境
工程安全	工程质量
工程环保	工程节能
工程经济	工程效益
工程社会	工程影响
工程文化	工程特色
工程艺术	工程价值
工程历史	工程未来
工程现状	工程前景
工程问题	工程对策
工程建议	工程实施
工程总结	工程评价