




说明:

- 1、图中尺寸:高程以m计,高程为相对高程(以现路面高程为0.00),其余尺寸以mm计;
- 2、回填土压实度不小于0.91、路基压实度不小于0.94;
- 3、混凝土强度等级为C30、砼设计弯拉强度不小于4.5MPa;
- 4、施工技术要求:
- (1) 路槽开挖面应平整、清除杂物、采用中型压路机碾压数遍、无轮迹为止;
- (2) 路基工程由乡镇负责实施、标准达到《公路工程技术标准》(JTG B01-2019)规定的四级道路标准:
- (3) 路肩培土不小于0.50m,并向外倾斜,其高程与路面齐平;
- (4)沿路轴线每间隔5m设横向缩缝一道,横缝采用锯缝;
- (5) 施工间歇处设横向施工缝(应根据施工组织予以设置);
- (6)横缝内均浇灌聚氯乙烯胶泥、填缝板采用低发泡聚乙烯泡沫板;
- 5、与原有路、桥衔接处应采用1:20的坡顺坡连接、新建道路纵向坡比不陡于1:20:
- 6、横向胀缝:每隔150m左右设一道胀缝,施工缝需结合胀缝设置;
- 7、图中道路具体位置详见项目规划图,单条道路长度300m时,路面宽≤3m时每隔200m设置会车平台1处。

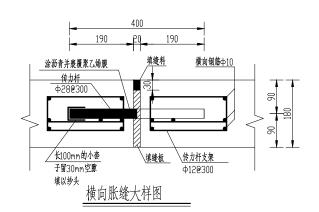



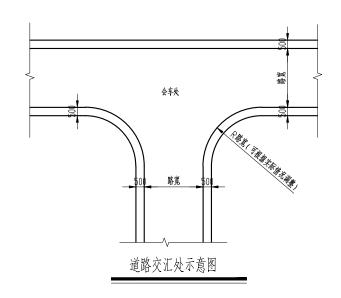

宿迁世通土地规划咨询有限公司				
批核	准定		项目名称	2025年东海县驼峰乡杨大庄等村专项资金项目
审	查		设计阶段	规划方案
规	划		路面宽3.0m田间道设计图	
制	图			
Ħ	期	2025. 7	图号	1