

[illegible]

出西華蓋率區

100

建筑	于创亮	电气	冯长江
结构	孙国彬	暖通	李河
给排水	蔡敏敏		
版次 EDITION No.	修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON	

连云港社会福利有奖募捐委员会办公室

— 1899 —

发展态势

瀋陽福利彩票綜合體驗中心

漢城府城	
------	--

TABLE 1

名	名
---	---

设计施工总说明

項目編號		
------	--	--

PROJECT NO.	2025-003L
-------------	-----------

日期	次数
----	----

DATE	EDITION
------	---------

	图件编号
--	------

2025.02	DWG NU
---------	--------

图 例

图例	名称	图例	名称
	矩形风管:W- 风管宽度,H- 风管高度		轴流(贯流)风机
	圆形风管:D- 风管直径		管道离心风机
	风管变径		暖风机
	天窗地方		分体式室内机(壁挂机)
	排烟防火阀		分体式室内机(柜机)
	70°C 防火阀		分体式室外机
	150°C 防火阀		多联机室内机(侧送风)
	排烟阀		多联机室内机(四面出风)
	手动对开多叶调节阀		多联机室外机
	电动对开多叶调节阀		全热交换器
	止回阀		方形流量计
	风管接头		圆形流量计
	风管上升弯手弯		单层百叶风口
	风管下降弯手弯		双层百叶风口
	散热器		吸顶式通风机
	自动排气阀		侧送风口
	温度表		防雨百叶风口
	泄水封堵		板式排烟口
	压力表		70°C 防火风口
	截止阀		常闭多叶排烟口
	阀门		排烟标识:Y、**、有效排烟面积
	蝶阀		防排烟固定窗:G、**、可破玻璃面积
	温控两通阀		补风标识:B、**、补风窗或者洞口面积
	静态平衡阀		挡烟垂壁
	止回阀		排烟阀、排烟口的开启装置
	调节阀		电动排烟垂壁的开启装置
	流量计		排烟系统
	热量表		排风系统
	Y型过滤器		排烟加系统
	补偿器		排风排烟系统
	固定支架		正压送风系统
	坡向及坡度		补风系统
	金属板连接		送风系统

注:1.本图例未尽之处,在图内其所位置处件特别标注或说明。2.当平面图中有特别注明时,以平面图注明为准,未注明电源的电动阀门为24V。
3.防火阀是否输出电信号应以电气专业要求为准。4.“h”是相对本层的标高。

设备表

序号	名称 型号	规格	单位	数量	备 注
1	四面出风室内机	型号:MDV-D71Q4/N1-C,制冷量:7.1kW,制热量:8.0kW, 消耗功率:80W-220V	台	1	
2	四面出风室内机	型号:MDV-D112Q4/N1-C,制冷量:11.2kW,制热量:12.0kW, 消耗功率:170W-220V	台	3	
3	四面出风室内机	型号:MDV-D140Q4/N1-C,制冷量:14.0kW,制热量:15.0kW, 消耗功率:200W-220V	台	4	
4	薄型风管机	型号:MDV-D56T2/N1,制冷量5.6kW,制热量6.3kW, 风量:1000m³/h,机外余压30Pa,消耗功率:120W-220V	台	1	
5	多联机室外机	型号:MDV-400(14)W/D2SN1,制冷量:4.0kW,制热量:4.5kW, 消耗功率:12.1kW-380V	台	1	
6	多联机室外机	型号:MDV-615(22)W/D2SN1,制冷量:6.15kW,制热量:6.9kW, 消耗功率:17.8kW-380V	台	1	
7					

序号	室内机型号	风量 (m³/h)	送风口		回风口	
			名称	规格	名称	规格
1	DLJ-D28 T2/N1	485	铝合金双层百叶风口	500x120	单层百叶回风口	600x200
2	DLJ-D36 T2/N1	540	铝合金双层百叶风口	600x120	单层百叶回风口	600x200
3	DLJ-D45 T2/N1	800	铝合金双层百叶风口	800x120	单层百叶回风口	800x200
4	DLJ-D56 T2/N1	800	铝合金双层百叶风口	800x120	单层百叶回风口	800x200
5	DLJ-D63 T2/N1	1000	铝合金双层百叶风口	800x150	单层百叶回风口	800x250
6	DLJ-D71 T2/N1	1000	铝合金双层百叶风口	800x150	单层百叶回风口	800x250
7	DLJ-D80 T2/N1	1390	铝合金双层百叶风口	900x200	单层百叶回风口	900x250
8	DLJ-D90 T2/N1	1390	铝合金双层百叶风口	900x200	单层百叶回风口	900x250
9	DLJ-D100 T2/N1	1450	铝合金双层百叶风口	1000x200	单层百叶回风口	1000x250
10	DLJ-D112 T2/N1	1450	铝合金双层百叶风口	1000x200	单层百叶回风口	1000x250
11	DLJ-D125 T2/N1	1800	铝合金双层百叶风口	1200x200	单层百叶回风口	1200x250
12	DLJ-D140 T2/N1	1800	铝合金双层百叶风口	1200x200	单层百叶回风口	1200x250

注:1.送回风口规格应根据订设备实际风量计算确定,送风口风速按 3m/s 考虑,回风口风速按 2.0m/s 以下考虑。
2.上表送风口规格不含新风尺寸,如新风与送风回风共用风口,可根据现场实际情况定制风口。
3.本工程送风管道可参照中标厂家提供的尺寸定制。




 方圆建筑设计
 FANGYUAN ARCHITECTURE DESIGN

注册建筑师(建筑工程)甲级,设计证书编号:A232016507

注意: 如左邊是剛修好才施工, 以這牙士為由, 保證只

均须通过批准确定。未经本标段书面许可,其它单位不得使用、披露、复制或复制本文件及其资料用于本工程以外的其他地方。本标段及其相关内容须经甲方中心及通源等相关部门审查合格后方可使用,否则责任自负。标段内容如有矛盾,请联系本标段确认后,方可实施。施工均以图为准,乙方不作为施工依据。

注册師印章

100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----

答 案 栏

	姓名	签名
批准	唐恒华	葛性华
项目负责人	于利光	于利光
审核	谭 涛	谭 涛
复 核	王卫红	王卫红
专业负责人	谭 涛	谭 涛
设计	姚 燕	姚 燕
验图		

合 答 栏

建	筑	于创亮	电 气	冯长江
结	构	孙冠杉	暖通	潘 强
给排水		蔡敏敏		
版次 EDITION No.	修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON		

建設單位	CLIENT
------	--------

雲縣社會福利彩票籌備委員會

项目名称	PROJECT TITLE
------	---------------

1000

子项名称	SUB-PRO TITLE
------	---------------

图 名	DWG TITLE
-----	-----------

图例设备表

项目编号 PROJECT NO.	2025-003L	设计阶段 ISSUE	施工图
出图日期 DATE	版次 EDITION No.	第一版	
2025.02	图纸编号 DWG NUMBER	N-2	



方圆建筑设计
FANGYUAN ARCHITECTURE DESIGN

注册执业(建筑)证书,设计编号: A232016507

注:本图是根据设计条件,以标准尺寸为基础,按照设计

标准进行设计,如有变更,须经设计人同意,方可变更。

不得随意修改,如有变更,须经设计人同意,方可变更。

本工程所有材料,均应符合国家现行标准,并经有关部门

中心检测合格后方可使用,未经检测,不得使用。

所有材料,须经设计人同意,方可使用,未经设计人

同意,不得使用。

注册师印鉴区

出图章章区

签署栏

姓名	签名
姓名	姓名
批准	葛恒华
项目负责人	于利亮
审核	谭清
复核	王卫红
专业负责人	谭清
设计	姚燕
制图	姚燕

会签栏

建 筑	于利亮	电 气	冯长江
结 构	孙国栋	暖 通	谭清
给排水	谭清		
版次	修改日期	修改原因	
EDITION No.	REVISION DATE	REVISION REASON	

建设单位 CLIENT

濮云县社会福利有奖募捐委员会办公室

项目名称 PROJECT TITLE


濮云县社会福利有奖募捐委员会办公室

子项名称 SUB-PRO TITLE

图名 DWG TITLE

一层空调平面图

项目编号 PROJECT NO.	2025-003L	设计阶段 ISSUE	施工图
出图日期 DATE	2025.02	版次 EDITION No.	第一版
图纸编号 DWG NUMBER	N-3		

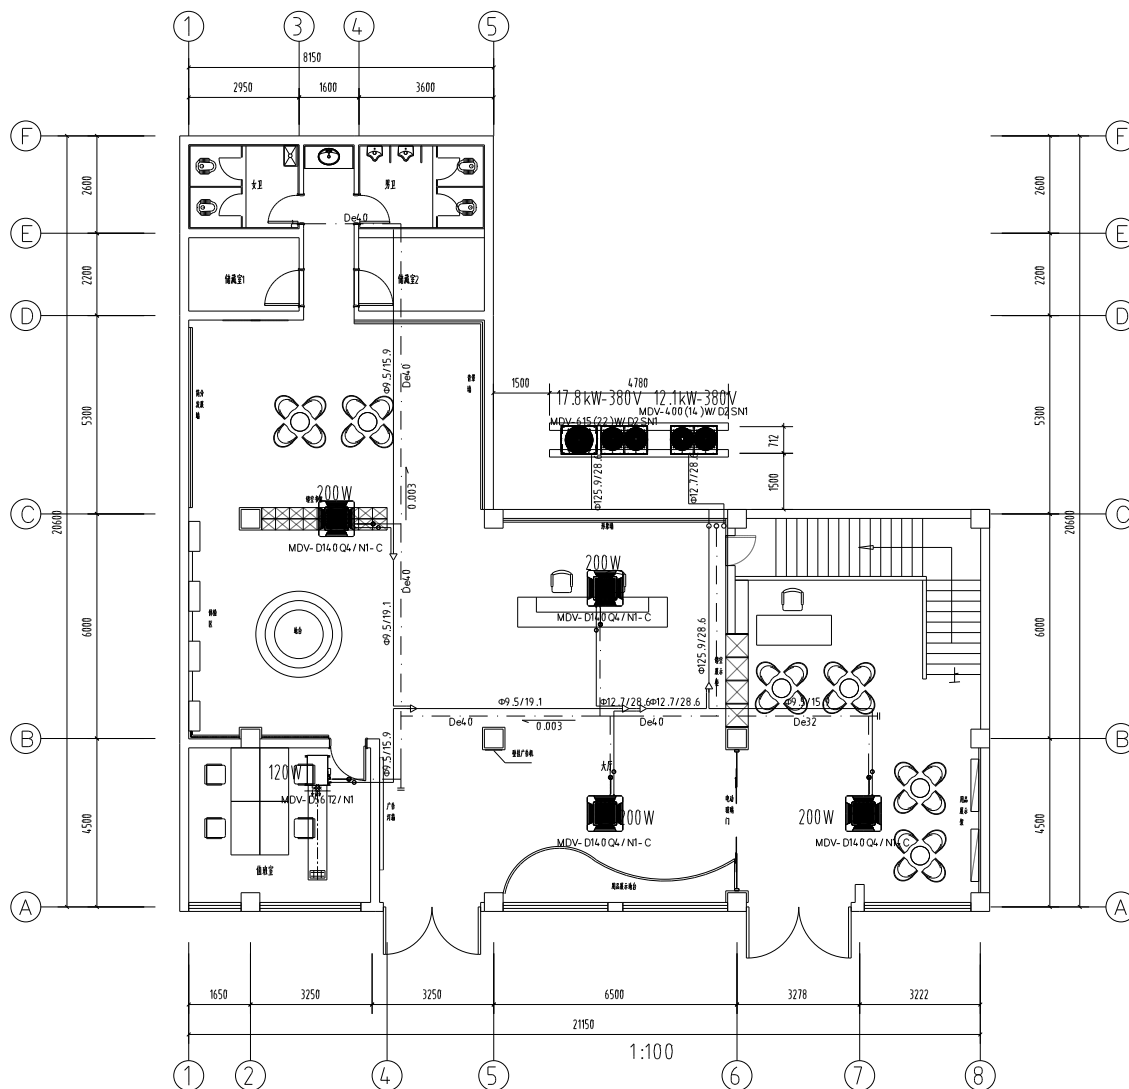

一层空调平面图 1:100



方圆建筑设计
FANGYUAN ARCHITECTURE DESIGN

建筑专业(暖通工程)专业,设计编号: A232016507

注:本图是根据设计条件,以标准尺寸为基础,按照设计
标准进行设计。本图仅供参考,不作为施工依据。凡有
不明之处,请向设计单位咨询。本图仅供参考,不作为
工程验收的依据。凡有不明之处,请向设计单位咨询。
中心及附属设施。凡有不明之处,请向设计单位咨询。
中心及附属设施。凡有不明之处,请向设计单位咨询。
中心及附属设施。凡有不明之处,请向设计单位咨询。

注册师印章区

出图章章区

签署栏

	姓名	签名
批准	葛恒华	葛恒华
项目负责人	于利亮	于利亮
审核	谭涛	谭涛
复核	王卫红	王卫红
专业负责人	谭涛	谭涛
设计	姚燕	姚燕
制图		

会签栏

建筑	于利亮	电气	冯永江
结构	孙冠松	暖通	谭涛
给排水	葛恒华		

版次	修改日期	修改原因
EDITION No.	REVISION DATE	REVISION REASON


建设单位 CLIENT
灌云县社会福利有奖募捐委员会办公室

项目名称 PROJECT TITLE
灌云福利彩票综合体验中心

子项名称 SUB-PRO TITLE

图名 DWG TITLE
二层空调平面图

项目编号 PROJECT NO.	2025-003L	设计阶段 ISSUE	施工图
出图日期 DATE	2025.02	版次 EDITION No.	第一版
图纸编号 DWG NUMBER			N-4

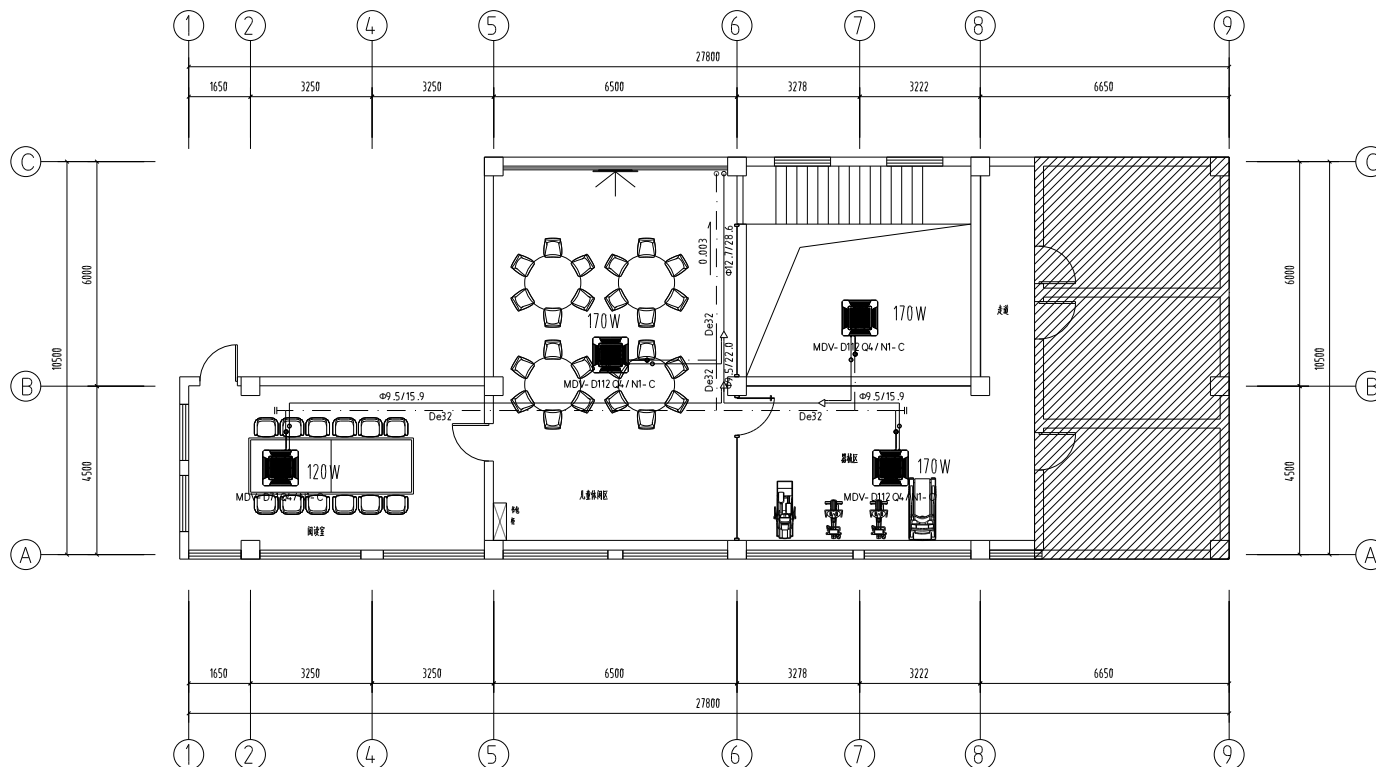

二层空调平面图 1:100