



附图19:城南锚地管道、电缆过堤平面图



管道、电缆、光缆穿堤平面布置图

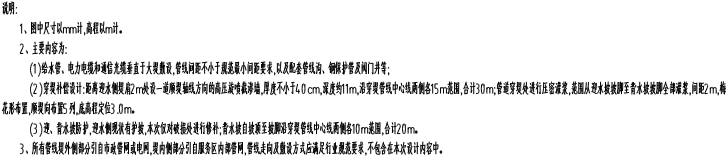


附图21:城南锚地管线敷设断面图

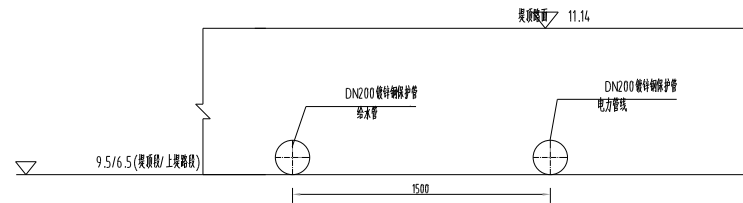

堤顶段、上堤路段管线敷设断面图

1:25

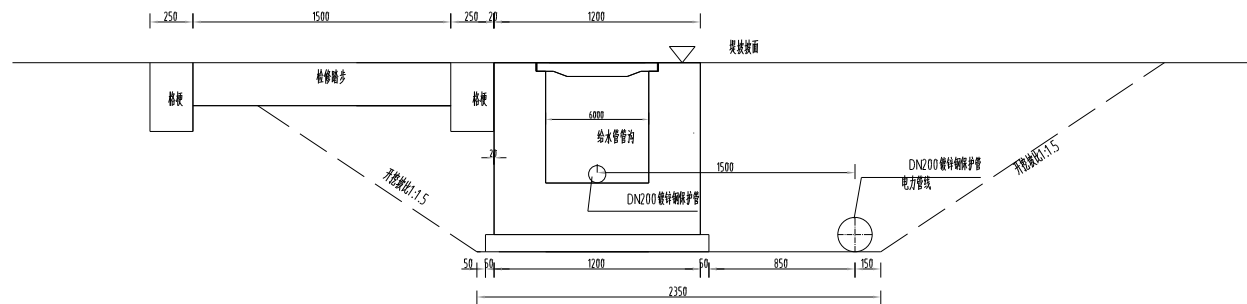


堤坡段管线敷设断面图

1:25

说明:

1. 图中尺寸以mm计,高程以m计。
2. 管线保护管采用DN200 镀锌钢管,外径219.1mm,壁厚6.5mm,两端采用麻油沥青封堵。
3. 给水管φ1000 圆形立式闸门井,具体做法详见图集S01-2021第30页,永水井(2250 X1000 X1500 规格)具体做法详见图集S01-2021第84页。


附图23:给排水管沟结构钢筋图



---

---

1:25




---

---

1:25

给、排水管沟钢筋表(L=12000)

注:果后服务区管沟长度分别为12.4m、15.3m、13.8m、15.2m;城南锚地管沟长度分别为12m、18.5m。图中仅绘出12m长管沟钢筋表,其他长度管沟参照执行。







125

说明:

- 1、图中尺寸以mm计,高程以m计。
- 2、钢路保护层厚度30mm。
- 3、德式盖板材料采用球墨铸铁。
- 4、混凝土带沟处,止两端均采用300mm厚混凝土堵封。

- 1、图中尺寸以mm计,高程以m计。
- 2、钢路保护层厚度30mm。
- 3、笼式盖板材料采用球墨铸铁。
- 4、混凝土管沟起、止两端均采用300mm厚混凝土墙封堵。

附图2.4:检修踏步及植草砖大样图

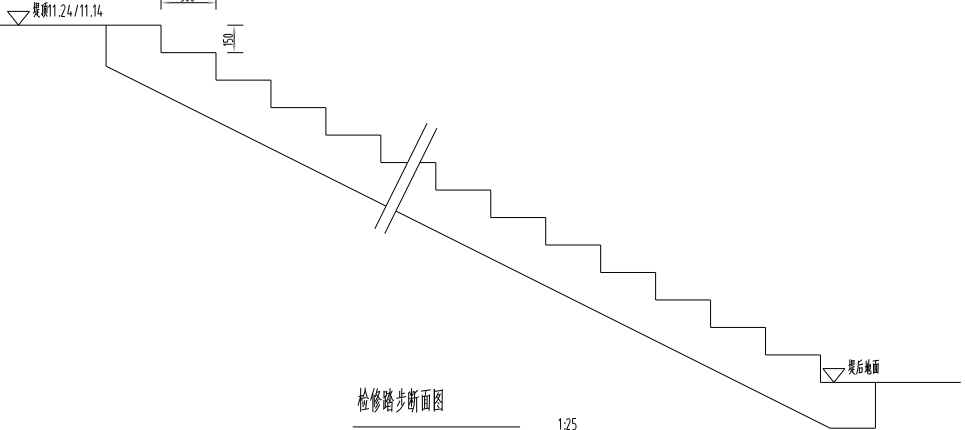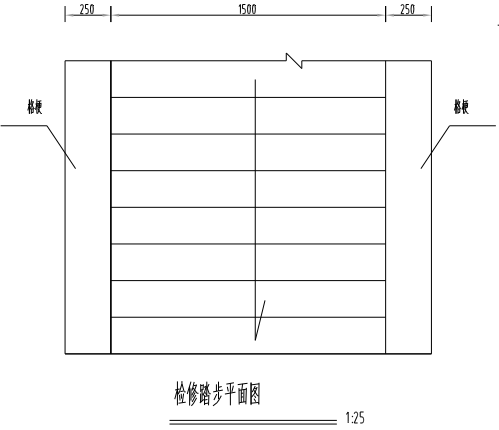

- 说明:
- 1、图中尺寸以mm计,高程以m计。
  - 2、踏步台阶高度可根据现场实际情况比选调整。
  - 3、植草砖为暂定类型尺寸,可根据业主需求调整。
  - 4、为便于管线的检修,于管线敷设线路上方布置标志桩14个。