

1.1 建设单位: 田河社区卫生服务中心

1.2 工程名称: 田河社区卫生服务中心门诊楼采暖及安装工程

1.3 工程规模: 本工程为三层砖混结构, 建筑高度11.50米(含室外地坪至屋顶)。

1.4 投资及设计预算: 七级、耐火二级、设计使用年限为结构50年、钢结构25年。

1.5 总图尺寸及建筑标高以米为单位, 其余尺寸未加说明者均以毫米为单位。

1.6 室内正负差为100。

1.7 本工程计价依据及设计规范:

a. 设计方案及设计要点	b. 建设单位提供的設計委托合同书、地质勘察报告
c. 《民用建筑设计通则》GB50352-2019	d. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年新版)
e. 《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010f. 《无障碍设计规范》GB50763-2012	
g. 《工业企业平面设计规范》GB50187-2012	h. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017
i. 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J T173-2014	j. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
k. 《民用建筑节能设计标准》JGJ/T 229-2010	l. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
m. 《江苏省民用建筑施工图设计文件编制深度规定》	n. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
o. 《公共建筑节能设计标准》JGJ 67-2019	p. 国家、省、市现行的法律、法规、其它相关标准和规定

2. 墙体工程:

2.1 本工程基础墙、外墙及承重内墙所用墙体与砂浆材料相应的强度等级详结构施工图, 墙体厚度按建筑平面图;

墙上门窗洞口过梁均按相应墙体材料的标准图集中心规定的做法施工。轻质墙体预留门窗洞口做钢筋混凝土加强框(详结构)。

2.2 墙体防潮层: 砌墙体一般在室内地坪±0.000以下60毫米处设20厚1:2防水砂浆防潮层(含5%防水剂)。

2.3 墙、柱角为凸角采用: 2:2水泥砂浆护角, 宽40mm, 高2000mm, 嵌缝与墙、柱抹灰面相平。

2.4 门窗除注明外均为1000或窗(门)连、未注明门窗洞口标高至至面。

2.5 梁柱与多孔砖、加气块及其他轻质墙体交接处, 应在墙面上加设镀锌网布条, 宽度为墙面每边不小于100mm。

2.6 卫生间墙下墙200厚C20细石混凝土止水带。

2.7 建筑砂浆全部采用预拌砂浆, 建筑混凝土全部采用商品混凝土。

3. 屋面防水工程:

3.1 屋面工程设计与施工以《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)为依据。屋面防水等级为Ⅱ级。

3.2 凡屋面阴阳角及其他转角需铺贴卷材的基层应做倒角, 屋面防水层材料设计详给排水专业施工图。

所有屋面防水构造要求见“材料做法表”及各图引用的标准图。

4. 门窗工程:

4.1 门安装: 单开开启木门(窗)框与门开启方向墙面平齐, 双开开启或移门(窗)的木门(窗)框以及塑料门窗、铝合金门窗的门窗框居墙厚中心。其中木材与墙体接触部分及预埋木块应用环保材料做防腐处理。

4.2 一般做法: 木门窗框居墙面而选用凹框, 铝合金门窗框居断面而选用B0系列, 外窗玻璃为5厚单玻, 如断桥、玻璃及其他技术有专门要求时, 以门窗表中专门说明为准。

4.3 设计图示门窗尺寸及洞口尺寸, 门窗加工一般考虑扣除厚度每边为20毫米; 当设计图外标注材料厚度有专门要求时门窗加工尺寸应符合专门材料标注的厚度要求。

4.4 外窗气密性不低于GB/T 7106-2019 中规定的Ⅲ级, 低风压性能不低于Ⅲ级, 水密性不低于Ⅲ级, 气密性不低于《建筑节能》GB/T 7106-2019 附录A。

4.5 以下情况应使用安全玻璃:

a. 单块窗玻璃面积大于1.5平方米;	b. 单块门玻璃面积大于0.5平方米;
c. 无框玻璃门;	d. 玻璃高度离终饰地面小于500的落地窗。

5. 装饰工程:

5.1 内外墙面、楼地面及顶棚装饰(粉刷)材料见“材料做法表”及原告立面图所示。

5.2 装饰工程所用材料、规格、色彩应符合设计图要求, 事先需经设计人员确认方可使用。

6. 室外附属工程:

6.1 建筑四周设600宽混凝土散水、混凝土台阶(兼化粪池面层)、入口坡道(无特殊注明)详见图例图集“室外工程”(12J01)。

6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时, 构筑物必须设分设水、水缝必须需密封, 构筑物外侧面及池、沟底部

2.1 本工程基础墙、外墙及承重内墙上所用物体与砂浆材料相应的强度等级详结构施工图,墙体厚度详建筑平面图。

墙上门窗洞口过梁均按相应墙体材料的标准图集中心规定的做法施工。轻质墙体预留门窗洞口做钢筋混凝土加强框(详结施)。

2.2 墙体防潮层:砌墙体一般在室内地坪 ± 0.000 以下60毫米处做20厚1:2防水砂浆防潮层(5%防水剂)。

2.3 墙、柱凸出墙、凸角采用:2:8细砂浆抹面,宽40mm,高2000mm,嵌缝与墙、柱抹灰面相平。

2.4 门窗除注明外均为1000毫米(柱)处,未注明门窗洞口按至墙、柱面。

2.5 梁柱与多孔砖、加气块及其他轻质墙体交接处,应在墙面上加设玻纤网布带,宽度为墙面每边不小于100mm。

2.6 卫生间墙下管200厚C20细石混凝土止水带。

2.7 建筑砂浆全部采用预拌砂浆,建筑混凝土全部采用商品混凝土。

3. 屋面防水工程:

3.1 屋面工程设计与施工以《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)为依据。屋面防水等级为Ⅱ级。

3.2 凡近水用角及其他特殊需做卷材的基层应做圆角,屋面排水系统设计详给排水专业施工图。

所有屋面防水构造详见“材料做法表”及各图引用的标准图。

4. 门窗工程:

4.1 门窗安装:平开向开启木门(窗)框与门开启方向墙面平齐,双向开启或子移门(窗)框以及塑钢门窗、铝合金门窗的门窗框居墙厚中心。其中木材与墙体接触部分及预埋木时应用环保材料做防腐处理。

4.2 一般性窗:木门窗框四面选用凹级,铝合金门窗框四面选用80系列,外窗玻璃为6厚单玻,如断面、玻璃及其他技术有专门要求时,以门窗表专门说明为准。

4.3 设计图示门窗尺寸为洞口尺寸,门窗加工一般考虑防腐厚度每边为20毫米;当设计图外材料材料厚度有专门要求时门窗加工尺寸应符合专门材料材料的厚度要求。

4.4 外窗气密性不低于GB/T 7106-2019 中规定等级,且风压变形性不低于3级,水密性不低于3级,幕墙气密性不低于《建筑幕墙》GB/T 2106-2019 规定。

4.5 以下情况应使用安全玻璃:

a. 单块窗玻璃面积大于1.5平方米;b. 单块门玻璃面积大于0.5平方米;

c. 无框玻璃门;d. 玻璃边离楼层地面小于500的落地窗。

5. 装饰工程:

5.1 内外墙面、楼地面及顶棚装饰(粉刷)材料见“材料做法表”及原告平面图所示。

5.2 装饰工程所用材料、规格、色彩应符合设计图要求,事先需经设计人员确认方可使用。

6. 室外附属工程:

6.1 建筑四周设600宽混凝土散水、混凝土台阶(兼洗刷地面层)、入口坡道(无特殊注明)详图见国标图集“室外工程”(12J01)。

6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时,构筑物必须设分洪池,水柜必须需实砌,构筑物外侧面及池、沟底部

3.1 屋面工程设计与施工以《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)为依据。屋面防水等级为Ⅱ级。

3.2 凡卫生间及其他转角处铺贴卷材的基层应做圆角,屋面雨水系统设计给雨水专业施工。

所有屋面防水构造参见《材料做法表》及各引用标准图集。

4. 门窗工程:

4.1 门窗主框:单向开启木门(窗)框与门开启方向墙面平齐,双向开启或平移门(窗)的木门(窗)框以及塑料门窗、铝合金门窗的门窗框居墙厚中心。其中木材与墙体接触部分及预埋木砖时应用环保材料做防腐处理。

4.2 一般情况:木门窗框扇断面选用凹框,铝合金门窗框扇断面选用80系列,外窗玻璃为6厚单玻,如断面、玻璃及其他技术有专门要求时,以门窗表中专门说明为准。

4.3 设计图示门窗尺寸为洞口尺寸,门窗加工一般考虑框扇厚度边为20毫米;当设计图外标注材料厚度有专门要求时门窗加工尺寸应符合专门材料标注的厚度要求。

4.4 外窗气密性不低于GB/T 7106-2019 中规定的3级,风压变形性不低于3级,水密性不低于3级,幕墙气密性不低于《建筑幕墙》GB/T 7106-2019 规定的2级。

4.5 以下情况应使用安全玻璃:

a. 单块窗玻璃面积大于1.5平方米;

b. 单块门玻璃面积大于0.5平方米;

c. 无框玻璃门;

d. 玻璃幕墙高度距楼地面小于500的幕墙。

5. 装饰工程:

5.1 内外墙面、楼地面及顶棚装饰(粉刷)材料见“材料做法表”及节点大样图所示。

5.2 装饰工程所用材料、规格、色彩应符合设计图要求,事先需经设计人员确认方可使用。

6. 室外附属工程:

6.1 建筑四周设置800宽混凝土散水、混凝土台阶(兼流水土面层)、入口坡道(无特殊注明)详见国标图集“室外工程”(12J01)。

6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时,构筑物必须设溢水、水封必须设置牢固,构筑物外侧面及池、沟底部

4.1 门窗主控:单开向开门(窗)框与门开启方向墙面平齐,双向开启或平移门(窗)的木门(窗)框以与塑料门窗、铝合金门窗的门窗框居墙厚中心。其中木材与墙体接触部分及预埋木砖应用环保材料做防腐处理。

4.2 一般情况:木门框前表面选用铝包,铝合金门窗框前表面选用80系列,外窗玻璃为6厚单玻,如断面、玻璃及其他技术有专门要求时,以门窗表中专门说明为准。

4.3 设计图示门窗尺寸为洞口尺寸,门窗加工一般考虑刨削厚度每边为20毫米;当设计图外粉刷材料厚度有专门要求时门窗加工尺寸应符合专门粉刷材料的厚度要求。

4.4 外窗气密性不低于GB/T 7106-2019 中规定的Ⅲ类,防风性能不低于Ⅲ类,水密性不低于Ⅲ类,幕墙气密性不低于《幕墙气密性》GB/T 7106-2019 规定的Ⅲ类。

4.5 以下情况应使用安全玻璃:

a. 单块窗玻璃面积大于1.5平方米;

b. 单块门玻璃面积大于0.5平方米;

c. 无框玻璃门;

d. 玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗。

5. 装饰工程:

5.1 内外墙面、楼地面及顶棚装饰(粉刷)材料见“材料做法表”尽告立面图所注。

5.2 装饰工程所用材料、规格、色彩应符合设计图要求,事先需经设计人员确认方可使用。

6. 室外附属工程:

6.1 建筑四周设高300宽50混凝土散水、混凝土台阶(兼做地库面层)、入口坡道(无特殊注明)详图见图标集“室外工程”(12、10、11)。

6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时,构筑物必须设分洪池,水渠必须设置挡墙,构筑物外侧面及池、沟底部

5.1 内外墙面、楼地面及顶棚装饰(材料)材料见“材料做法表”及节点大样图所注。

5.2 装饰工程所用材料、规格、色彩应符合设计图要求,事先需经设计人员确认方可使用。

6. 室外附属工程:

6.1 建筑四周设500宽混凝土散水、混凝土台阶(兼流地坪面)、入口坡道(无特殊注明)详见图标图集“室外工程”(12、10)。

6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时,排洪必须充分泄水,化粪池必须实体砌筑,构筑物外侧面及池、沟底部

6.1 建筑四周设600宽混凝土截水、混凝土台阶(抛光地砖面层)、入口坡道(无特殊注明)详图见国标图集“室外工程”(12J01)
6.2 当设有室外生活污水池、排水沟等构筑物时,砖块必须充分浸水,灰缝必须密实饱满,砌体内外侧面及池、沟底部

地下室防水工程:

防火设计:

建筑四周设环形消防通道(详总平面图),能满足消防车通行,并在合适位置设置消防救援窗。

本工程为一个独立防火分区(多层丁类厂房防火分区面积不限)。

楼梯梯段宽度满足疏散要求,走道、出口门宽均满足规范要求,疏散距离满足规范要求。

电缆井、管道井应在每层楼板处,采用不低于楼板耐火极限的不燃体或防火封堵材料封堵;与房间相通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

防火门除管道井检修门外,均设闭门器,双扇防火门均设顺序器;常开防火门设有自行关闭和信号反馈装置。

凡穿过墙体及楼板的各类管道,在管道四周孔洞外用细石混凝土填充。

幕墙窗缝处、窗间墙的填充材料应采用不燃材料。幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

室内装修材料的选用均为难燃及不燃材料,并需符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-2017的要求设计。

钢结构部分均刷防火涂料,防火时效为:钢柱2.5H,钢梁1.5H,檩条1.0H(其中钢柱、梁采用厚涂型防火涂料,檩条采用薄涂型防火涂料)

降噪设计:

节能设计及海绵设计:

其他:

工程做法详见12J201-2/A15、12J304-5、6/178、14J936-1A/AW1.1/AD3.1/AQ1.1/AN2。

室内地面纵向线条参见13J304(楼),横向线条参见01J304(楼),间隔不小于6m,无特殊说明,小于20平方可不设。

本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明,材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装饰材料的材质、质色、色彩等应与设计人员协商确定。

土建、水电暖等设备施工时应密切配合电缆、管线、管线及洞口应预埋预留,不得对墙体、主体结构进行破坏性开槽。

本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程工程施工及验收规范的质量标准。

未尽事宜详见国家现行的有关施工验收规范。

8.1 建筑四周设环形消防通道(详见平面图),能满足消防车通行,并在合适位置设置消防表接嘴。

8.2 本工程为一个独立防火分区(多层工业厂房防火分区面积不限)。

8.3 楼梯梯段宽度满足疏散要求,走道、出口门宽均满足规范要求,疏散距离满足规范要求。

8.4 电缆井、管道井应在每层楼板处,采用不低于楼板耐火极限的不燃或难燃防火封堵材料封堵;与房间相通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

8.5 防火门除管道井检修门外,均设闭门器,双扇防火门均设顺序器;常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。

8.6 凡穿过墙体及楼板的各类管道,在管道四周孔洞处用细石混凝土填实。

8.7 幕墙窗缝缝、窗间墙的填充材料应采用不燃材料。幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

8.8 室内装修材料的选用均应为难燃及不燃材料,并需符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的要求设计。

8.9 钢构件部分均刷防火涂料,防火时效为:钢柱2.5H,钢梁1.5H,钢楼1.0H(其中钢柱、梁采用厚涂型防火涂料,钢梁采用薄涂型防火涂料)

9. 无障碍设计:

无

10. 节能设计及海绵设计:

无

11. 其他:

11.1 幕墙做法参见12J201-2/A15-12J304-5、6/178-14J936-1A/AW1.1/AD3.1/AQ1.1/AN2。

11.2 室内地面纵向缝参见01J304(4),横向缝参见01J304(4),间隔不小于6m,无特殊说明,小于20平方可不设。

11.3 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明,材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、规格、色彩等应与设计人员协商决定。

11.4 土建、水电暖等设备施工时应密切配合电气、管线、暖件及洞口应预留预埋,不得对物体、主体结构进行破坏性开凿。

11.5 本工程各部分分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。

11.6 未尽事宜详见国家现行的有关施工验收规范。

10. 节能设计及海绵设计:

无

11. 其他:

11.1 变形缝做法参见12 J201-2/A15:12 J304-5、6/178:14 J936-1A/AW1.1/AD3.1/AQ1.1/AN2。

11.2 室内地面纵向缝缝参见01J304(4), 横向缝参见01J304(4), 间隔不小于6m, 无特殊说明, 小于20平方可不说。

11.3 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明, 材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。

11.4 土建、水电暖等设备施工时应密切配合配电箱、管线、埋件及洞口应预留预埋, 不得对物体、主体结构进行破坏性开凿。

11.5 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。

11.6 未尽事宜详见国家现行的有关施工验收规范。

无

11. 其他

11.1 变形缝做法参见12J201-2/A15:12J304-5、6/178-14、J936-1A/AW1.1/AD3.1/AQ1.1/AN2。

11.2 室内地面纵向伸缩参见01J304(楼)，横向伸缩参见01J304(楼)，间隔不小于6m，无特殊说明，小于20平方可不设。

11.3 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、规格、色彩等应与设计人员协商决定。

11.4 土建、水电暖等设备施工时应密切配合配电箱、管线、器件及洞口应预埋预留，不得对砌体、主体结构进行破坏性开凿。


11.5 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。

11.6 未尽事宜详见国家现行的有关施工验收规范。

- 11.1 幕墙玻璃做法参见12J201-2/A15:12J304-5、6/178-14 J936-1A/AW1.1/AD3.1/AQ1.1/AN2.
- 11.2 室内墙面纵向缝参见01J304(4), 横向缝参见01J304(4), 间隔不小于6m, 无特殊说明, 小于20平方可不设。
- 11.3 本工程所采用的建筑制品及建筑材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明, 材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。
- 11.4 土建、水电暖等设备施工时应密切配合配电箱、管线、埋件及洞口应预埋预留, 不得对砌体、主体结构进行破坏性开凿。
- 11.5 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工作业验收规范的质量标准。
- 11.6 未尽事宜详见国家现行的有关竣工验收规范。


姓 名 NAME	王 光			图 章 SEAL
设计代码 PROJECT NO.	HZ-20250113			
专 号 SNO. CATEGORY	类别 CLASS	日 期 DATE	2025.10	
图 号 SNO. NO.	01	版 次 VER. NO.	第一版	
图 幅 PROPORTION	1:100	图 纸 SHEET	第 1 张	
项目名称 CLIENT	国际语言卫生服务中心			
项目名称 PROJECT FILE	国际语言卫生服务中心门诊楼幕墙玻璃其安装节点			
工程名称 JOB VIEW				
图纸名称 DRAWING FILE	工程节点施工详图			
说明: 1、本图是根据甲方提供资料编制, 设计人不承担因甲方提供资料不准确而引发的责任。 2、所有尺寸均以标注为准, 图上没有标注尺寸。 3、本图按照《幕墙工程技术规范》(GB 50210-2010) 的相关规定进行设计, 且符合国家现行标准。 4、本图按照《幕墙工程技术规范》(GB 50210-2010) 的相关规定进行设计, 且符合国家现行标准。				

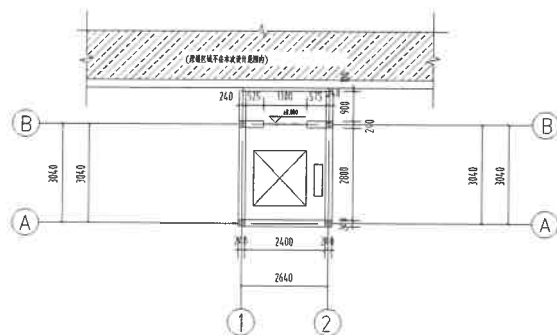


[illegible]

一层平面图 1:100


注: 1. 变形缝做法: 外墙缝详见 4 J936-BQ1-4
内墙、平顶缝详见 4 J936-BN1-12;
地面缝详见 4 J936-BD1-12。

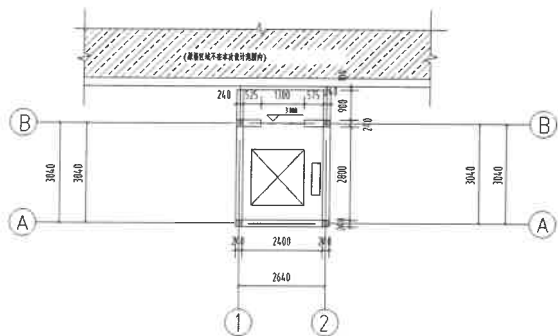

二层平面图 1:100

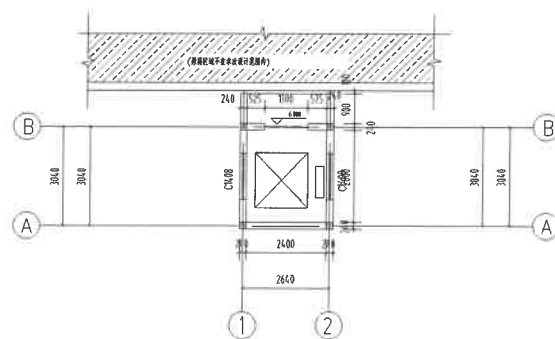

三层平面图 1:100

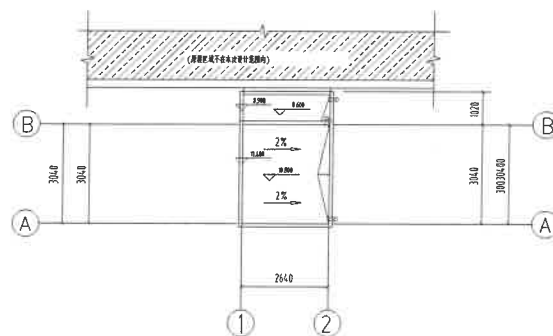

屋顶平面图 1:100

电梯规格表

名称	载重量(kg)	速度(m/s)	停层	站数	提升高度(m)	台数	备注
客梯	1600	1.0	1F-3F	3	6.000	1	无机房电梯



华洲设计(苏州)有限公司
Huazhou Design (Suzhou) Co., Ltd.

实践行业乙组、市政行业乙组、风景园林工程乙组

王书编号: A232061022

江苏省泰州工业园区内海陵168号顺山北大街1号第516-518

電話:13083583929

電話:1378356100@qq.com

网址: <http://www.hzsjsg.com.cn/>

数量	单位	重量	数量	单位	重量
1	kg	1	kg	1	kg
2	kg	2	kg	2	kg
3	kg	3	kg	3	kg
4	kg	4	kg	4	kg
5	kg	5	kg	5	kg
6	kg	6	kg	6	kg
7	kg	7	kg	7	kg
8	kg	8	kg	8	kg
9	kg	9	kg	9	kg
10	kg	10	kg	10	kg
11	kg	11	kg	11	kg
12	kg	12	kg	12	kg
13	kg	13	kg	13	kg
14	kg	14	kg	14	kg
15	kg	15	kg	15	kg
16	kg	16	kg	16	kg
17	kg	17	kg	17	kg
18	kg	18	kg	18	kg
19	kg	19	kg	19	kg
20	kg	20	kg	20	kg
21	kg	21	kg	21	kg
22	kg	22	kg	22	kg
23	kg	23	kg	23	kg
24	kg	24	kg	24	kg
25	kg	25	kg	25	kg
26	kg	26	kg	26	kg
27	kg	27	kg	27	kg
28	kg	28	kg	28	kg
29	kg	29	kg	29	kg
30	kg	30	kg	30	kg
31	kg	31	kg	31	kg
32	kg	32	kg	32	kg
33	kg	33	kg	33	kg
34	kg	34	kg	34	kg
35	kg	35	kg	35	kg
36	kg	36	kg	36	kg
37	kg	37	kg	37	kg
38	kg	38	kg	38	kg
39	kg	39	kg	39	kg
40	kg	40	kg	40	kg
41	kg	41	kg	41	kg
42	kg	42	kg	42	kg
43	kg	43	kg	43	kg
44	kg	44	kg	44	kg
45	kg	45	kg	45	kg
46	kg	46	kg	46	kg
47	kg	47	kg	47	kg
48	kg	48	kg	48	kg
49	kg	49	kg	49	kg
50	kg	50	kg	50	kg
51	kg	51	kg	51	kg
52	kg	52	kg	52	kg
53	kg	53	kg	53	kg
54	kg	54	kg	54	kg
55	kg	55	kg	55	kg
56	kg	56	kg	56	kg
57	kg	57	kg	57	kg
58	kg	58	kg	58	kg
59	kg	59	kg	59	kg
60	kg	60	kg	60	kg
61	kg	61	kg	61	kg
62	kg	62	kg	62	kg
63	kg	63	kg	63	kg
64	kg	64	kg	64	kg
65	kg	65	kg	65	kg
66	kg	66	kg	66	kg
67	kg	67	kg	67	kg
68	kg	68	kg	68	kg
69	kg	69	kg	69	kg
70	kg	70	kg	70	kg
71	kg	71	kg	71	kg
72	kg	72	kg	72	kg
73	kg	73	kg	73	kg
74	kg	74	kg	74	kg
75	kg	75	kg	75	kg
76	kg	76	kg	76	kg
77	kg	77	kg	77	kg
78	kg	78	kg	78	kg
79					

RESEARCH DESIGN

出題標準

PLANNING SPECIAL[illegible]

设计号 PROJECT NO.	HZ-20250113		
专业 PROF. CATEGORY	暖通	日期 DATE	2025.10
图号 Dwg. NO.	01	版次 REV. NO.	第一版
比例 PROPORTION	1:100	图例 SYMBOL	施工册

建设单位	
------	--

四河社区卫生服务站

● 目錄

河沿区卫生服务中心门诊室电路改造项目

544


PLATE 1

841


21.

- 1、本图章仅为本设计专用章,任何人士如非法使用不得影响任何部分
- 2、所有尺寸均以毫米为准,图上自行量取无误。
- 3、本图章如蒙本设计院工程技术人员专用,请速与总务科接洽。
- 4、本图章仅限设计室有关人员使用,不得外借。



建筑师 Architect	结构 Structure	暖通 HVC	电气 Electricity
项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
给排水 Plumbing	强弱电 Power	项目负责人	项目负责人

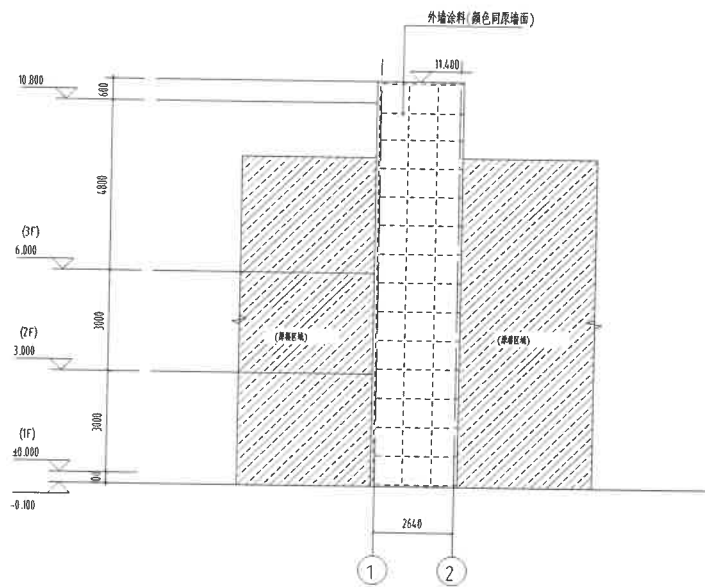


南立面图 1:100

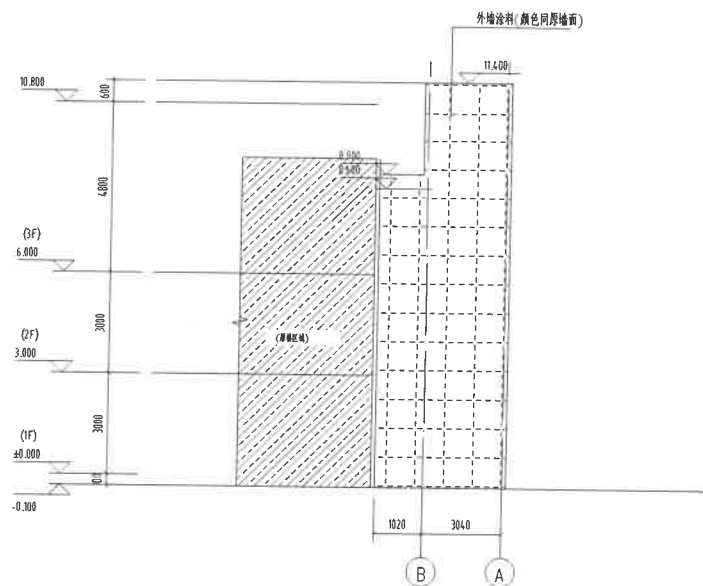

西立面图 1:100

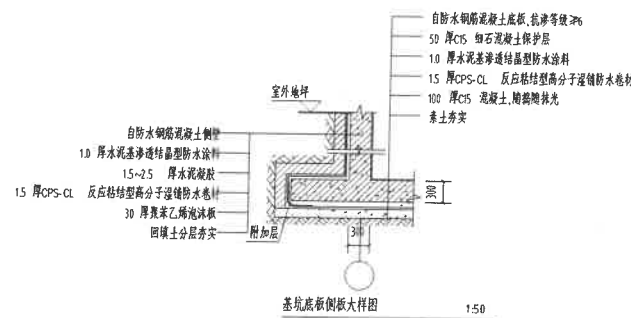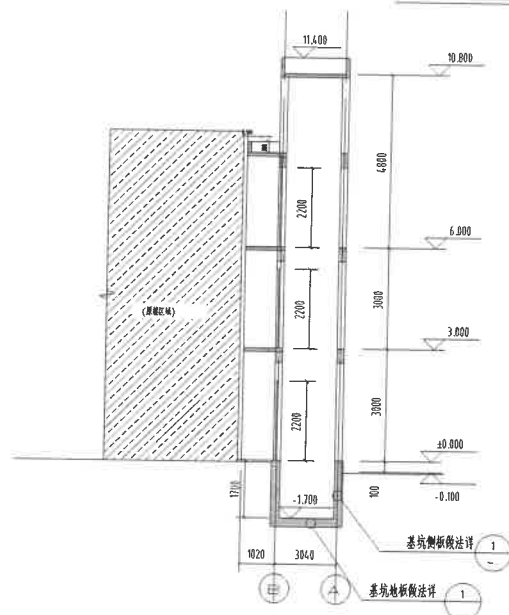

基坑底板侧板大样图 150

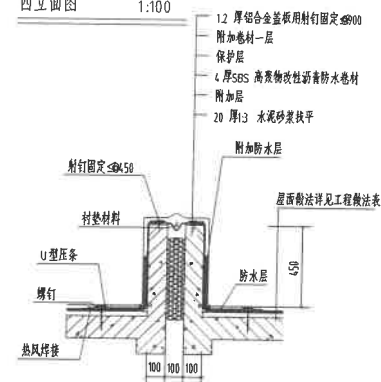


2 120

门窗表

类 别	设计编号	洞口尺寸(mm)		楼 层							备 注
		宽	高	一层	二层	三层				合计	
窗	C1408	1400	800			2					雨水阳台散气窗 窗上设百叶风口

- [illegible]



华洲设计(苏州)有限公司
Huazhou Design (Suzhou) Co., Ltd.

庚烷衍生物乙醚、市販衍生物乙醚、風景園林工程乙醚

证书编号: A232061022

江苏省常州市工业园区恒山路168号山龙大厦1号楼516-518

电话:13083583929

電話: 1878356180@qq.com

网址: <http://www.hzsisz.com.cn/>

吳重榮

出版者
DUNN & STREETER, INC.

职务 POSITION	姓名 NAME	签字 SIGNATURE
项目主持人 PROJECT MANAGER	董立民	董立民
主要联系人 SYNOPSIS RESPONSIBLE	董立民	董立民
签字 APPROVED	阮宇	阮宇
签字 REVIEWED	董立民	董立民
签字 CHECKED	阮宇	阮宇
签字 RECORD	阮玉龙	阮玉龙
签字	阮玉龙	阮玉龙

设计号	HZ-20250113
-----	-------------

名 称	规格	日 量
-----	----	-----

DOC CATEGORY	DOC	DOC
DOC	DOC	DOC

REV. NO.	01	REV. NO.
----------	----	----------

比例 Proportion	1:100	图例 KEY
------------------	-------	-----------

建築單位	
------	--

田河社区卫生服务中心

姓名	
----	--

PROJECT TITLE 深圳村卫生服务中心门诊楼改建及改扩建工程

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

图例	
----	--

DOMIC FILE

主视图 侧视图 大样图

1、本图版权为本设计院拥有,任何人士如未获允许不得复印任何

2、所有尺寸均以标注为准,图上自行更改无效。

4. 本图须经设计单位总工程师设计专用章及注册章方有效。