



旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

- 1:本图尺寸均以毫米计。
- 2:本图中 ± 0.000 比所在场地高60
- 3:当天施工完毕时,需设置横向施工缝,施工缝必须设在缩缝处。
- 4:场地横坡采用单向坡,具体坡向详见设计图。
- 5:板块中有检查井的,其前后两条缩缝缝深应大于70mm。
- 6:胀、缩缝位置详见平面图。
- 7:胀、缩缝做法详见《室外工程》苏J08-2006-3中相关部分
- 8:铲除现有场地上的PU面层,清理混凝土表面,如有空鼓层必须凿除;
刷一层水泥浆(界面剂),之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚。
- 9:混凝土强度达到75%以上,方可进行硅PU施工;
- 10:硅PU面层8厚(含划线),必须由专业厂方派人施工
- 11:沙石垫层(排水管基础)见 S 222 30-5
- 12:排水管接口见 S 222 30-11
- 13:图中所注标高为排水管内底标高
- 14:施工前必须图纸交底;所用材料需先采样、送检,经检验合格,
并由建设、设计、监理等相关单位认可后方可施工

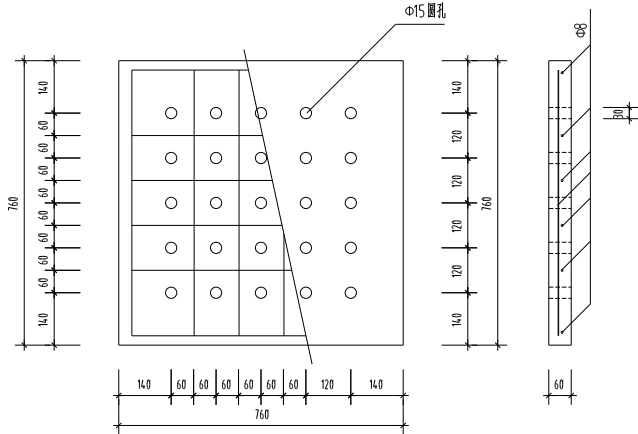


② 盖板详图

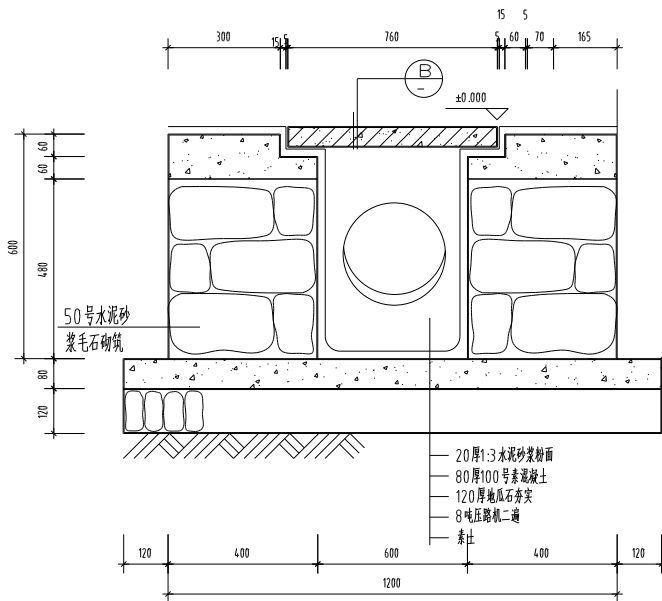

窖井详图


审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司			设计号	2025-27A	
审 核	地址: 连云港市新浦区杏梧路 23 号 电话: 0518-85622791			图 别	总图	
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市新华中学操场	图 号	1/3
设计负责人	比 例	1:100				
设 计	图 纸 内 容		施工说明 附册	出图日期	2025.07	
				归档日期		

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

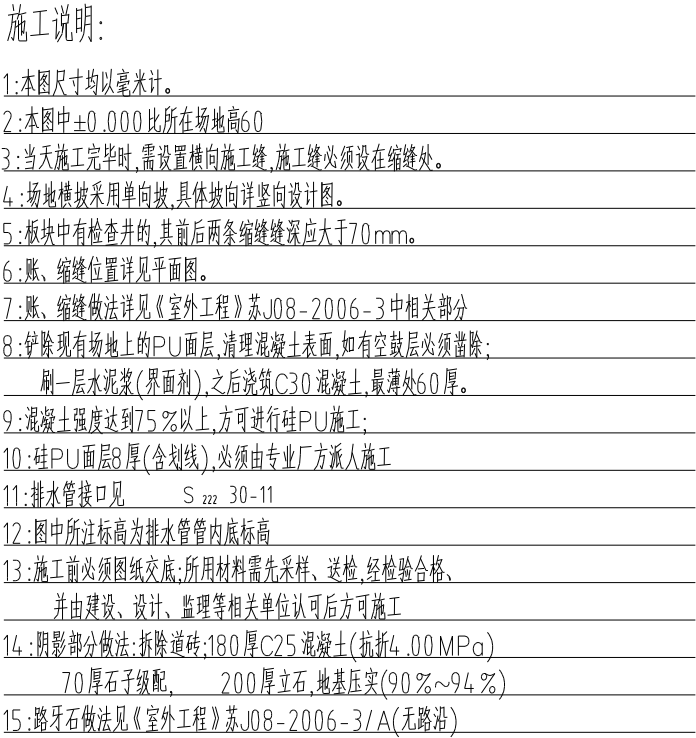


审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司			设计号	2025-278	
审 核	地址：连云港市新浦区杏梧路 23 号 电话：0518-85822791			图 别	总图	
校 对	版 次	第 一 版	工程名称	连云港市机关中小学教学场	图 号	1/2
设计负责人	比 例	1:100				
设 计	图 纸 内 容		场地平面图 施工说明		出图日期	2025.07
					归档日期	


电	电				
照	照				
强	强				
电	电				
管	管				
井	井				
详	详				
图	图				

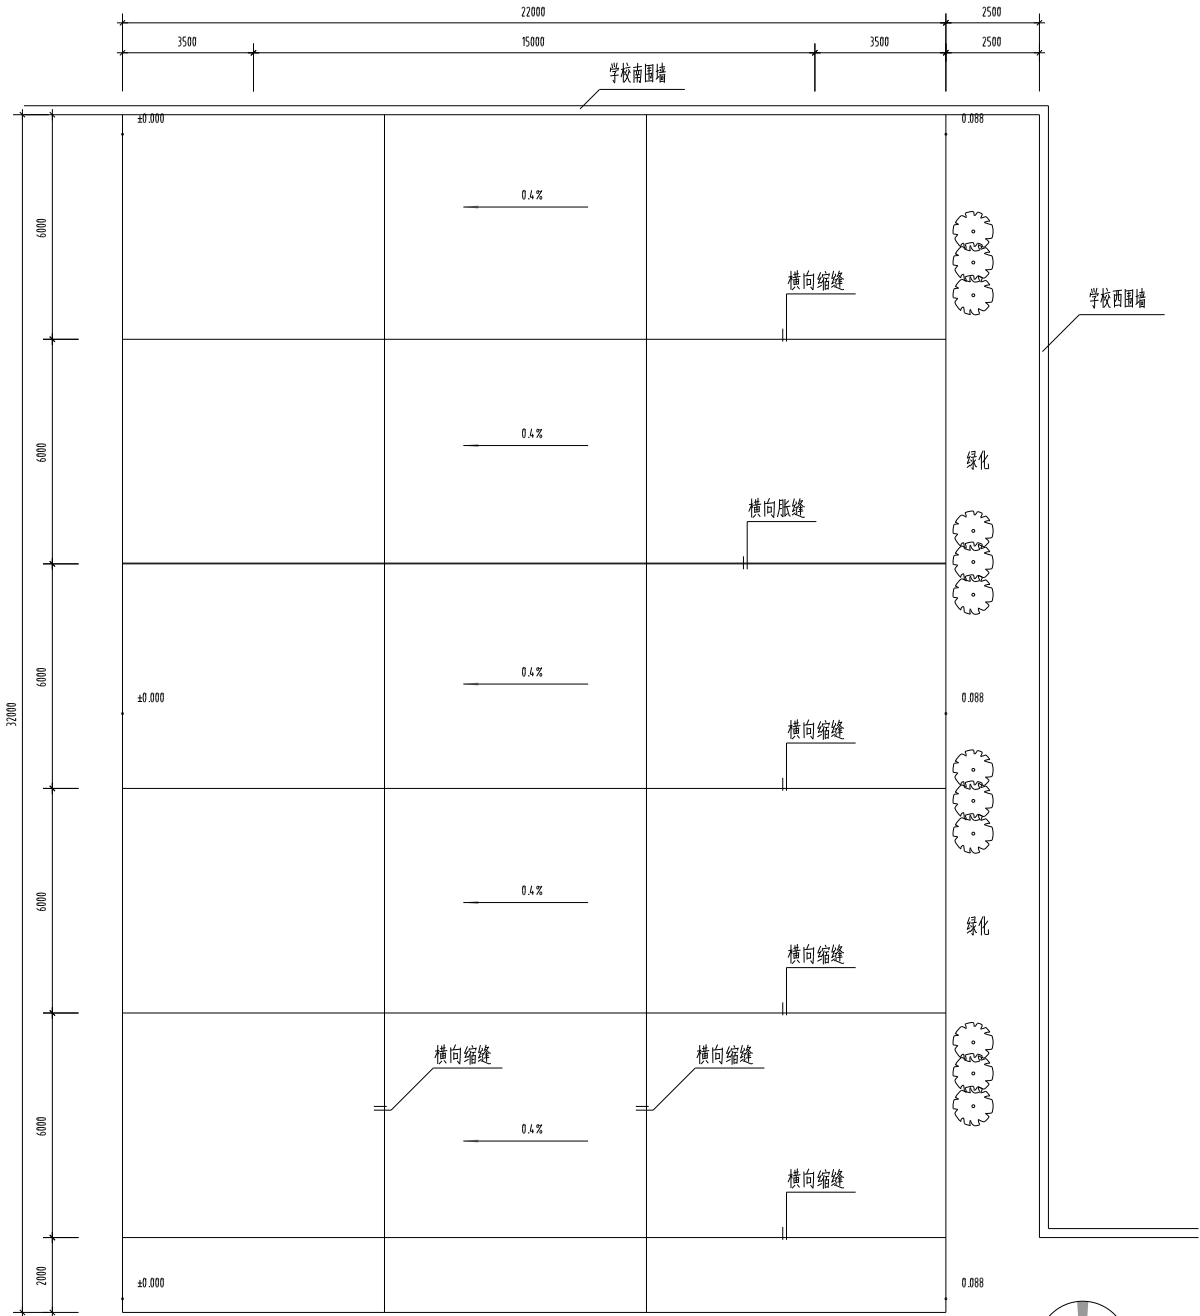

竖向标高
1:100

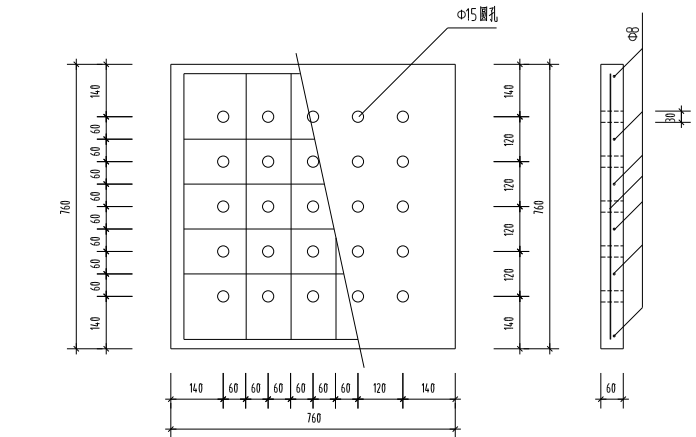

盖板详图

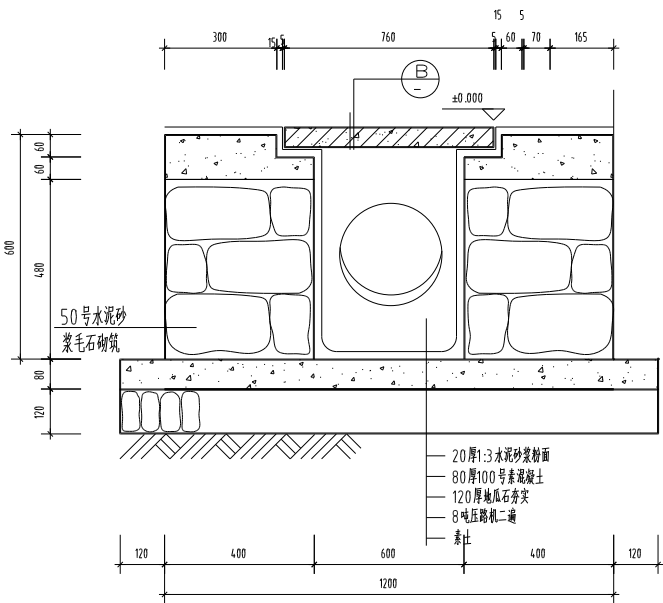

窨井详图

审 定		 连云港市教育建筑设计院有限责任公司			设计号	2025-27B
审 核		地址：连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话：0518-85822191			图 别	建 施
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市明中小学食堂操场	图 号	2/2
设计负责人	比 例	1:100	图 纸 内 容	竖向设计 详图	出图日期	2025.07
设 计					归档日期	

姓名			性别		
年龄			籍贯		
学历					
职务					

- 1.水管尺寸均以英寸计。
- 2.本图中±0.000为所在建筑物高
- 3.当施工完毕时，管底距楼面应建

工竣工标高在编录表。

- 4.按设备制造商提供的具体流向箭头设置图例。
- 5.标头中有虚线表示，而后面两条虚线表示大于

70mm

- 6.集、排管位置详见平面图。
- 7.集、排管坡度详见《安装工程

规范》GB-2006-3中相关部分


- 8.炉内燃气设备的PU接口处，连接管道上表面加有双球纹密封圈，一层水灰浆(厚约)。

之后需经C30混凝土浇筑固定。


- 9.罐类PU接口直径15英寸以上方可使用PU接口。
- 10.填PU面层的厚度(垫层)，应由专业方提供数据。
- 11.填PU面必须用橡胶条，所用材料符合标准。这

样，按照合格，并由设计、设计、监理单位


共同验收方可进行施工。




1-1剖面图(浇筑后)



1-1剖图(凿除部分 后)




1-1 剖 图

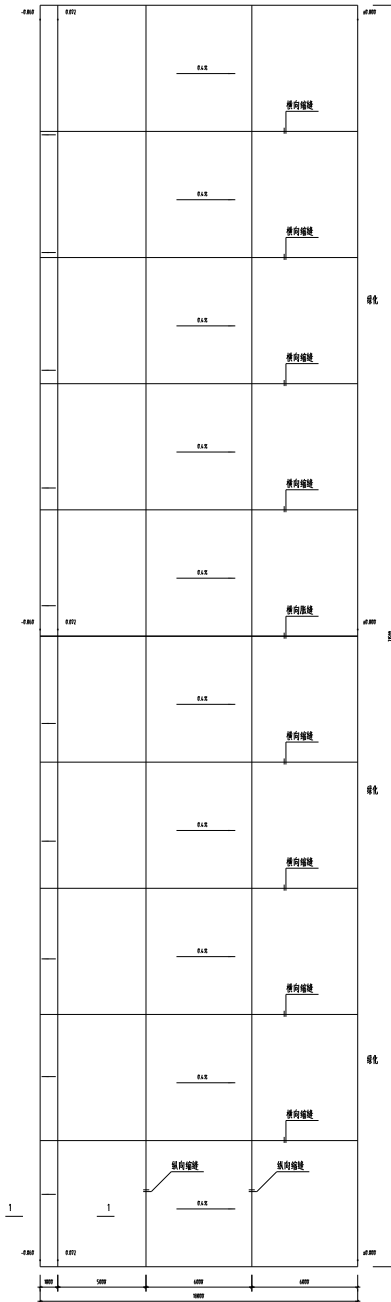


竖向标高

图 号		 辽宁省教育建筑设计研究院有限公司 地址：辽宁省大连市甘井子区 21 号 邮编：116033	设计号	2025-2	
图 名			图 别	质量	
设计人	崔 杰	工程名称	新建 14 个分园工程	图 别	V2
设计负责人	杜 军	比例	1:300	审核日期	2025.3
设计日期		图 别	施工图 建筑 图	审核人	

暖通					
建筑	结构	电气	给排水		

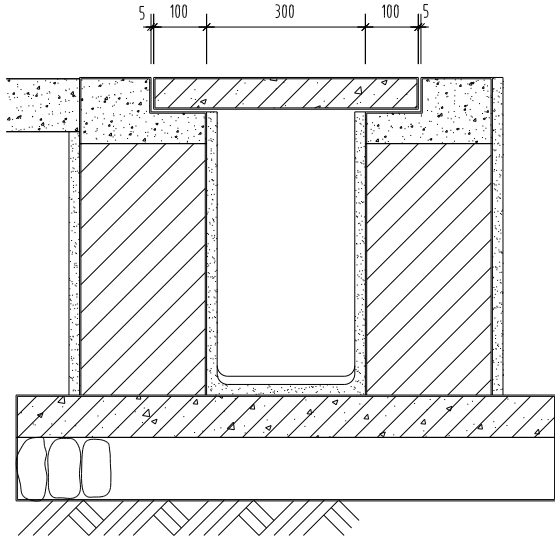

场地周边排水沟(设计前)

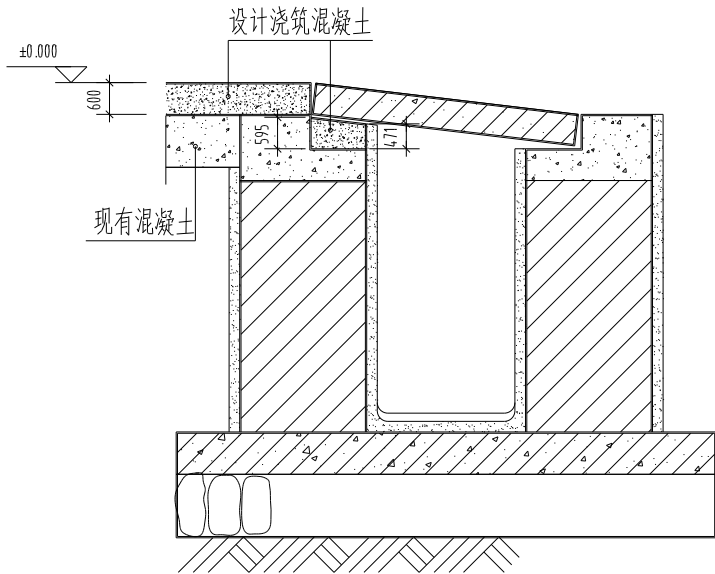

场地周边排水沟(设计后)


施工说明:

- 1:本图尺寸均以毫米计。
- 2:本图中 ± 0.000 比所在场地周边标高高60
- 3:当天施工完毕时,需设置横向施工缝,
施工缝必须设在缩缝处。
- 4:场地横坡采用单向坡,具体坡向详竖向设计图。
- 5:板块中有检查井,前后两条缩缝缝深应大于70 MM
- 6:胀、缩缝位置详见平面图。
- 7:胀、缩缝做法详见《室外工程》
苏J08-2006-3中相关部分
- 8:铲除现有场地上的PU面层,清理混凝土表面,
如有空鼓必须凿除;刷一层水泥浆(界面剂),
之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚。
- 9:混凝土强度达到75%以上,方可进行硅PU施工;
- 10:硅PU面层8厚(划线),必由专业厂方派人施工
- 14:施工前必须图纸交底;所用材料需先采样、送
检,经检验合格、并由建设、设计、监理等相
关单位认可后方可施工

审 定		 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址: 连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话: 0518-85822191		设计号	2025-27D
审 核				图 别	建 施
校 对		版 次	第一版	工程名称	灌云县鲁河中心小学篮球场
设计负责人		比 例	1:100	图纸内容	施工说明 排水沟改造详图
设 计				图 号	1/4
				出图日期	2025.07
				归档日期	

比例	1:500	1:1000	1:2000
比例	1:500	1:1000	1:2000
比例	1:500	1:1000	1:2000

建筑			强电		
结构			弱电		
给排水					
暖通					

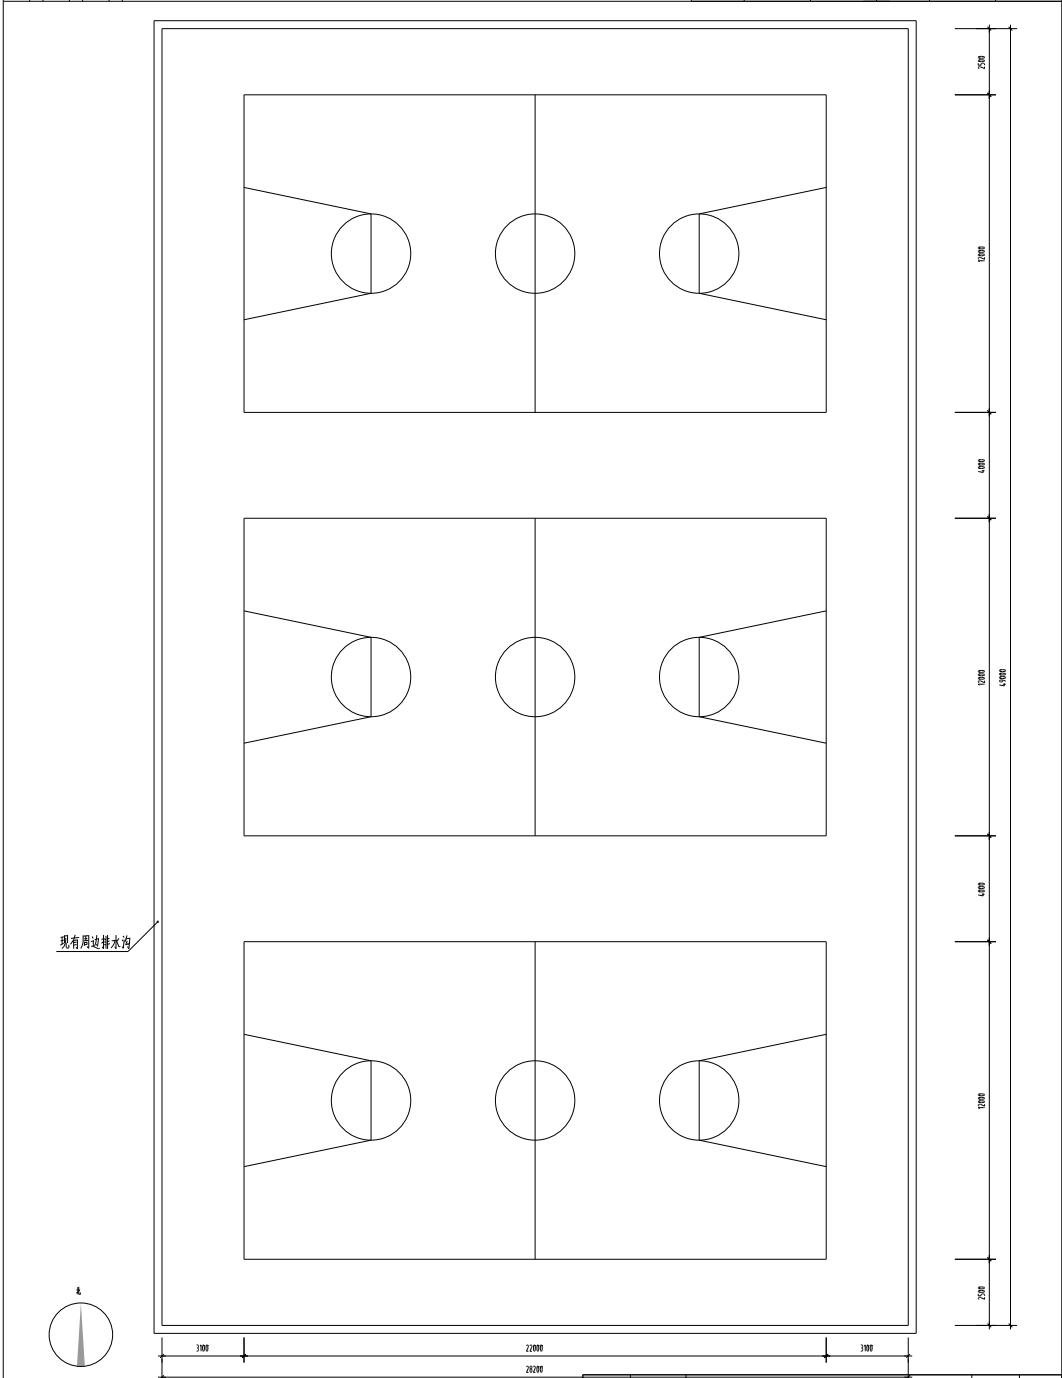

现有周边排水沟

平面图


1:100

审定		连云港市教育建筑设计有限责任公司		设计号	2025-27D
审核		地址：连云港市赣榆区苍梧路27号 电话：0518-45822181		图别	建筑
校对	姓名	第一版	工程名称	图号	2/4
设计负责人	比例	1:100	连云港市赣榆区实验小学附属幼儿园	出图日期	2025.07
设计			图纸内容	平面图	设计日期

建 筑			强 电		
结 构			弱 电		
给 水					
暖 通					

1:1	200	300
1:2	100	150
1:5	40	60
1:10	20	30


建筑		强电	
结构		弱电	
给排水			
暖通			

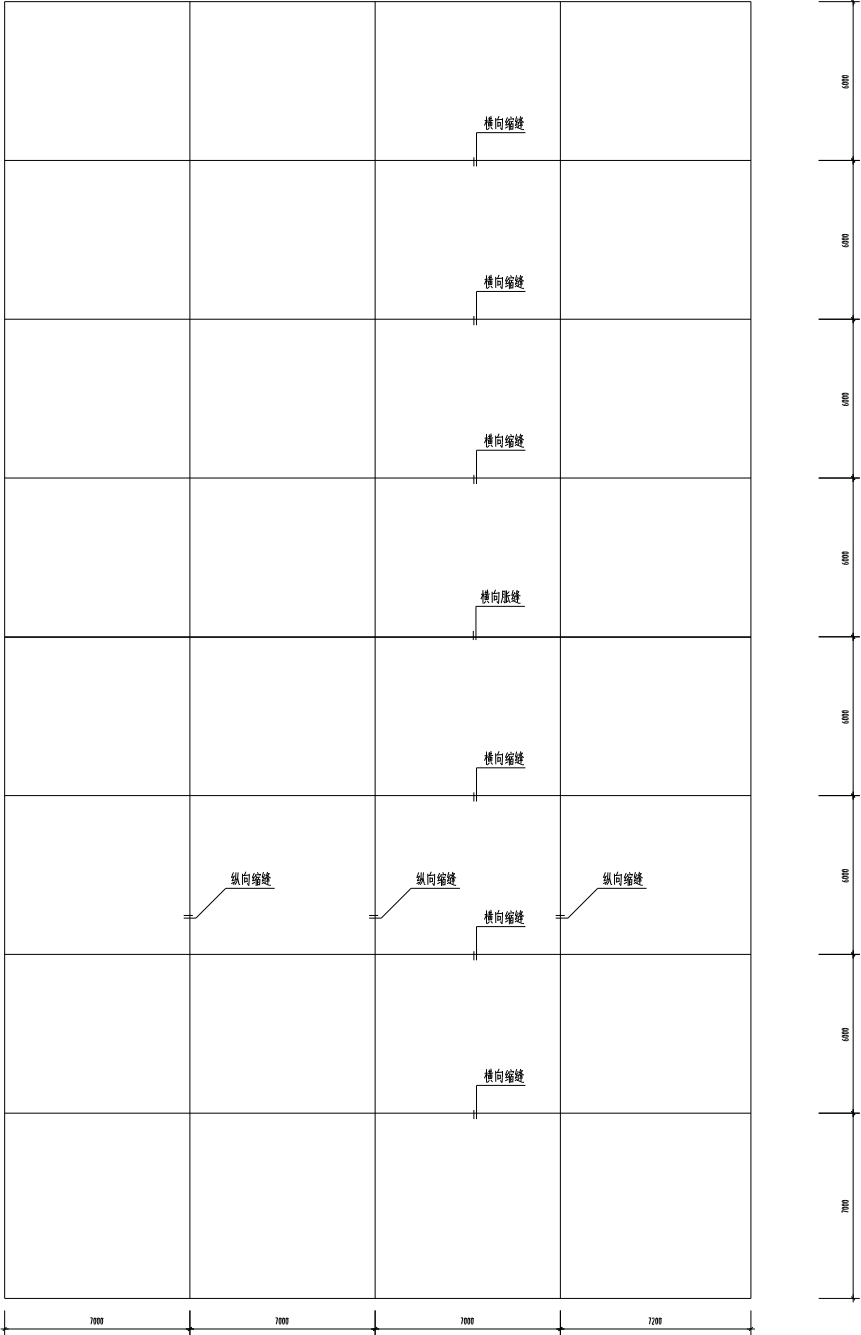


变形缝平面位置

1:100


设计		连云港市教育建筑设计院有限责任公司				设计号	2025-27D
审核		地址：连云港市赣榆区苍梧路 27 号 电话：0518-45822181				图别	建筑
校对		版次	第一版	工程名称	连云港市赣榆区中小学教学综合楼	图号	4/4
设计负责人		比例	1:100	图纸内容	建筑平面图	出版日期	2025.07
设计						设计日期	

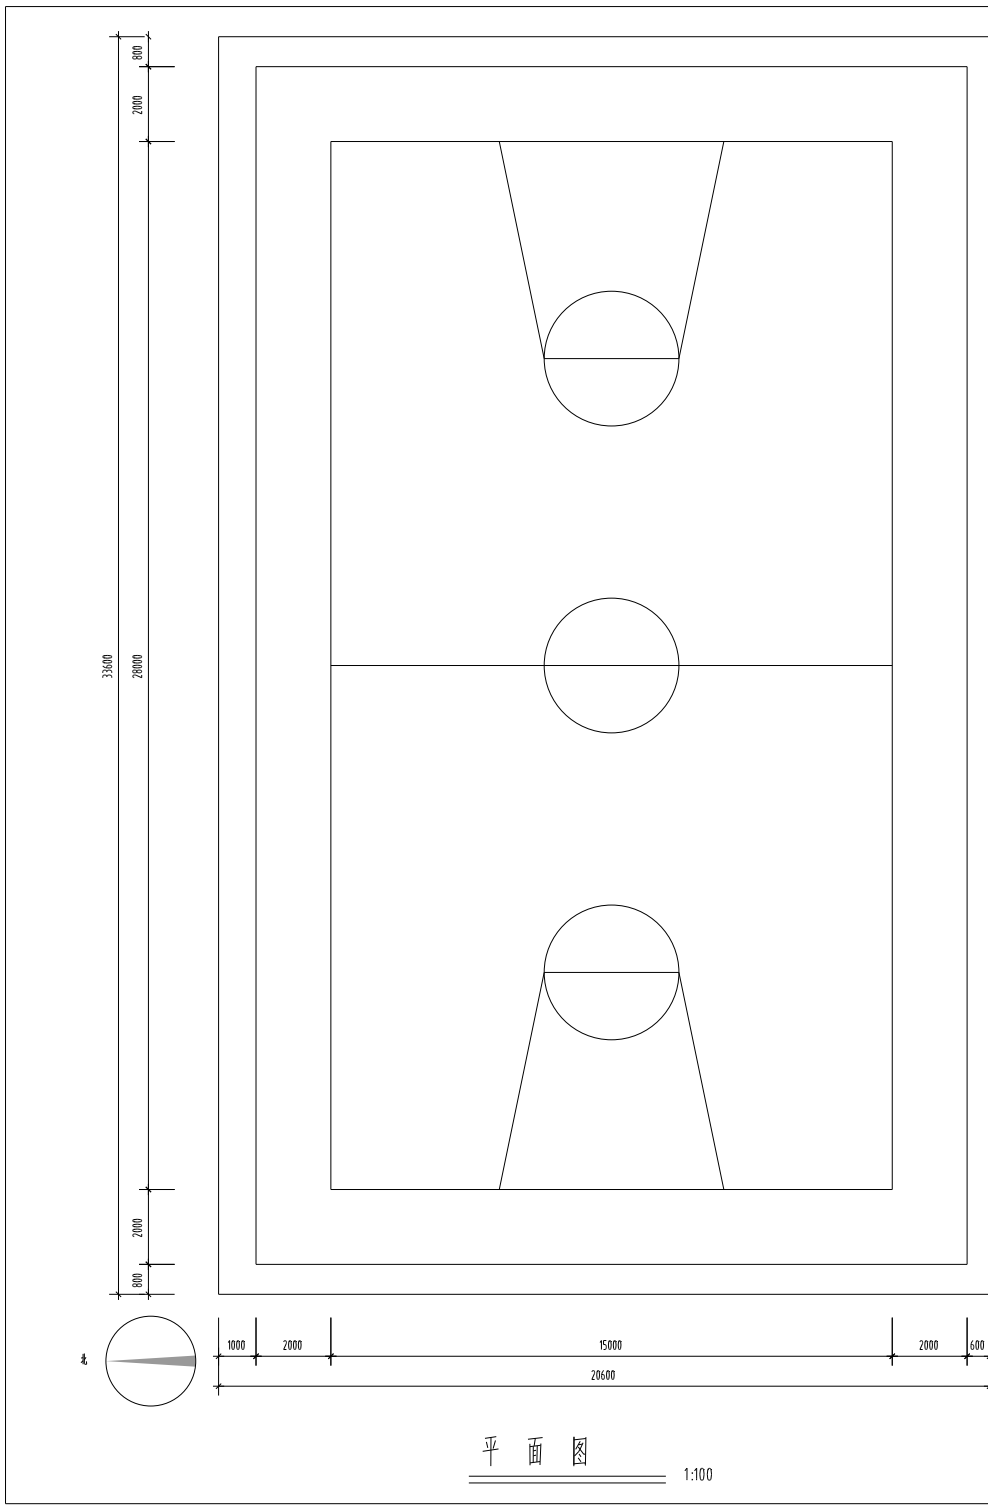


平面图
1:100

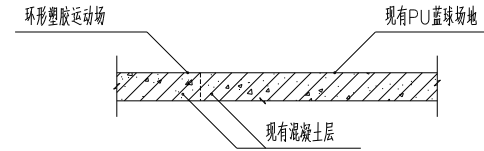

1-1 剖图

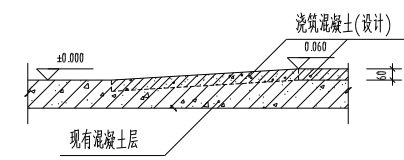

1-1 剖图(浇筑 后)

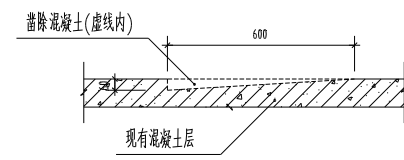


1-1 剖图(凿除部分 后)


施工说明:

- 1:本图尺寸均以毫米计。
- 2:本图中 ± 0.000 为所在场地标高
- 3:当天施工完毕时,需设置横向施工缝,
施工缝必须设在伸缩缝处。
- 4:场地横坡采用单向坡,具体坡向详见设计图。
- 5:板块中有检查井,前后两条伸缩缝深应大于 70MM
- 6:胀、伸缩缝位置详见平面图。
- 7:胀、伸缩缝做法详见《室外工程》
苏J08-2006-3中相关部分
- 8:铲除现有场地上的PU面层,清理混凝土表面,
如有空鼓必须凿除;刷一层水泥浆(界面剂),
之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚。
- 9:混凝土强度达到75%以上,方可进行硅PU施工;
- 10:硅PU面层8厚(划线),必须由专业厂方派人施工
- 14:施工前必须图纸交底;所用材料需先采样、送
检,经检验合格、并由建设、设计、监理等相
关单位认可后方可施工
- 15:共两片篮球场,另一片与本设计相同

审 定				设 计 号	2025-27E	
审 核	连云港市教育建筑设计院有限责任公司			图 别	建 施	
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市东海中心小学操场	图 号	1/2
设计负责人	比 例	1:100	图纸内容	平面图 施工说明 详图	出图日期	2025.07
设 计					归档日期	

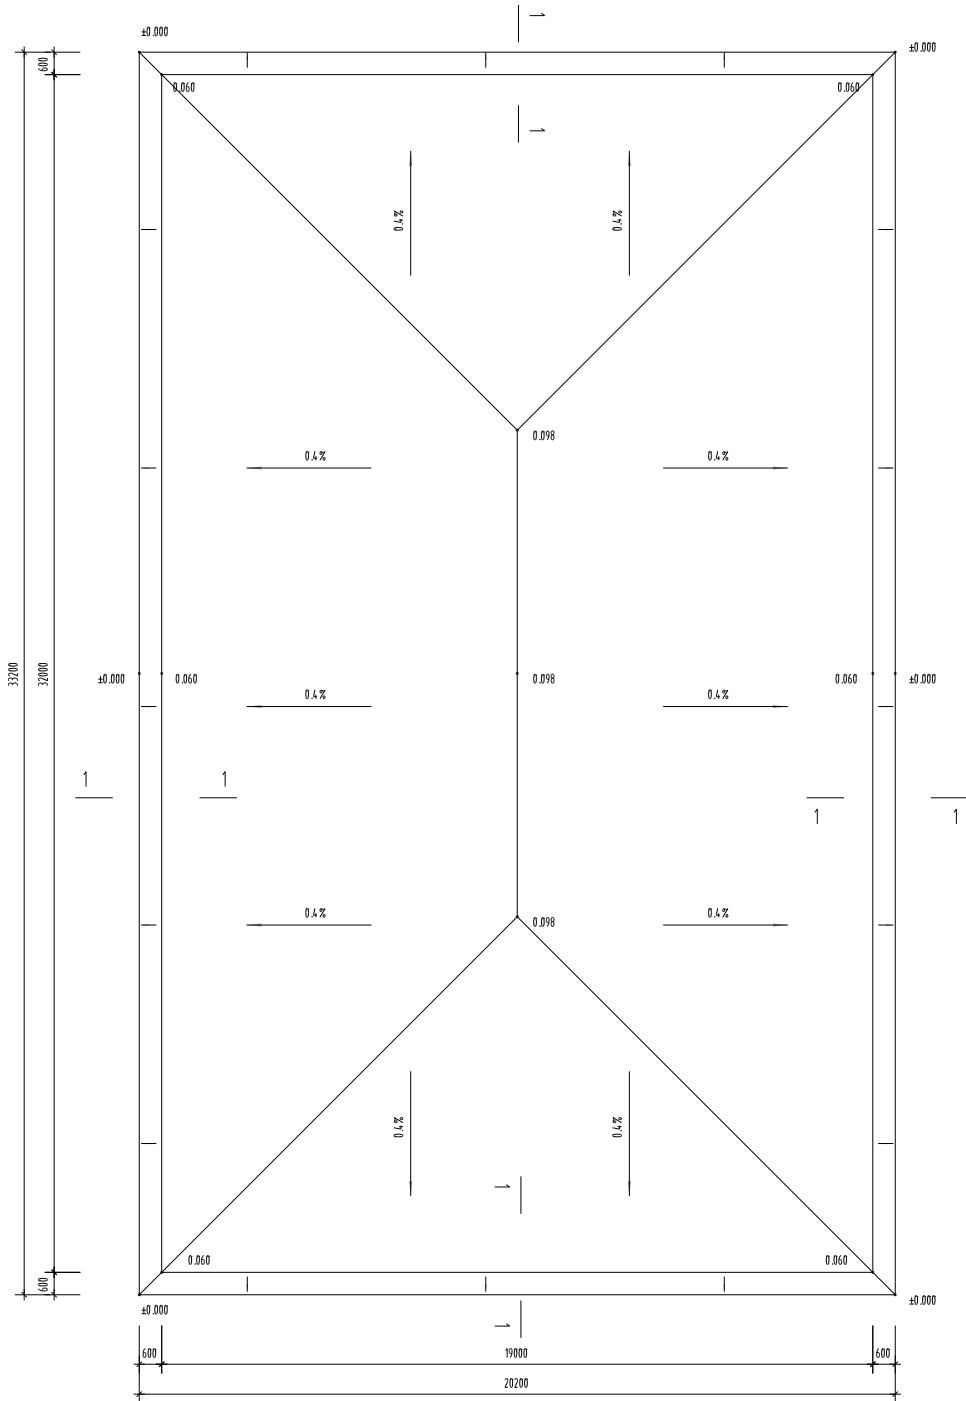

竖向标高 1:100


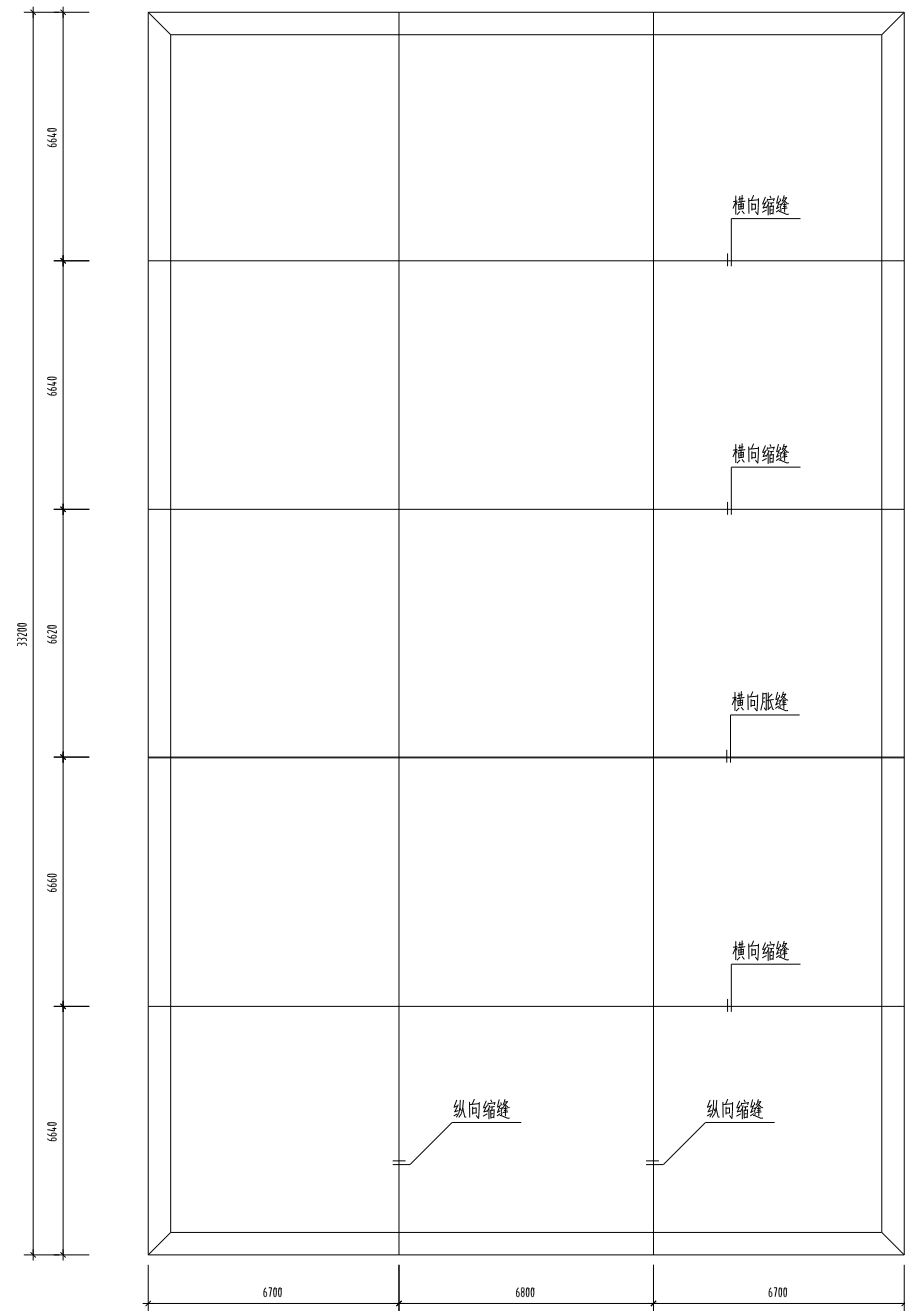


变形缝平面位置 1:100

审 定		 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址：连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话：0518-85822191		设计号	2025-27 E
审 核				图 别	建 施
校 对	版 次	第一版	工程名称	图 号	2/2
设计负责人	比 例	1:100		出图日期	2025.07
设 计			图纸内容	变形缝平面位置	归档日期

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字



- 1:本图尺寸均以毫米计。
- 2:本图中 ± 0.000 比所在场地高60
- 3:当天施工完毕时,需设置横向施工缝,施工缝必须设在缩缝处。
- 4:场地横坡采用单向坡,具体坡向详竖向设计图。
- 5:板块中有检查井的,其前后两条缩缝缝深应大于70mm。
- 6:胀、缩缝位置详见平面图。
- 7:胀、缩缝做法详见《室外工程》苏J08-2006-3中相关部分
- 8:铲除现有场地上的PU面层,清理混凝土表面,如有空鼓层必须凿除;
刷一层水泥浆(界面剂),之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚。
- 9:混凝土强度达到75%以上,方可进行硅PU施工;
- 10:硅PU面层8厚(含划线),必须由专业厂方派人施工
- 11:沙石垫层(排水管基础)见 S 222 30-5
- 12:排水管接口见 S 222 30-11
- 13:图中所注标高为排水管管内底标高
- 14:施工前必须图纸交底;所用材料需先采样、送检,经检验合格,
并由建设、设计、监理等相关单位认可后方可施工



审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司			设计号	2025-27F	
审 核	地址: 连云港市新浦区杏梧路 23 号 电话: 0518-85622791			图 别	总图	
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市光复中学新建	图 号	1/4
设计负责人	比 例	1:100				
设 计	图 纸 内 容		施工通用图例	出图日期	2025.07	
				归档日期		

建筑			强电		
结构			弱电		
给排水					
暖通					

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

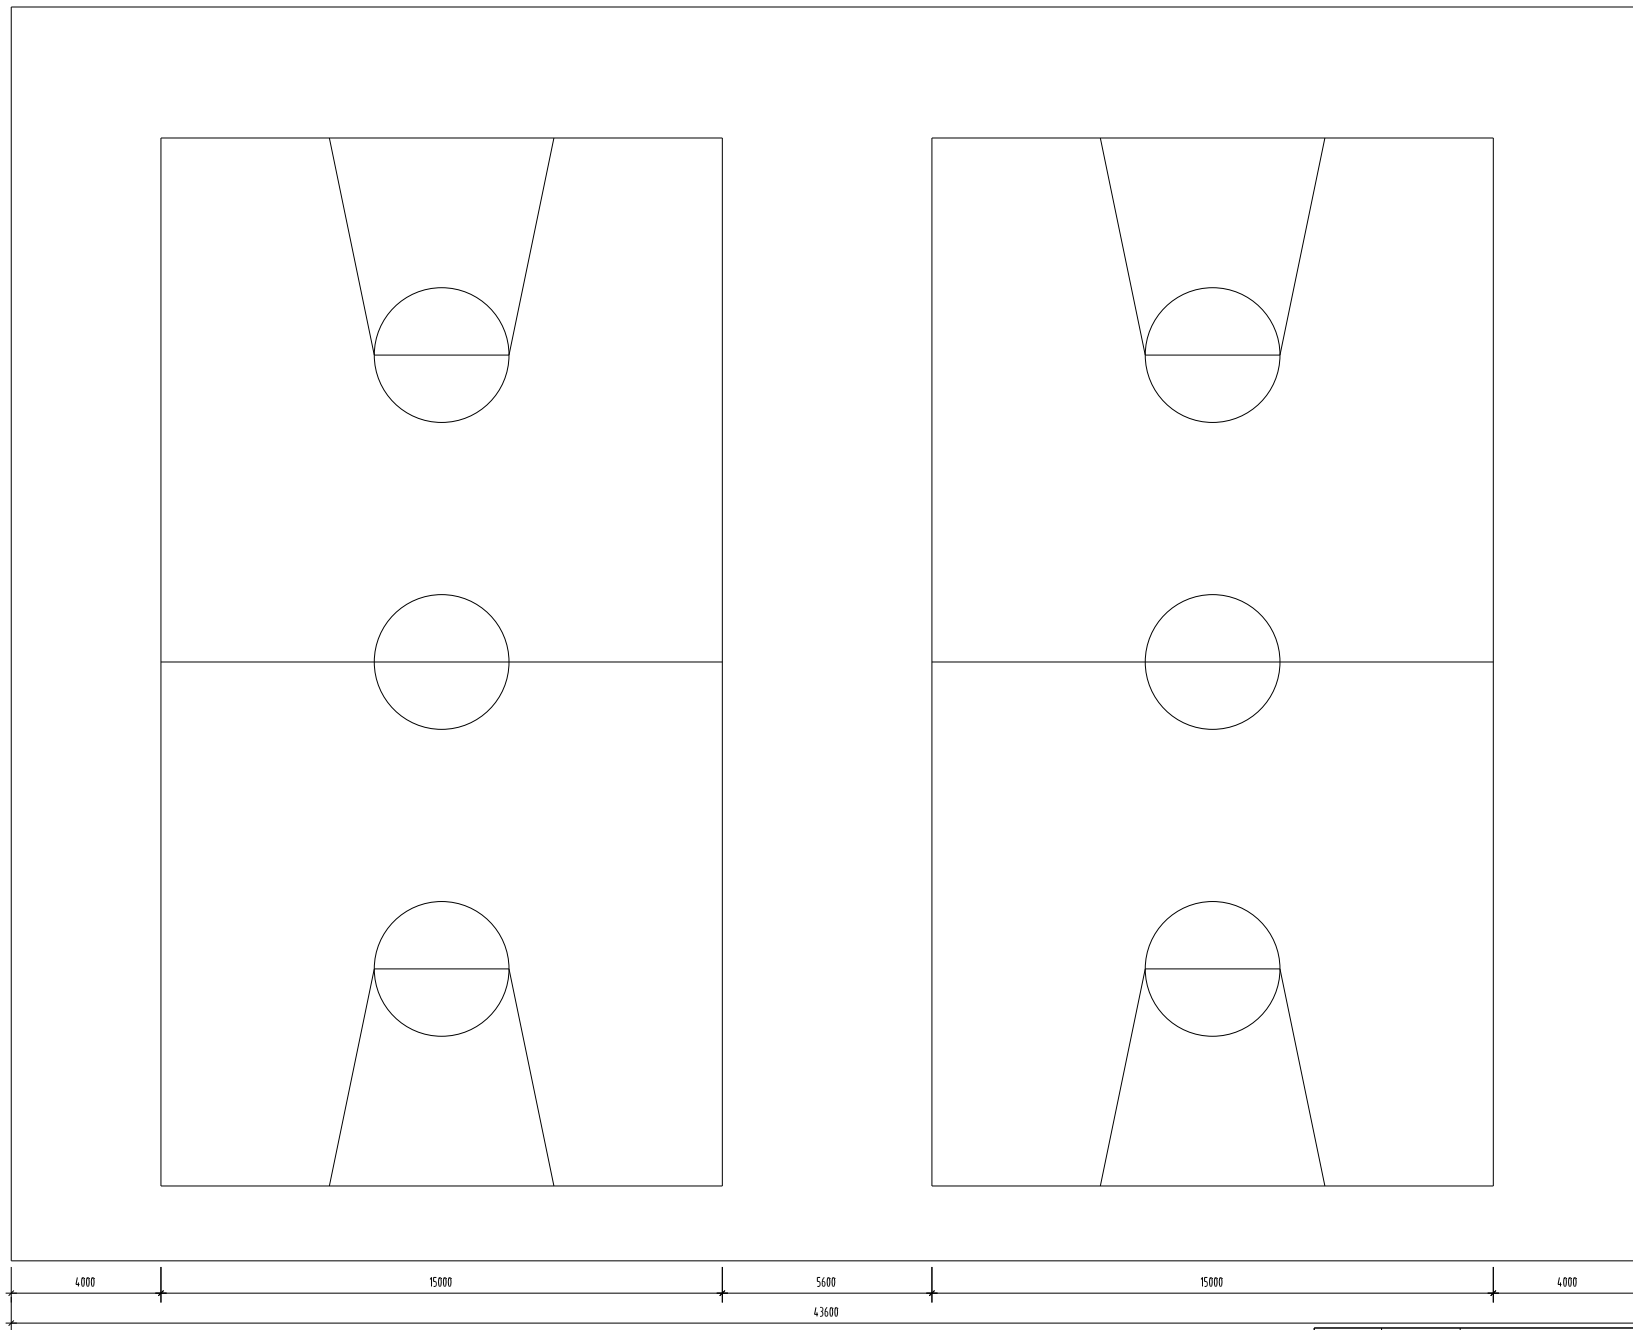



平面图

1:100

审 定	 连云港市教育建筑设计院有限公司 地址: 连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话: 0518-8582191				设计号	2025-21F
审 核					图 别	建筑
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市高中新校区	图 号	2/4
设计负责人	比 例	1:100	图纸内容	平面图	出图日期	2025.07
设 计					归档日期	


建筑			强电		
结构			弱电		
给排水					
暖通					

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

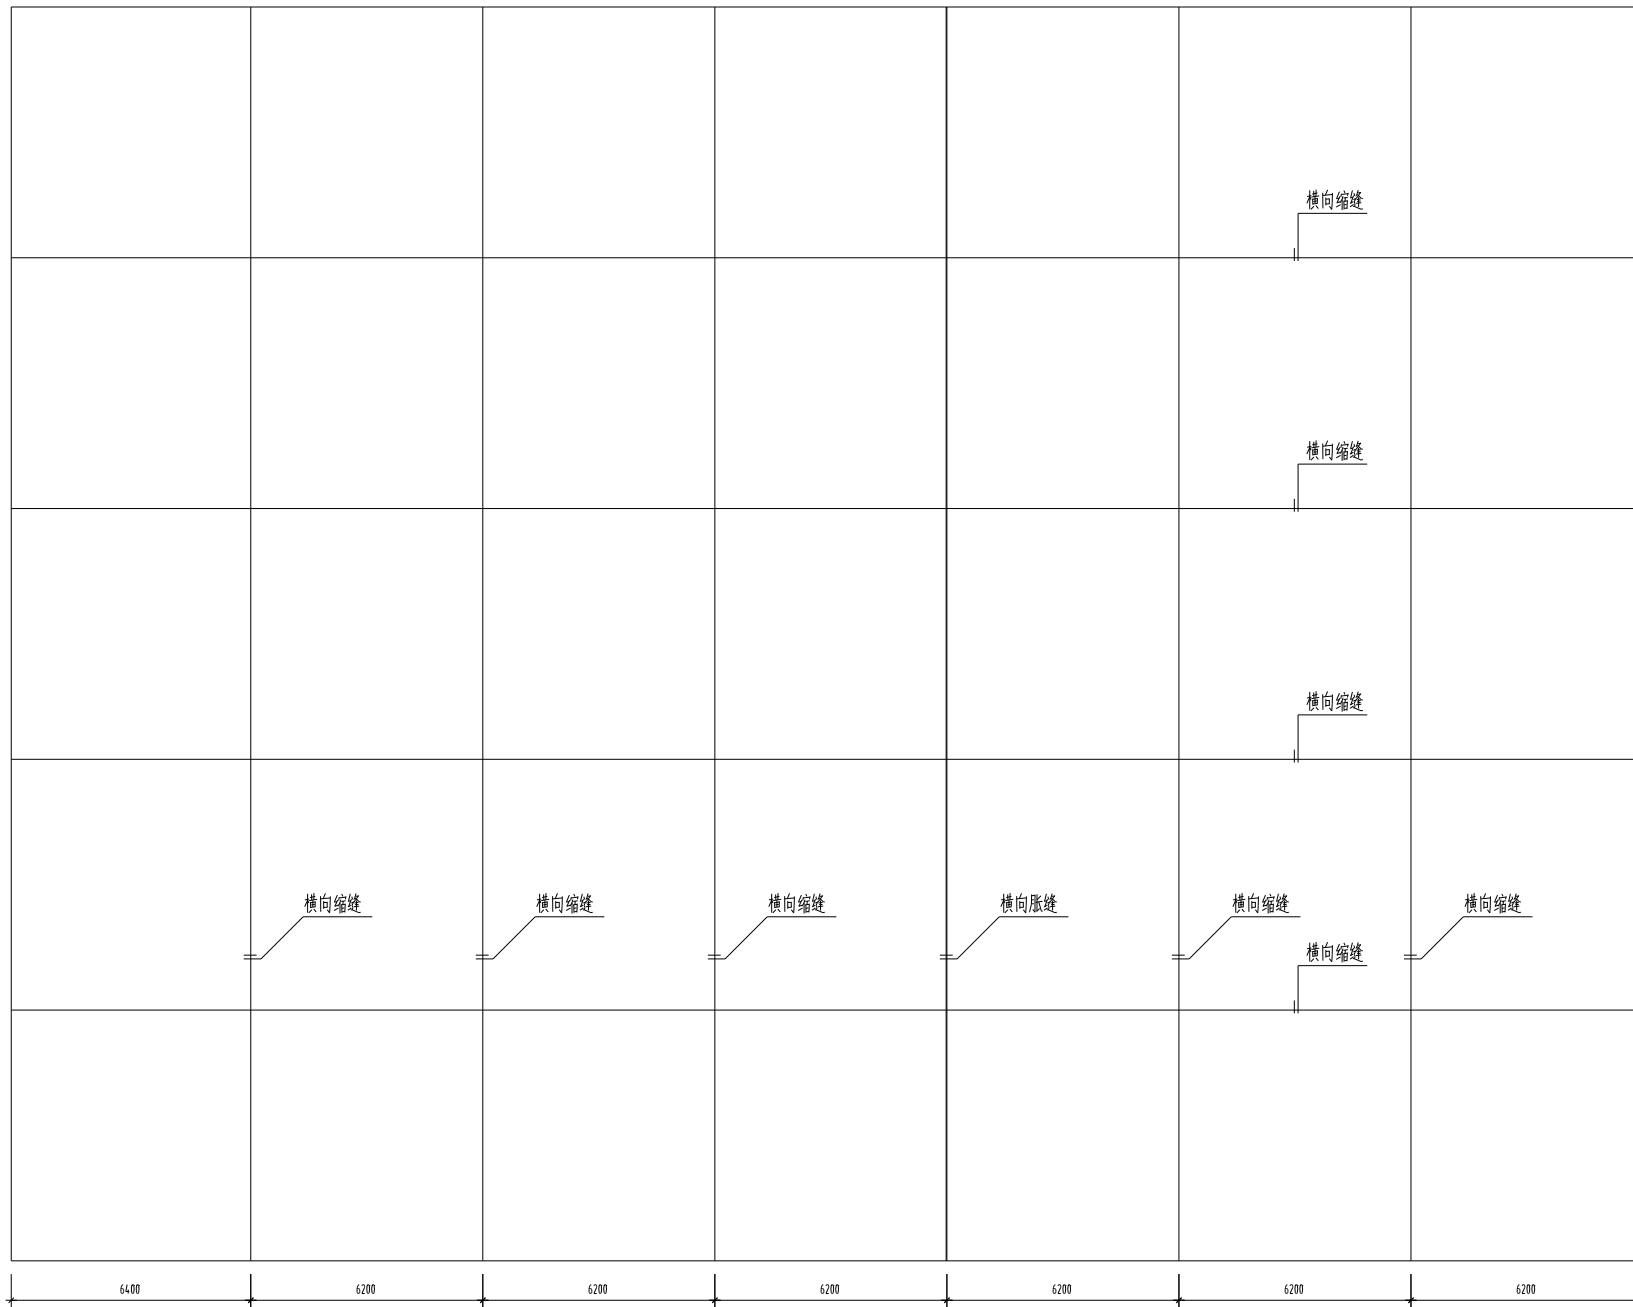

变形缝位置

审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址: 连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话: 0518-85822191				设计号	2025-27F
审 核					图 别	建筑
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市高中数学考场	图 号	1/3
设计负责人	比 例	1:100			出图日期	2025.07
设 计			图纸内容	考场平面布置图	归档日期	

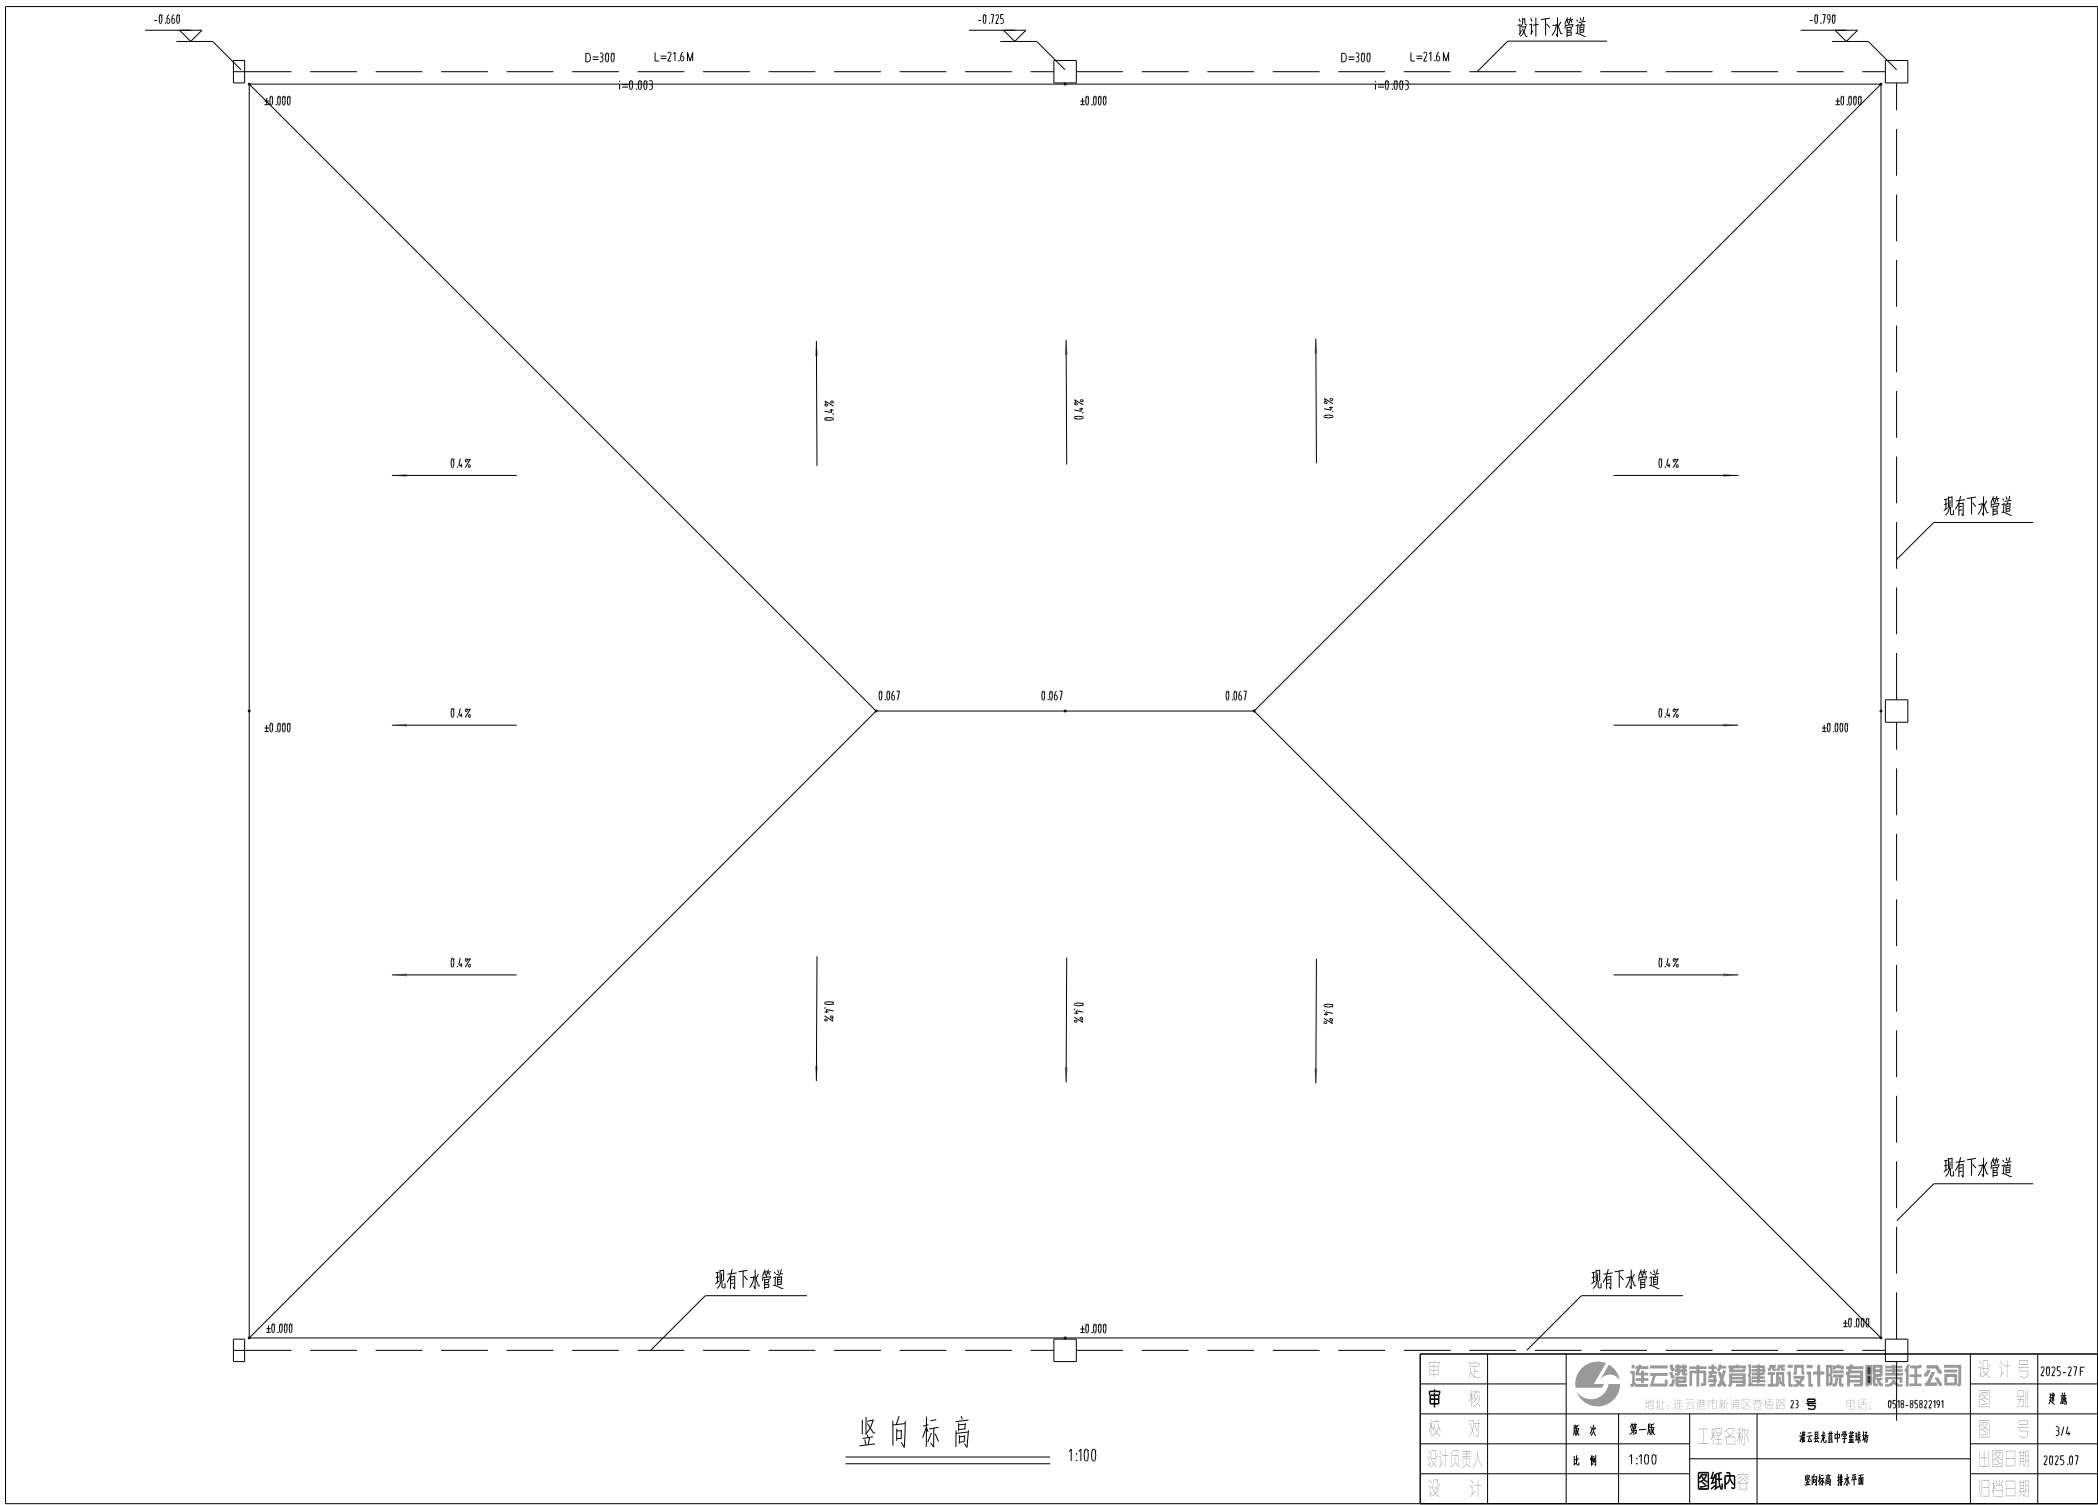



审 定		 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 地址：连云港市新浦区苍梧路 23 号 电话：0518-85822191		设计号	2025-27F
审 核				图 别	建 施
校 对		版 次	第一版	工程名称	连云港市实验中学操场
设计负责人		比 例	1:100	图 号	3/4
设 计				图 纸 内 容	竖向标高 墙体平面
				出图日期	2025.07
				归档日期	


1. 本期尺寸均以毫米计。
2. 本图中 $\phi 0.000$ 所指在轴测图中 $\phi 0$
3. 当施工至完工时,需设置转向施工缝,施工缝处均设在轴测处。
4. 板缝缝槽采用异形的,其结构按另行设计图。
5. 板块中有垂直井的,其前后两端板缝应加大为 70mm 。
6. 板、缝细部详见平面图。
7. 板、缝细部详图见《室外工程》,苏08-2006-3中相关部分
8. 砂浆找平层上的彩色水泥层,处理层上表面,如有空腔是必须清除。

—— 第一层水泥浆(素浆)之后,再抹 $C30$ 混凝土,最薄处 60mm 。


9. 混凝土浇筑厚度 $\geq 150\text{mm}$ 以上,方可进行 HPU 施工。
10. 找平层 HPU 前(后)处理,外饰面由专业厂家施工。
11. 砂浆垫层(素浆)厚度见 $S=30-35$
12. 清水砖墙洞口 $S=30-11$
13. 图中所有标注为清水砖墙内表面标高
14. 施工处外墙照图施工,所用材料见条件表、送检、试验合格。

并由设计、审计、监理单位相关设计单位后方可施工

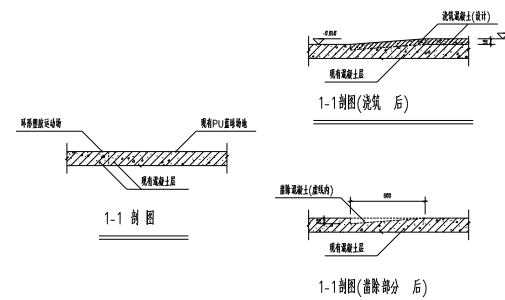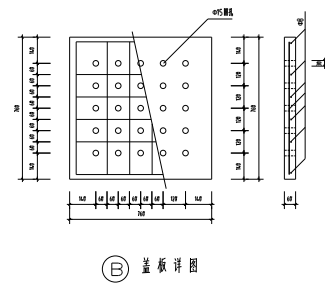

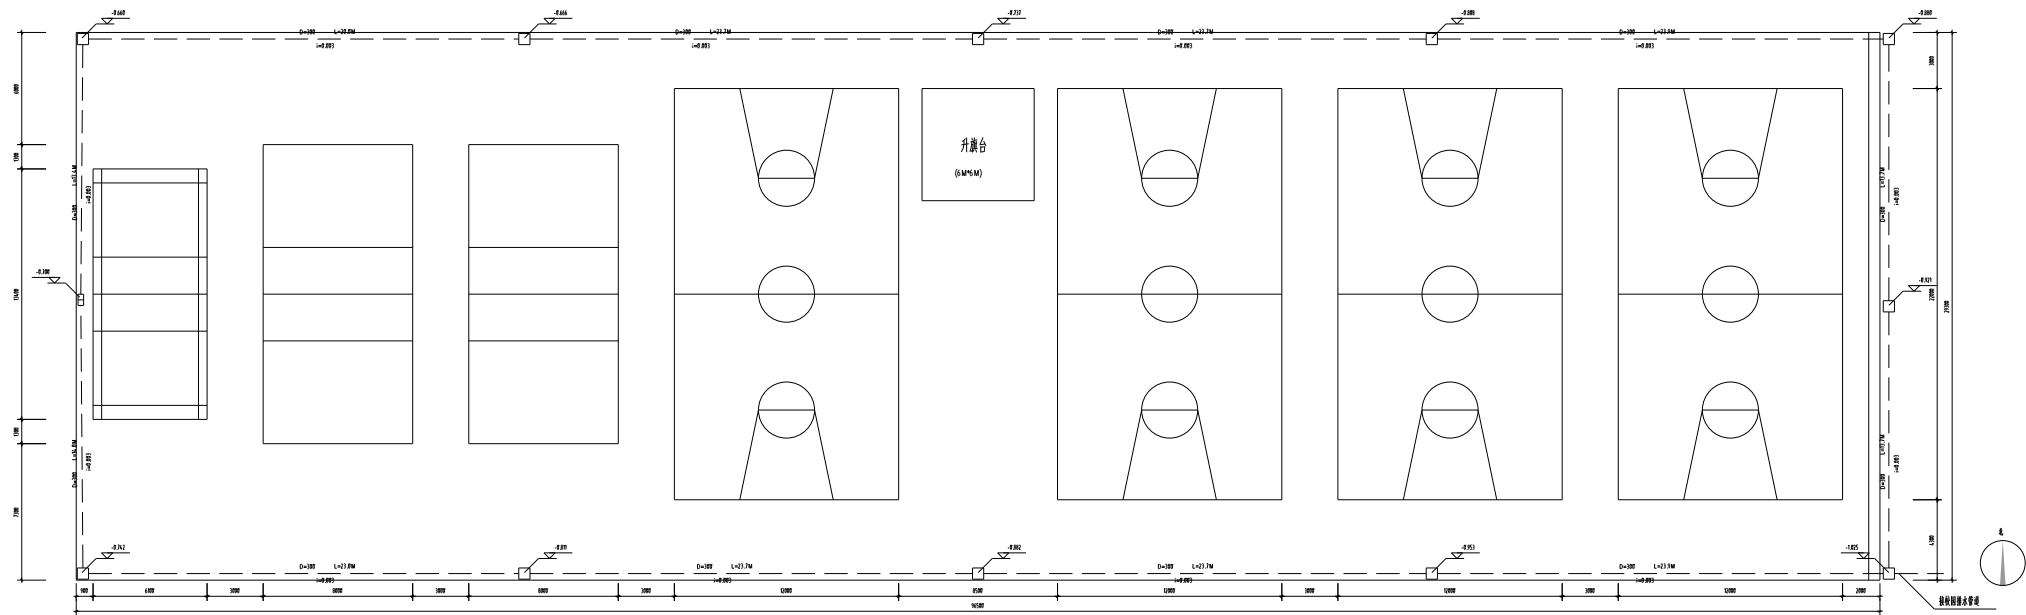

平面图 1:100

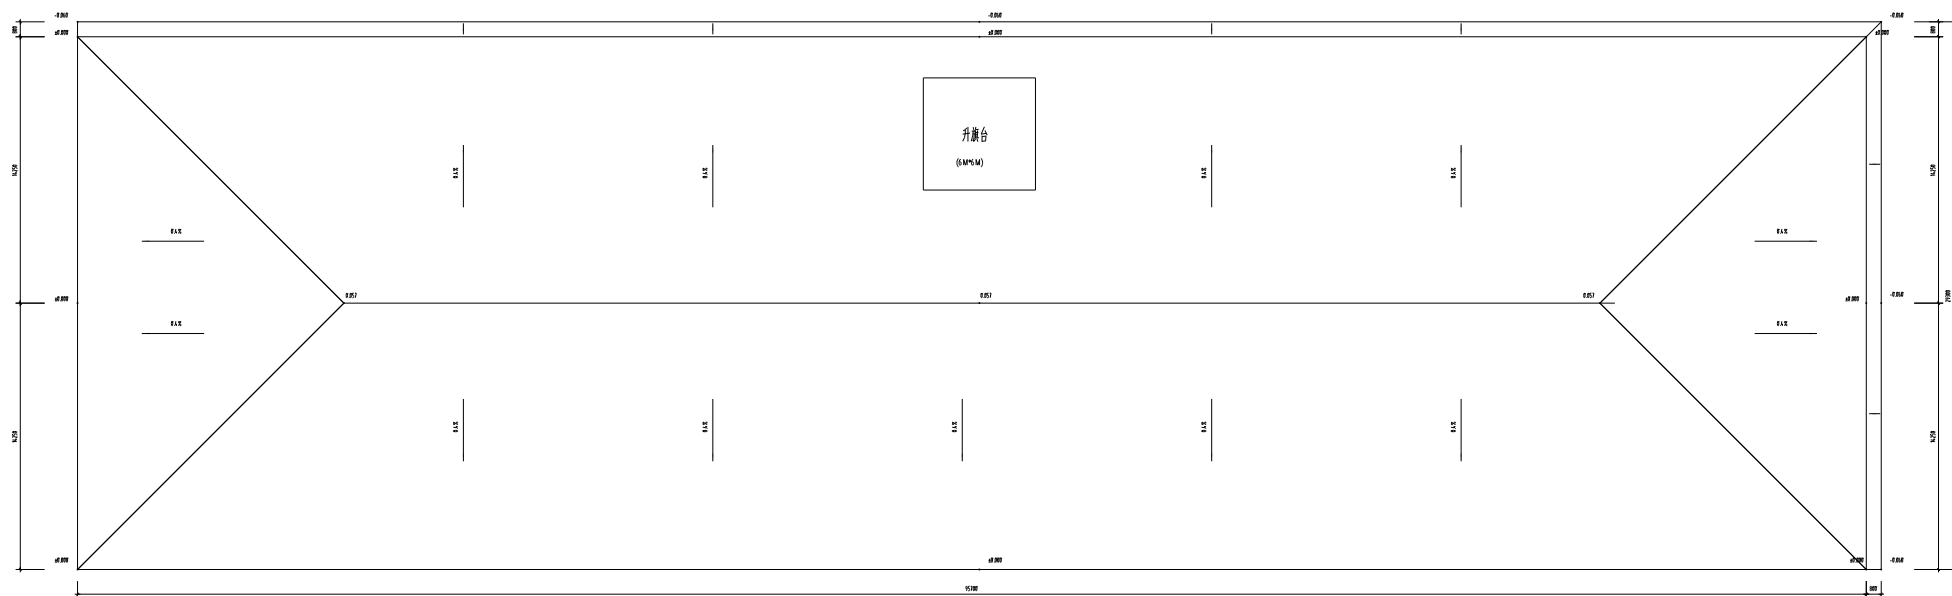


竖向标高 1:100

图例	1
图例	2
图例	3

图例	1	图例	2
图例	3	图例	4
图例	5	图例	6
图例	7	图例	8
图例	9	图例	10
图例	11	图例	12
图例	13	图例	14
图例	15	图例	16
图例	17	图例	18
图例	19	图例	20
图例	21	图例	22
图例	23	图例	24
图例	25	图例	26
图例	27	图例	28
图例	29	图例	30
图例	31	图例	32
图例	33	图例	34
图例	35	图例	36
图例	37	图例	38
图例	39	图例	40
图例	41	图例	42
图例	43	图例	44
图例	45	图例	46
图例	47	图例	48
图例	49	图例	50
图例	51	图例	52
图例	53	图例	54
图例	55	图例	56
图例	57	图例	58
图例	59	图例	60
图例	61	图例	62
图例	63	图例	64
图例	65	图例	66
图例	67	图例	68
图例	69	图例	70
图例	71	图例	72
图例	73	图例	74
图例	75	图例	76
图例	77	图例	78
图例	79	图例	80
图例	81	图例	82
图例	83	图例	84
图例	85	图例	86
图例	87	图例	88
图例	89	图例	90
图例	91	图例	92
图例	93	图例	94
图例	95	图例	96
图例	97	图例	98
图例	99	图例	100

建筑			强电		
结构			弱电		
给排水					
暖通					

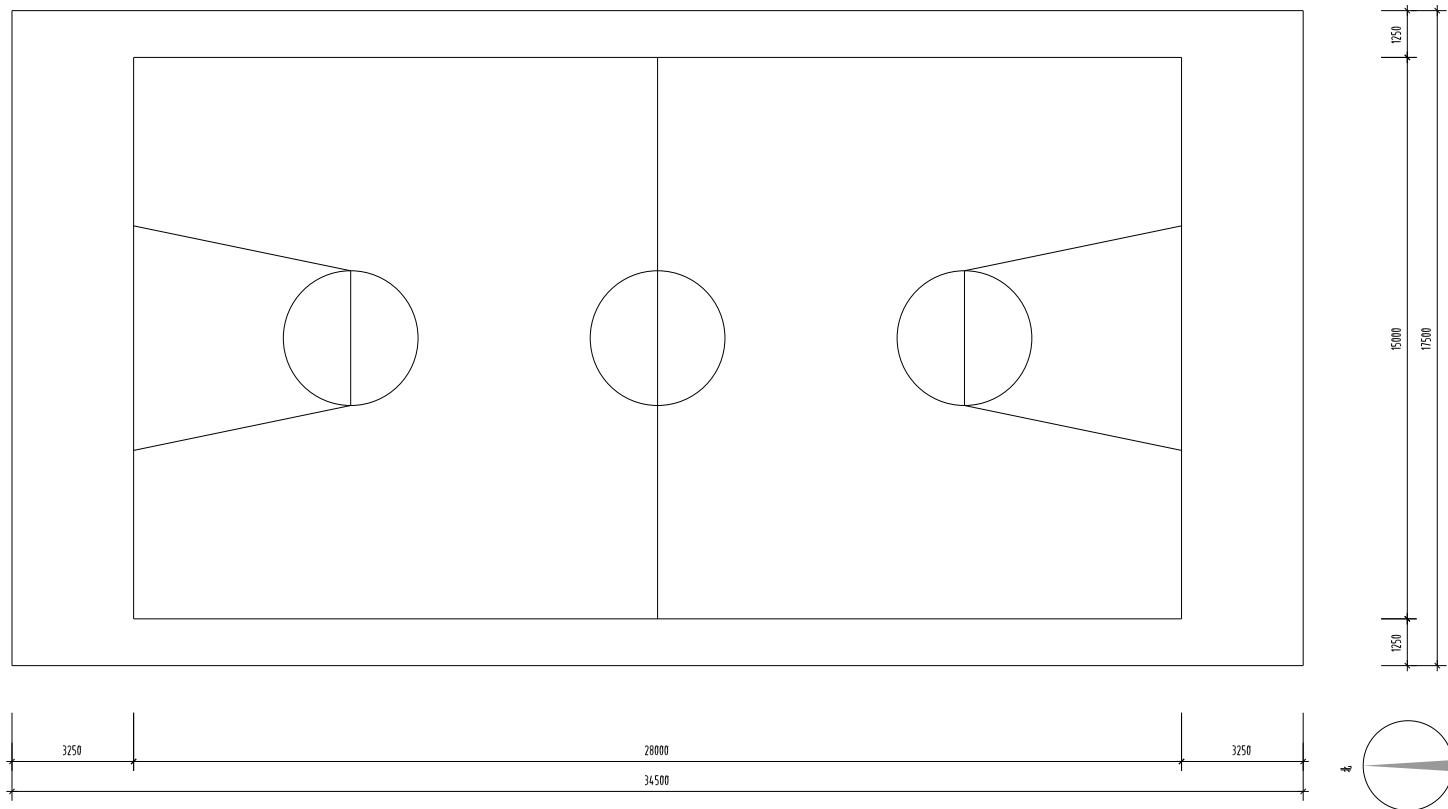


平面图

1:100


审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司				设计号	2025-27H
审 核	地址：连云港市新浦区杏梧路 23 号 电话：0518-85822191				图 别	总图
校 对	版 次	第一版	工程名称	连云港市兴中小学雷锋站	图 号	2/4
设计负责人	比 例	1:100			出图日期	2025.07
设 计	图纸内容			平面图	归档日期	

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字




审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司				设计号	2025-27H
审 核	地址: 连云港市新浦区梧栖巷 23 号 电话: 0518-85822191				图 别	总图
校 对	版 次	第一版	工程名称	灌云县教师培训中心小学操场		
设计负责人	比 例	1:100	图纸内容	意向标稿		
设 计				出图日期	2025.07	
				归档日期		

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字



1:100

审 定	 连云港市教育建筑设计院有限责任公司			设计号	2025-27H	
审 核	地址：连云港市新浦区杏梧路 23 号 电话：0518-85622791			图 别	建筑	
校 对	版 次	第 一 版	工程名称	连云港市兴仁中心小学教学楼	图 号	4/4
设计负责人	比 例	1:100				
设 计	图 纸 内 容		给排水专业扩初		出图日期	2025.07
					归档日期	

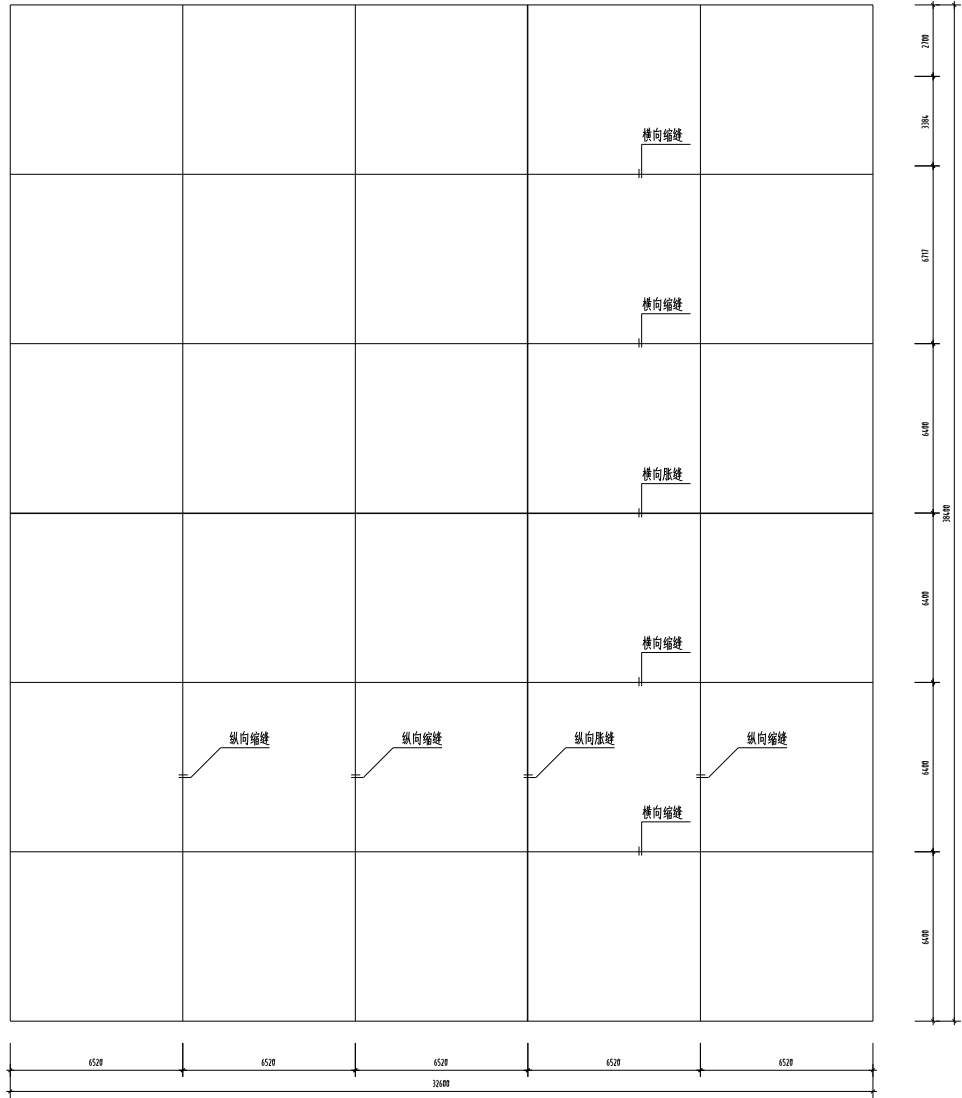

施工说明(三):

- 9:混凝土强度达到75%以上,方可进行硅PU施工;
- 10:硅PU面层8厚(划线),必须由专业厂家派人施工
- 11:施工前必须图纸交底,所用材料需先采样、送检,经检验合格、并由建设、设计、监理等相关单位认可后方可施工

变形缝平面位置 1:100


设计									
审核									
校对									
设计负责人									
设计									

连云港市教育建筑设计院有限责任公司	设计号	2025-211
地址:连云港市赣榆区苍梧路21号 电话:0518-45822101	图别	建筑
图名	图号	3/3
出图日期	2025.07	
图纸内容	名称	名称



施工说明(一):

- | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------------|--------------|------|---------|
| 审 定 |  | | 连云港市教育建筑设计院有限责任公司 | | 设计号 | 2025-27 |
| 审 核 | | | 地址：连云港市海州区苍梧路 23 号 电话：0518-85822761 | | 图 别 | 总图 |
| 校 对 | 图 数 | 第一版 | 工程名称 | 连云港小学初中小学综合楼 | 图 号 | 1/3 |
| 设计负责人 | 比例 | 1:300 | | | 出图日期 | 2025.07 |
| 设计 | | | 图纸内容 | 平面 施工说明 | 出图日期 | |

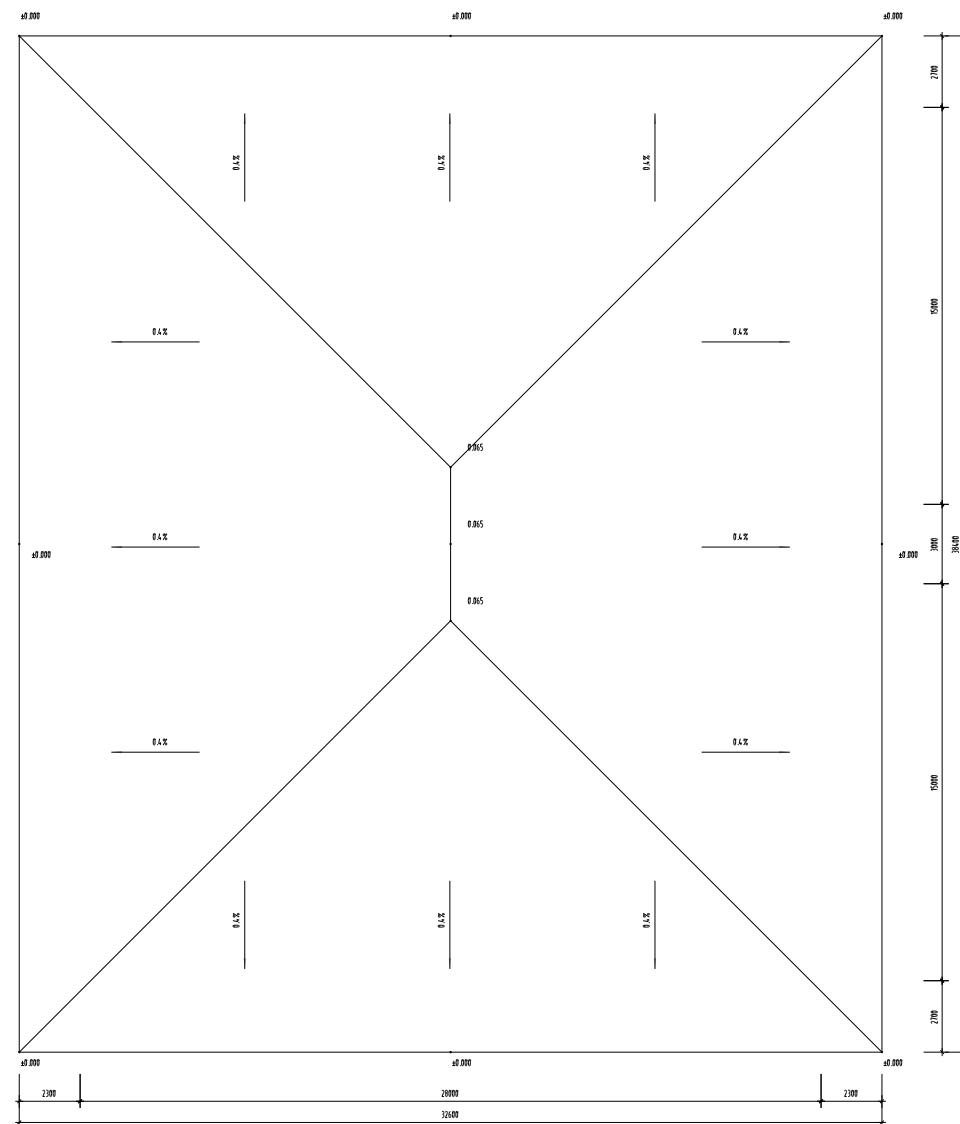

施工说明(二):

竖向标高

1:100

- 5:板坎中有检查井,前、后两条伸缩缝深度应大于 70MM
- 6:胀、缩位置详见平面图。
- 7:胀、缩缝做法详见《室外工程》苏 J08-2006-3
- 8:铲除现有场地上的PU面层,清理混凝土表面,
如有空鼓必须凿除,刷一层水泥浆(界面剂),
之后浇筑C30混凝土,最薄处60厚。

审 定			连云港市教育建筑设计院有限公司		设计号	2025-27
审 核			地址：连云港市海州区苍梧路 23 号 电话：0519-85822191		图 别	建筑
校 对	图 次	第一版	工程名称	连云港市中小学食堂		
设计负责人	比例	1:300	图纸内容	建筑总图		
设计				出图日期	2025.08	
				日期日期		