

云东二道街公厕改造工程

设计阶段：施工图

建设单位：云龙区城管局

专 业：装 饰

日 期：2025年03月

苏州市民用建筑设计院有限责任公司

Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd

设计证书号：甲级 A132016912

强电	弱电				
暖通	动力				
给排水	室内				
建筑	结构				
会签	Confirmed by				

图 纸 目 录

建设单位	云龙区城管局	工程名称	云东二道街公厕改造工程																																																																																																																								
<table><tr><td>序号</td><td>图纸内容</td><td>图纸编号</td><td>图幅</td></tr><tr><td>001</td><td>图纸目录 门窗表 施工说明一</td><td>SM-01</td><td>A2</td></tr><tr><td>002</td><td>施工说明二</td><td>SM-02</td><td>A2</td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>A2</td></tr><tr><td>004</td><td>现状平面图</td><td>P-01</td><td>A2</td></tr><tr><td>005</td><td>拆除平面图</td><td>P-02</td><td>A2</td></tr><tr><td>006</td><td>新建墙体放样图</td><td>P-03</td><td>A2</td></tr><tr><td>007</td><td>平面布置图</td><td>P-04</td><td>A2</td></tr><tr><td>008</td><td>地坪铺装图</td><td>P-05</td><td>A2</td></tr><tr><td>009</td><td>顶棚布置图</td><td>P-06</td><td>A2</td></tr><tr><td>010</td><td>立面索引图</td><td>P-07</td><td>A2</td></tr><tr><td>011</td><td>照明线路布置图</td><td>P-08</td><td>A2</td></tr><tr><td>012</td><td>插座平面布置图</td><td>P-09</td><td>A2</td></tr><tr><td>013</td><td>给水平面布置图</td><td>P-10</td><td>A2</td></tr><tr><td>014</td><td>排水平面布置图</td><td>P-11</td><td>A2</td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td>女卫生间立面图</td><td>E-01</td><td>A2</td></tr><tr><td>017</td><td>男卫生间立面图</td><td>E-02</td><td>A2</td></tr><tr><td>018</td><td>盥洗室立面图</td><td>E-03</td><td>A2</td></tr><tr><td>019</td><td>剖面大样图</td><td>S-01</td><td>A2</td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td>屋面现状平面图</td><td>P-12</td><td>A2</td></tr><tr><td>022</td><td>屋面平面布置图</td><td>P-13</td><td>A2</td></tr><tr><td>023</td><td>屋面钢架布置图</td><td>P-14</td><td>A2</td></tr><tr><td>024</td><td>外立面-1</td><td>WE-01</td><td>A2</td></tr><tr><td>025</td><td>外立面-2</td><td>WE-02</td><td>A2</td></tr><tr><td>026</td><td>外立面-3</td><td>WE-03</td><td>A2</td></tr><tr><td>027</td><td>外立面-4</td><td>WE-04</td><td>A2</td></tr><tr><td>028</td><td>桁架立面尺寸图</td><td>WS-01</td><td>A2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				序号	图纸内容	图纸编号	图幅	001	图纸目录 门窗表 施工说明一	SM-01	A2	002	施工说明二	SM-02	A2	003			A2	004	现状平面图	P-01	A2	005	拆除平面图	P-02	A2	006	新建墙体放样图	P-03	A2	007	平面布置图	P-04	A2	008	地坪铺装图	P-05	A2	009	顶棚布置图	P-06	A2	010	立面索引图	P-07	A2	011	照明线路布置图	P-08	A2	012	插座平面布置图	P-09	A2	013	给水平面布置图	P-10	A2	014	排水平面布置图	P-11	A2	015				016	女卫生间立面图	E-01	A2	017	男卫生间立面图	E-02	A2	018	盥洗室立面图	E-03	A2	019	剖面大样图	S-01	A2	020				021	屋面现状平面图	P-12	A2	022	屋面平面布置图	P-13	A2	023	屋面钢架布置图	P-14	A2	024	外立面-1	WE-01	A2	025	外立面-2	WE-02	A2	026	外立面-3	WE-03	A2	027	外立面-4	WE-04	A2	028	桁架立面尺寸图	WS-01	A2				
序号	图纸内容	图纸编号	图幅																																																																																																																								
001	图纸目录 门窗表 施工说明一	SM-01	A2																																																																																																																								
002	施工说明二	SM-02	A2																																																																																																																								
003			A2																																																																																																																								
004	现状平面图	P-01	A2																																																																																																																								
005	拆除平面图	P-02	A2																																																																																																																								
006	新建墙体放样图	P-03	A2																																																																																																																								
007	平面布置图	P-04	A2																																																																																																																								
008	地坪铺装图	P-05	A2																																																																																																																								
009	顶棚布置图	P-06	A2																																																																																																																								
010	立面索引图	P-07	A2																																																																																																																								
011	照明线路布置图	P-08	A2																																																																																																																								
012	插座平面布置图	P-09	A2																																																																																																																								
013	给水平面布置图	P-10	A2																																																																																																																								
014	排水平面布置图	P-11	A2																																																																																																																								
015																																																																																																																											
016	女卫生间立面图	E-01	A2																																																																																																																								
017	男卫生间立面图	E-02	A2																																																																																																																								
018	盥洗室立面图	E-03	A2																																																																																																																								
019	剖面大样图	S-01	A2																																																																																																																								
020																																																																																																																											
021	屋面现状平面图	P-12	A2																																																																																																																								
022	屋面平面布置图	P-13	A2																																																																																																																								
023	屋面钢架布置图	P-14	A2																																																																																																																								
024	外立面-1	WE-01	A2																																																																																																																								
025	外立面-2	WE-02	A2																																																																																																																								
026	外立面-3	WE-03	A2																																																																																																																								
027	外立面-4	WE-04	A2																																																																																																																								
028	桁架立面尺寸图	WS-01	A2																																																																																																																								
<table><tr><td colspan="4">门窗表</td></tr><tr><td>名称</td><td>设计编号</td><td colspan="2">门窗洞口尺寸/mm</td></tr><tr><td></td><td></td><td>宽度</td><td>高度</td></tr><tr><td></td><td></td><td>数量</td><td>备注</td></tr><tr><td rowspan="2">门</td><td>M-1</td><td>900</td><td>2200</td></tr><tr><td>MD-1</td><td>1600</td><td>2200</td></tr><tr><td rowspan="3">窗</td><td>C-1</td><td>900</td><td>1300</td></tr><tr><td>GC-1</td><td>1500</td><td>900</td></tr><tr><td>GC-2</td><td>1200</td><td>1000</td></tr></table>				门窗表				名称	设计编号	门窗洞口尺寸/mm				宽度	高度			数量	备注	门	M-1	900	2200	MD-1	1600	2200	窗	C-1	900	1300	GC-1	1500	900	GC-2	1200	1000																																																																																							
门窗表																																																																																																																											
名称	设计编号	门窗洞口尺寸/mm																																																																																																																									
		宽度	高度																																																																																																																								
		数量	备注																																																																																																																								
门	M-1	900	2200																																																																																																																								
	MD-1	1600	2200																																																																																																																								
窗	C-1	900	1300																																																																																																																								
	GC-1	1500	900																																																																																																																								
	GC-2	1200	1000																																																																																																																								

施 工 说 明

一、所适用的现行国家及江苏省设计规范及标准： (1)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 (2)《民用建筑设计通则》 (GB50352-2005) (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) (4)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 (5)《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》2013 (6)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 (7)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) (8)国家及地方现行的有关法规、规范 及技术标准
二、设计规模及范围： 1、本装饰工程为云东二道街公厕改造工程。 2、装饰工程设计包括室内平面、立面、剖面、顶面、墙面、地面及节点详图。对于专业设备设计部分，由业主另行委托专业公司进行二次设计，在二次设计中，遵循原建筑室内设计，构思方案并经原设计人员同意后方可工。 3、承建商在进行工程中，应采用最佳及最合适的标准。同时，业主方总监也有权要求承建商在工程实施中采用他认为最好的标准。但必须满足中华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。
三、设计标高和定位及其它： 1、本装饰工程建筑装饰完成面设计相对标高为0.00。 2、本设计平面部分所注尺寸以米为单位，立面及剖面部分所注尺寸以毫米为单位。 3、轻钢隔墙做法按相应的现行墙体砌筑规范执行。
四、吊顶工程： 1、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定 (1)在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。 (2)吊顶内的通风和水电管道等隐蔽工程应安装完毕，消防系统安装并试压完毕。 (3)吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑，应根据工程情况适当布置。 (4)轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具和其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。
2、龙骨安装 (1)安装龙骨的基体质量，应符合相关国家标准规定。 (2)主龙骨吊点间距，应按设计推荐选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。 (3)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。
4、水管及有震动的电器、风道等，须另行吊挂在顶板上，不得与吊顶龙骨相连。 5、装饰工程施工中作好与设备等相关工种协调配合工作，在保证装饰效果前提下，空调风口、消防喷淋等位置做到均衡布置。个别设备在影响整体效果时作适当调整。
6、金属扣板吊顶工程： (1)、施工准备 1.2、材料要求 轻钢龙骨及轻钢龙骨专用吊挂件、铝扣板和辅材必须符合国家标准和设计要求，必须有质量合格证明书和出场检测证明及厂家提供的详细的技术性能。 1.3、主要工具 (1)电动机具：电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电焊机、自攻螺丝钻、手提圆盘锯、手提线锯机。 (2)手动工具：射钉枪、拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠。
(2)、工艺流程 弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线→固定吊挂件→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→罩面板安装→验收 (3)、操作工艺 3.1)、弹顶棚标高水平线、划龙骨分档线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出+500m水平点，弹出水准线，从水准线量至吊顶设计高度加上金属板的厚度和折边的高度，用粉线沿墙(柱)弹出吊顶中龙骨、边龙骨的下皮线。按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置，主龙骨宜平行房间长向安装，一般从吊顶中心向两边分，间距为900~1200mm，一般取1000mm为宜。
3.2)、固定吊挂件8MM 膨胀螺栓固定吊件，然后安装专用龙骨，调平后再安装铝扣板，同时根据实际需要留检查口，主龙骨(即短方向跨度)安装时按1/200起拱灯具、风口及检修口等要设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，要另设吊挂件与结构连接。 3.3)、安装边龙骨边龙骨要按弹线安装，沿墙(柱)上的边龙骨控制线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上或用射钉枪固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。铝扣板用密封胶直接收边。
3.4)、安装主龙骨 主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900mm~1200mm，一般取1000mm 为宜。主龙骨应起拱，起拱高度为房间短跨度的1/500。主龙骨的悬臂段不应大于300 否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错m 开。相邻主龙骨吊挂件正反安装，以保证主龙骨的稳定性，主龙骨挂好后应调平。
3.5)、安装次龙骨 次龙骨与吊杆用专用吊卡或螺栓连接，铝扣板的次龙骨，应使用产品厂家提供的专用次龙骨，与主龙骨直接连接用L形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用拉铆钉铆固或螺钉固定。
3.6)、铝扣板安装 铝扣板直接进行吊挂或增加主龙骨，主龙骨间距1000mm为宜，板式吊顶龙骨形式与条板配套。铝扣板吊顶与四周墙面所留空隙，用金属压条与吊顶找齐，金属压缝条材质宜与金属板面相同。 3.7)、饰面板上的灯具等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留，使用材料宜与母体相同，安装时应严格控制整体性刚度和承载力。
(4)、质量标准

设计单位
DESIGN INSTITUTE



苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
证书编号: B232071543
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027

注册章
REGISTRATION STAMP

日期 DATE	比例 SCALE	

审核人
CHECKER

云龙区城管局

项目名称
PROJECT

云东二道街公厕改造工程

子项目名称 SUB-PROJECT	
项目编号 PROJECT NO.	子项目编号 SUB-PROJECT NO.

图线名称
DRAWING TITLE

目录 门窗表 施工说明一

专业 DISCIPLINE	装 饰	阶 段 STAGE	施工图
图 号 DRAWING	SM-01	版 次 REV	
负责人 RESPONSIBILITY	姓 名 NAME	签 字 SIGNATURE	
项目负责人 PRINCIPAL IN CHARGE	王圣洁	王圣洁	
审 定 APPROVED	王圣洁	王圣洁	
审 核 REVIEWED	王圣洁	王圣洁	
专业负责人 PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE	王圣洁	王圣洁	
校 对 CHECKED	肖 戟	肖 戟	
设 计 DESIGN	沈文明	沈文明	
绘 图 DRAWN	沈文明	沈文明	

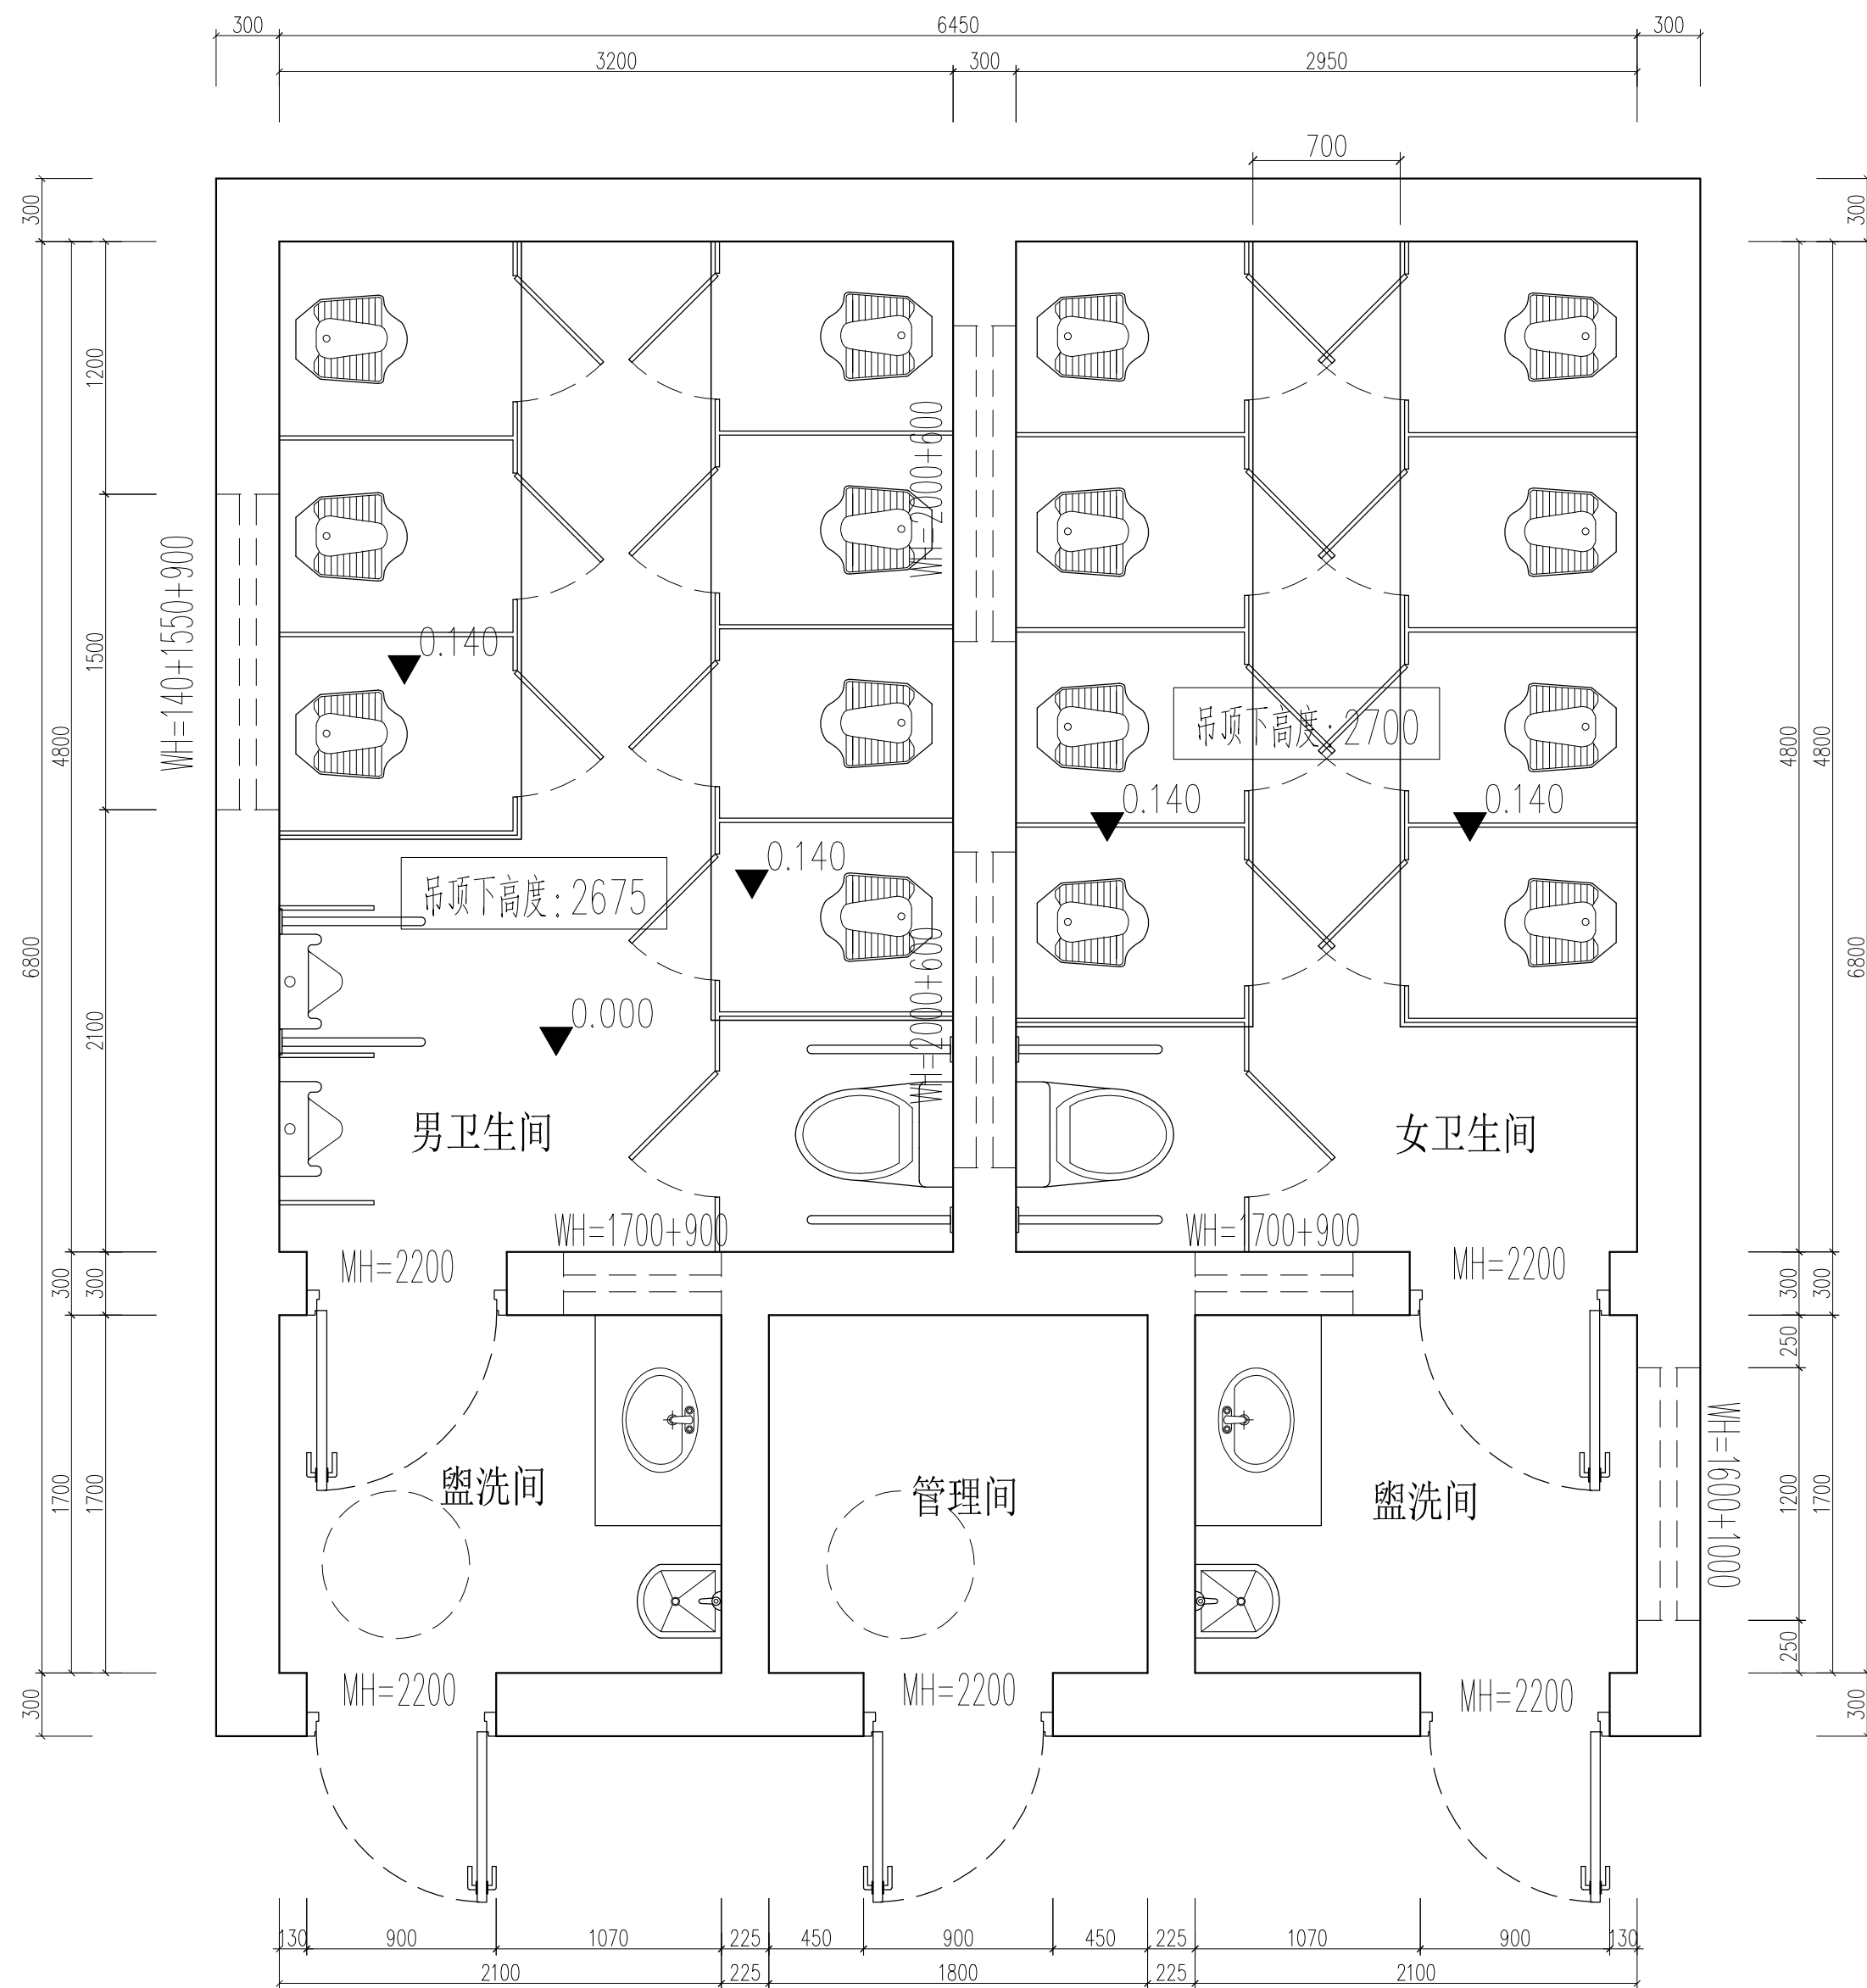
会 签	建 筑 Architecture	公 排 水 Plumbing	瞬 通 HMAC	强 电 Electricity		
Confirmed by	结 构 Structure	室 内 Interior	动 力 Power	弱 电 ELV		

施工说明

[illegible]

设计单位 DESIGN INSTITUTE  苏州市民用建筑设计院有限责任公司 Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd 设计证书号: 甲级 A132016912 勘察证书号: 甲级 B232016919 地基基础工程专业承包壹级 建筑装饰装修工程专业承包贰级 特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级 证书编号: D232071543 地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢 YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD, CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU TEL+FAK : 0512-65189617 65306027			
注册章 REGISTRATION STAMP			
日期 DATE	比例 SCALE		
建设单位 CLIENT 云龙区城管局			
项目名称 PROJECT 云东二道街公厕改造工程			
子项名称 SUB-PROJECT			
项目编号 PROJECT NO.	子项编号 SUB-PROJECT NO.		
图纸名称 DRAWING TITLE 施工说明二			
专业 DISCIPLINE	装 饰	阶 段	施工图
图 号 DRAWING	SM-02	版 次	
负责人 RESPONSIBILITY	姓名 NAME	签字 SIGNATURE	
项目负责人 PRINCIPAL IN CHARGE	王圣洁	王圣洁	
审 定 APPROVED	王圣洁	王圣洁	
审 核 REVIEWED	王圣洁	王圣洁	
专业负责人 PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE	王圣洁	王圣洁	
校 对 CHECKED	肖 戟	肖 戟	
设 计 DESIGN	沈文明	沈文明	
绘 图 DRAWN	沈文明	沈文明	

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

[illegible]

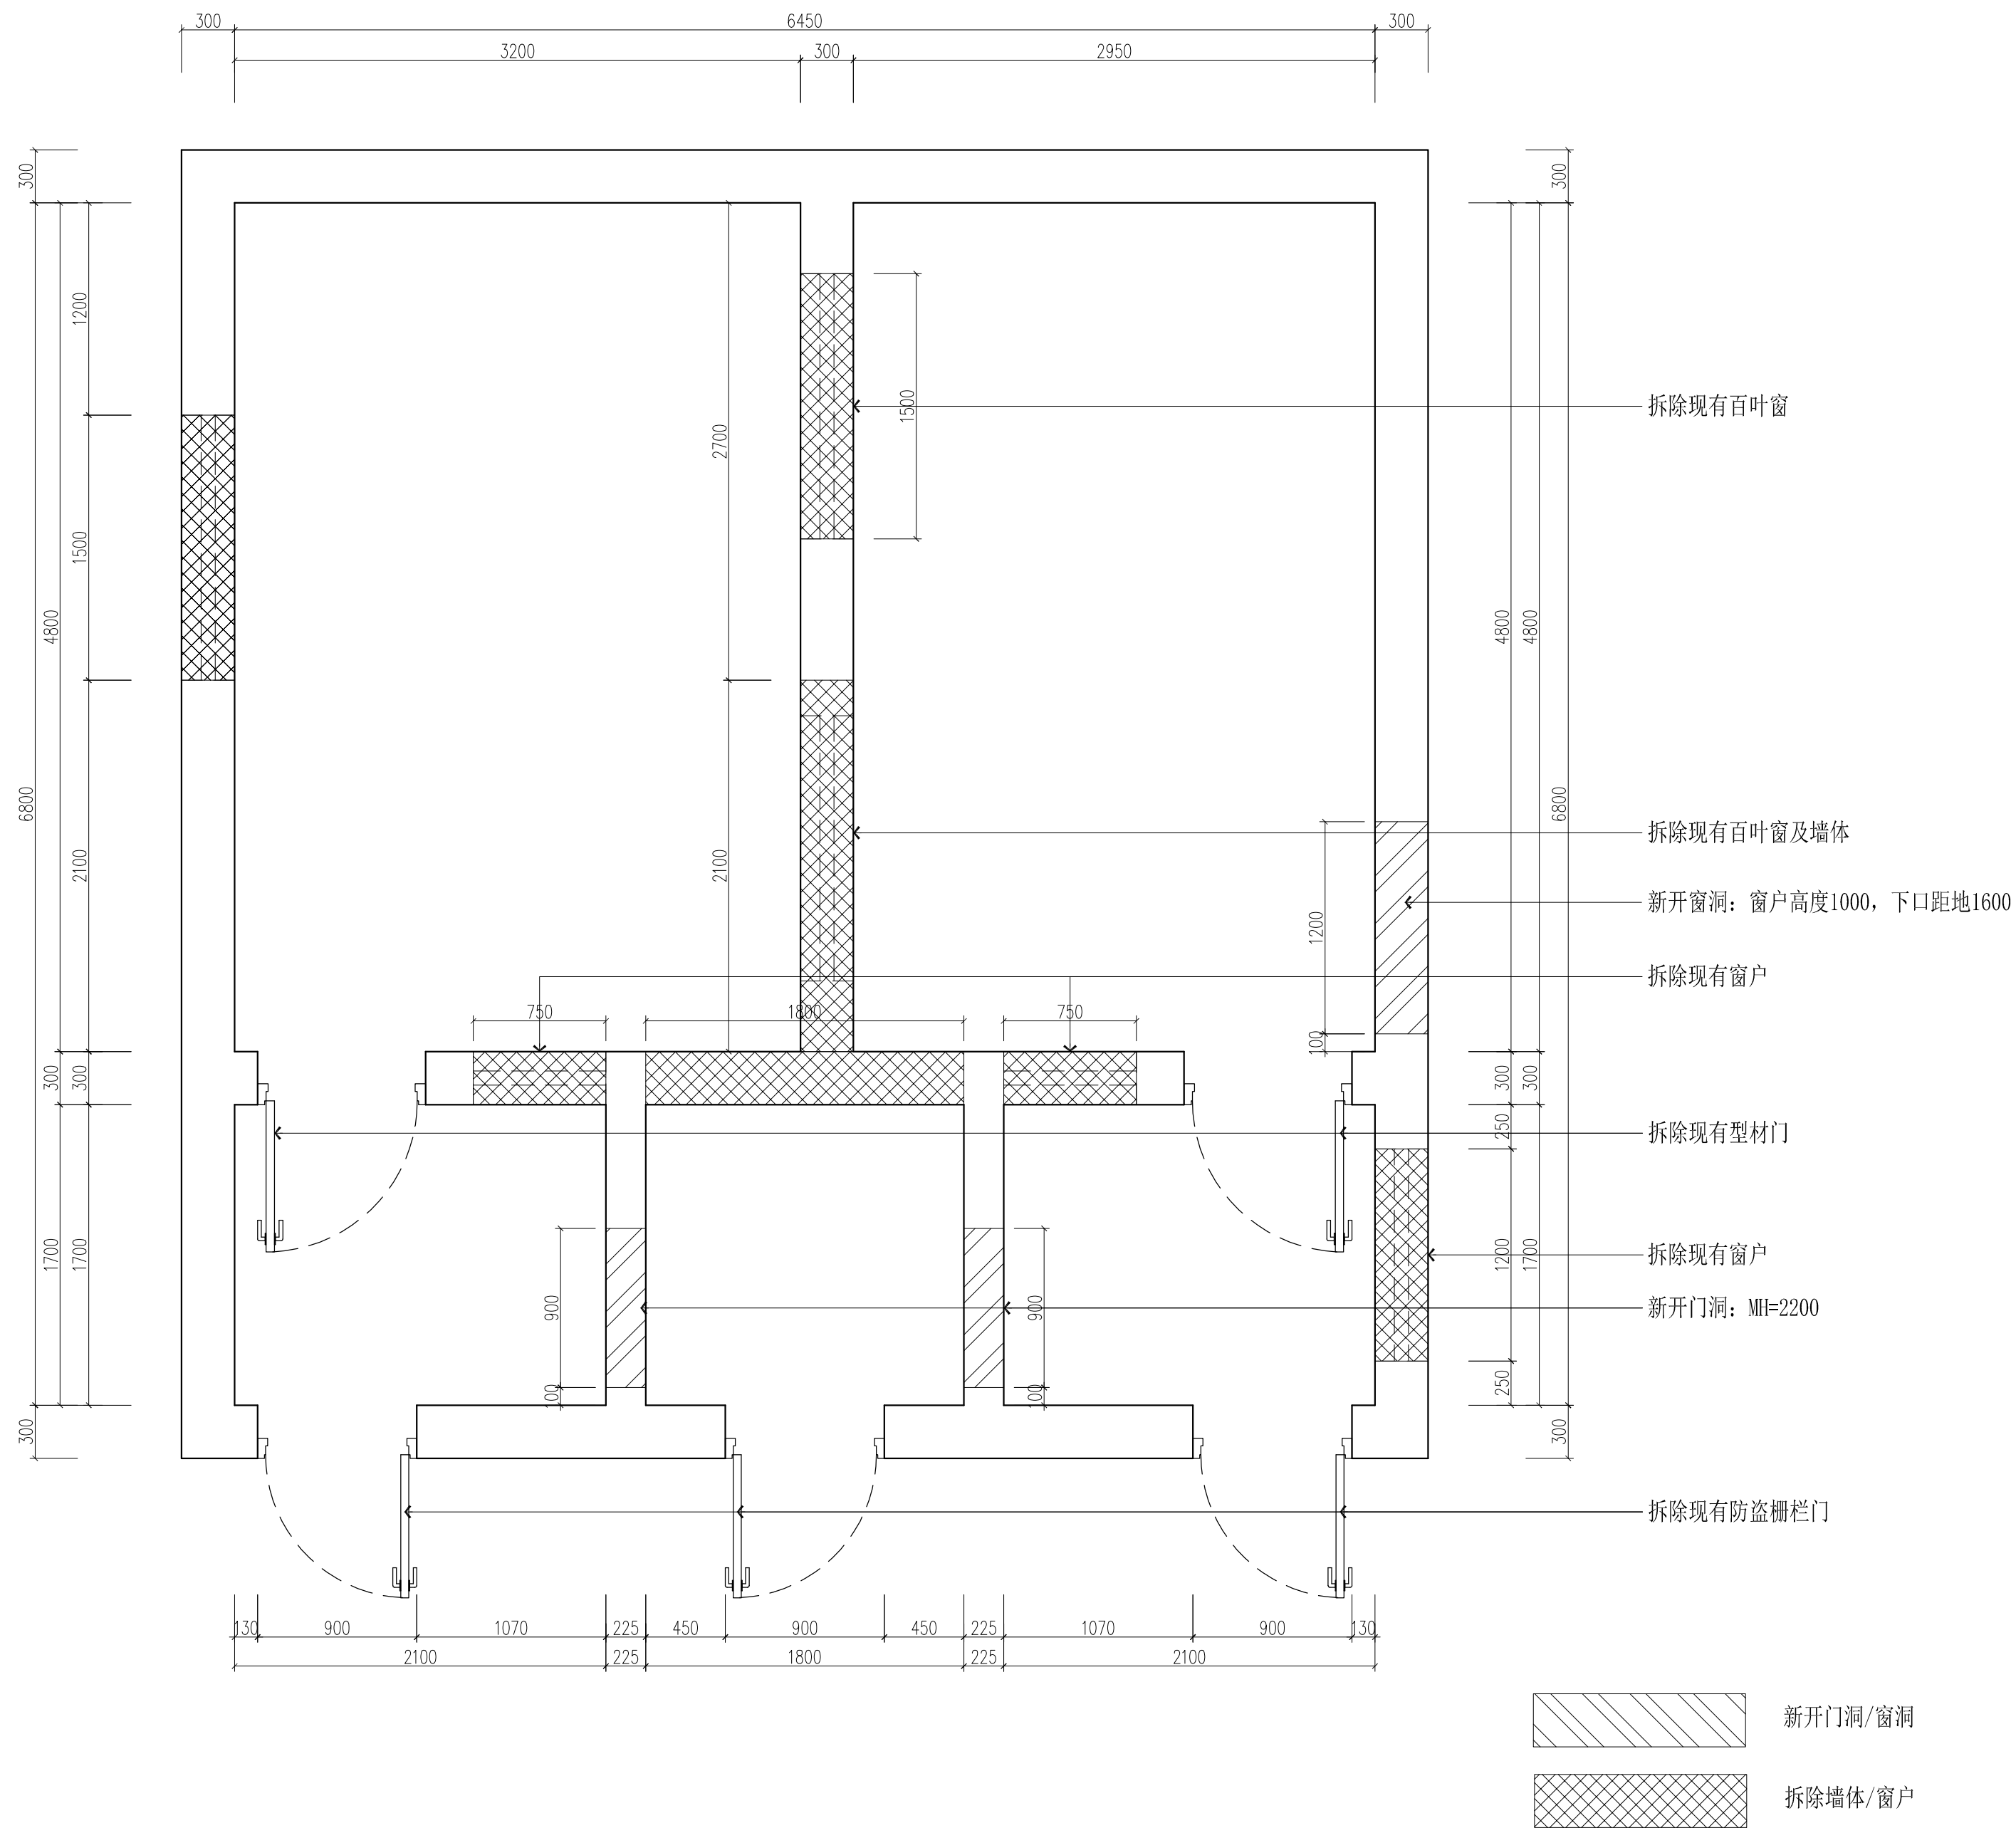
拆除备注：

- ①、拆除盥洗间、管理间、男卫生间、女卫生间：地面600*600防滑地砖，300*600墙砖，现有顶棚铝扣板吊顶。
- ②、拆除盥洗间洗手台、男卫生间、女卫生间现有蹲便器、马桶、隔断、小便斗、拖把池等。
- ③、拆除男女卫生间隔墙高窗铝合金百叶。
- ④、拆除现有门窗，铲除现有外墙涂料。


 现状平面图
 SCALE/1:40

设计单位 DESIGN INSTITUTE  苏州市民用建筑设计院有限责任公司 Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd 设计证书号: 甲级 A132016912 勘察证书号: 甲级 B232016919 地基基础工程专业承包壹级 建筑装饰装修工程专业承包贰级 特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级 证书编号: D232071543 地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢 CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU TEL-FAX : 0512-65189617 65306027			
注册章 REGISTRATION STAMP			
日期 DATE		比例 SCALE	
图例 LEGEND			
项目名称 PROJECT			
子项名称 SUB-PROJECT			
项目编号 PROJECT NO.		子项编号 SUB-PROJECT NO.	
图名 DRAWING TITLE			
专业 DISCIPLINE			
图号 DRAWING NO.		版次 REV.	
现状 RESPONSIBILITY		姓名 NAME	
项目负责人 PRINCIPAL IN CHARGE		王圣洁	
审定 APPROVED		王圣洁	
审核 REVIEWED		王圣洁	
专业负责人 PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE		王圣洁	
校对 CHECKED		肖戟	
设计 DESIGN		沈文明	
制图 DRAWING		沈文明	


本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

[illegible]

P02
P-02
 墙体拆除放样图
 SCALE:1/40

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

设计单位
DESIGN INSTITUTE



苏州市民用建筑设计院有限责任公司

Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
特种工程(结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: B232071543

地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98 ZHUHUI ROAD

CHANGJIANG DISTRICT, SUZHOU

TEL-FAX :0512-65189617 65306027

執業證書

REGISTRATION STAMP

日期 DATE	比例 SCALE

1998

CUNET

云龙区城管局

项目名称	项目内容	项目金额	项目进度	项目备注
1. 项目一	项目一内容	1000000	100%	项目一备注
2. 项目二	项目二内容	2000000	80%	项目二备注
3. 项目三	项目三内容	3000000	60%	项目三备注
4. 项目四	项目四内容	4000000	40%	项目四备注
5. 项目五	项目五内容	5000000	20%	项目五备注
6. 项目六	项目六内容	6000000	10%	项目六备注
7. 项目七	项目七内容	7000000	5%	项目七备注
8. 项目八	项目八内容	8000000	2%	项目八备注
9. 项目九	项目九内容	9000000	1%	项目九备注
10. 项目十	项目十内容	10000000	0%	项目十备注

PROJ

云东二道街公厕改造工程

子項名稱

SUB-PN

1000

项目编号

PROJECT

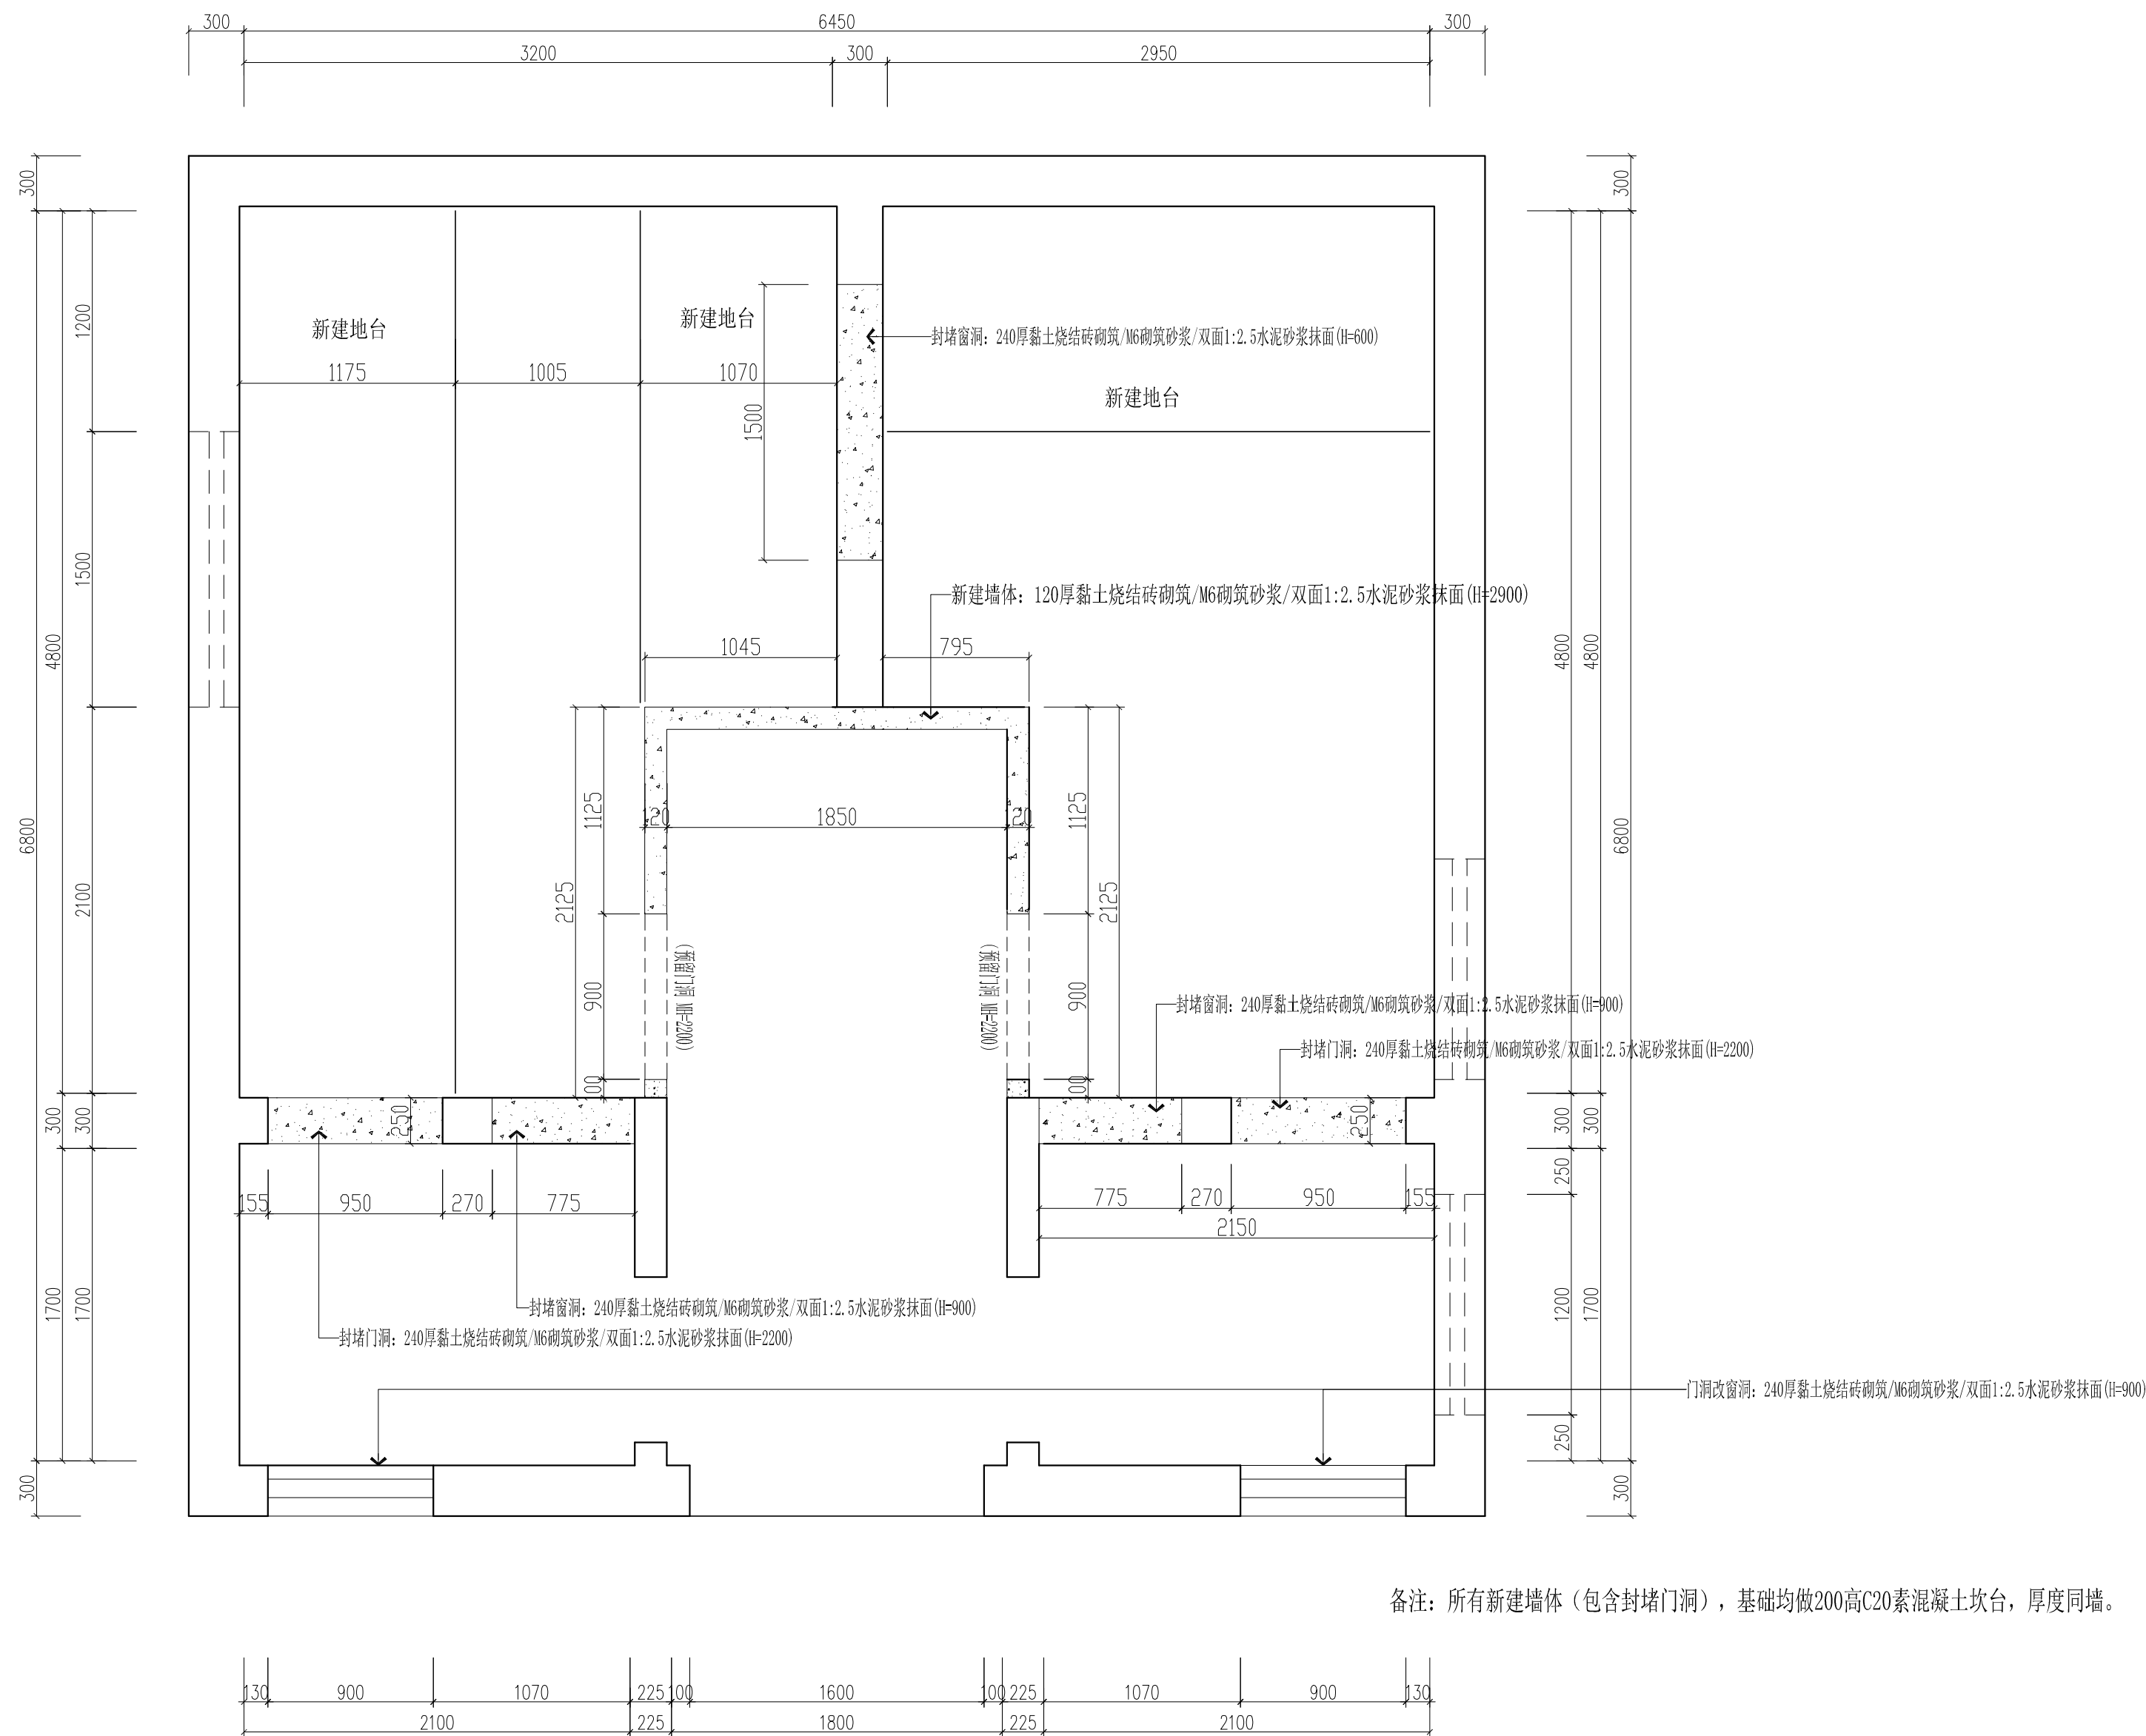
同級分類

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 84

墙体拆除放样图

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| 号
DISCIPLINE | 装 饰 | 版 数 | 施工图 |
| 号
DRAWING | P-02 | 版 次 | |
| 责 任
RESPONSIBILITY | 姓 名 | 签 字 | |
| 责任人
RESPONSIBLE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 责 任 人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审核人
PERSONAL PRISON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 校 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 制 图
DRAWING | 沈文明 | 沈文明 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| 会 签
Confirmed by | 建 筑
Architecture | | | | | | | | | 强 电
Electricity | | |
| | 结 构
Structure | | | | | | | | | 弱 电
Electricity | | |



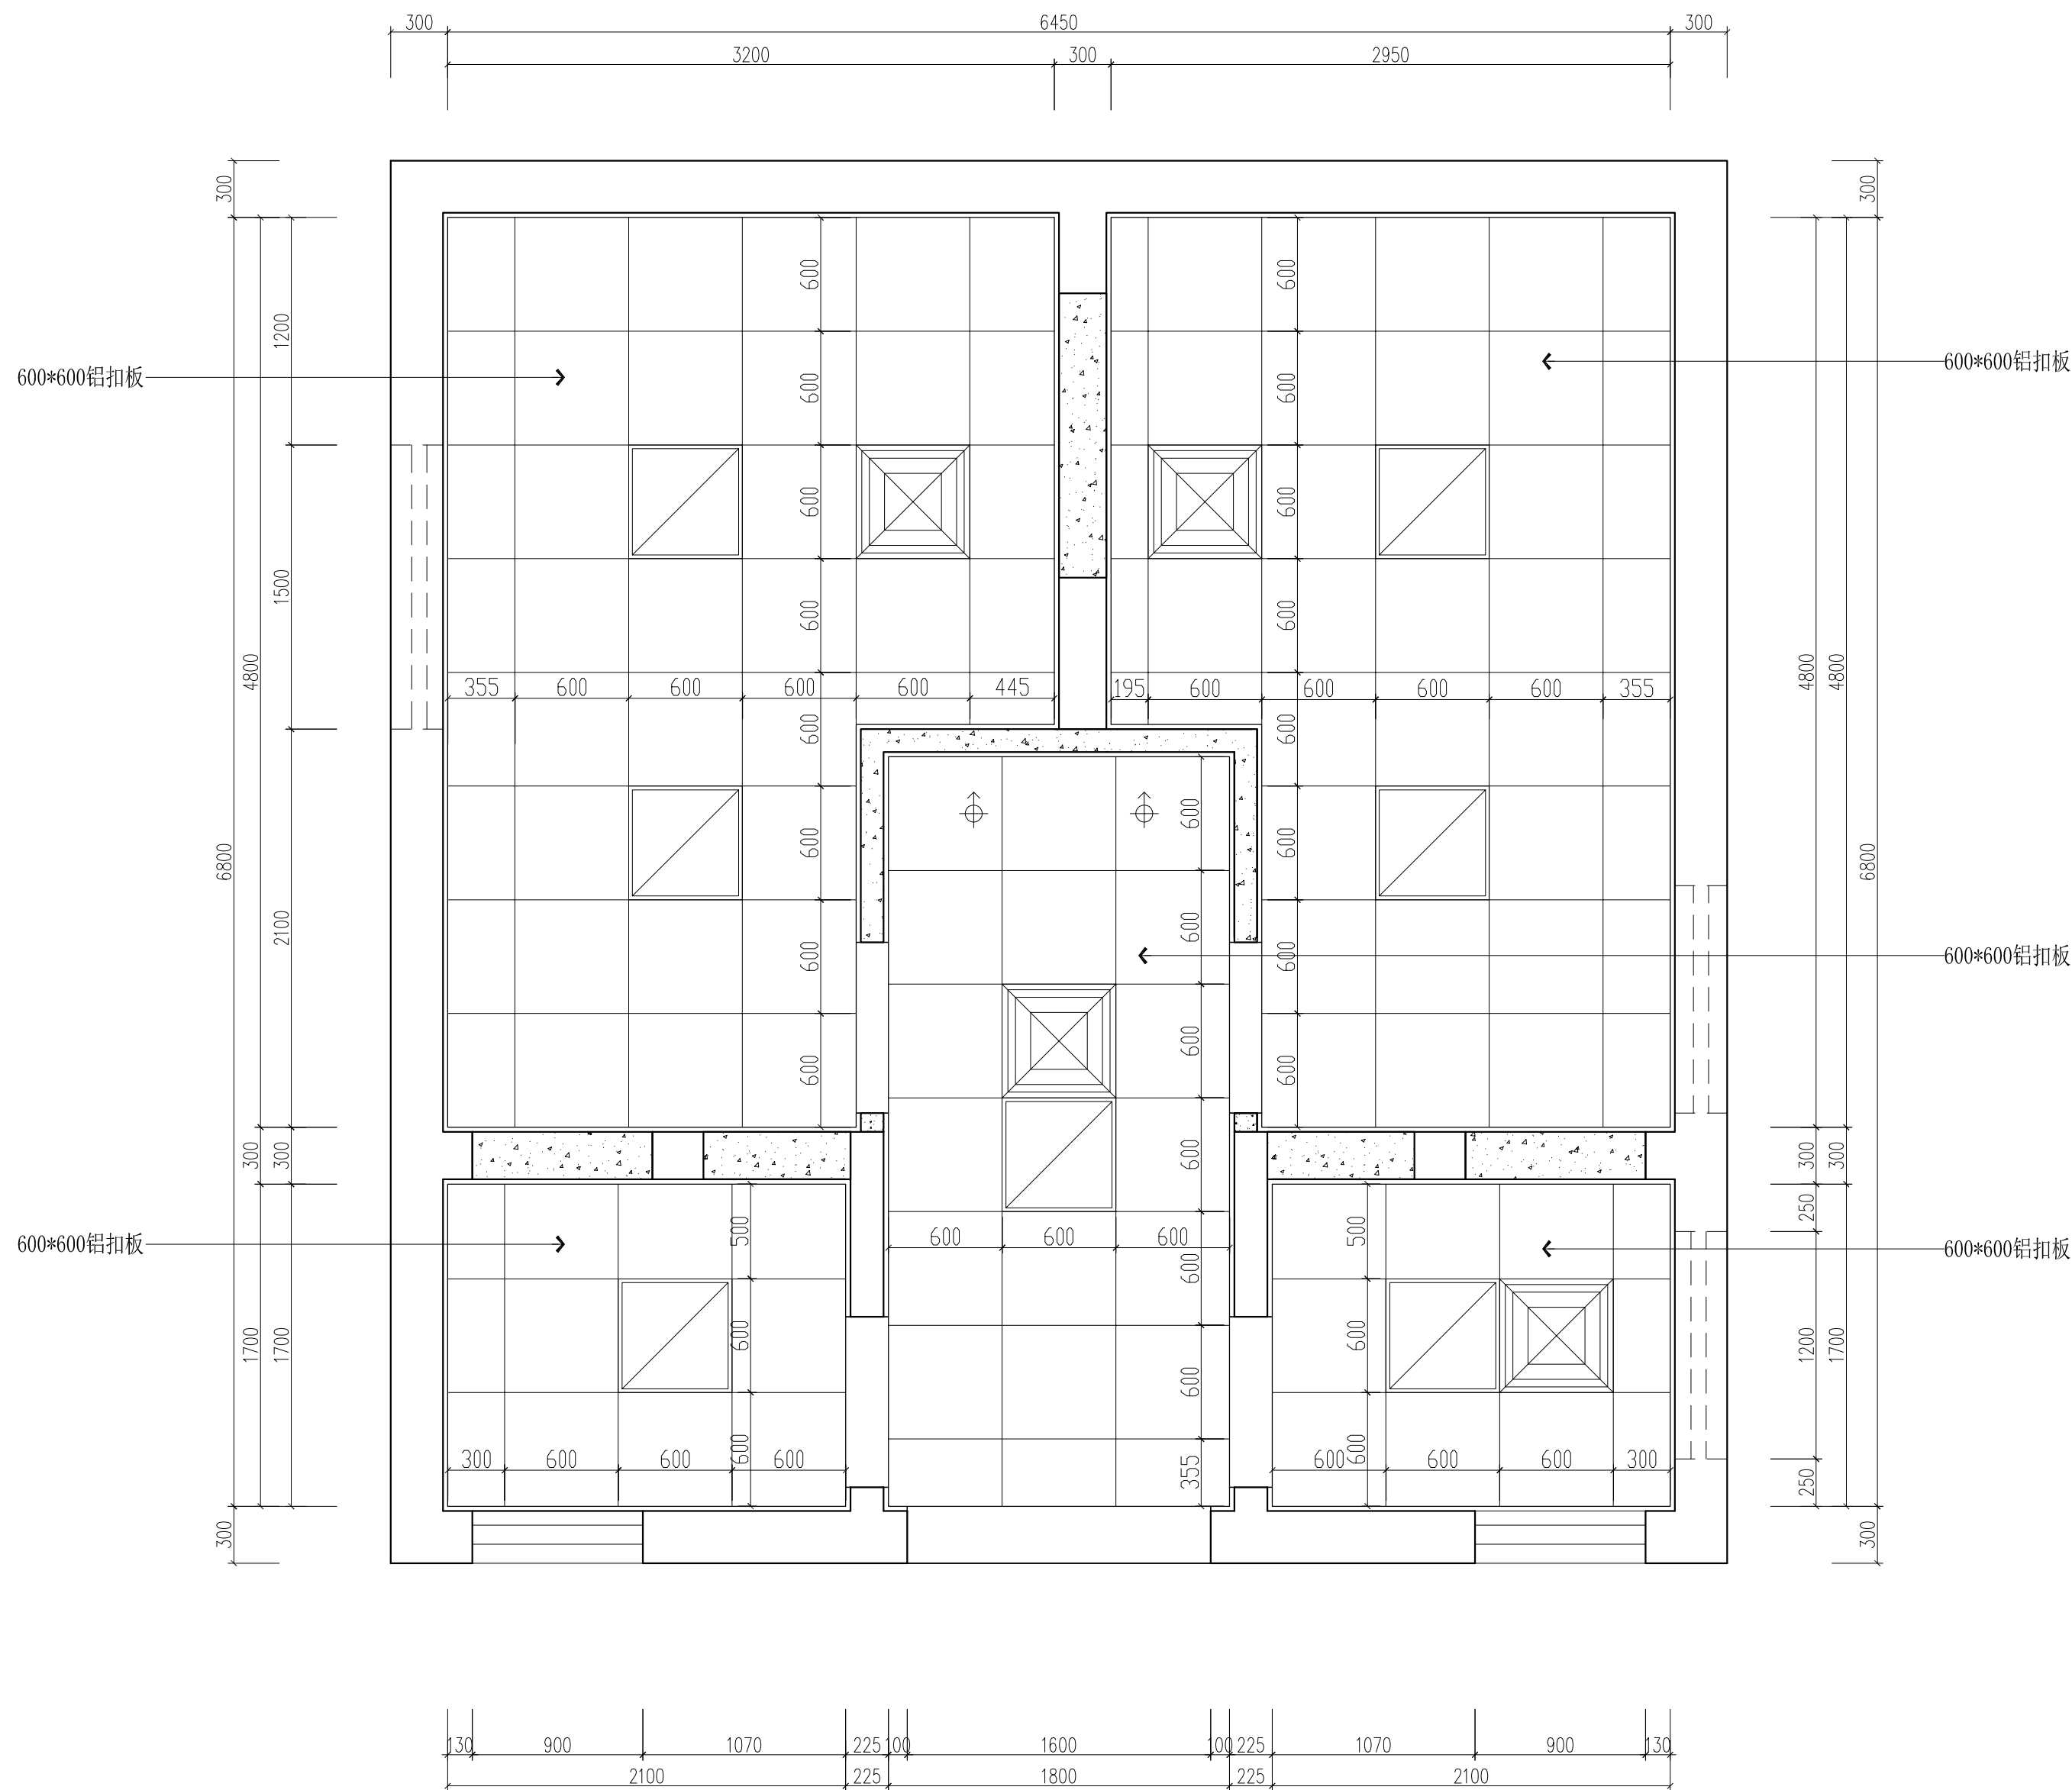
备注：所有新建墙体（包含封堵门洞），基础均做200高C20素混凝土坎台，厚度同墙。



新建墙体/封堵门窗洞口 (高度见图纸标注)


 新建墙体放样图
 SCALE:1/40

| | | | |
|---|------------|-------------------------|-----|
| <div>设计单位
DESIGN INSTITUTE</div> <div></div> <div>苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
证书编号: D232071543
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027</div> | | | |
| <div>注册章
REGISTRATION STAMP</div> | | | |
| 日期
DATE | | 比例
SCALE | |
| 图例
LEGEND | | | |
| 项目名称
PROJECT | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | |
| 项目名称
DRAWING TITLE | | | |
| 专业
DISCIPLINE | 装 饰 | 阶段
STAGE | 施工图 |
| 图 号
DRAWING NO. | P-03 | 版 次
REV. | |
| 负责人
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目负责人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 定
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 核 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 制 图
DRAWING | 沈文明 | 沈文明 | |

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。



| 序号 | 图例 | 名称 |
|----|---|------------------|
| 01 |  | LED射灯 (9W) |
| 02 |  | 600*600mm LED面板灯 |
| 03 |  | 600*600换气扇 |

设计单位
DESIGN INSTITUTE

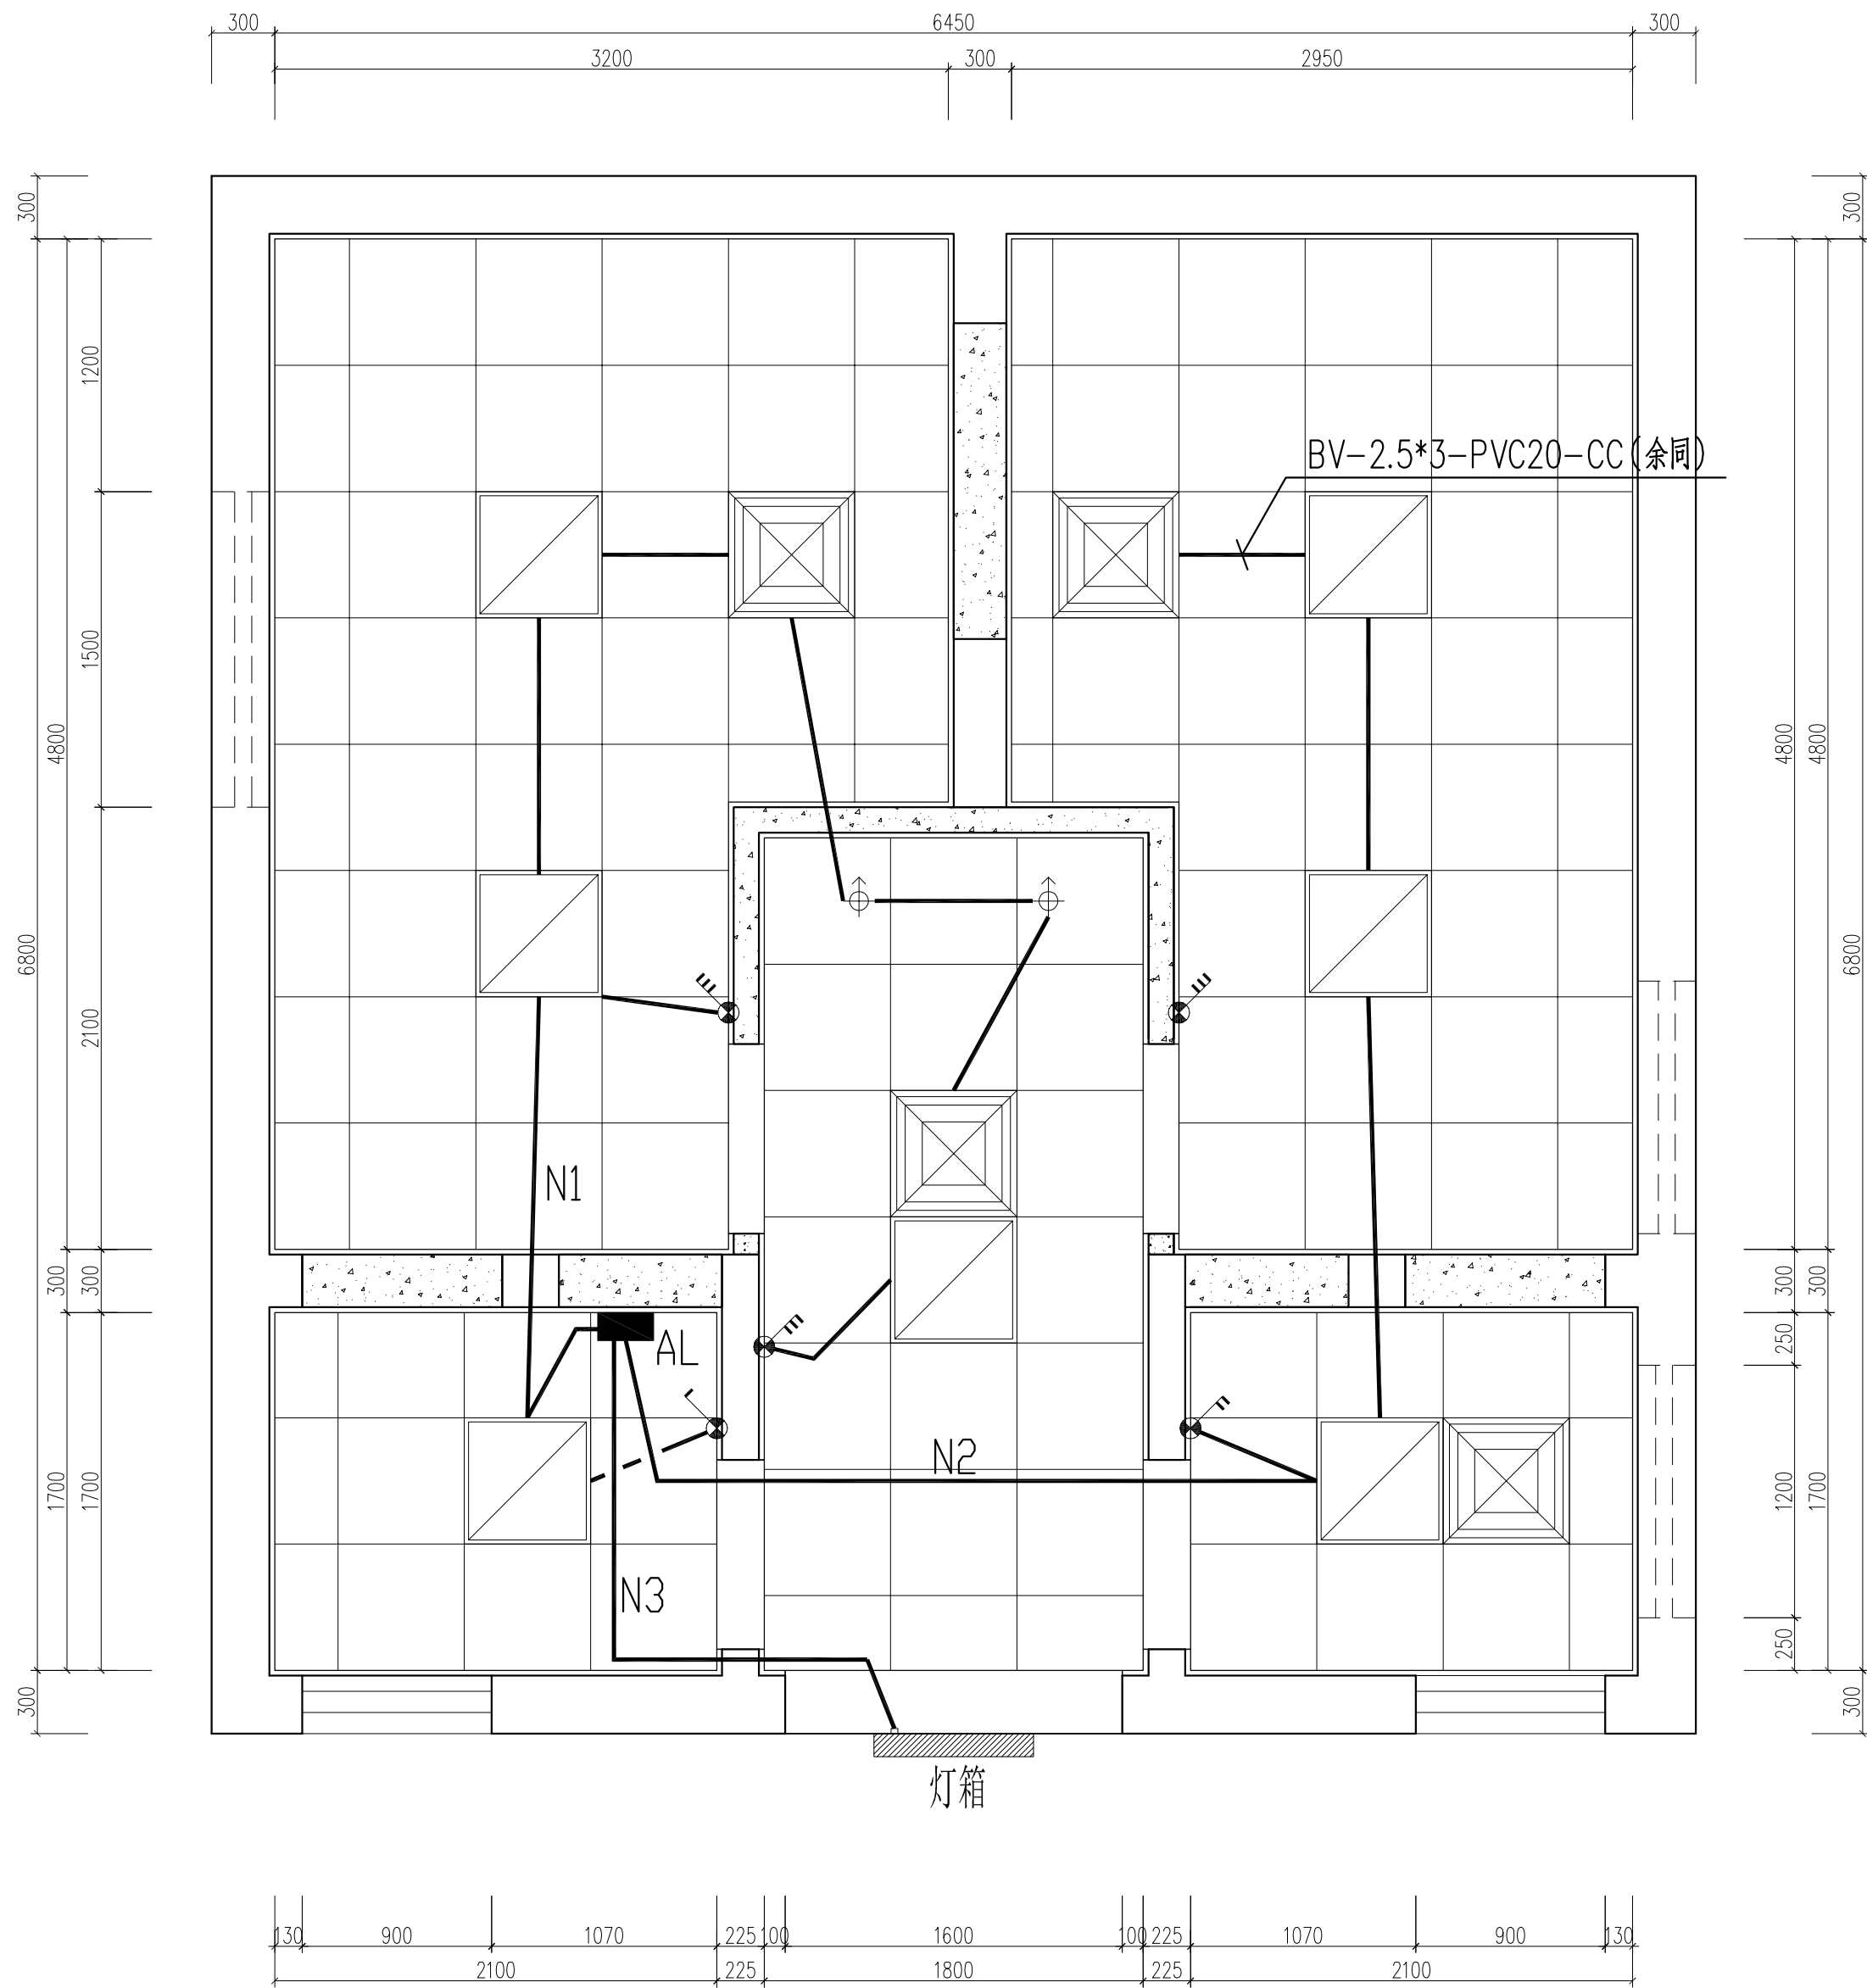


苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd



设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543


地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村9幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027

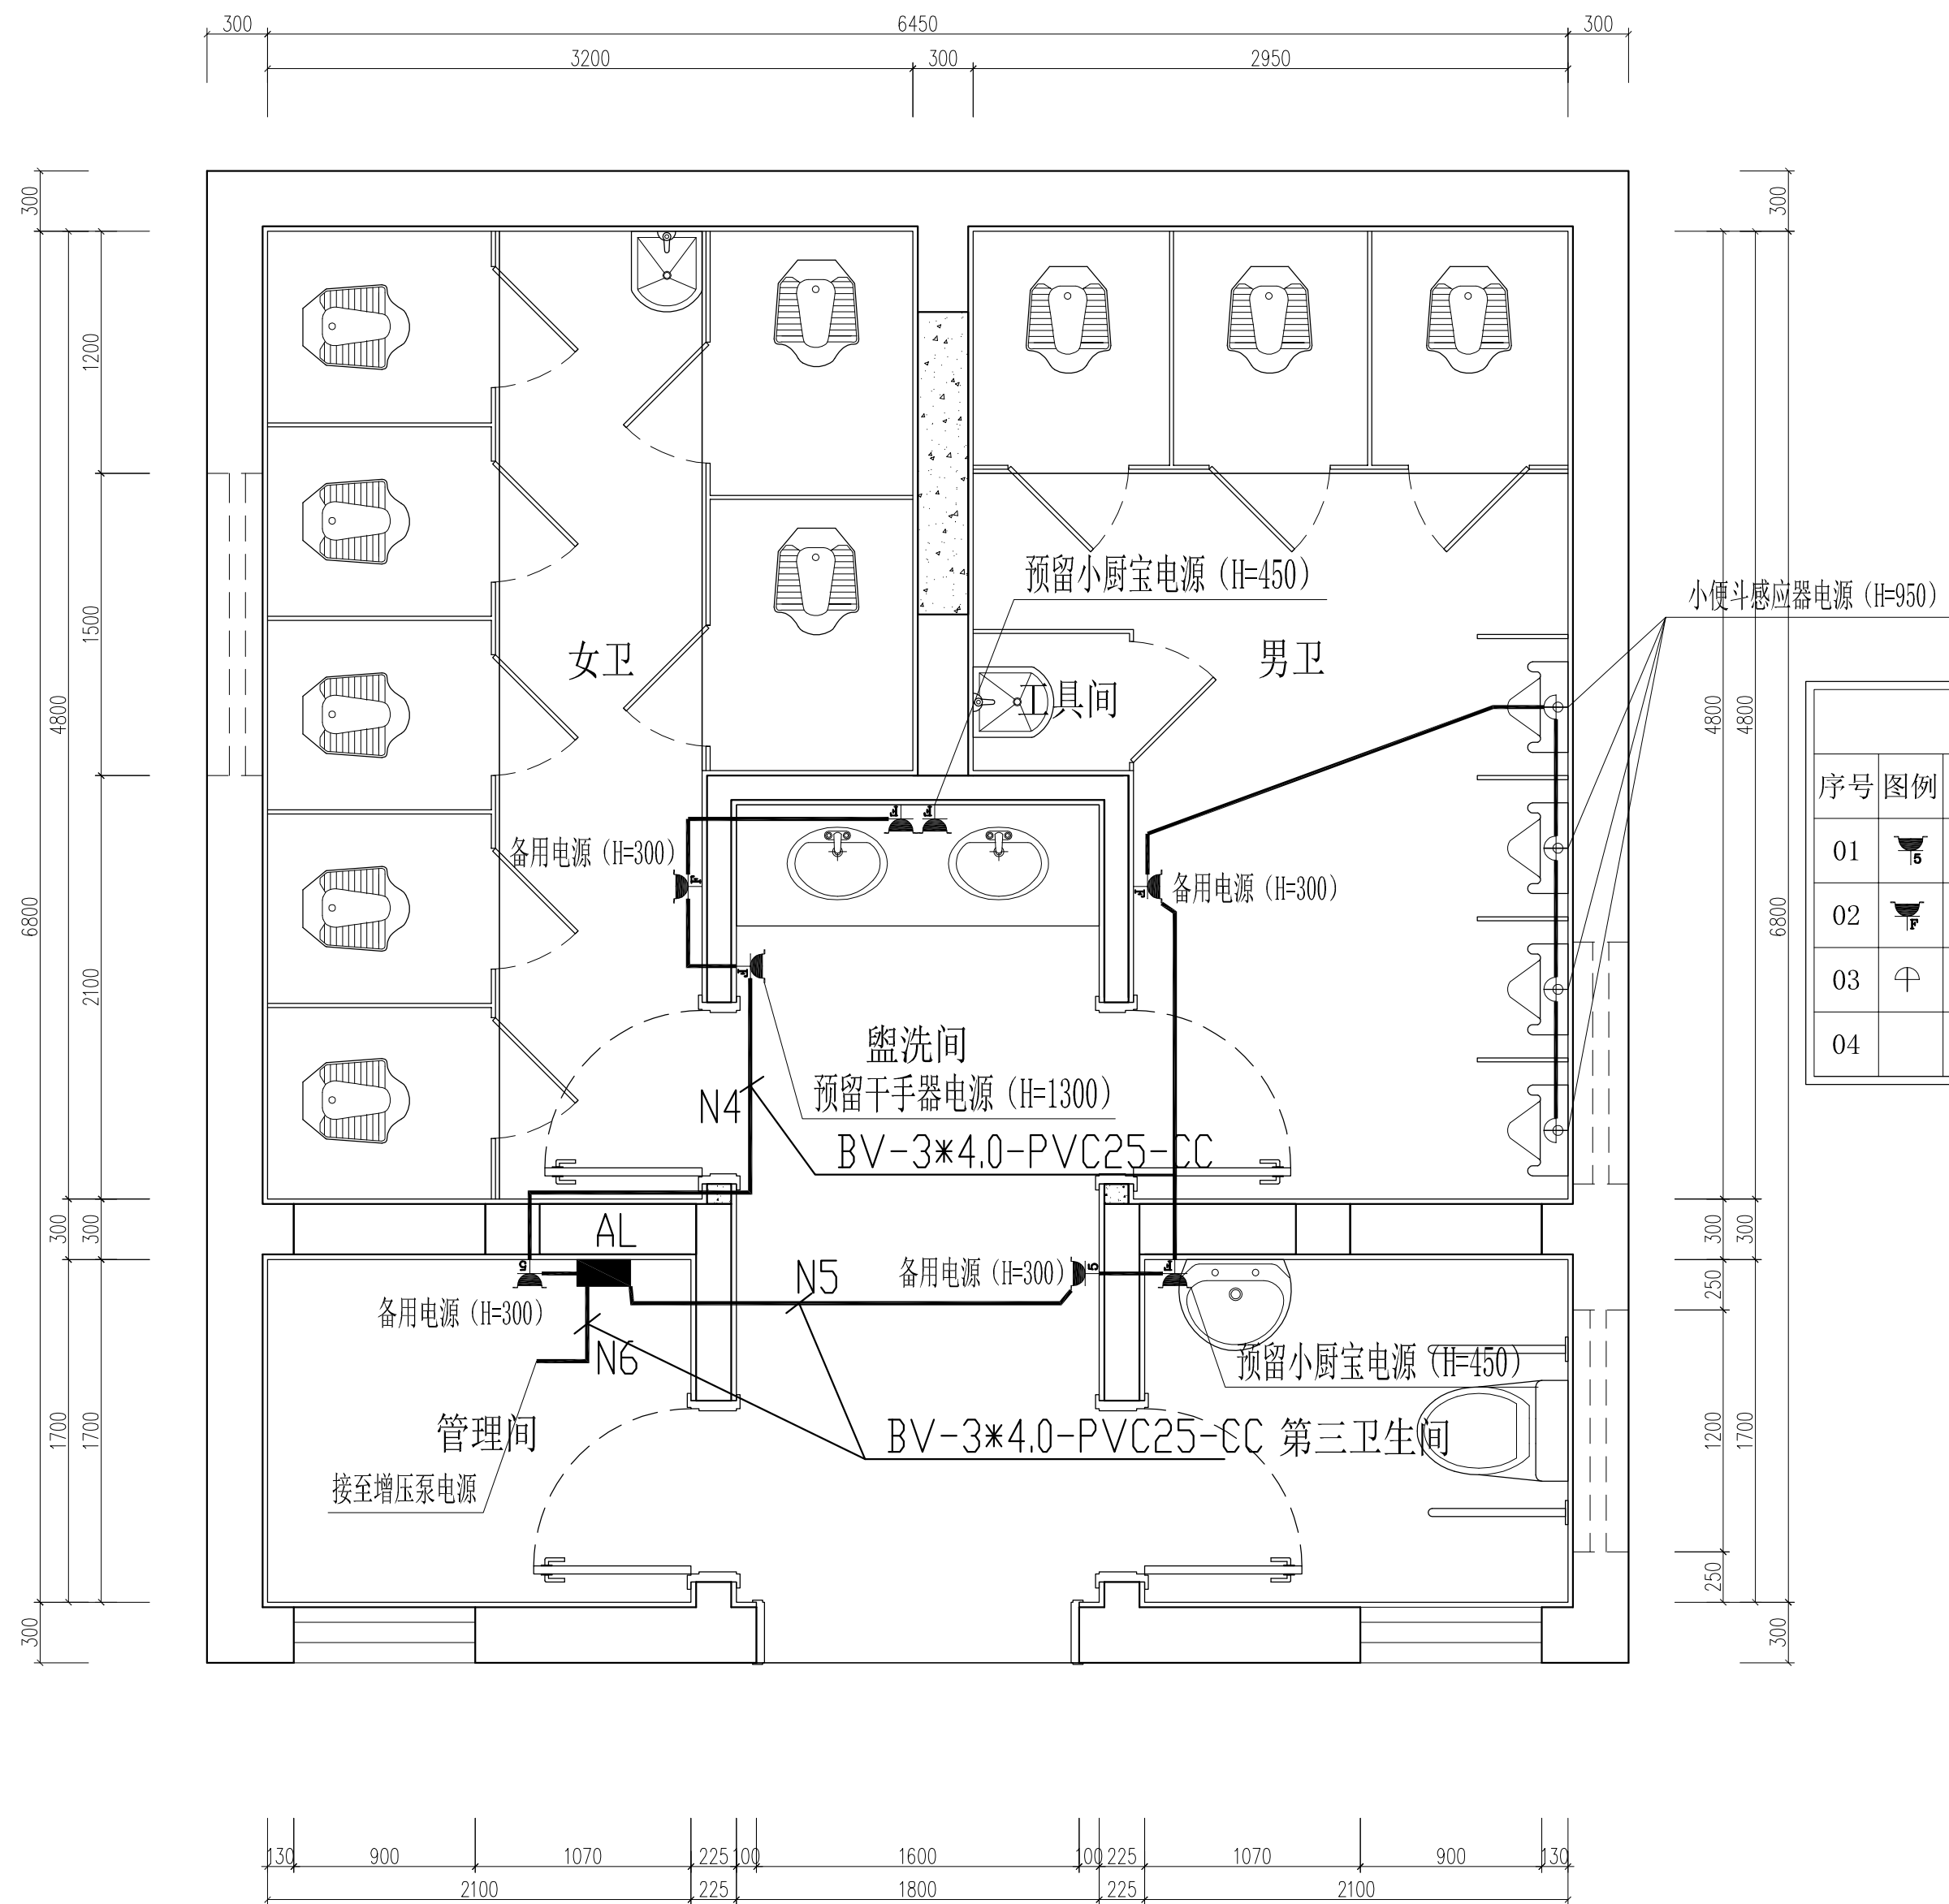
| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| 注册章
REGISTRATION STAMP | | | |
| | | | |
| 日期
DATE | 比例
SCALE | | |
| | | | |
| 图例
CLIENT | | | |
| 云龙区域城管局 | | | |
| 项目名称
PROJECT | | | |
| 云东二道街公厕改造工程 | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | | |
| 项目编号
PROJECT NO. | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | | |
| 图例名称
DRAWING TITLE | | | |
| 顶棚布置图 | | | |
| 专业
DISCIPLINE | 装饰
DECORATION | 阶段
STAGE | 施工图 |
| 图号
DRAWING NO. | P-06 | 版次
REV. | |
| 负责人
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目执行人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审核
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 复核
CHECKED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 校对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 制图
DRAWN | 沈文明 | 沈文明 | |



| 开关图例 | | | |
|------|---|--------|----------|
| 序号 | 图例 | 名称 | 备注 |
| 01 |  | 单联单控开关 | 距地1.3m安装 |
| 02 |  | 双联单控开关 | 距地1.3m安装 |
| 03 |  | 三联单控开关 | 距地1.3m安装 |
| 04 | | | |

| 序号 | 图例 | 名称 |
|----|---|------------------|
| 01 |  | LED射灯 (9W) |
| 02 |  | 600*600mm LED面板灯 |
| 03 |  | 600*600换气扇 |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----|
| 设计单位
DESIGN INSTITUTE | | | |
|  | | | |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027 | | | |
| 注册章
REGISTRATION STAMP | | | |
| 日期
DATE | 比例
SCALE | | |
| | | | |
| 建设单位
CLIENT | | | |
| 云龙区城管局 | | | |
| 项目名称
PROJECT | | | |
| 云东二道街公厕改造工程 | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | | |
| 项目编号
PROJECT NO. | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | | |
| 图纸名称
DRAWING TITLE | | | |
| 照明线路图 | | | |
| 专业
DISCIPLINE | 装 饰
DECORATION | 阶 段
STAGE | 施工图 |
| 阶段
DRAWING | P-08 | 版 次
REV. | |
| 负责人
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目负责人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 定
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 校 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 绘 图
DRAWN | 沈文明 | 沈文明 | |



| 插座图例 | | | |
|------|---|-----------|------------------|
| 序号 | 图例 | 名称 | 备注 |
| 01 |  | 单相五孔插座 | 距地0.3m安装(注明高度除外) |
| 02 |  | 防水型单相五孔插座 | 距地0.45m安装 |
| 03 |  | 感应器接线盒 | 距地0.95m安装 |
| 04 | | | |

设计单位
DESIGN INSTITUTE

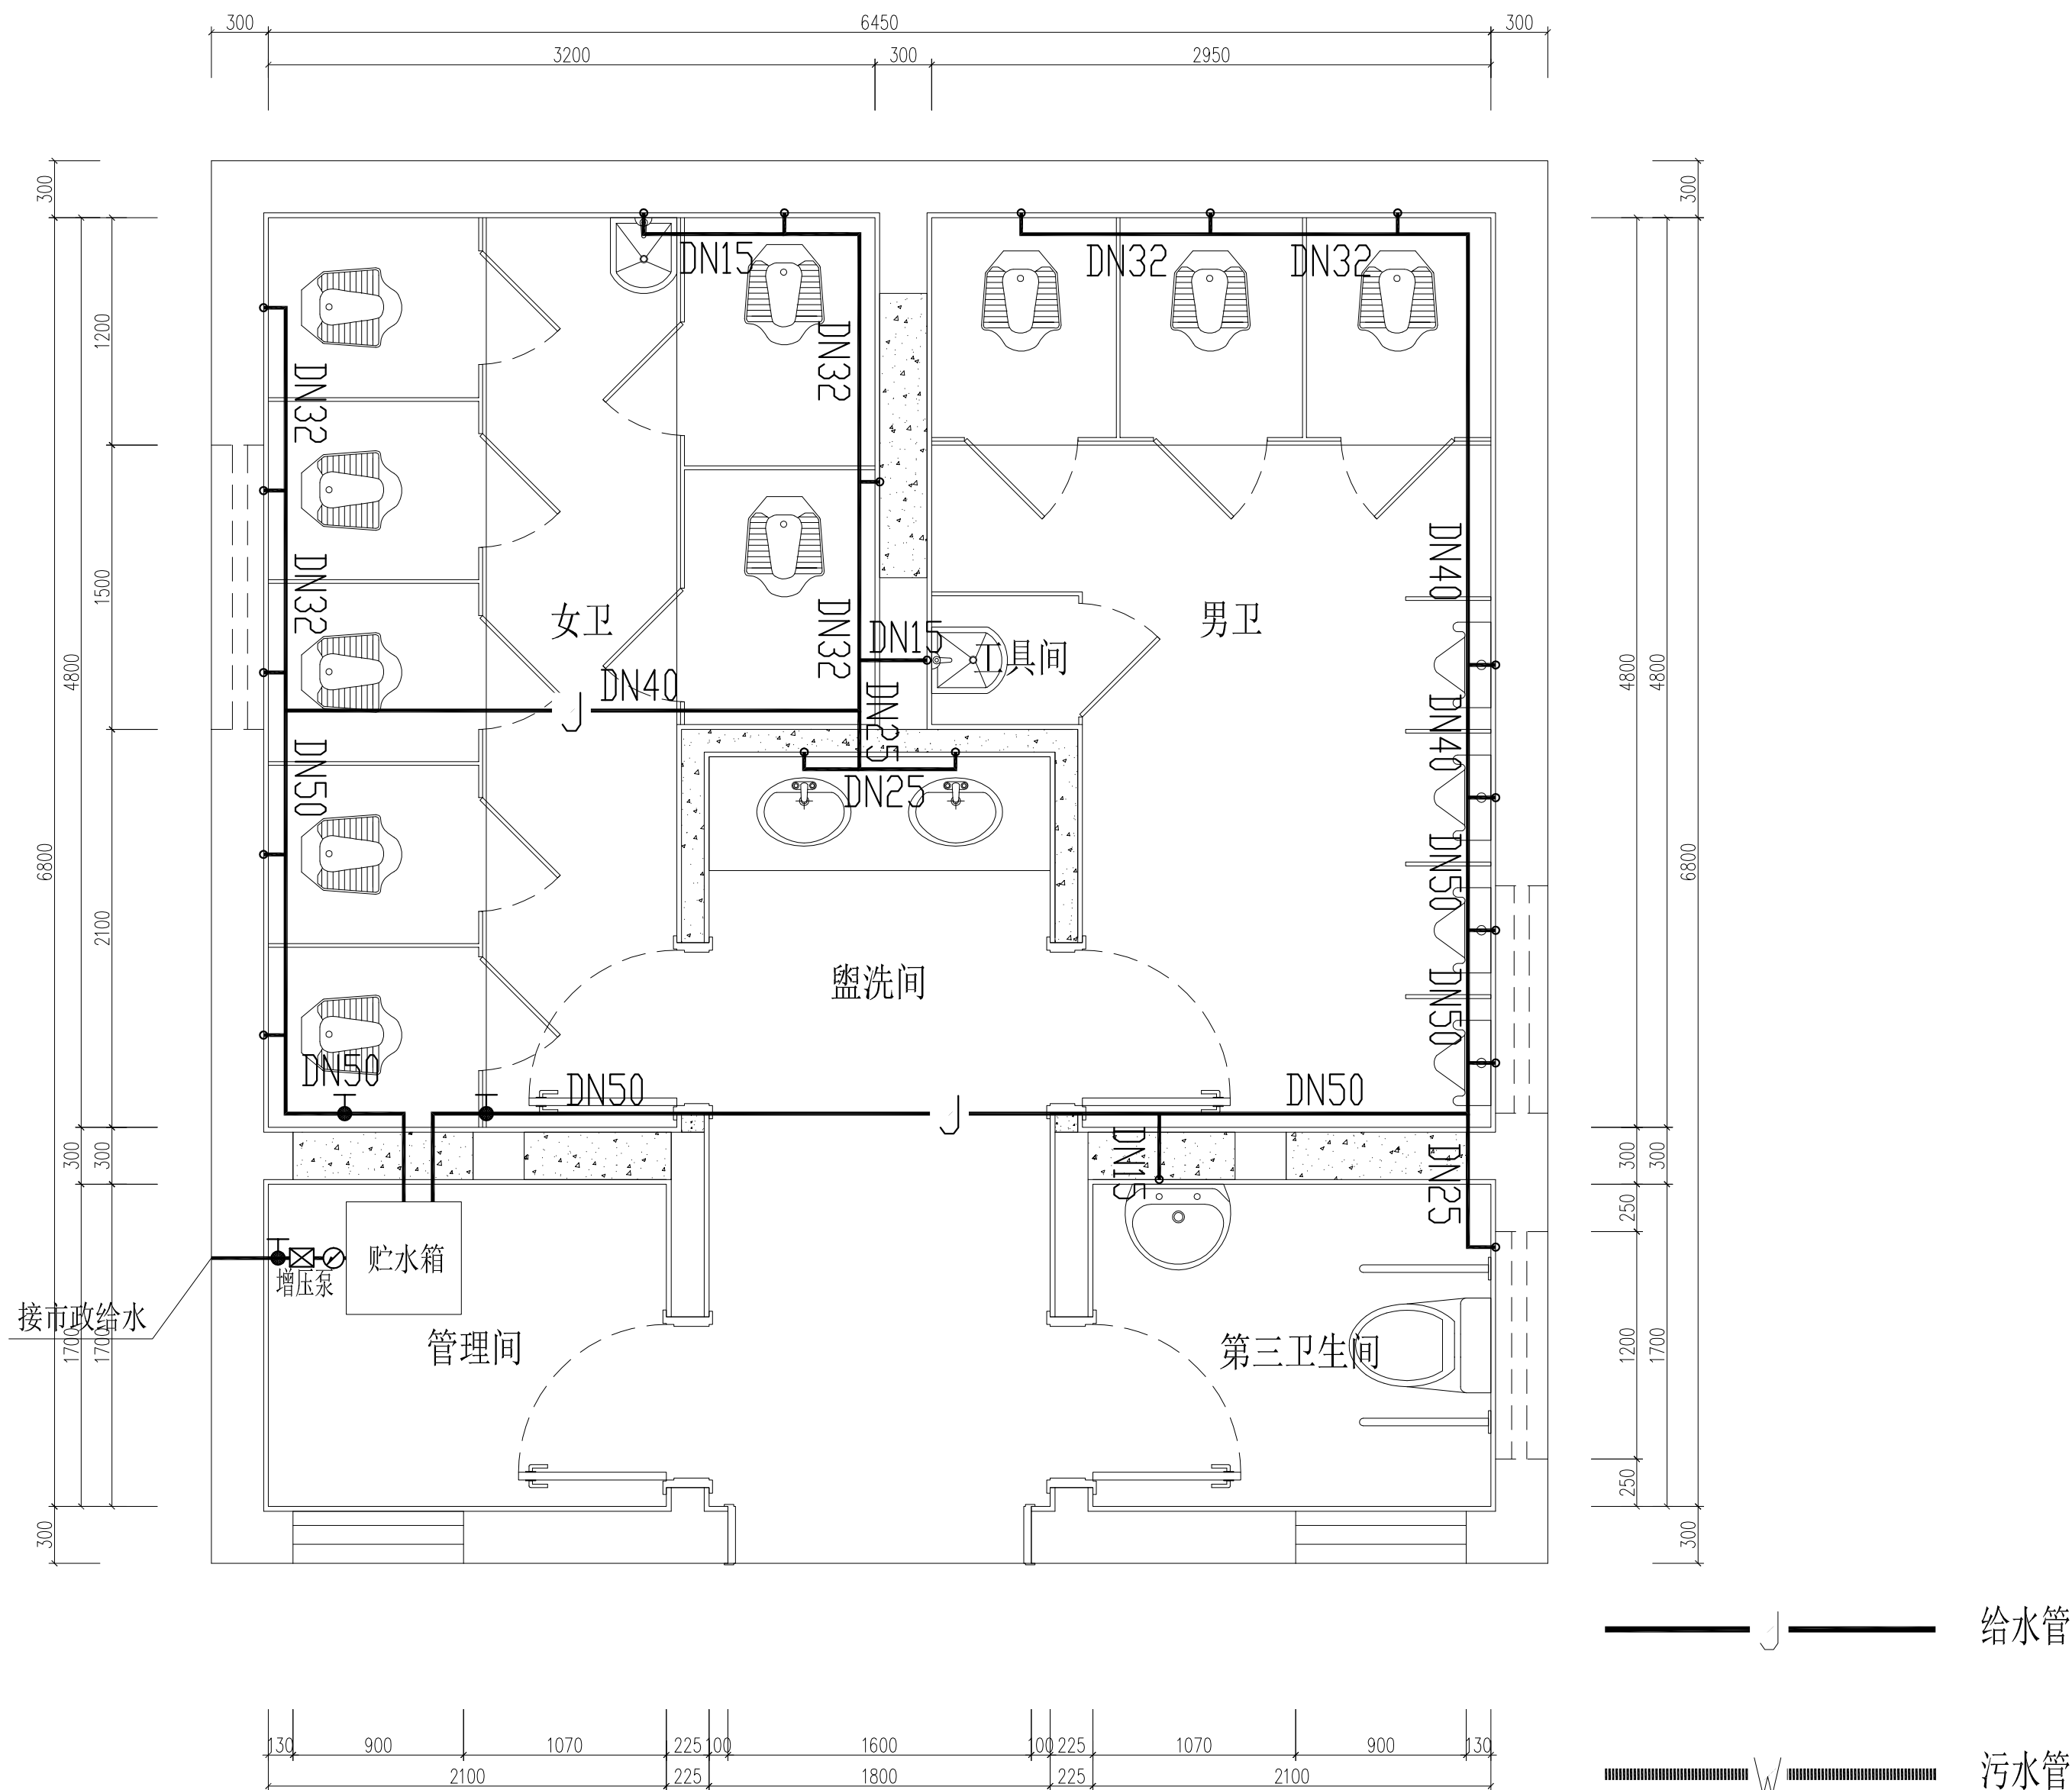


苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd

设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543

地址: 苏州市沧浪区行衙路养蚕里新村9幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHANGHU ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027


| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| REGISTRATION STAMP | | | |
| | | | |
| 日期
DATE | | 比例
SCALE | |
| | | | |
| 图例名称
SYMBOL
 | | | |
| 云龙区城管局 | | | |
| 项目名称
PROJECT
 | | | |
| 云东二道街公厕改造工程 | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | | |
| 项目编号
PROJECT NO. | | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | |
| 图底名称
DRAWING TITLE
 | | | |
| 插座平面图 | | | |
| 专业
DISCIPLINE | | 装 饰 | |
| | | 阶 段 | |
| 图 号
DRAWING NO. | | 版 次
REV. | |
| | | | |
| 图 章
RESPONSIBILITY | | 姓 名
NAME | |
| | | 签 字
SIGNATURE | |
| 项目负责人
APPROVED
IN CHARGE | | 王圣洁 | |
| 审 定
APPROVED | | 王圣洁 | |
| 审 核
CHECKED | | 王圣洁 | |
| 专业负责人
DESIGNED
IN CHARGE | | 王圣洁 | |
| 校 对
CHECKED | | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | | 沈文明 | |
| 图 签
DRAWING | | 沈文明 | |



| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 公称直径 (mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN70 |
| 冷水塑料管外径 壁厚 | 20X2.3 | 25X2.3 | 32X2.8 | 40X3.7 | 50X4.6 | 63X5.8 | 75X6.3 |
| 热水塑料管外径 壁厚 | 20X2.8 | 25X3.5 | 32X4.4 | 40X5.5 | 50X6.9 | 63X8.6 | 75X10.3 |

| 卫生设备配件或配水阀门安装高度：（蹲式大便器以成熟台阶面计算） | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 洁具名称 | 洗脸盆（感应式） | 污水盆 | 蹲便器 | 小便器（感应式） |
| 距地高度（mm） | 550 | 800 | 200 | 1050 |
| 图集页次 | 09S304—52 | 09S304—20 | 09S304—89 | 09S304—105 |


 给水平面图
 SCALE/1:40

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| 设计单位
DESIGN INSTITUTE | | | |
|  | | | |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL+ FAX : 0512-65189617 65306027 | | | |
| 注册章
REGISTRATION STAMP | | | |
| 日期
DATE | 比例
SCALE | | |
| | | | |
| 项目单位
CLIENT

云龙区城管局 | | | |
| 项目名称
PROJECT

云东二道街公厕改造工程 | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | | |
| 项目编号
PROJECT NO. | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | | |
| 图纸名称
DRAWING TITLE

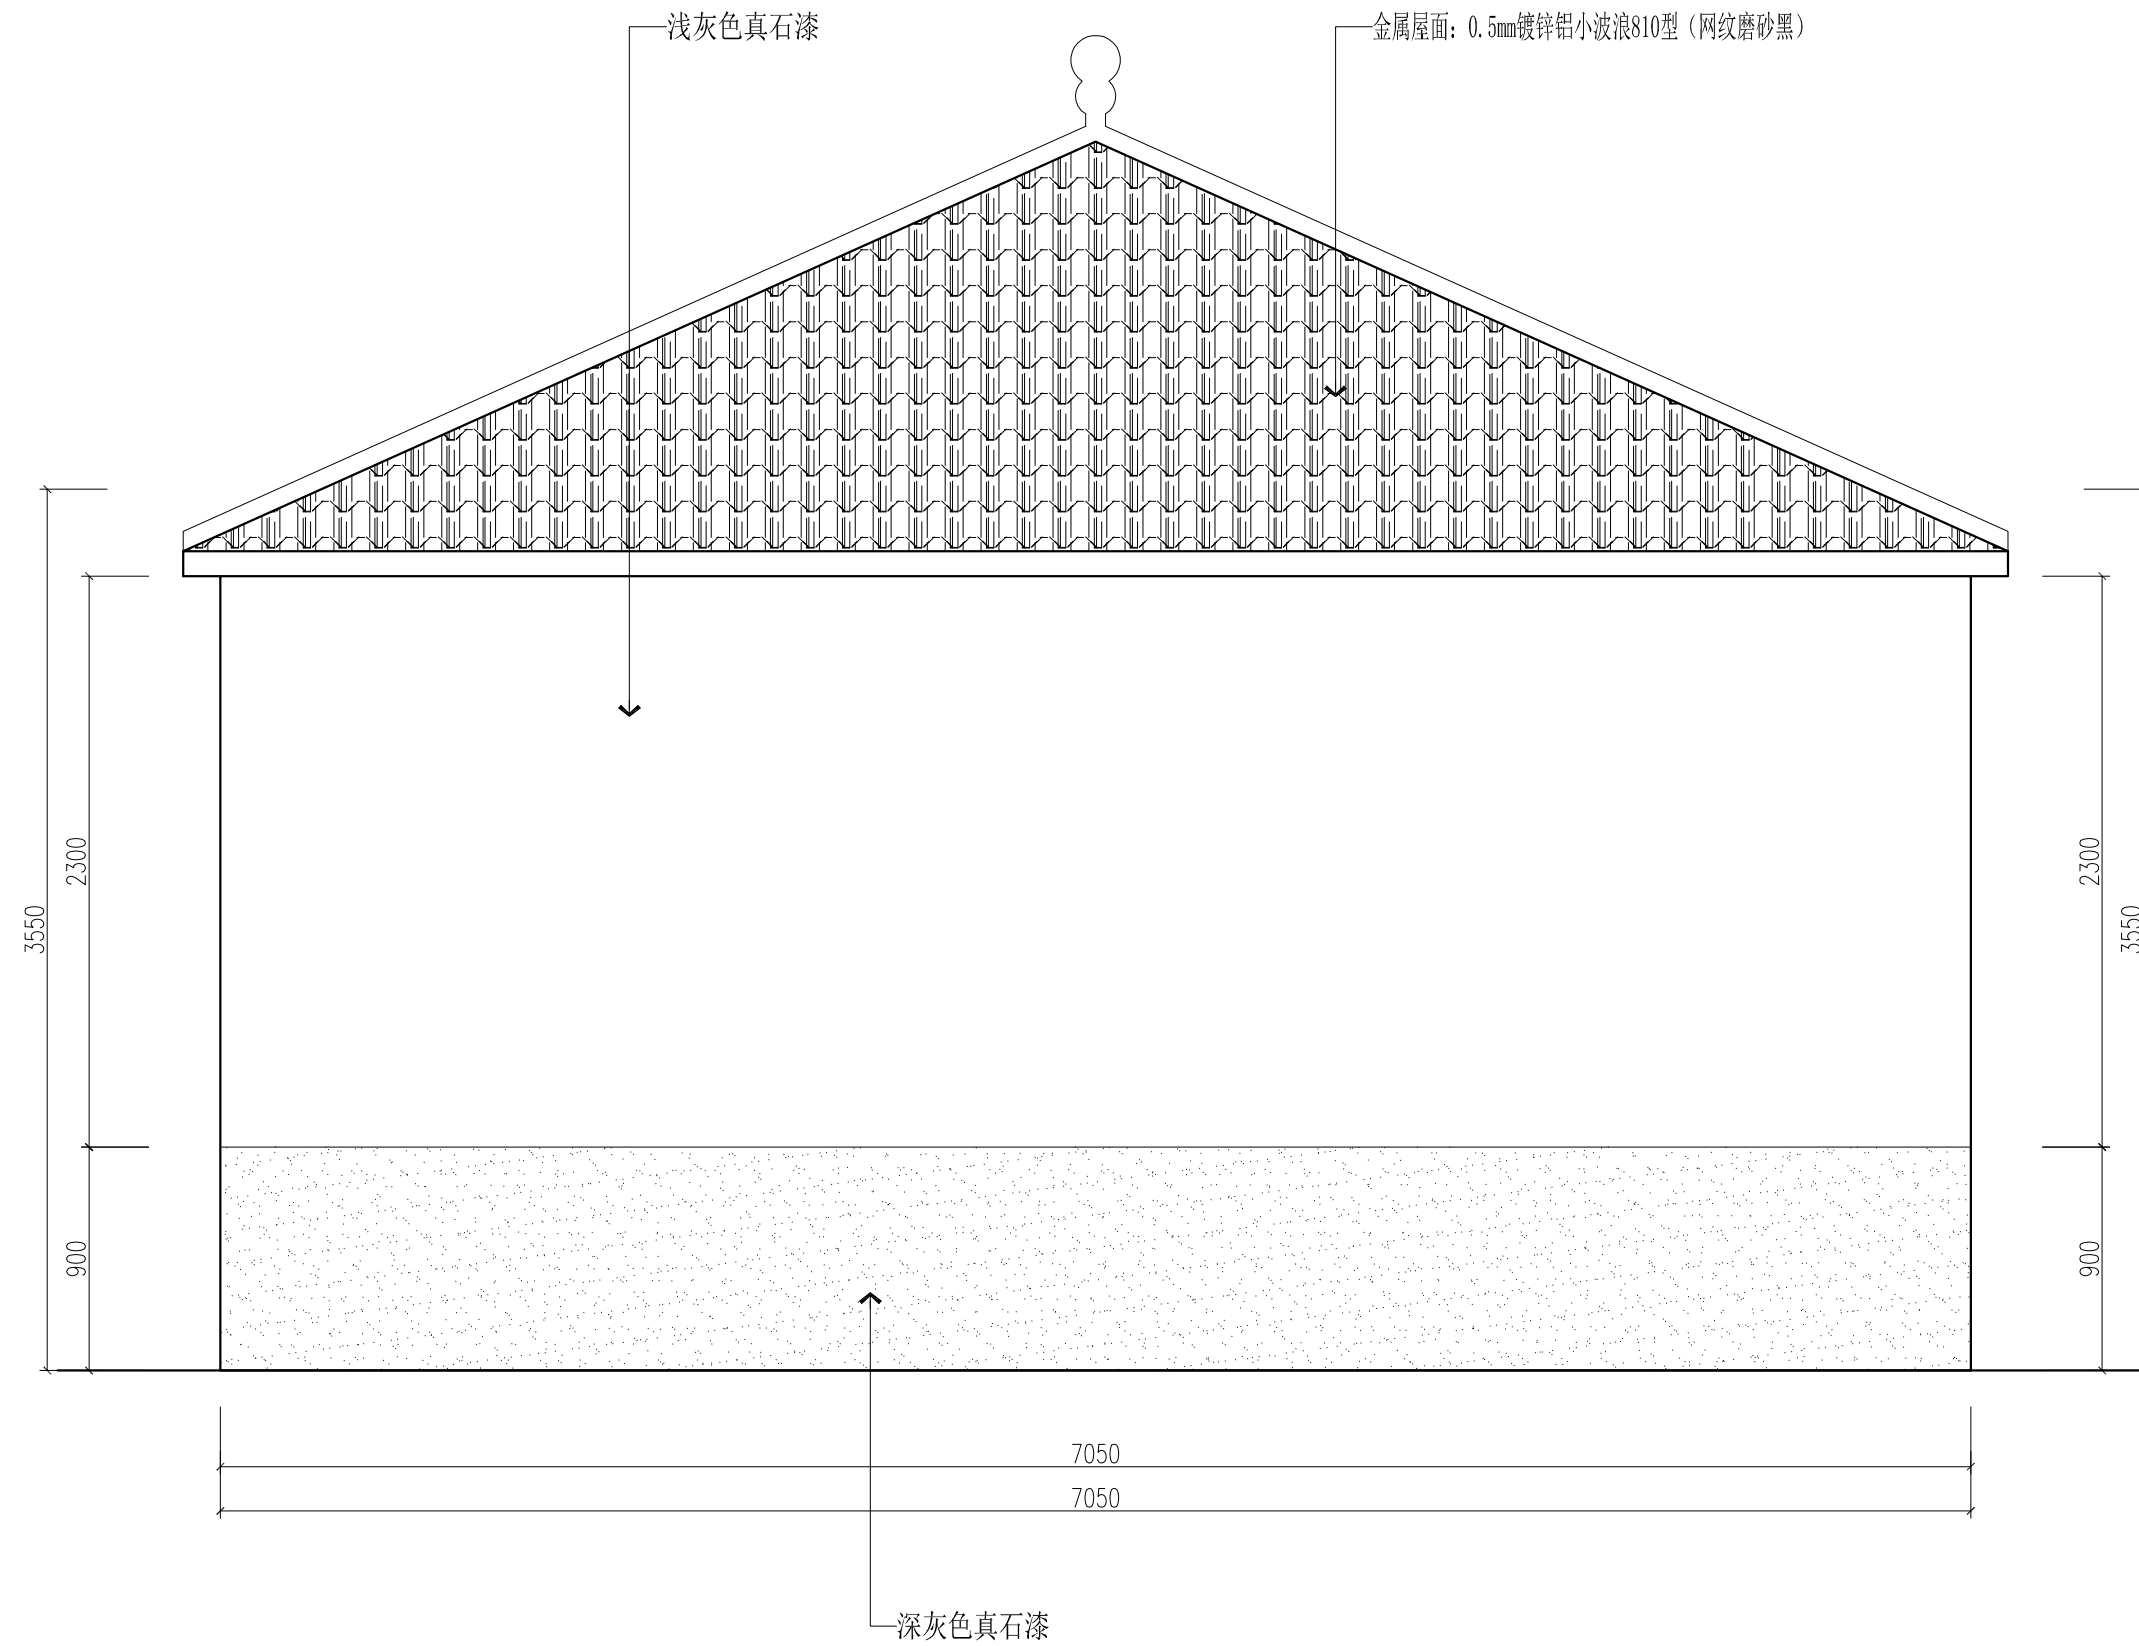
给水平面图 | | | |
| 专业
DISCIPLINE | 装 饰 | 阶 段 | 施工图 |
| 阶 段
DRAWING | P-10 | 版 次
REV. | |
| 负责人
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目负责人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 定
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 校 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 绘 图
DRAWN | 沈文明 | 沈文明 | |

[illegible]

| | | | |
|---|-------------|-------------------------|-----|
| <div>设计单位
DESIGN INSTITUTE</div> <div></div> <div>苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
证书编号: D232071543
地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027</div> | | | |
| <div>注册章
REGISTRATION STAMP</div> | | | |
| 日期
DATE | 比例
SCALE | | |
| <div>注册章
REGISTRATION STAMP</div> <div>云龙区城管局</div> | | | |
| <div>项目名称
PROJECT</div> <div>云东二道街公厕改造工程</div> | | | |
| 子项名称
SUB-PROJECT | | | |
| 项目编号
PROJECT NO. | | 子项编号
SUB-PROJECT NO. | |
| <div>图名
DRAWING TITLE</div> <div>屋面现状平面图</div> | | | |
| 专业
DISCIPLINE | 装 饰 | 阶 段
STAGE | 施工图 |
| 图 号
DRAWING NO. | P-12 | 版 次
REV. | |
| 负责人
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目技术人
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 定
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 核 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 制 图
DRAWING | 沈文明 | 沈文明 | |

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|--|
| 会议
Confirmed by | 建筑
Architecture | | | | | | 暖通
H/MC | 强电
Electricity | |
| | 结构
Structure | | | | | | 动力
Power | 弱电
ELV | |



外立面图-3
SCALE/1:30

设计单位
DESIGN INSTITUTE



苏州市民用建筑设计院有限责任公司

Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543

地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHUI ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX :0512-65189617 65306027

注册章
REGISTRATION STAMP

| | | |
|------------|-------------|--|
| 日應
DATE | 比例
SCALE | |
| | | |

建設單位
CUNET

云龙区城管局

项目名称
PROJ

云东二道街公厕改造工程

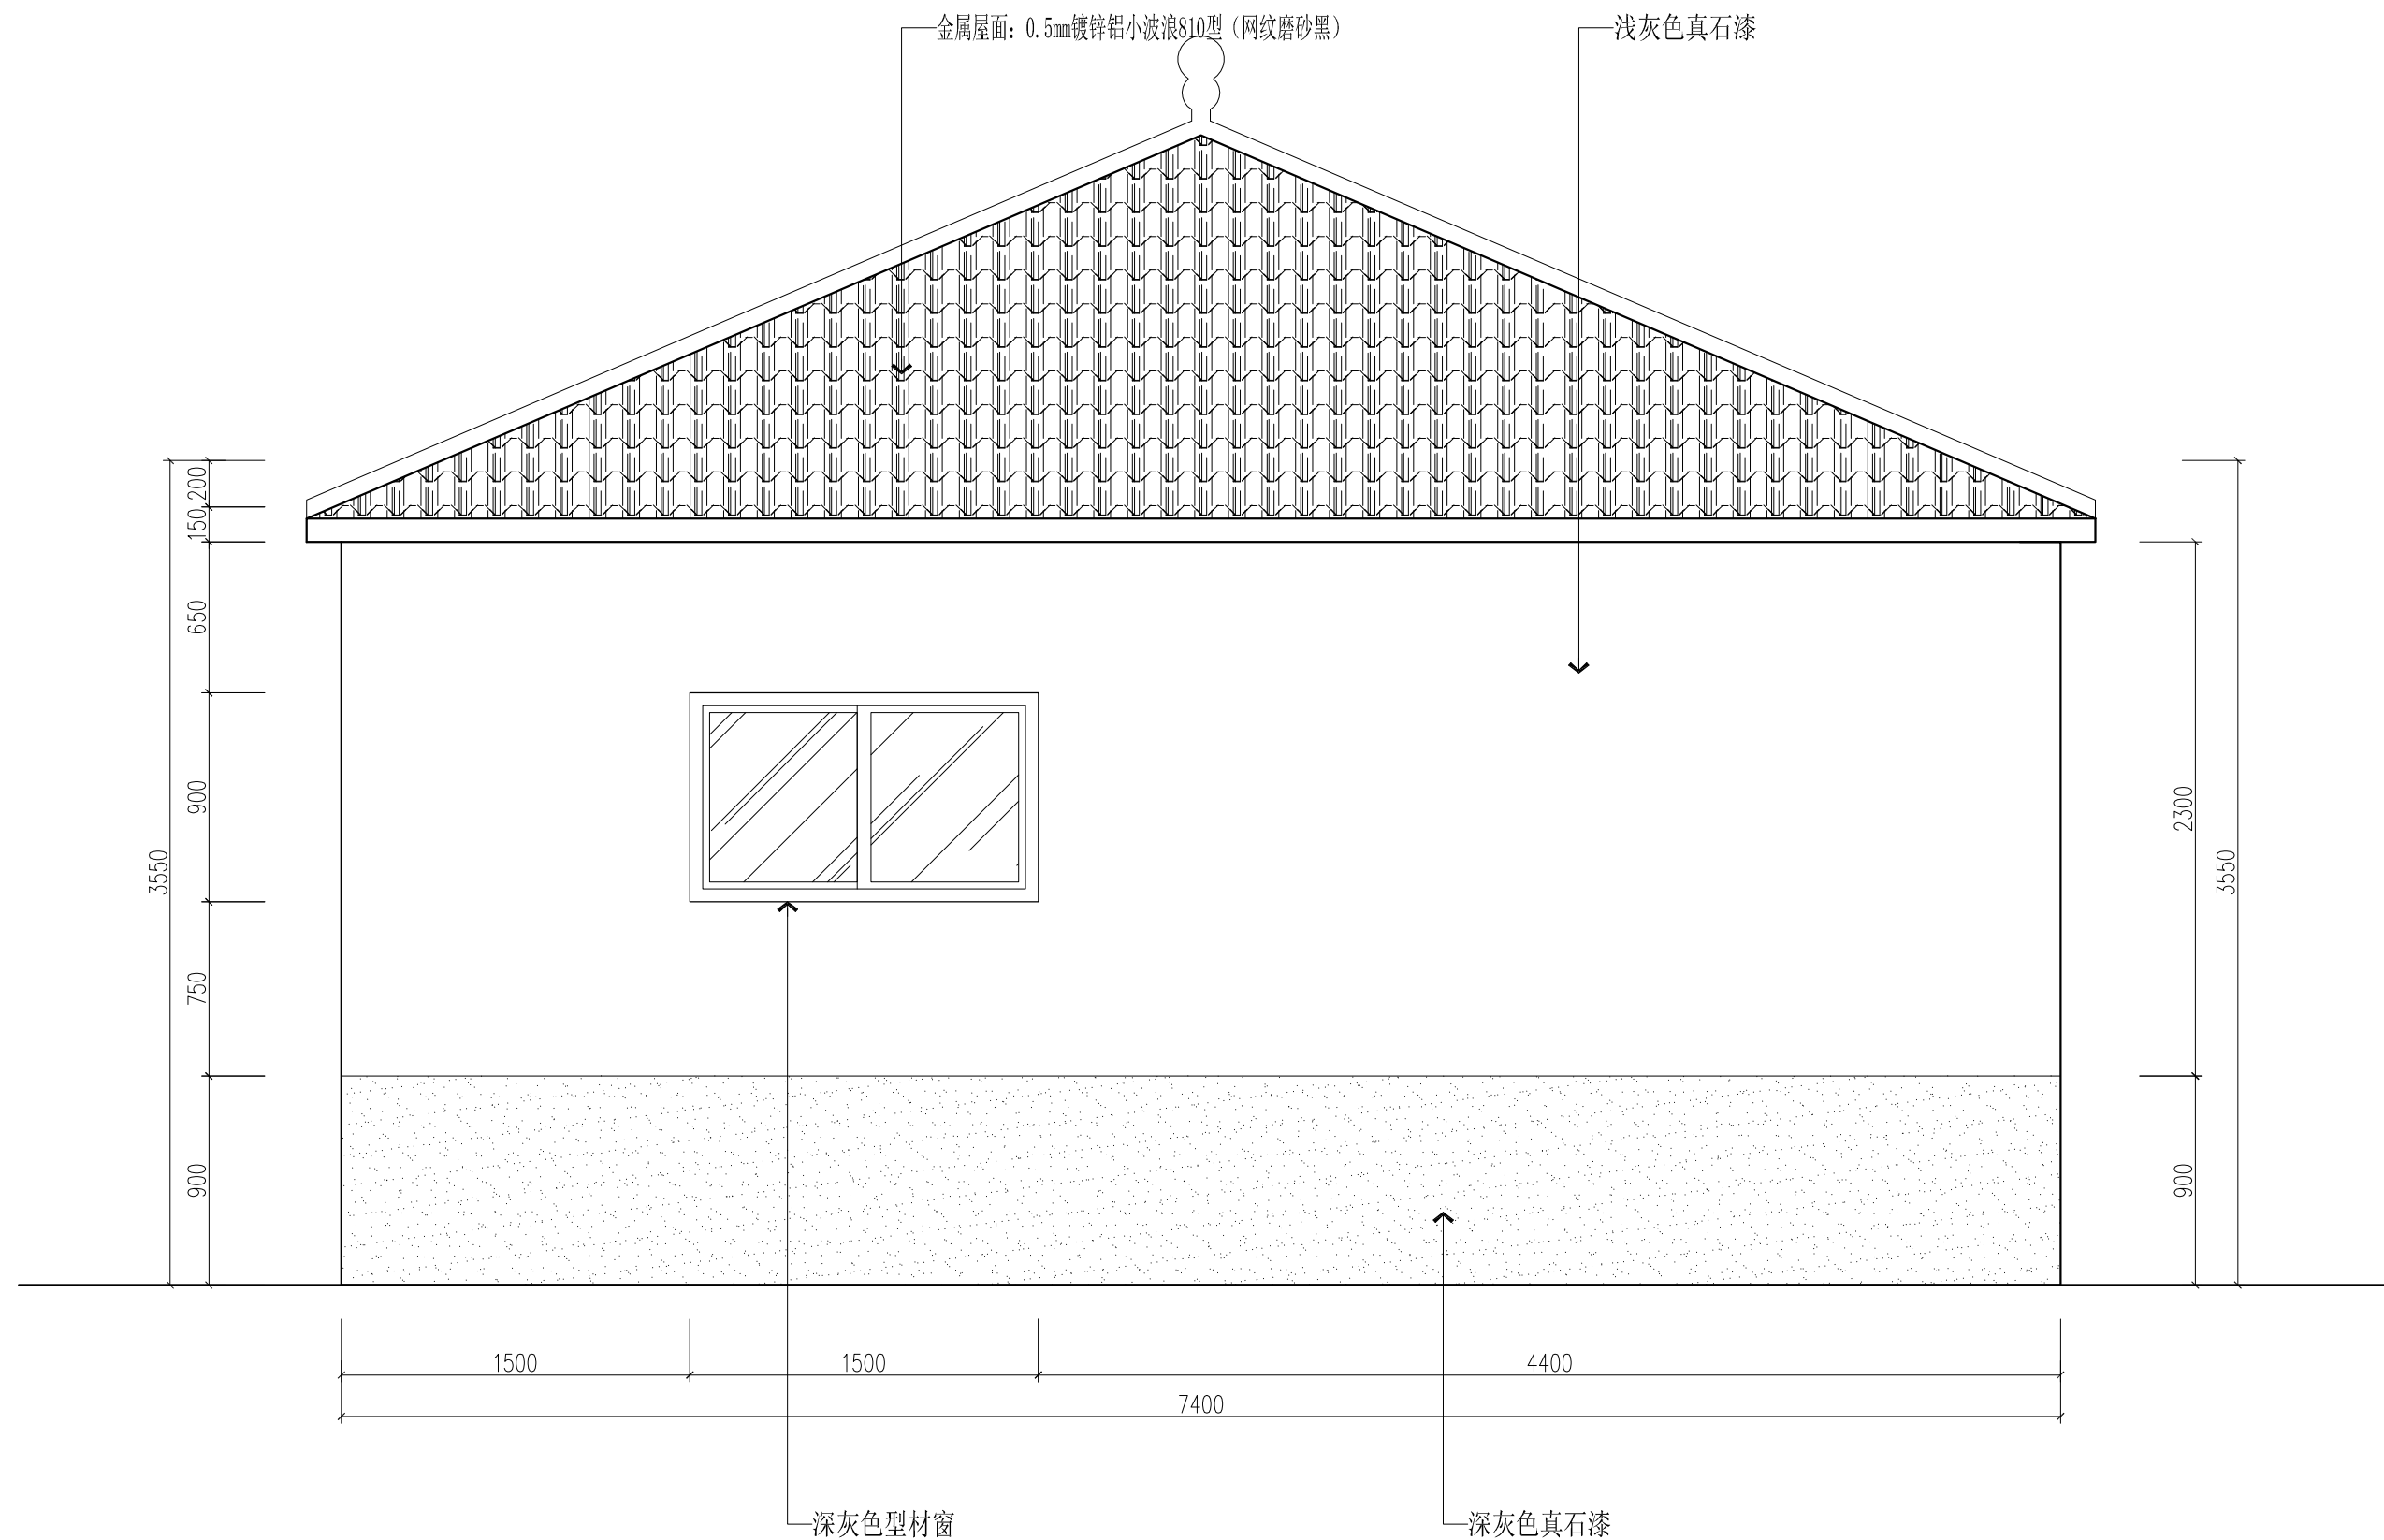
| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--|
| 子項名稱
SUB-PROJECT | | | |
| 項目編號
PROJECT NO. | | 子項編號
SUB-PROJECT NO. | |

圖樣名義
DRAWING

外立面-3

| 号 量
DISCIPLINE | 装 饰 | 警 度
STAGE | 施工图 |
|---|-------------|------------------|-----|
| DISCIPLINE
DRAWING | WE-03 | 版 次
REV. | |
| 职 务
RESPONSIBILITY | 姓 名
NAME | 签 字
SIGNATURE | |
| 相 机
PRINCIPAL IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 学 习
APPROVED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 管 理
REVIEWED | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 技 术
PROFESSIONAL
PERSON IN CHARGE | 王圣洁 | 王圣洁 | |
| 检 查
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 审 核
DRAWN | 沈文明 | 沈文明 | |

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

[illegible]

外立面图-4
SCALE/1:30

设计单位
DECON INSTITUTE



苏州市民用建筑设计院有限责任公司
Suzhou Municipal Institute of Civil
Architectural Design Co., Ltd
设计证书号: 甲级 A132016912
勘察证书号: 甲级 B232016919
地基基础工程专业承包壹级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
特种工程 (结构补强) 专业承包不分等级
证书编号: D232071543

地址: 苏州市沧浪区竹辉路养蚕里新村98幢
YANGCANLI VILLAGE 98, ZHUHU ROAD,
CHANGLANG DISTRICT, SUZHOU
TEL-FAX : 0512-65189617 65306027

注册章
REGISTRATION STAMP

| | | |
|------------|-------------|--|
| 日誌
DATE | 比例
SCALE | |
| | | |

建凌网络
CLINET

云龙区城管局

项目名称
PROJECT

云东二道街公厕改造工程

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--|
| 子項名稱
SUB-PROJECT | | | |
| 項目編號
PROJECT NO. | | 子項編號
SUB-PROJECT NO. | |

| 图样名称
DRAWING TITLE |
|-----------------------|
| 外立面-4 |

| | | | |
|--|------------|-----------------|-----|
| 专业
DISCIPLINE | 装 饰 | 阶段
STAGE | 施工图 |
| 编号
DRAWING NO. | WE-04 | 版次
REV. | |
| 职责
RESPONSIBILITY | 姓名
NAME | 签字
SIGNATURE | |
| 项目负责人
PROJECT CHIEF / CHARGE | 王圣浩 | 王圣浩 | |
| 审 定
APPROVED | 王圣浩 | 王圣浩 | |
| 审 核
REVIEWED | 王圣浩 | 王圣浩 | |
| 专业负责人
PROFESSIONAL PERSON IN CHARGE | 王圣浩 | 王圣浩 | |
| 校 对
CHECKED | 肖 戟 | 肖 戟 | |
| 设 计
DESIGN | 沈文明 | 沈文明 | |
| 制图
DRAWING | 沈文明 | 沈文明 | |

本套图纸应经施工图审查结束通过后方可使用,未通过前仅供甲方预算招标用。

