

扬州市职业教育中心
女生宿舍楼A幢

施工图设计图纸

(设计编号:2008232-S3-05)

江苏省水利勘测设计研究院有限公司

甲级设计证书编号

100104-sj

二零零八年 九月

图 纸 目 录

序号	图号	图 纸 名 称	比例
1	建施-01	建筑总图	1:50
2	建施-02	一层平面图	1:50/1:40
3	建施-03	二层平面图	1:50/1:40
4	建施-04	三、四、五层平面图	1:50/1:40
5	建施-05	六层平面图	1:50/1:40
6	建施-06	屋顶平面图	1:50/1:40
7	建施-07	①-④、⑤-⑧ 立面图	1:50/1:40
8	建施-08	⑨-⑫、⑬-⑰ 立面图	1:50
9	建施-09	①-④、⑤-⑧ 立面图	1:50/1:40
10	建施-10	1-1剖面图	2-2、3-3剖面图
11	建施-11	3-3剖面图	4-4、5-5剖面图
12	建施-12	楼梯一	1:50

门窗表

[illegible]

室内装修表

名称	部位	地面	楼面	楼梯 (电梯)	墙面	平墙
		花岗岩板 E-60-305-101	花岗岩板 E-60-305-102	花岗岩板 E-60-305-103	花岗岩板 E-60-305-104	花岗岩板 E-60-305-105
卫生间	花岗岩板	花岗岩板 E-60-305-101	花岗岩板 E-60-305-102	花岗岩板 E-60-305-103	花岗岩板 E-60-305-104	花岗岩板 E-60-305-105
客房		花岗岩板 E-60-305-102	花岗岩板 E-60-305-103	花岗岩板 E-60-305-104	花岗岩板 E-60-305-105	花岗岩板 E-60-305-106
走廊		花岗岩板 E-60-305-102	花岗岩板 E-60-305-103	花岗岩板 E-60-305-104	花岗岩板 E-60-305-105	花岗岩板 E-60-305-106

注：1.花岗岩板：20mm厚
2.花岗岩板：20mm厚
3.花岗岩板：20mm厚
4.花岗岩板：20mm厚

特别说明:本工程严格按国家有关强制性标准

设计,请业主、承包商、监理三方认真阅读图纸

发现问题及时与本单位联系解决以免造成损失

未尽事宜,請遵照國家現行規範及操作規程執行

建筑施工图设计说明

[illegible]

建筑施工图设计说明

[illegible]

建筑施工图设计说明

[illegible]

节能设计说明

[illegible][illegible]



卫生间、阳台、空调房均低于扣板楼面30mm,我破1%面积凿漏未注明墙体厚度240mm
无牌厨房各卫生间
布置参见国标02J915-E/31
洗手盆柜参见国标02J915-9/88
蹲便器柜参见国标02J915-15/89
卫生间门参见国标02J915-1A/92
卫生间置物架参见国标02J915-1/90




预埋件、地漏做法详见苏J06-2006-33
预埋件隔断材料采用原材大板木材料
洗槽选成品不锈钢(内径400x400mm),共2个
卫生间、阳台、空调隔断为低于相邻楼面30mm,其破1%坡向地漏
未注明墙体厚度为240mm




卫生间内低于柜体厚度30mm,被破1%按向地面
未注明油漆厚度24.0mm
暖水器、地漏、小便器做法参见J06-2006-33
暖水器隔断材料用原防水防水材料
洗脸盆做法参见J06-2006-1/34
无障碍宿舍卫生间
布置参见图例02.09.15-4/29

[illegible]

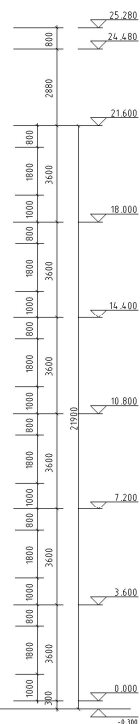


3-3 剖面图 1:100

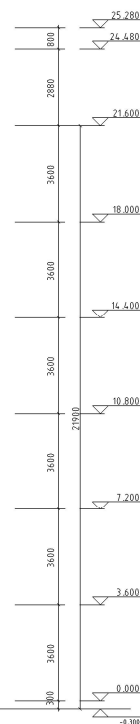


4-4 剖面图 1:100

				江苏省水利勘测设计研究院有限公司			
姓 名				扬州市专业教育中心		施 工 部	
单 位				女生宿舍楼六楼		计 算	
中 文						图 名	
数 值						3-3 剖面图	
说 明						4-4 剖面图	
备 注							
图 号		图 名		日 期		2008-09	
会 审 表 格		会 审 表 格		日 期		2008-11	

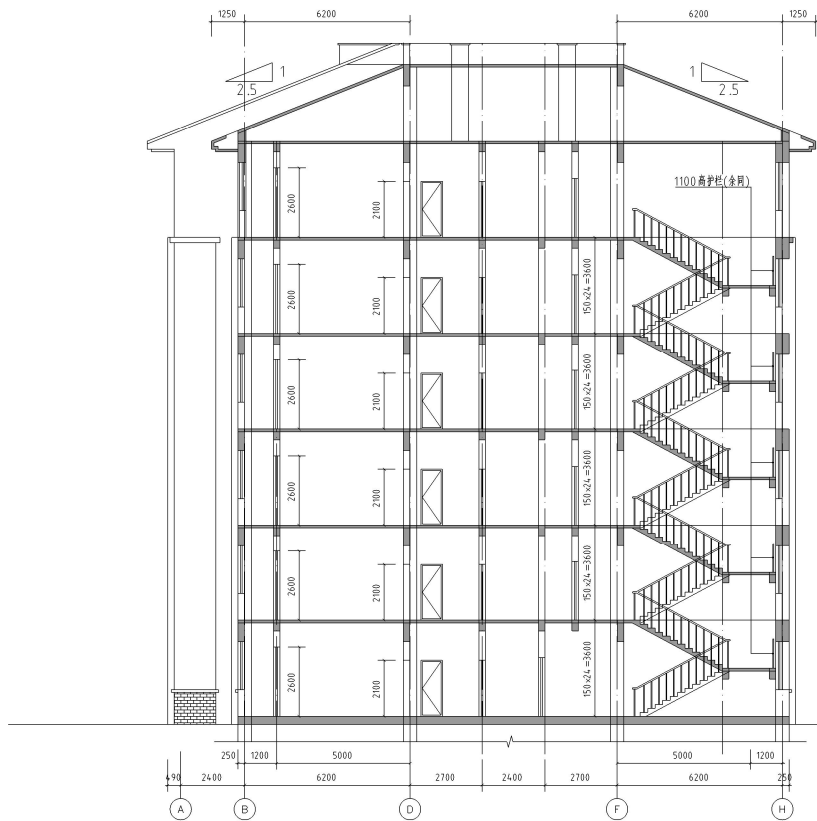

1-1剖面图 1:100

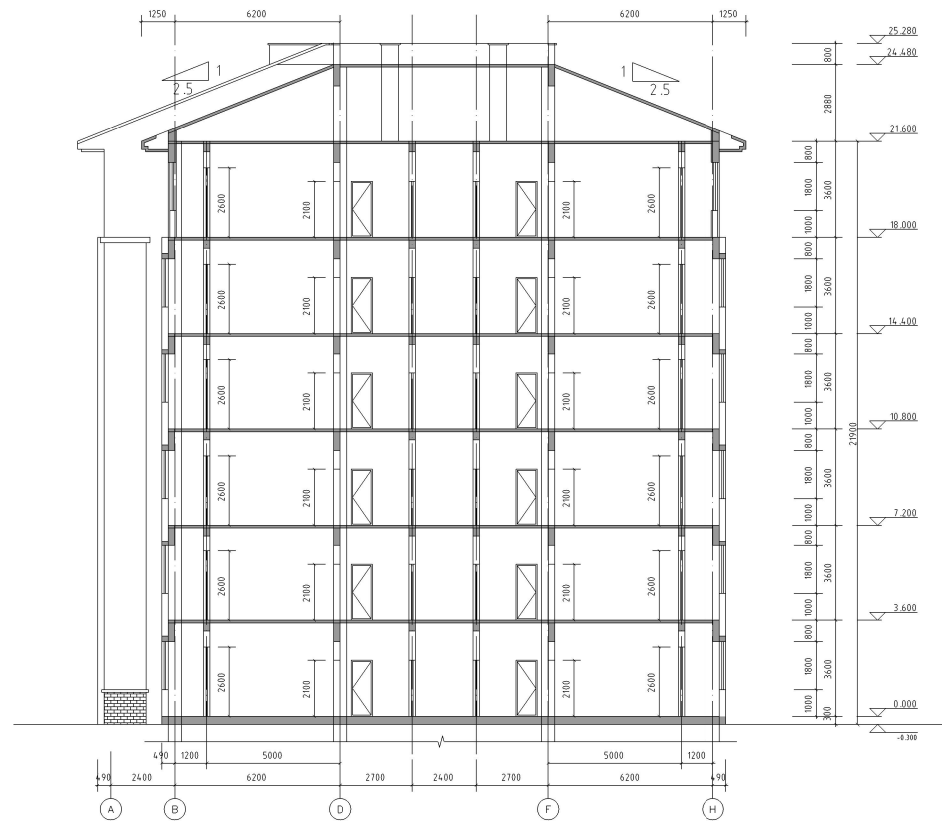

2-2剖面图 1:100


江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
院 名					扬州市职业教育中心		施工图	图 号	
建 筑					女生宿舍楼A幢		图 名	图 号	审 定
中 心							1-1剖面图		
校 址							2-2剖面图		
设 计					比 例		日 期	2008-09	
校 核					图 号		图 号		
会 审 单 位	会 审 者	日 期	审核设计证书编号		1001014-51	图 号	图 号	图 号-10	



江苏省水利勘测设计研究院有限公司									
图 名				徐州市职业教育中心		施工阶段		设计	
图 文				女生宿舍楼大门		现状		部分	
图 号				A — H H — A		立窗图			
标 准						立窗图			
附 注									
编 制				比 例		尺 寸		日 期	
审核				图 号		图 名		2008-09	
会 审 单 位		会 审 者		日 期		图 名			
江苏省水利勘测设计研究院有限公司 图 号: 001014-51 图 名: 女生宿舍楼大门									



除注明外所有内外墙厚均为240mm
构造按具体材料施工图纸
卫生间、阳台均低于相邻室内标高30mm,1%坡向地漏
空调隔板均低于相邻室内标高30mm,并向外找坡0.5%



普通假说参见第10-2003-2/12
水基口假说参见第3-2006-1/56
瓦屋面假说参见第3-2003-17/7

江苏省水利勘测设计研究院有限公司						
负责人		扬州市水利教育中心	姓名	王 亮	性别	男
职务		办公室主任	职称	高级工程师	专业	水利
电话			三、四、五层平面图			
地址						
邮编			比例	见图	日期	2008-09
中图分类法分类号	S303.04-61	图号	图例见:			

