

铜山区柳泉镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

施工图


设计编号 ZJXZ-250105

日期 2025.05



江苏中建工程设计研究院有限公司

JIANGSU ZHONGJIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

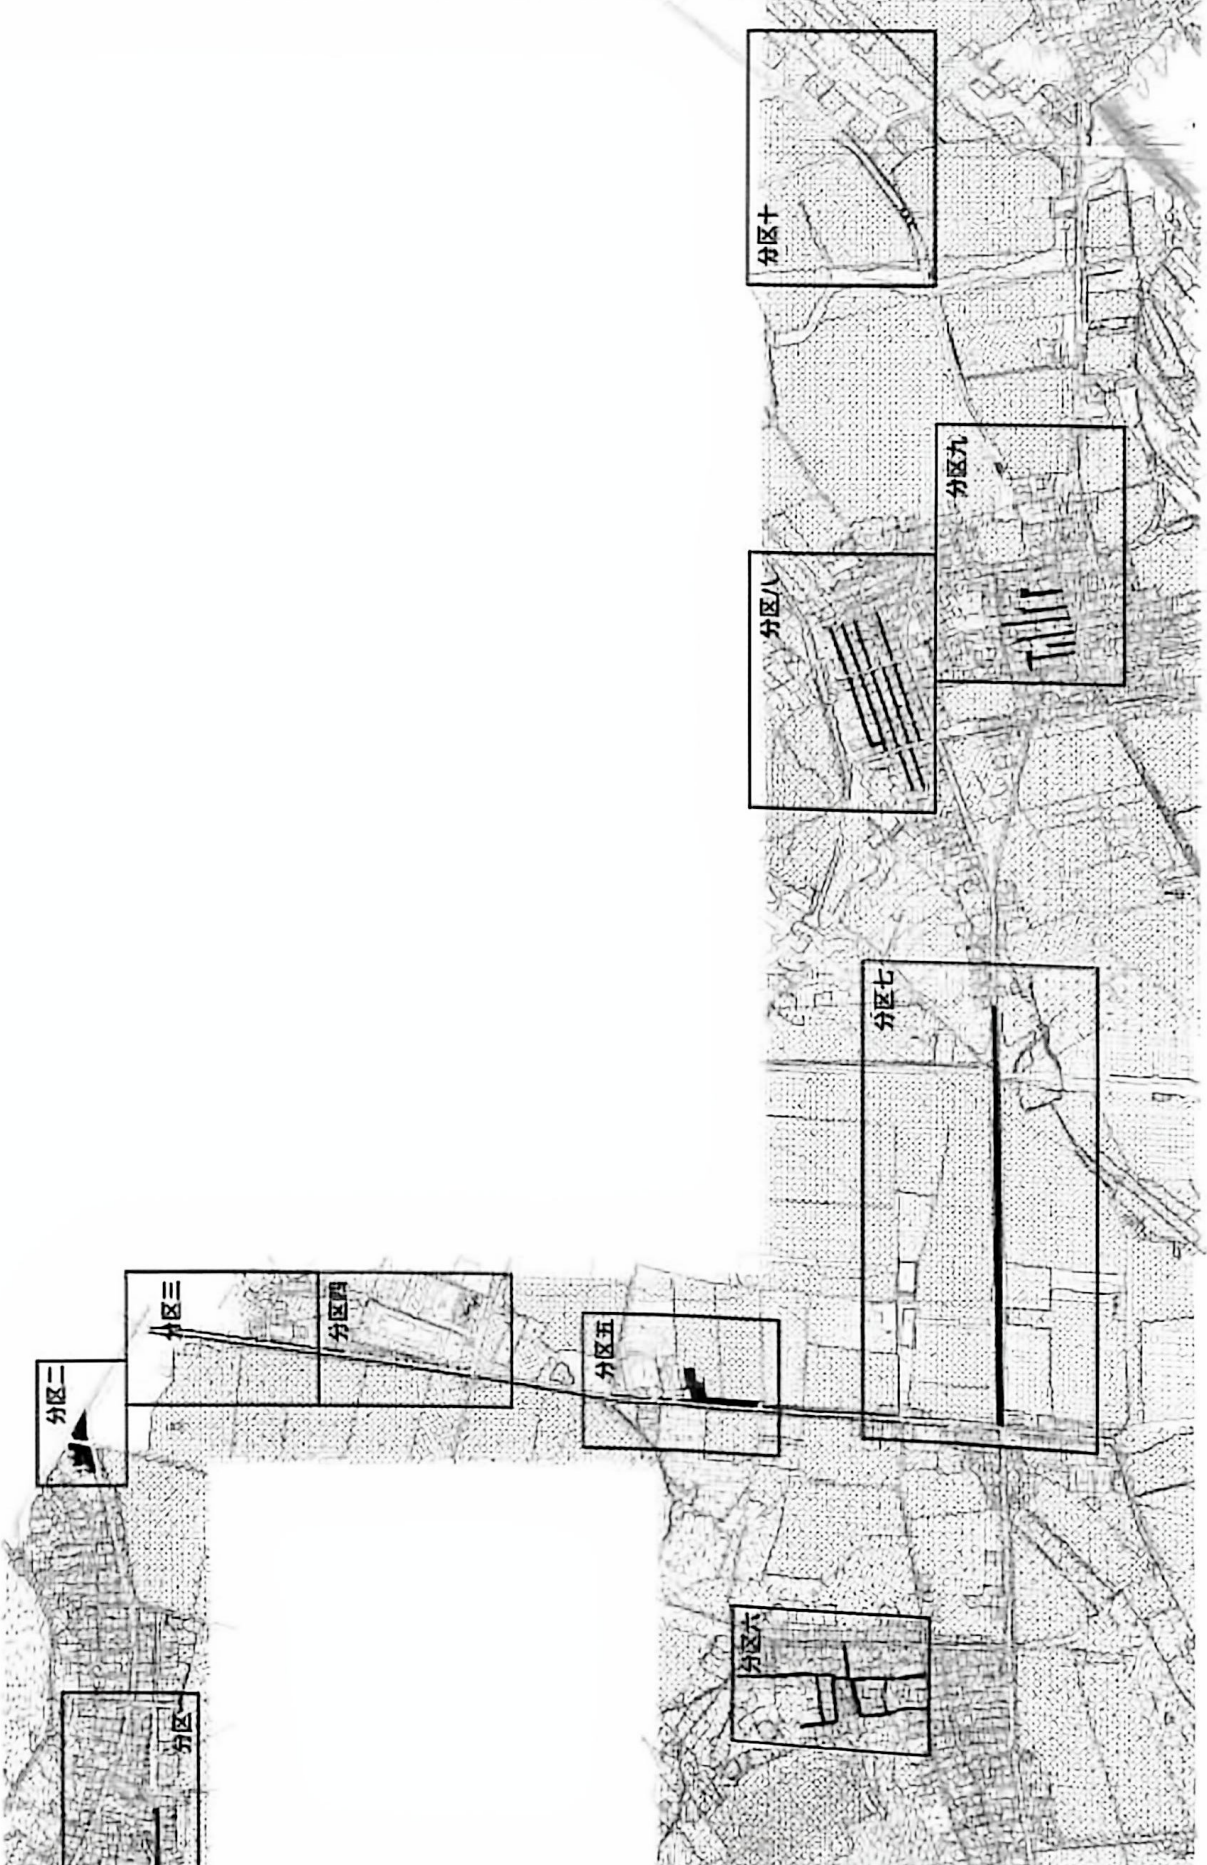

比例尺	1:1000
图例	见附表
说明	1. 本图系根据1:5000地形图缩制而成，比例尺为1:1000。
制图日期	2000年10月
制图人	张三
审核人	李四
批准人	王五
备注	1. 本图仅供参考，不作为法律依据。

分区	名称	面积	备注
分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

分区一	住宅区	15000	
分区二	商业区	8000	
分区三	工业区	25000	
分区四	文教区	12000	
分区五	行政办公区	10000	
分区六	居住区	18000	
分区七	仓储区	20000	
分区八	公共绿地	5000	
分区九	体育休闲区	15000	
分区十	综合服务区	12000	

1. 本图系根据1:5000地形图缩制而成，比例尺为1:1000。
 2. 本图仅供参考，不作为法律依据。
 3. 本图版权归规划局所有，未经许可不得复制或传播。
 4. 本图制作日期：2000年10月。
 5. 本图制作人：张三。
 6. 本图审核人：李四。
 7. 本图批准人：王五。
 8. 本图备注：1. 本图仅供参考，不作为法律依据。

A1 绿化设计说明

A1 1:100图框

园林绿化施工图设计说明 (一)

- 一、说明
1. 工程名称: 绿化工程
 2. 建设单位: 广州市绿化工程有限公司
 3. 设计单位: 广州市绿化工程有限公司
 4. 设计日期: 2023年10月
 5. 设计人: 广州市绿化工程有限公司
 6. 审核人: 广州市绿化工程有限公司
 7. 批准人: 广州市绿化工程有限公司
 8. 设计依据: 广州市绿化工程有限公司
 9. 设计标准: 广州市绿化工程有限公司
 10. 设计范围: 广州市绿化工程有限公司
- 二、材料说明
1. 乔木: 胸径10cm, 高度3m, 冠幅3m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
2. 灌木: 高度1.5m, 冠幅1.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
3. 地被: 高度0.1m, 冠幅0.1m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
4. 草坪: 高度0.05m, 冠幅0.05m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
5. 水生植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
6. 观花植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
7. 观果植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
8. 观叶植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
9. 观茎植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。
10. 观根植物: 高度0.5m, 冠幅0.5m, 枝叶茂盛, 生长健壮, 无病虫害, 无机械损伤, 无人为破坏, 无其他影响景观的因素。

- 三、施工说明
1. 施工前, 应进行现场勘察, 了解现场情况, 制定施工方案。
2. 施工过程中, 应严格按照施工方案进行, 不得擅自更改。
3. 施工完成后, 应进行现场验收, 确保施工质量。
4. 施工过程中, 应注意环境保护, 不得随意丢弃垃圾。
5. 施工过程中, 应注意安全, 不得随意攀爬树木。
6. 施工过程中, 应注意文明施工, 不得大声喧哗。
7. 施工过程中, 应注意节约材料, 不得浪费。
8. 施工过程中, 应注意节约时间, 不得拖延。
9. 施工过程中, 应注意节约人力, 不得浪费。
10. 施工过程中, 应注意节约物力, 不得浪费。

- 四、验收说明
1. 验收前, 应进行现场勘察, 了解现场情况, 制定验收方案。
2. 验收过程中, 应严格按照验收方案进行, 不得擅自更改。
3. 验收完成后, 应进行现场验收, 确保施工质量。
4. 验收过程中, 应注意环境保护, 不得随意丢弃垃圾。
5. 验收过程中, 应注意安全, 不得随意攀爬树木。
6. 验收过程中, 应注意文明施工, 不得大声喧哗。
7. 验收过程中, 应注意节约材料, 不得浪费。
8. 验收过程中, 应注意节约时间, 不得拖延。
9. 验收过程中, 应注意节约人力, 不得浪费。
10. 验收过程中, 应注意节约物力, 不得浪费。

- 五、其他说明
1. 施工过程中, 应严格按照国家相关标准进行。
2. 施工过程中, 应严格按照地方相关标准进行。
3. 施工过程中, 应严格按照行业相关标准进行。
4. 施工过程中, 应严格按照企业相关标准进行。
5. 施工过程中, 应严格按照设计相关标准进行。
6. 施工过程中, 应严格按照施工相关标准进行。
7. 施工过程中, 应严格按照验收相关标准进行。
8. 施工过程中, 应严格按照维护相关标准进行。
9. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。
10. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。

- 六、附录
1. 附录一: 绿化工程材料清单
2. 附录二: 绿化工程施工方案
3. 附录三: 绿化工程验收方案
4. 附录四: 绿化工程维护方案
5. 附录五: 绿化工程其他相关资料
6. 附录六: 绿化工程其他相关资料
7. 附录七: 绿化工程其他相关资料
8. 附录八: 绿化工程其他相关资料
9. 附录九: 绿化工程其他相关资料
10. 附录十: 绿化工程其他相关资料

- 七、其他说明
1. 施工过程中, 应严格按照国家相关标准进行。
2. 施工过程中, 应严格按照地方相关标准进行。
3. 施工过程中, 应严格按照行业相关标准进行。
4. 施工过程中, 应严格按照企业相关标准进行。
5. 施工过程中, 应严格按照设计相关标准进行。
6. 施工过程中, 应严格按照施工相关标准进行。
7. 施工过程中, 应严格按照验收相关标准进行。
8. 施工过程中, 应严格按照维护相关标准进行。
9. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。
10. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。

- 八、其他说明
1. 施工过程中, 应严格按照国家相关标准进行。
2. 施工过程中, 应严格按照地方相关标准进行。
3. 施工过程中, 应严格按照行业相关标准进行。
4. 施工过程中, 应严格按照企业相关标准进行。
5. 施工过程中, 应严格按照设计相关标准进行。
6. 施工过程中, 应严格按照施工相关标准进行。
7. 施工过程中, 应严格按照验收相关标准进行。
8. 施工过程中, 应严格按照维护相关标准进行。
9. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。
10. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。

- 九、其他说明
1. 施工过程中, 应严格按照国家相关标准进行。
2. 施工过程中, 应严格按照地方相关标准进行。
3. 施工过程中, 应严格按照行业相关标准进行。
4. 施工过程中, 应严格按照企业相关标准进行。
5. 施工过程中, 应严格按照设计相关标准进行。
6. 施工过程中, 应严格按照施工相关标准进行。
7. 施工过程中, 应严格按照验收相关标准进行。
8. 施工过程中, 应严格按照维护相关标准进行。
9. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。
10. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。

- 十、其他说明
1. 施工过程中, 应严格按照国家相关标准进行。
2. 施工过程中, 应严格按照地方相关标准进行。
3. 施工过程中, 应严格按照行业相关标准进行。
4. 施工过程中, 应严格按照企业相关标准进行。
5. 施工过程中, 应严格按照设计相关标准进行。
6. 施工过程中, 应严格按照施工相关标准进行。
7. 施工过程中, 应严格按照验收相关标准进行。
8. 施工过程中, 应严格按照维护相关标准进行。
9. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。
10. 施工过程中, 应严格按照其他相关标准进行。

A1 设计总结

设计说明

[illegible]

工程做法

[illegible]

圖紙目錄

序号	姓名	单位名称	身份证号	年龄	性别
01	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	41	男
02	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	42	男
03	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	43	男
04	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	44	男
05	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	45	男
06	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	46	男
07	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	47	男
08	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	48	男
09	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	49	男
10	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	50	男
11	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	51	男
12	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	52	男
13	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	53	男
14	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	54	男
15	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	55	男
16	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	56	男
17	边学军	中国石化集团上海高桥分公司	110101196309150011	57	男

[illegible]