



会签专业					
会签者					
日期					



11.11.11 11.11.11

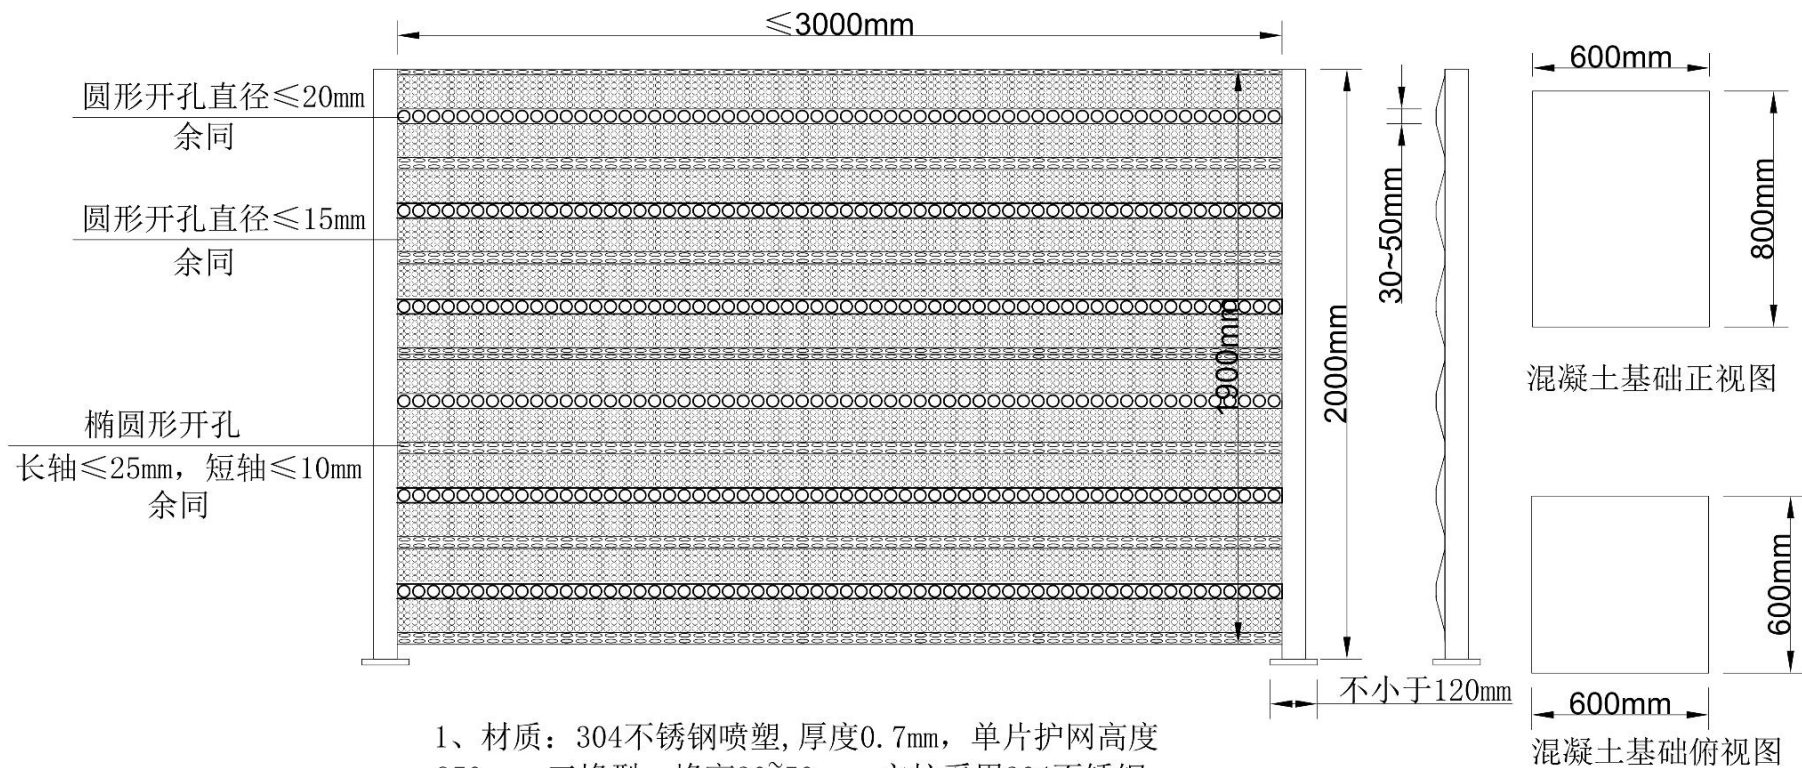


会签专业	
会签者	
日期	

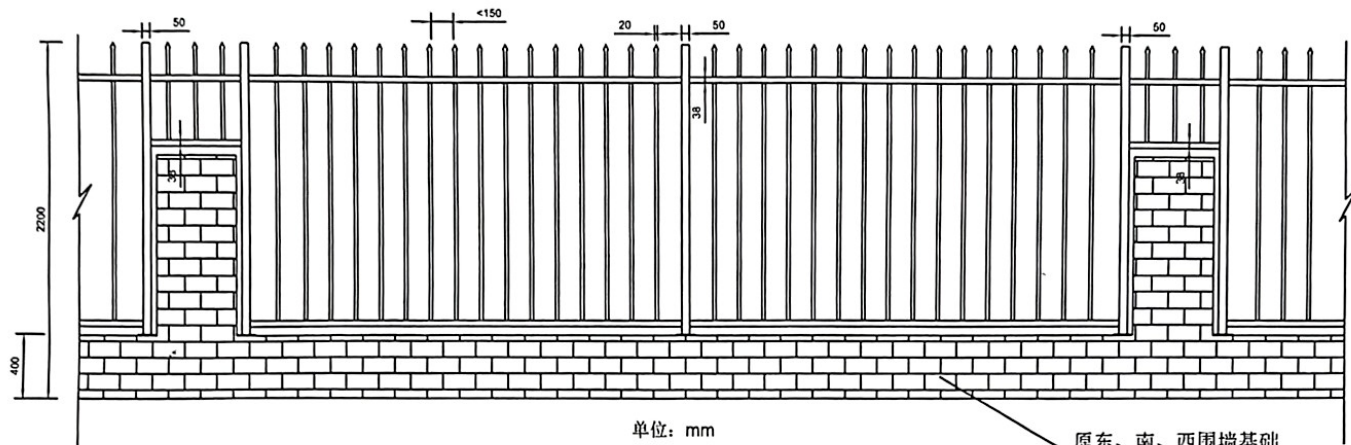

宜陵地涵上游安全维护设施 (C型)

说明

- 1、安装主材及配件均为304不锈钢材质。
- 2、3m一档设置立柱，采用50mm*50mm不锈钢方管制作，厚2mm；底部焊接12cm*12cm不锈钢四眼钢板；如遇原围墙柱体部分，参照施工图设置立柱。
- 3、横管采用38mm*38mm不锈钢方管制作，厚2mm；
- 4、立管采用20mm*20mm不锈钢方管，厚2mm，方管边到边间距15cm，与横管连接处不少于6焊点；
- 5、顶部设置不锈钢防爬枪尖，枪尖高度不小于20cm（枪尖高度含在2.2m中）。
- 6、安装要求：120°120°6（厚）mm不锈钢四眼钢板，不少于4颗M12膨胀螺丝固定，覆盖同材质、同工艺、同色立柱基座盖板，安装时根据现场地形，按上口距离地面2.2m控制高度。
- 7、基础尺寸以实际测量为准。

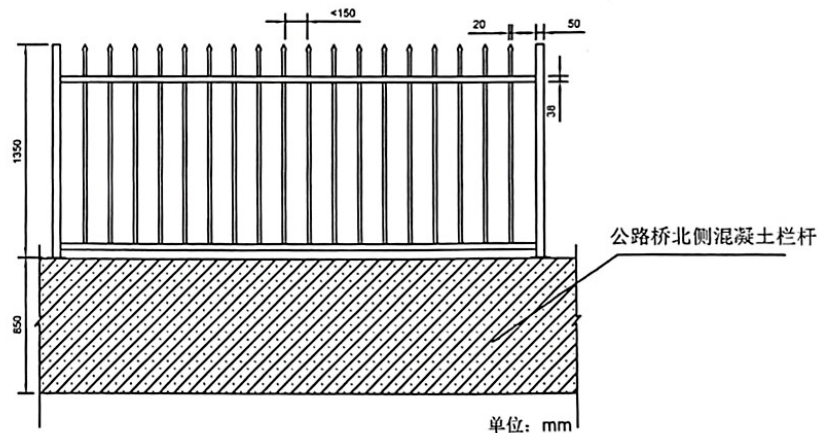

宜陵地涵上游安全维护设施 (C型)

育强

江苏省水利勘测设计研究院有限公司
地址：扬州市吉安路209号吉安大厦1号楼 邮编：225127
电话：0514-87860116 传真：0514-87889101
声明：未经许可，不得复印、传播或它用。



江苏省水利勘测设计研究院有限公司
Jiangsu Surveying and Design Institute of Water Resources Co., Ltd.

江都管理处核心功能区周边
及水闸工程安全防护设施增设

B、C型围栏维护设施示意图

施工图设计	批准	核定	审查	校核	设计	制图	日期	甲级设计证书编号A132012666
土 建 部 分							2025. 07	图 号 TJ-02