




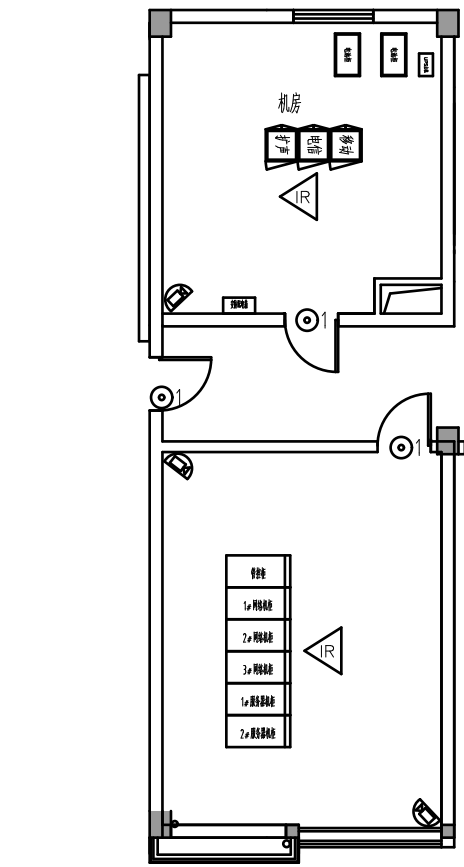


弱电机房平面布置图 1:100

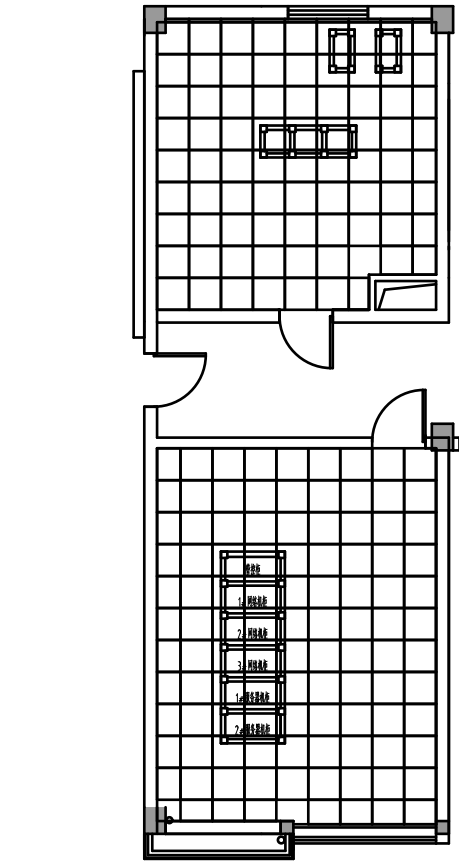

弱电机房基础平面图 1:100

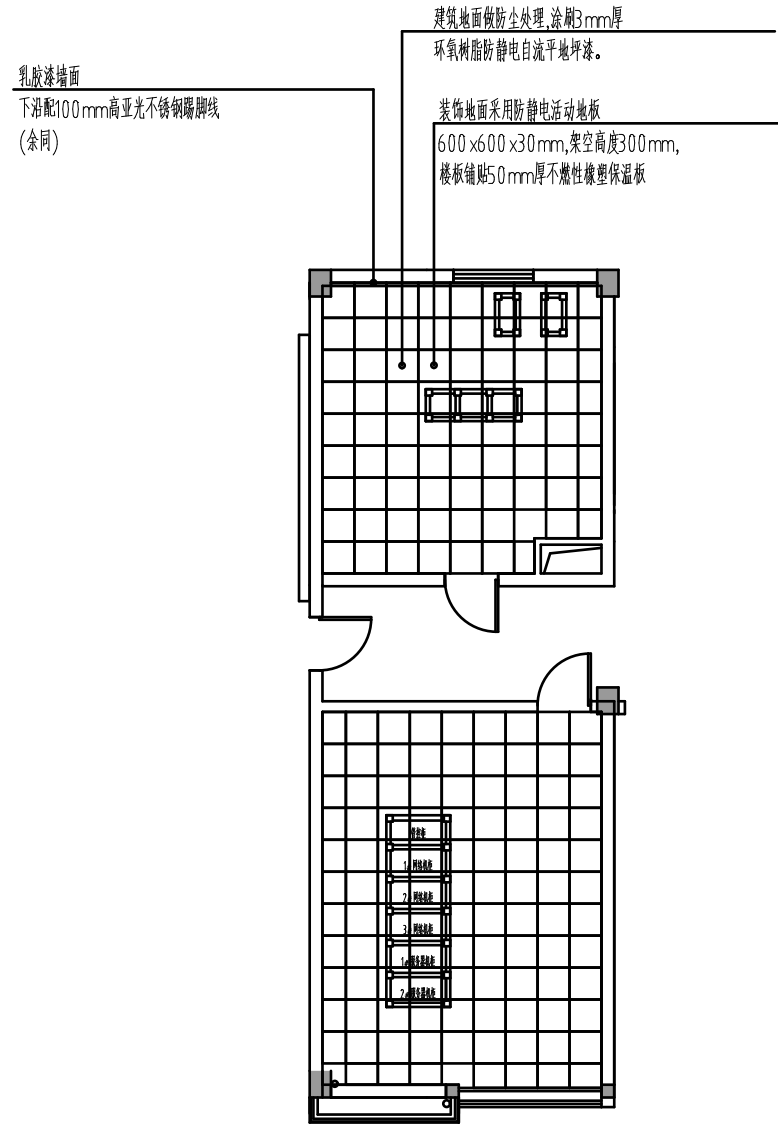


弱电机房装饰材料图 1:100

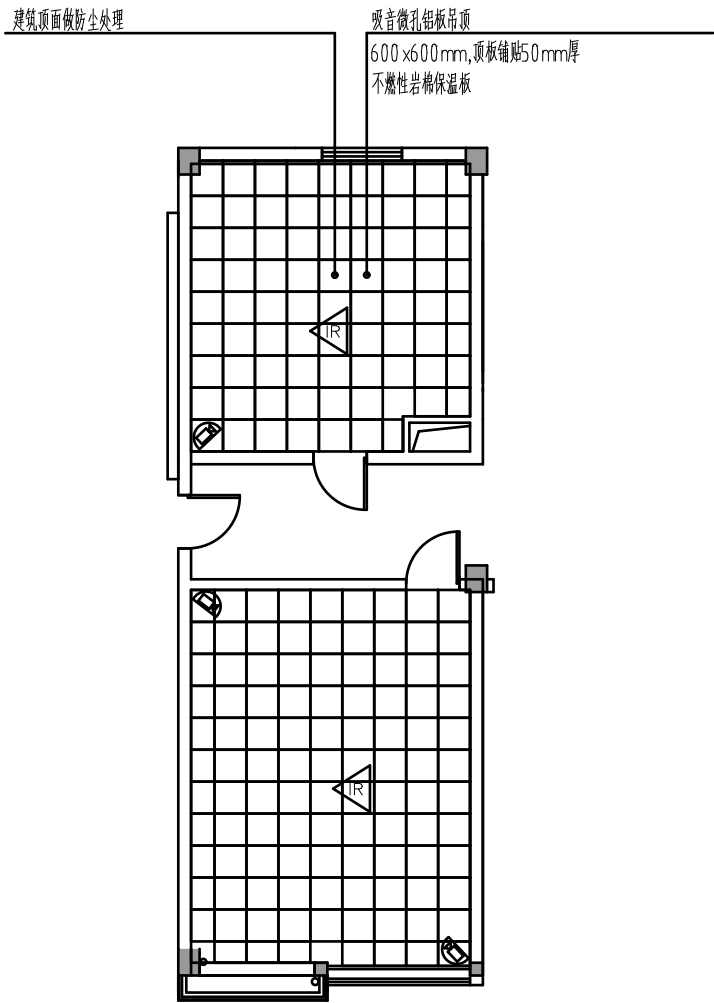


弱电机房顶面布置图 1:100

注： 1. 弱电机房的照明灯具、火灾报警探测器布置详见电气专业施工图。
2. 弱电机房的风口布置详见暖通专业施工图。

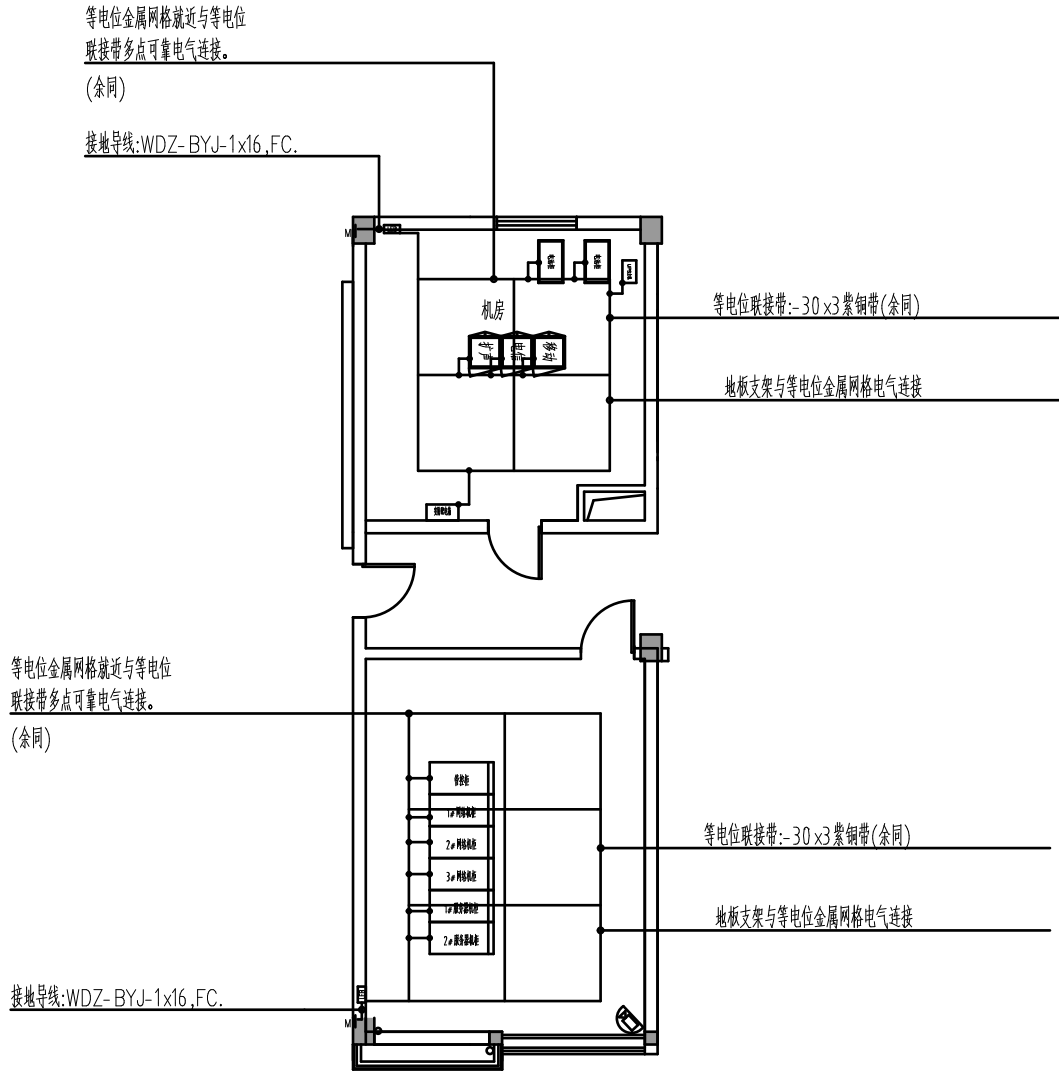

弱电机房接地平面图 1:100

注： 1. 机房局部等电位连接端子箱，嵌墙安装，下沿距地0.3m。为接地预埋件，120x120x6mm热镀锌扁钢，接地预埋件贴墙面安装并与柱内作为接地线的主钢筋焊接，接地预埋件安装高度均为0.3m。作为接地线的主筋不少于两根，其下端与基础内的主筋焊接。实测接地电阻宜为1欧姆。
2. 机房内设置了等电位连接端子箱和接地汇流排。机房内各种设备的金属外层、防静电地板、安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接箱的端子连接。等电位连接线路由集成商在深化设计中确定，施工方式须参照国标《电子信息系统工程设计与安装》09DX009第31页就近连接方式执行。

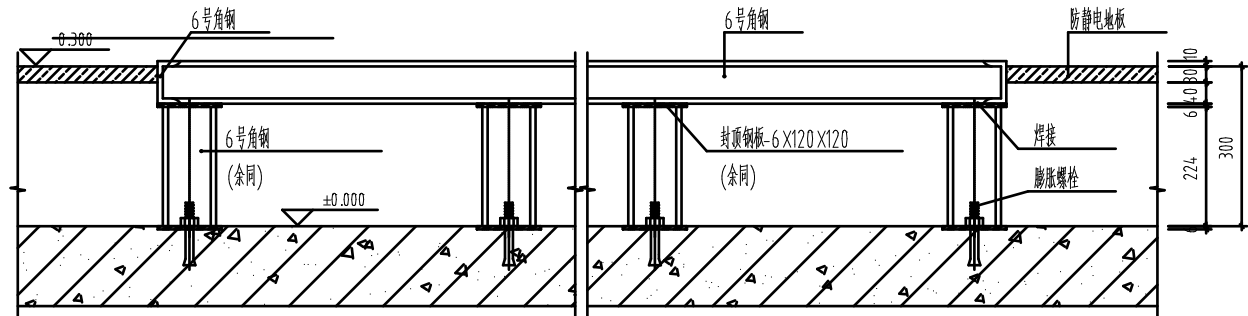

设备基础B-B剖面图 1:10

注： 1. 基础角钢焊接完成后，涂刷防锈漆处理。

注： 本图纸由设计院及其他相关单位盖章确认后，方可用于施工。如有变更，须经设计院同意后方可实施。如有侵权，必究。

注册建筑师/工程师的印章
无效/无章/无效

出图章
NO. 修改说明
DESCRIPTION
DATE
REVISION HISTORY

东南大学建筑设计研究院有限公司
ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD. OF SOUTHEAST UNIVERSITY

方案设计师
SCHEMATIC DESIGNER
项目负责人
PROJECT DIRECTOR
专业负责人
DISCIPLINE CHIEF
设计
DESIGNED BY
校核
CHECKED BY
审核
REVIEWED BY
批准
APPROVED BY

会签
CONFIRMED BY
建筑
ARCHITECTURE
结构
STRUCTURE
给排水
PLUMBING
电气
ELECTRICITY
暖通
HVAC
智能
INTELLIGENCE

建设单位
CLIENT
如东气象局

项目名称
PROJECT
如东气象台台址规划设计及附属设施采购项目

子项目名称
SUB-PROJECT
如东气象台台址规划设计

图名
DRAWING TITLE
弱电机房大样图
项目编号
PROJECT NO.
2024-1142C
子项号
SUB-PROJ. NO.
A
设计阶段
DESIGN PHASE
施工图设计
专业
DISCIPLINE
智能化
图纸编号
DRAWING NO.
Z301
版本
EDITION
1.00
日期
DATE
2025.01.20