


# 二层平面图 A0 1:200

注：变更部分详见云线内，云线外部分按原图施工。

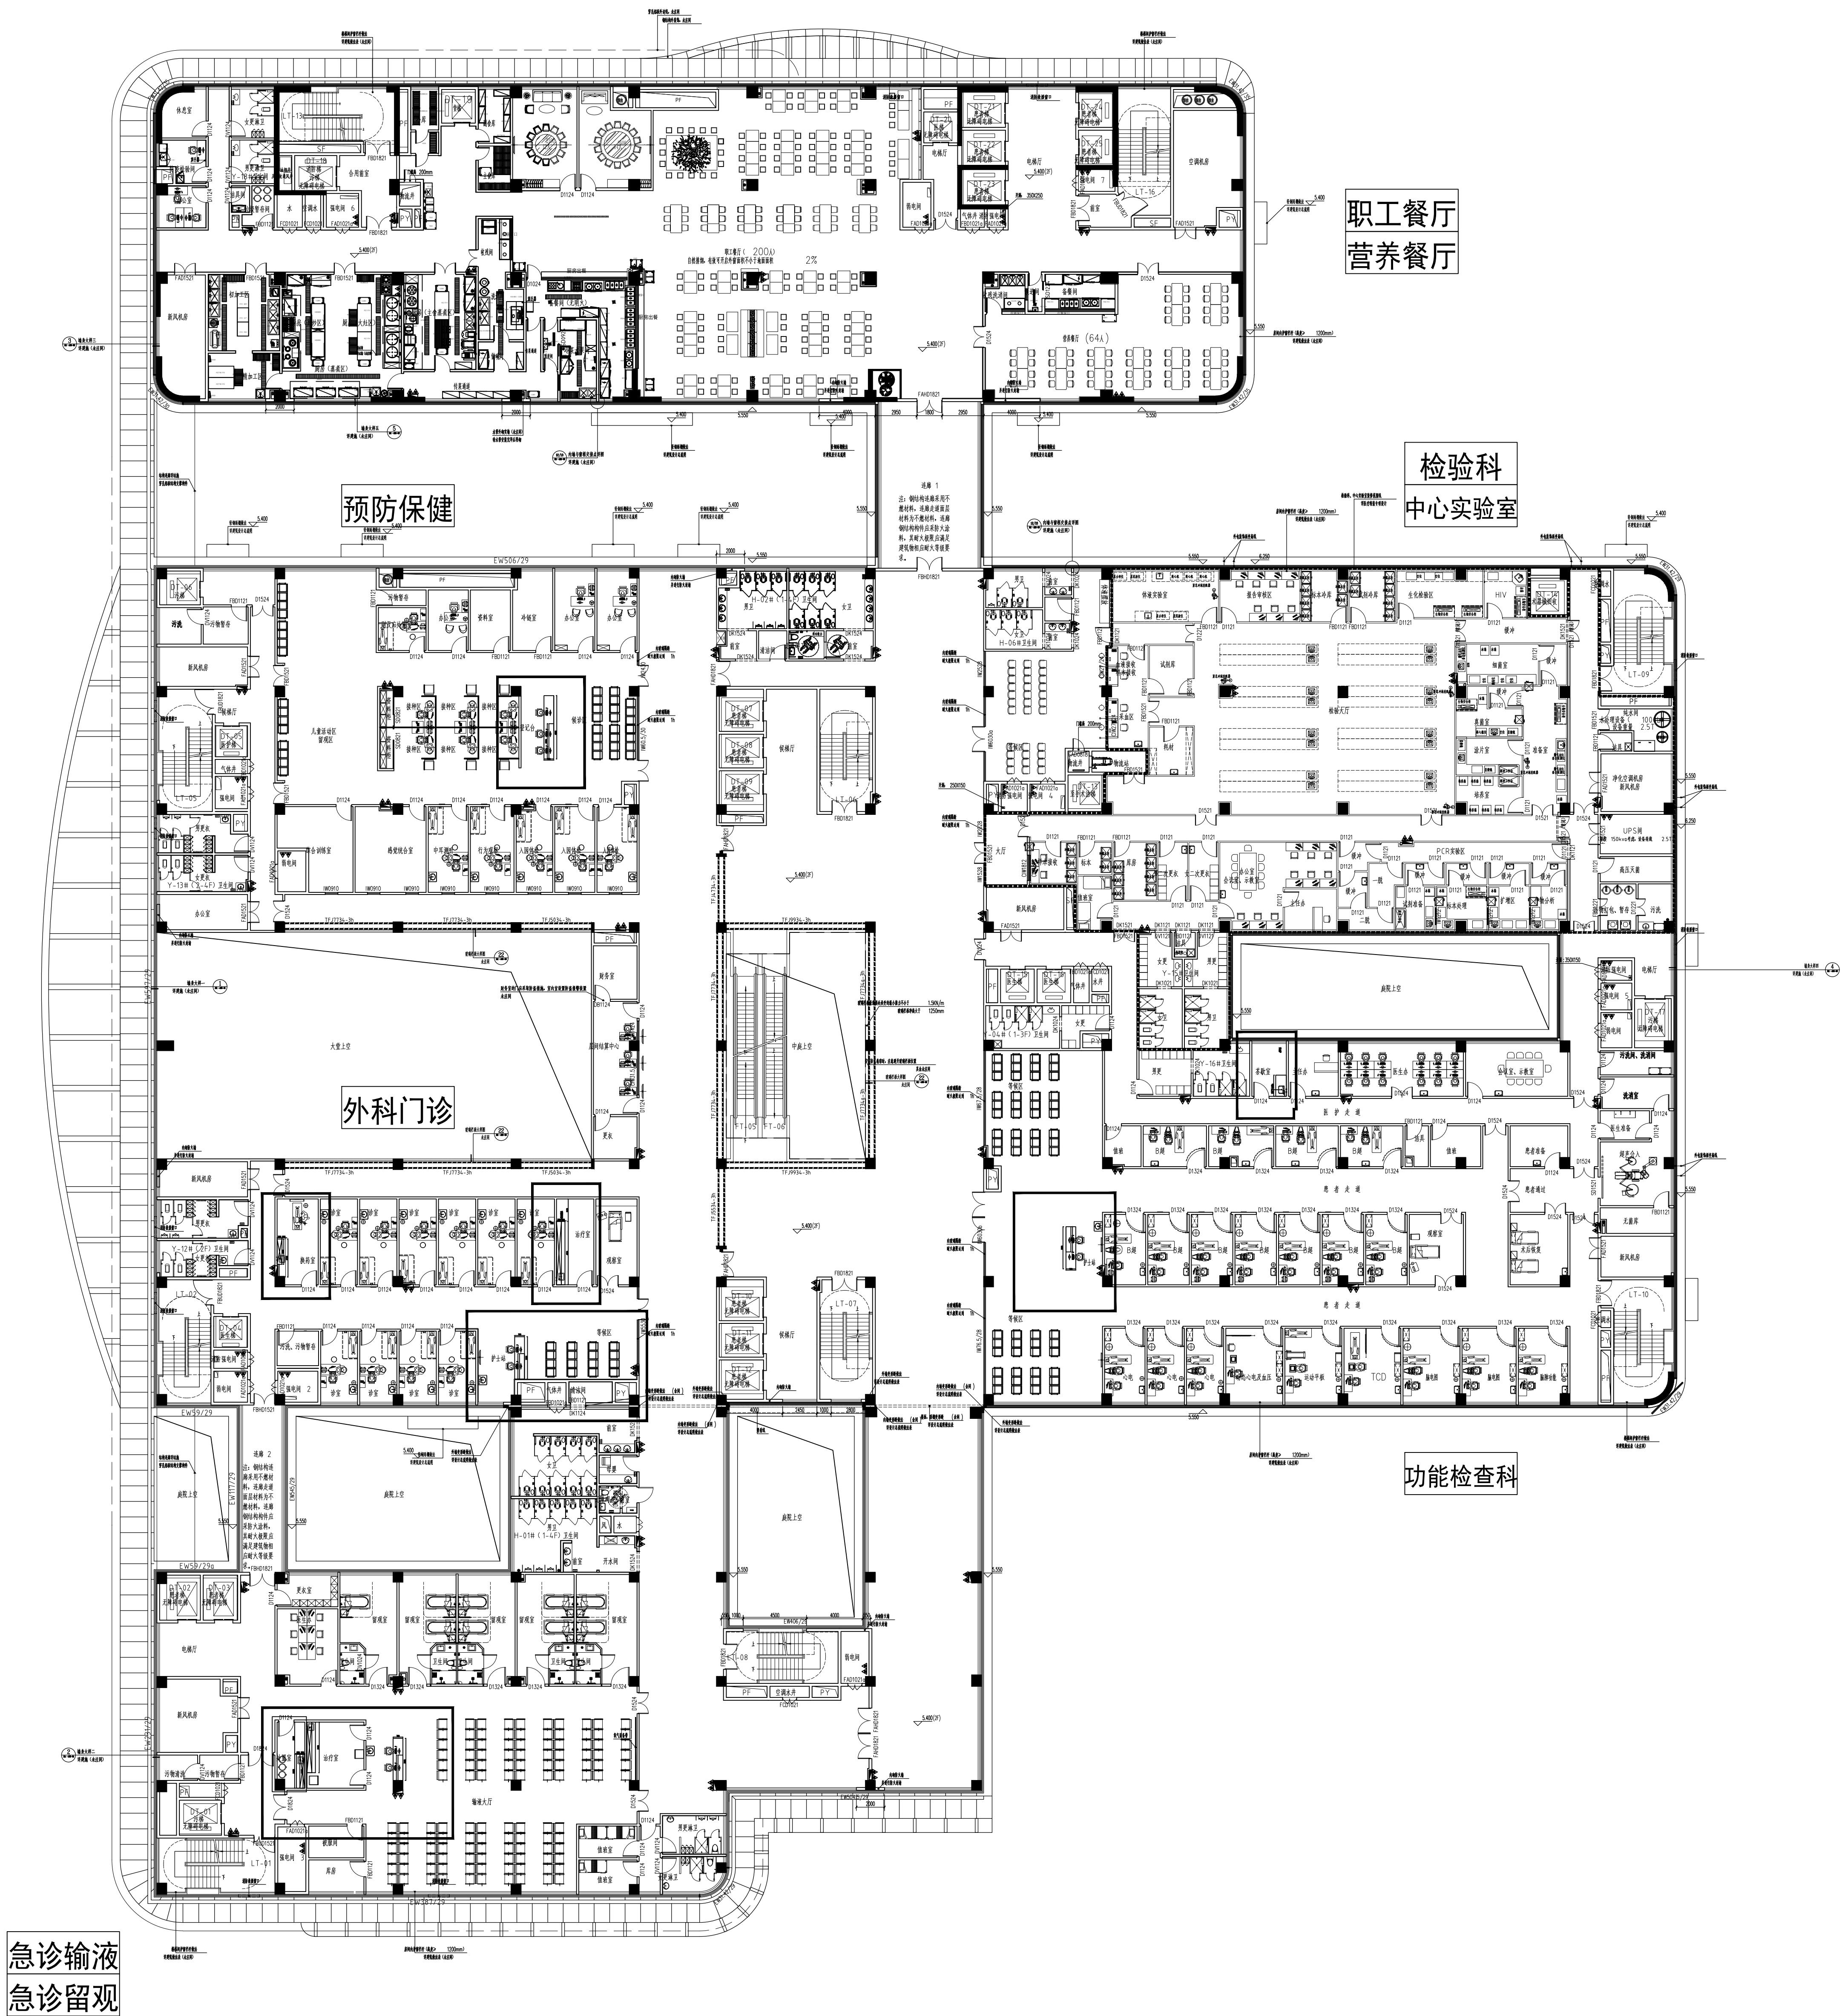

急诊输液  
急诊留观

| 序号 | 名称  | 规格       | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----|----------|----|----|----|
| 1  | 办公桌 | 1200*600 | 张  | 10 |    |
| 2  | 办公椅 | 人体工学椅    | 把  | 10 |    |
| 3  | 文件柜 | 1800*400 | 组  | 5  |    |
| 4  | 沙发  | 三人位      | 组  | 2  |    |
| 5  | 茶几  | 1200*600 | 张  | 2  |    |
| 6  | 餐桌  | 1200*600 | 张  | 20 |    |
| 7  | 餐椅  | 塑料椅      | 把  | 40 |    |
| 8  | 床   | 1.8*2.0  | 张  | 10 |    |
| 9  | 床头柜 | 400*200  | 个  | 20 |    |
| 10 | 衣柜  | 1200*600 | 个  | 10 |    |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 比例尺 | 1:200                                                          |
| 图例  | 见附表                                                            |
| 备注  | 1. 本图仅供参考，不作为施工依据。<br>2. 本图仅供参考，不作为施工依据。<br>3. 本图仅供参考，不作为施工依据。 |

|     |            |
|-----|------------|
| 设计人 | XXX        |
| 审核人 | XXX        |
| 批准人 | XXX        |
| 日期  | 2022.12.12 |
| 版本  | 1.0        |

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | XX项目       |
| 建设单位 | XX公司       |
| 设计单位 | XX设计院      |
| 日期   | 2022.12.12 |

二层组合平面图(防火分区图) 1:200

注明要以内装审图合格后的布局为准，此图仅做现场施工参考

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

图例说明

|    |    |    |     |
|----|----|----|-----|
| 方案 | 初步 | 扩初 | 施工图 |
| 人防 | 人防 | 人防 | 人防  |

图例说明

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |

|    |     |
|----|-----|
| 图例 | 说明  |
| ●  | 给排水 |
| ○  | 暖通  |
| □  | 电气  |