




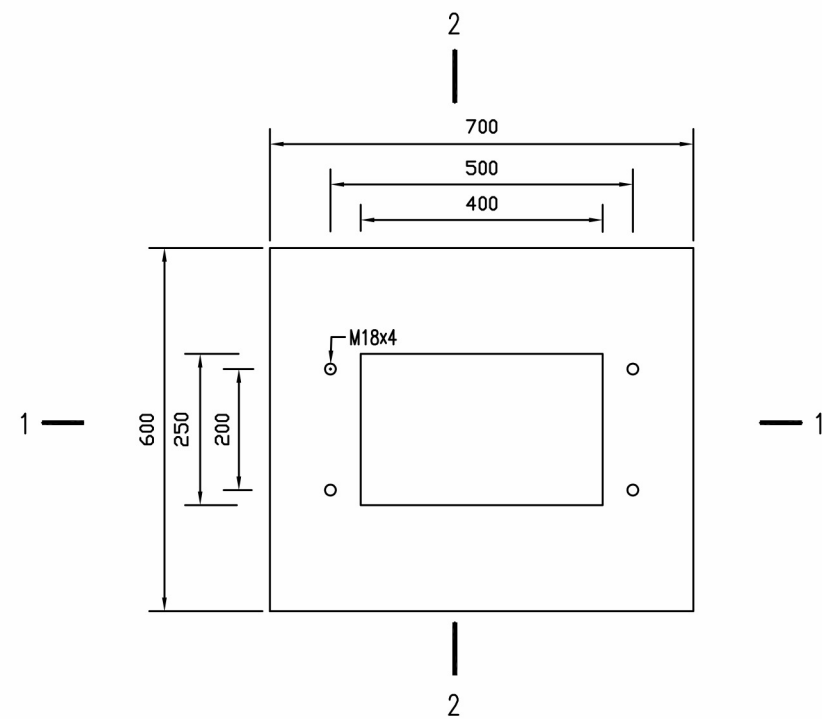

平面

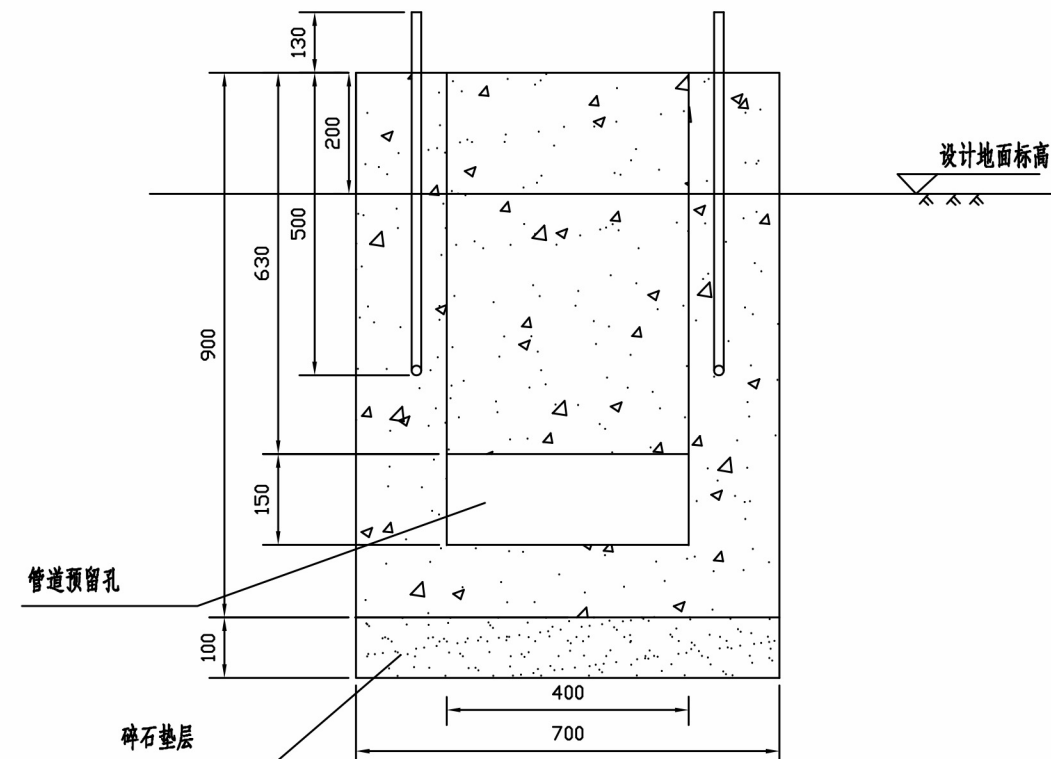

1-1剖面

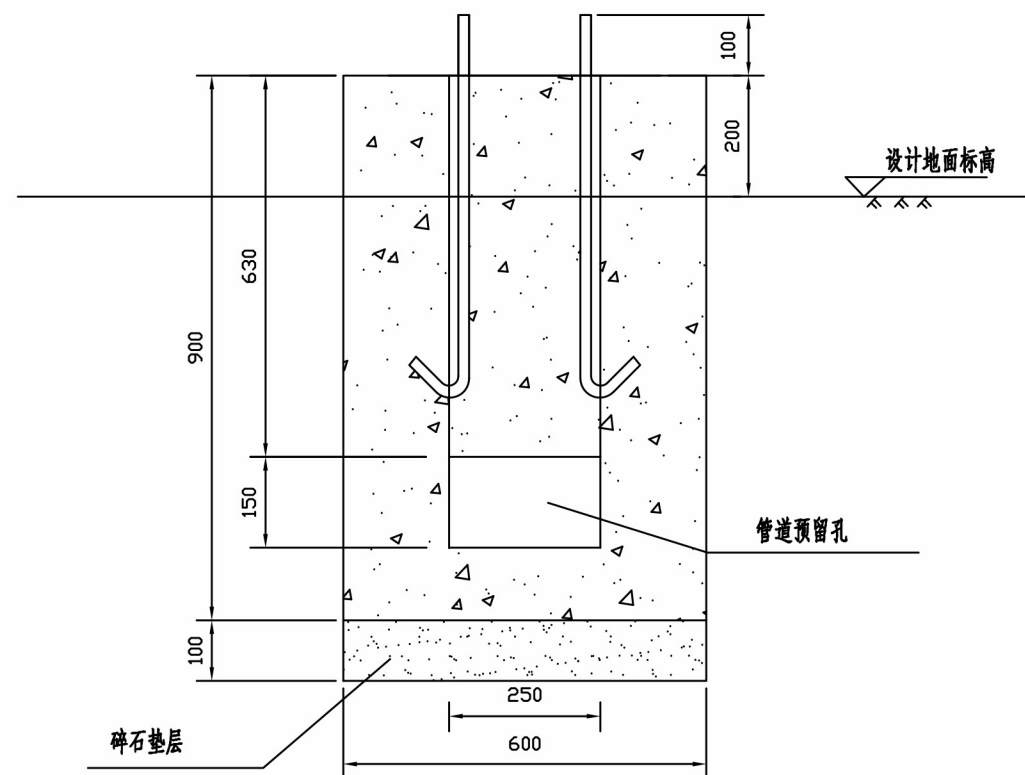

2-2剖面

注:

- 1、本图尺寸以mm计。
- 2、采用预制混凝土基础。
- 3、混凝土等级C25。
- 4、垫层选用碎石垫层。
- 5、基础四周有预留孔，施工后将多余孔用砖与水泥砂浆封堵。

后台管理指挥中心

存储设备（可选）



用户管理终端



信号控制服务器



通信网络

通信网络


路口1



通信设备



信号控制机



人行信号灯



机动车信号灯



倒计时器（可选）

...

路口n



通信设备



信号控制机





人行信号灯




机动车信号灯



倒计时器（可选）

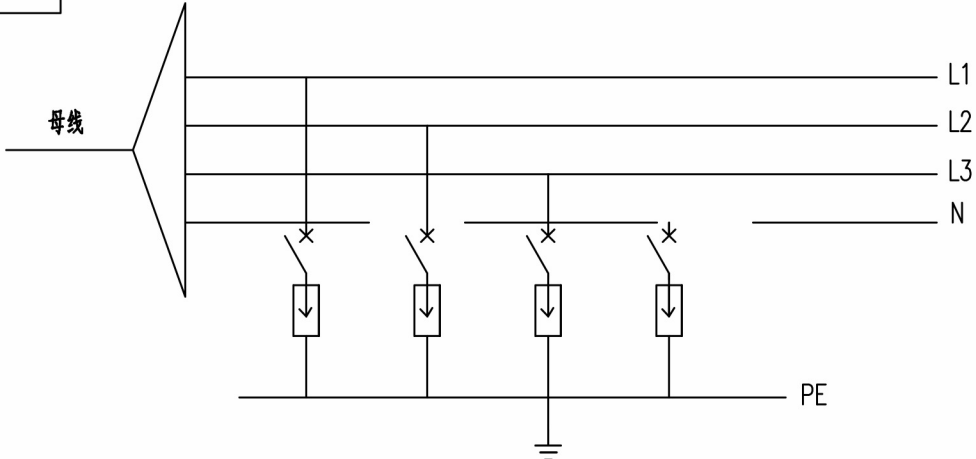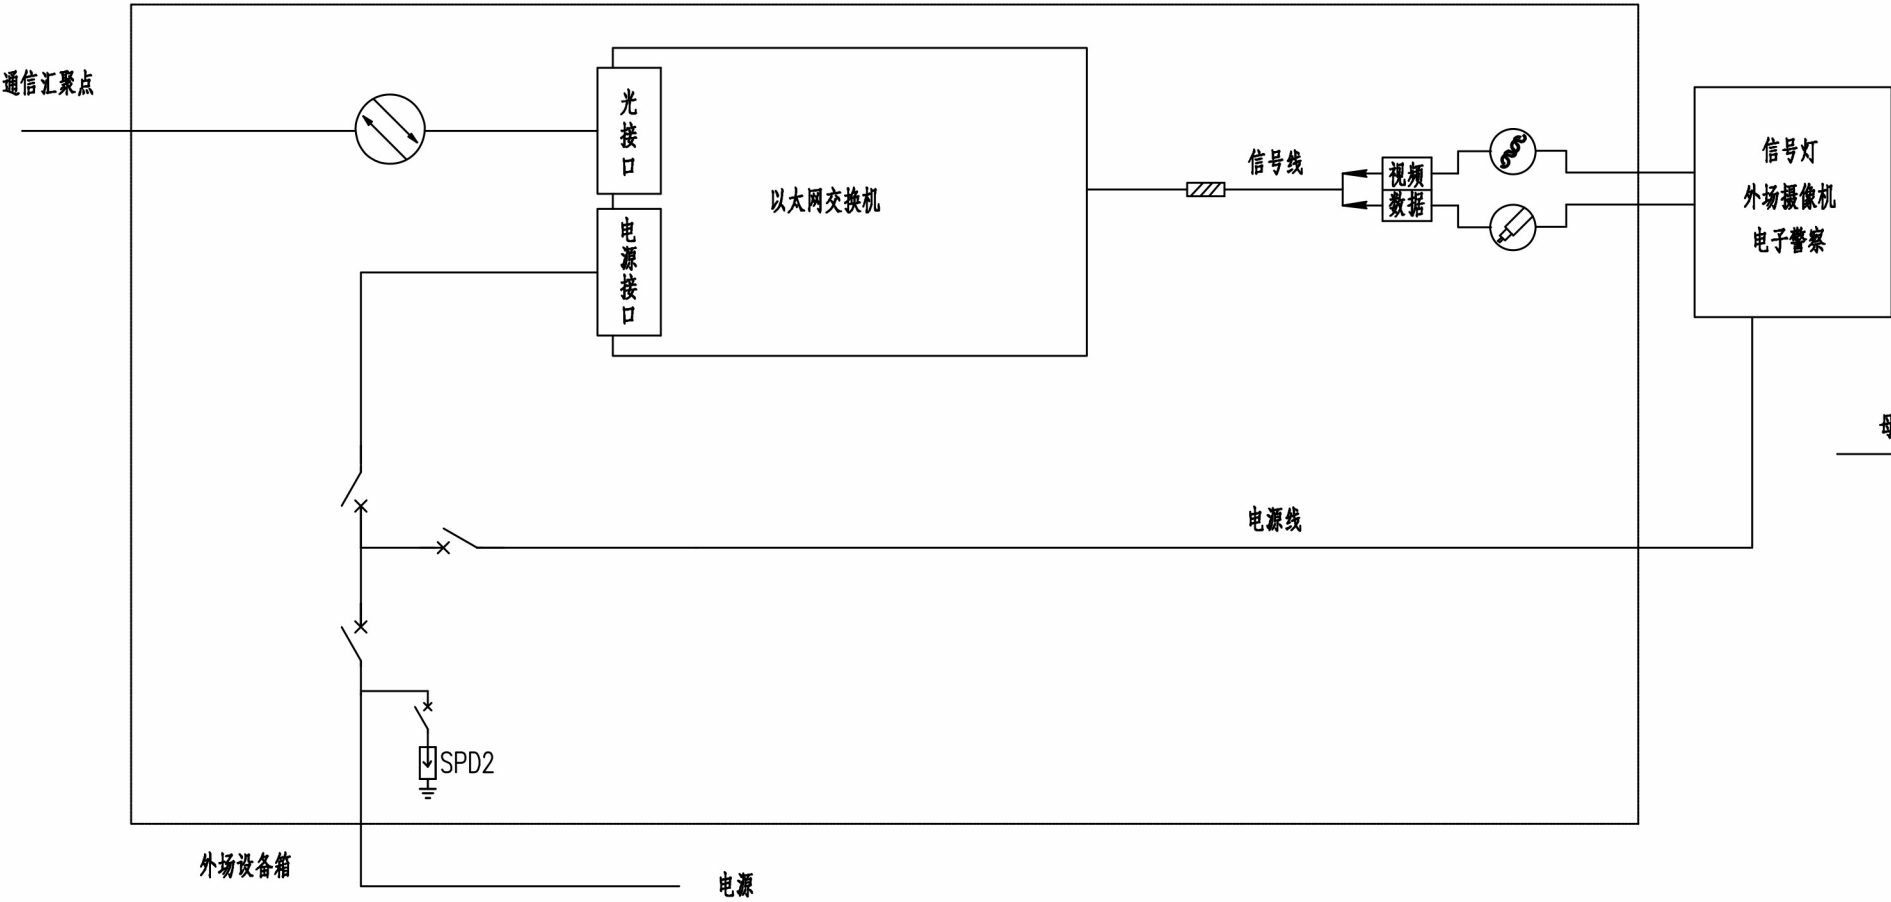


SPD接线示意图（三相）

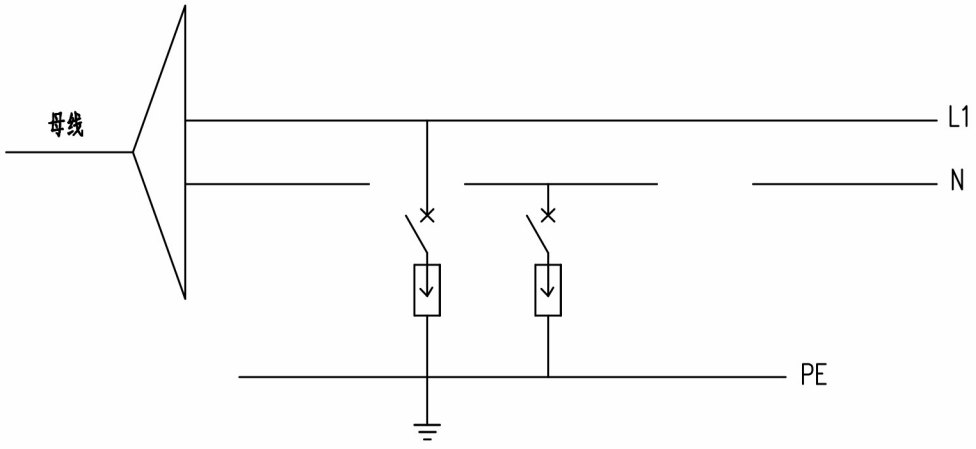



SPD接线示意图（单相）

—[SPD Symbol]— 电源浪涌保护器 [Signal Surge Protector Symbol] 信号浪涌保护器


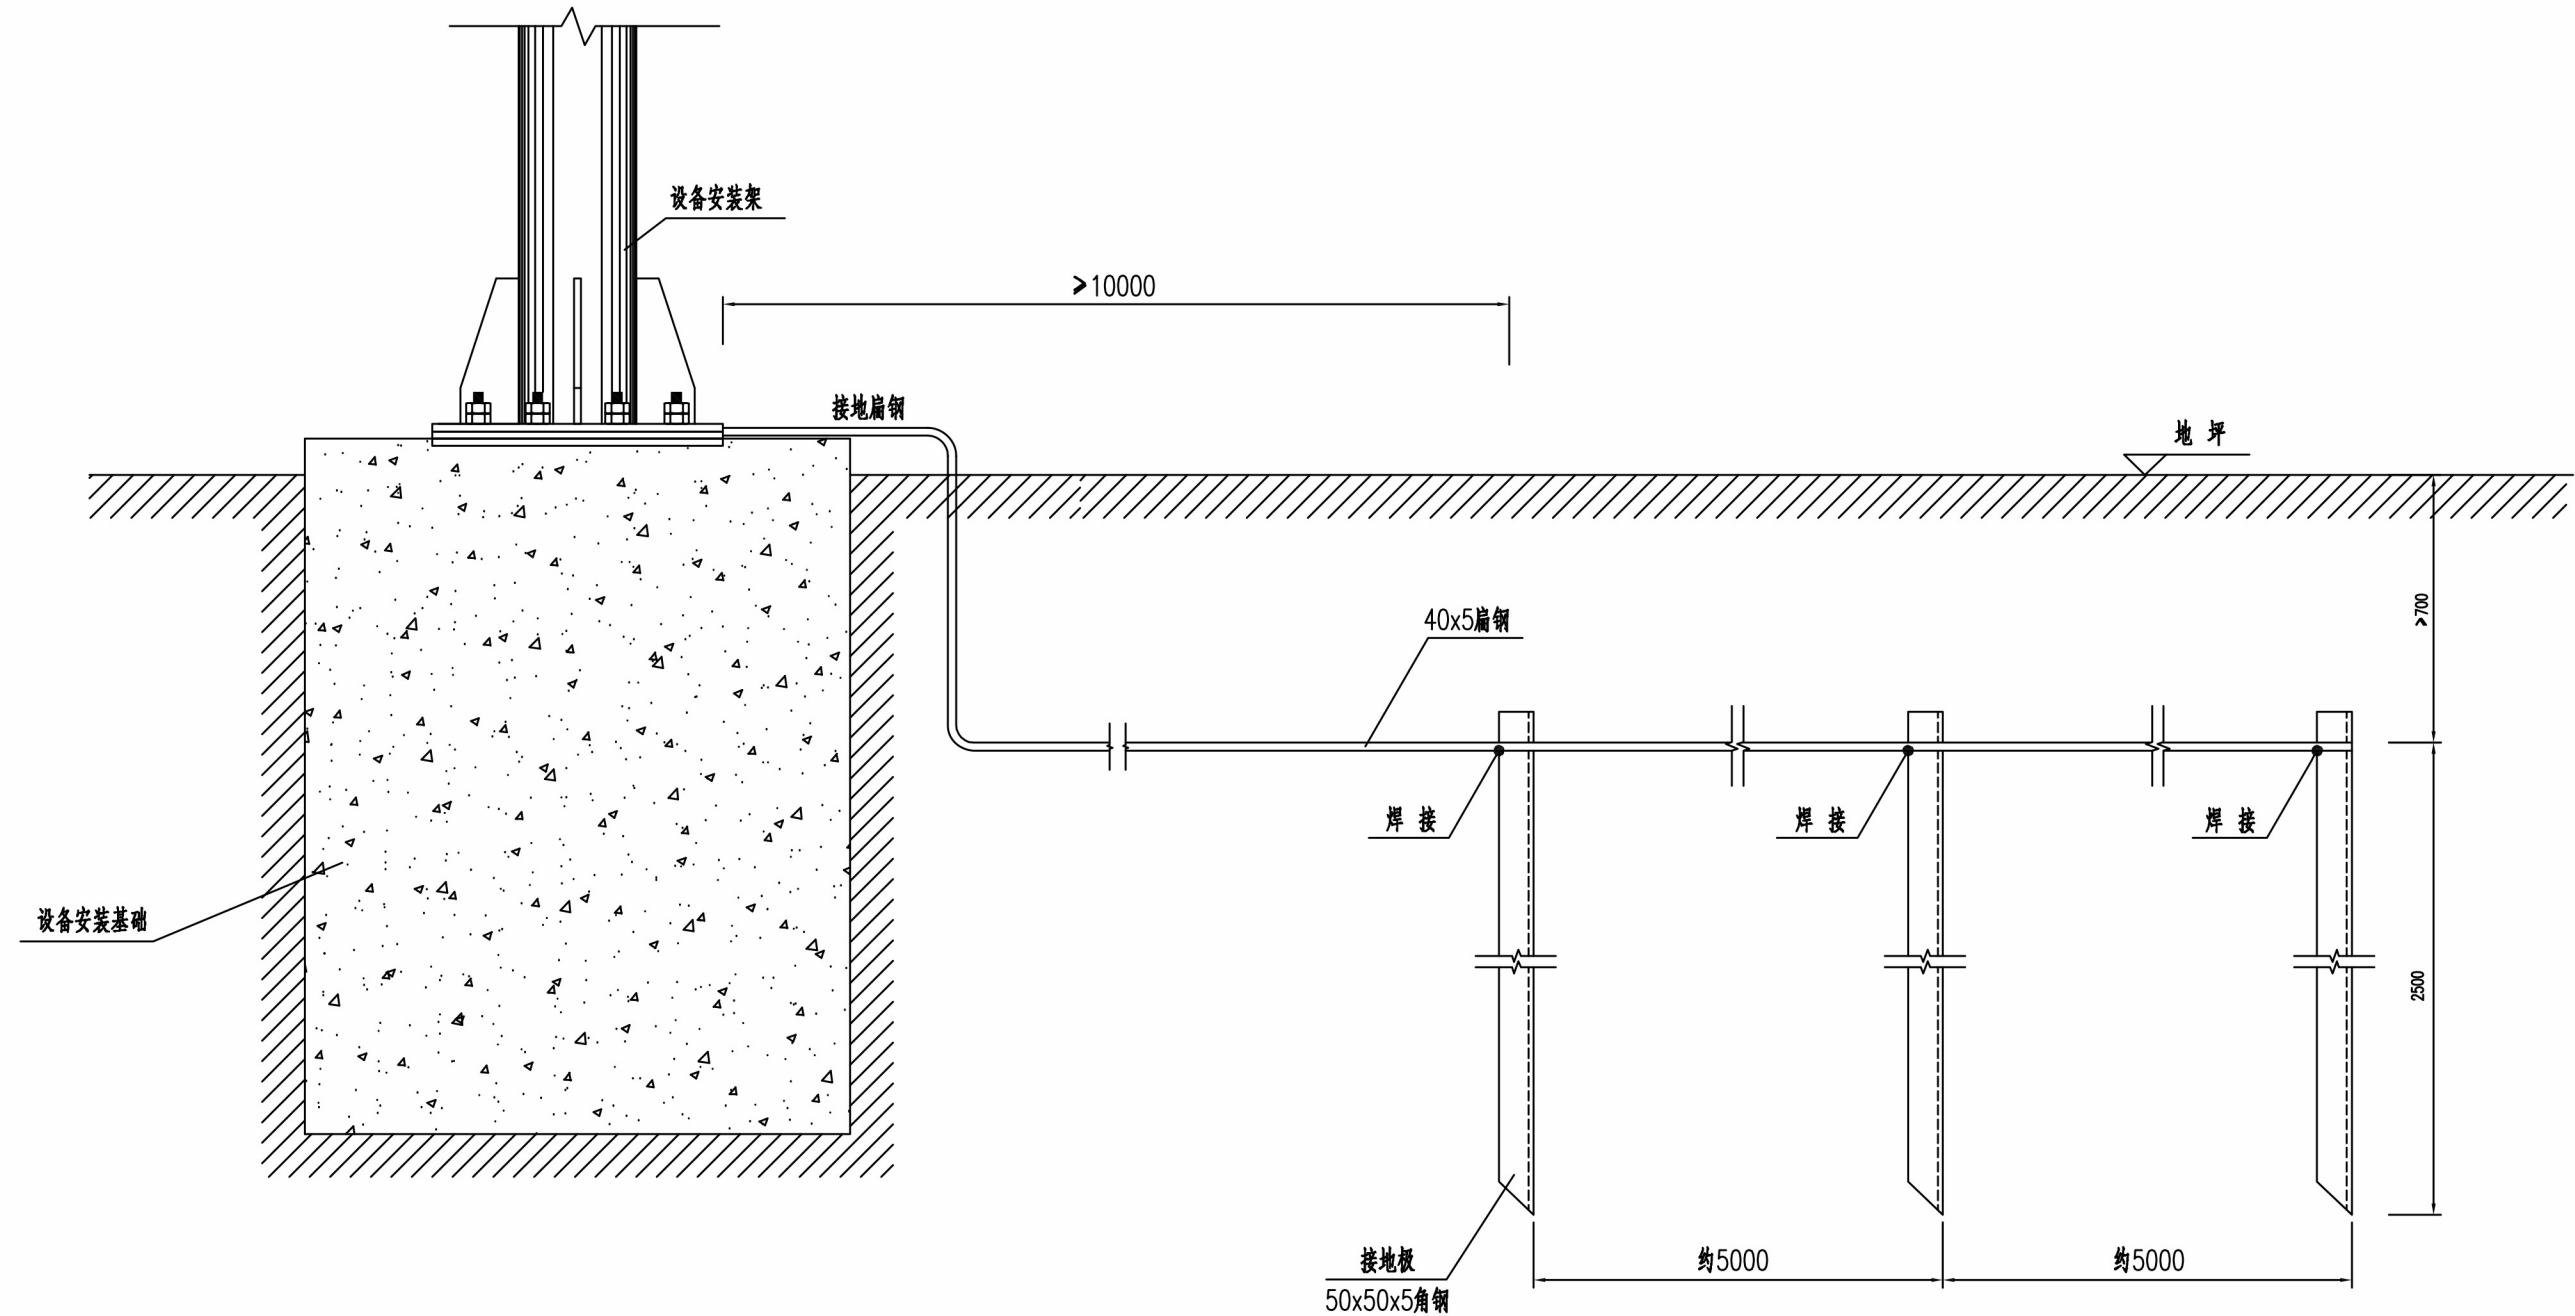


注:

- 1、本图为示意图，图中单位以mm计。
- 2、防雷装置的各金属构件均应热镀锌，焊接处作防腐处理。
- 3、本图适用于外场监控设施安装构件的就地接地，其接地电阻不大于 4Ω 。
- 4、接地极布设间距一般为5m，数量以满足接地电阻要求为准。
- 5、施工时根据实际情况可调整接地体的设置方向。
- 6、接地材料数量本图不予记列，可计入安装辅材或按实量计。

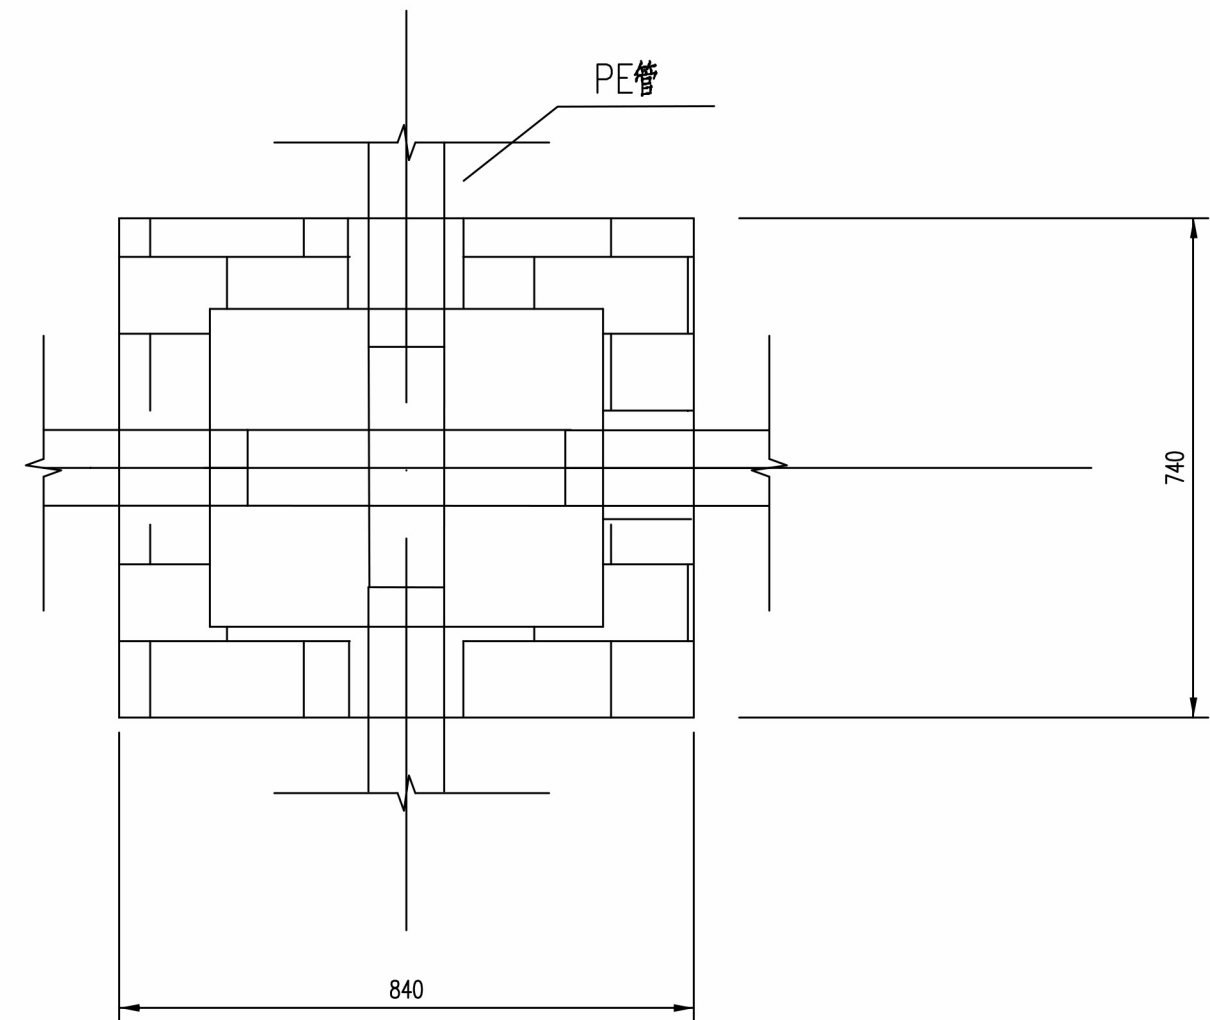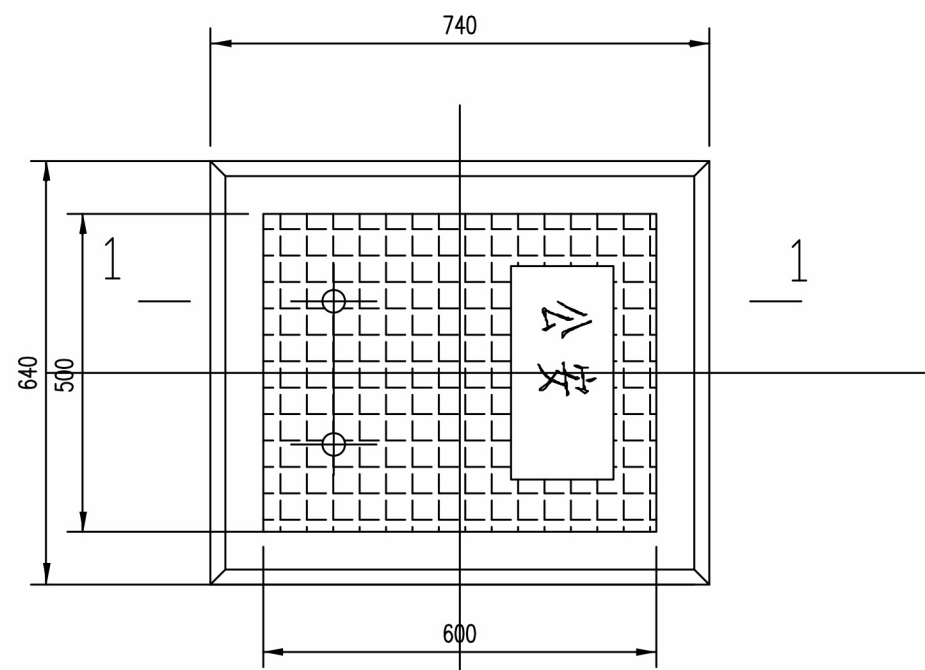

2-2 剖

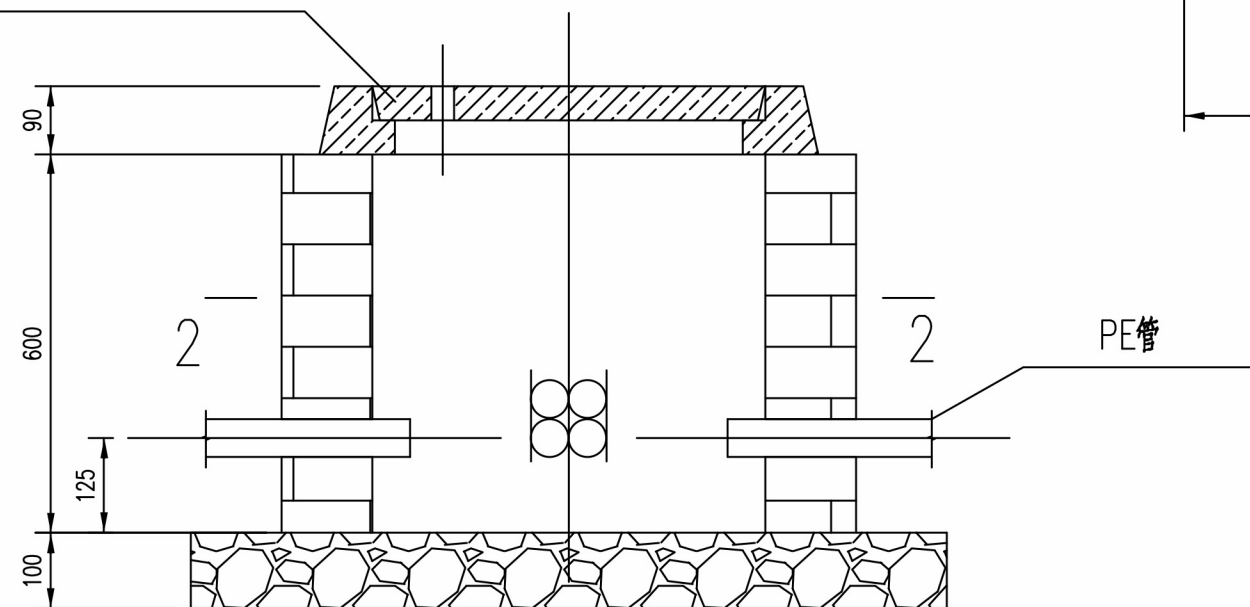



1-1 剖

说明：


- 1、本图尺寸单位：mm。
- 2、井盖与盖座径向间隙应控制在5mm内。
- 3、盖座结合面要求平整密贴，使用中不产生跳动现象。

2、井盖与盖座径向间隙应控制在5mm内。

3、盖座结合面要求平整密贴，使用中不产生跳动现象。

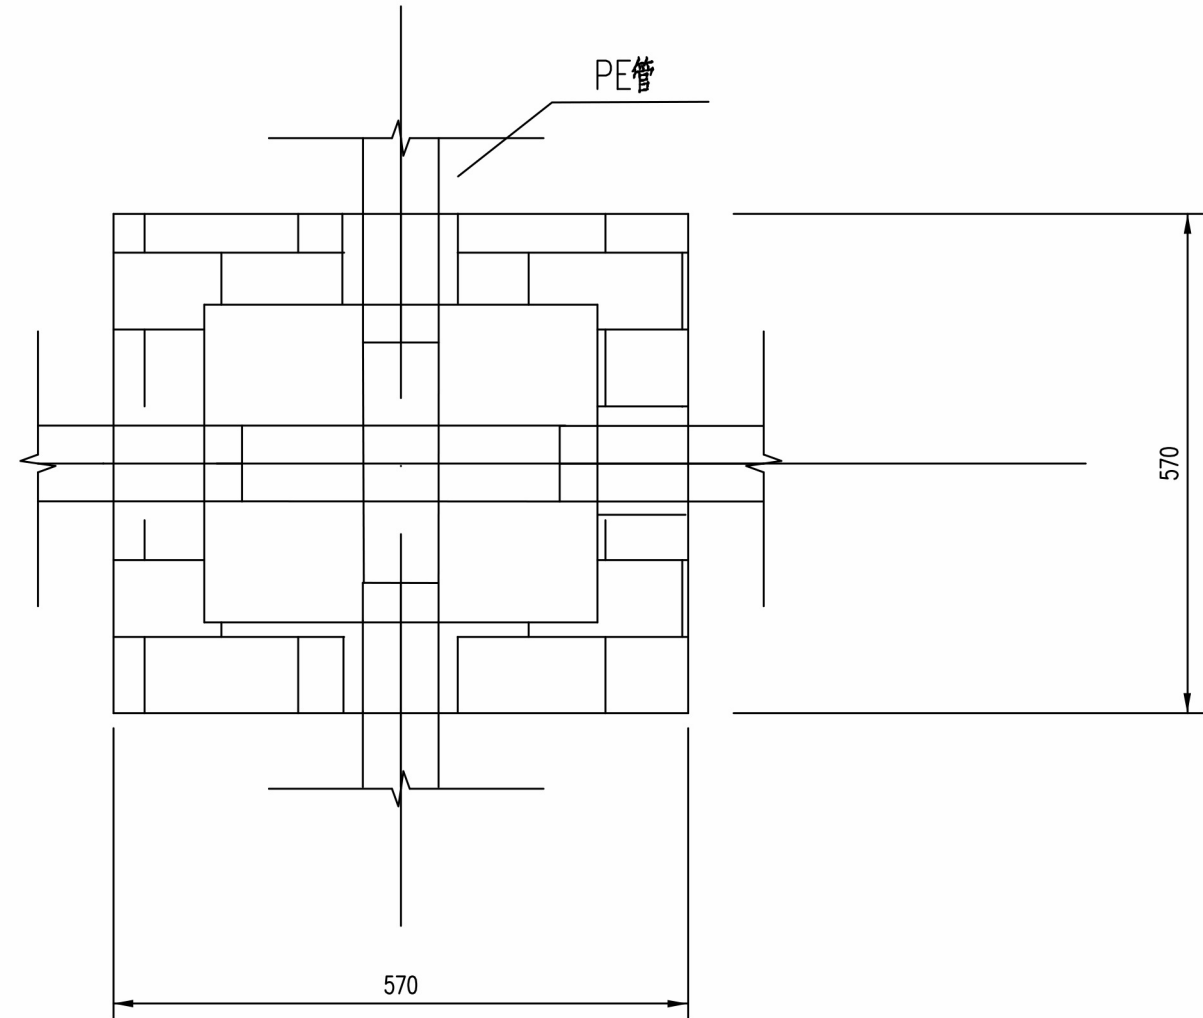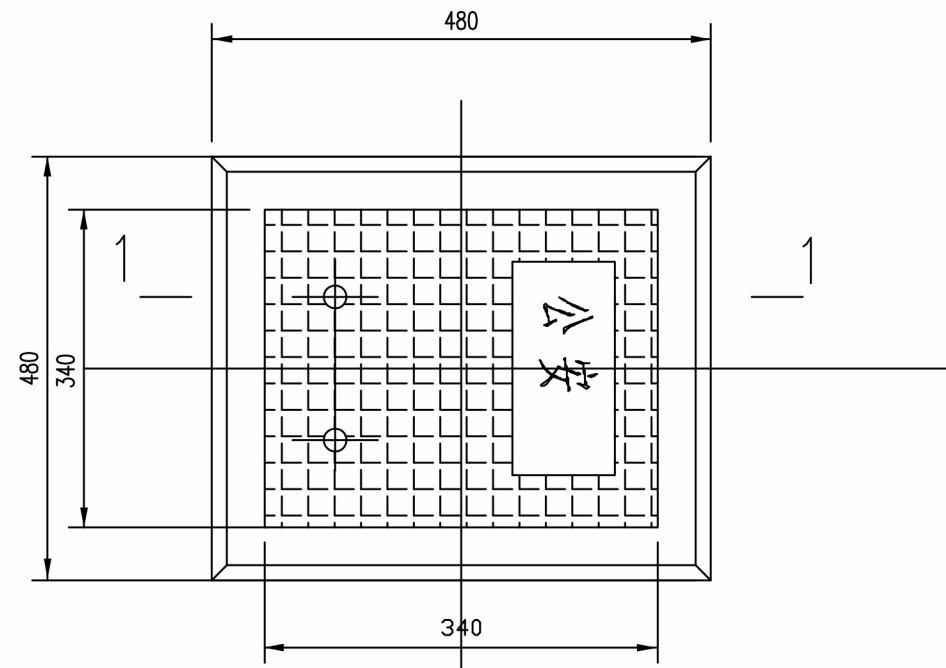

钢纤维砼井盖

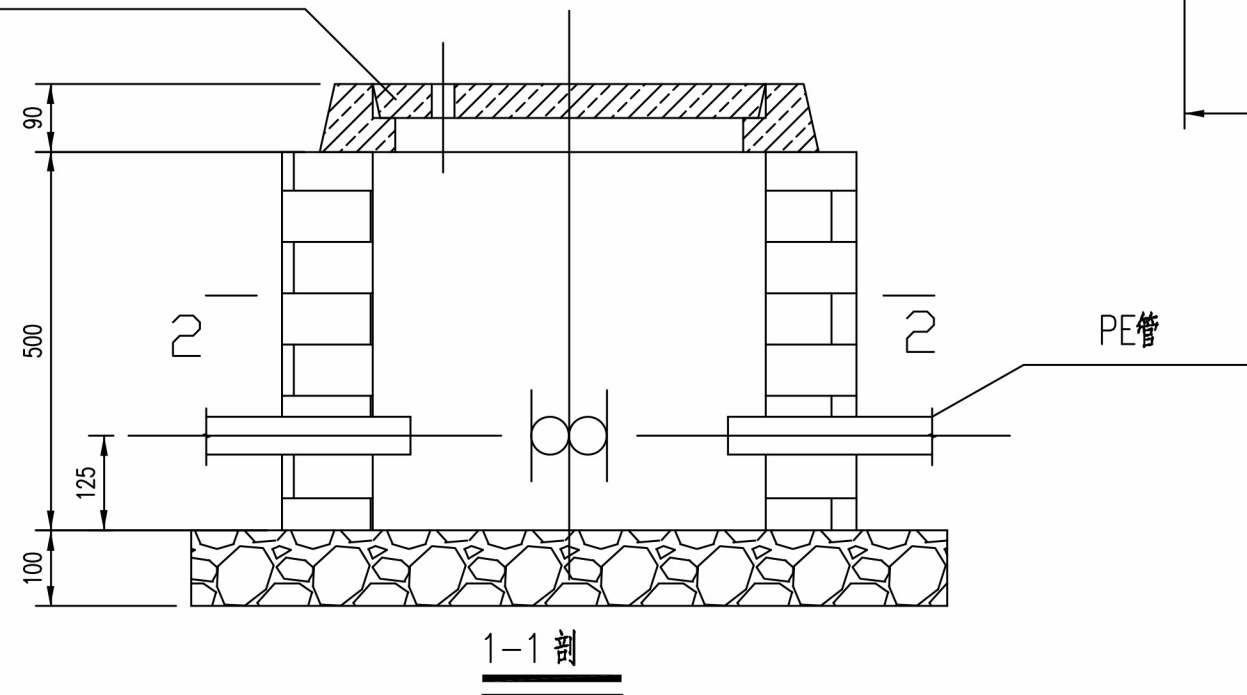

2-2 剖

说明:

- 1、本图尺寸单位: mm。
- 2、井盖与盖座径向间隙应控制在5mm内。
- 3、盖座结合面要求平整密贴,使用中不产生跳动现象。