

A

B

C


D

A


B

C


D

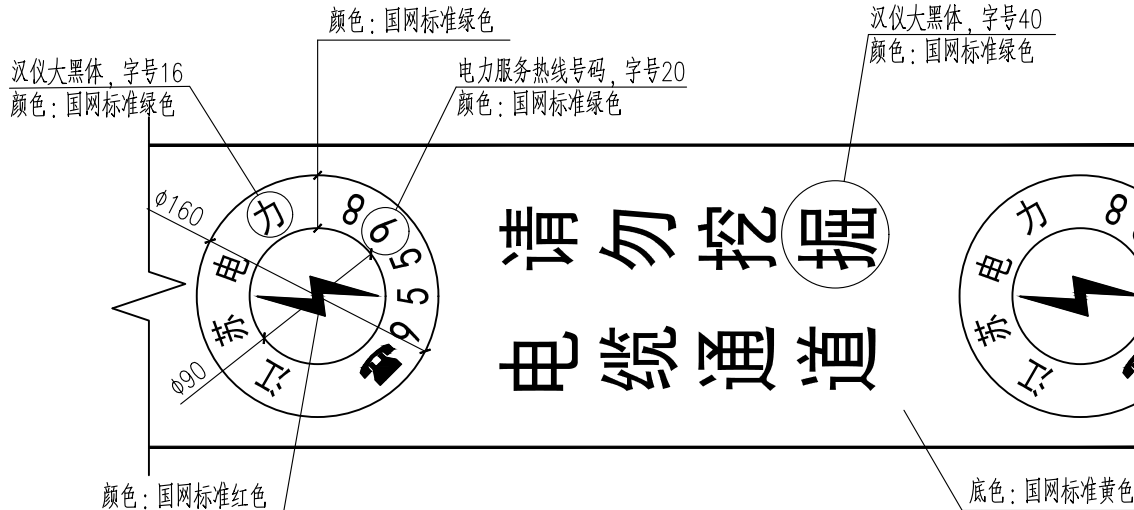

电缆路径警示带
(图一)

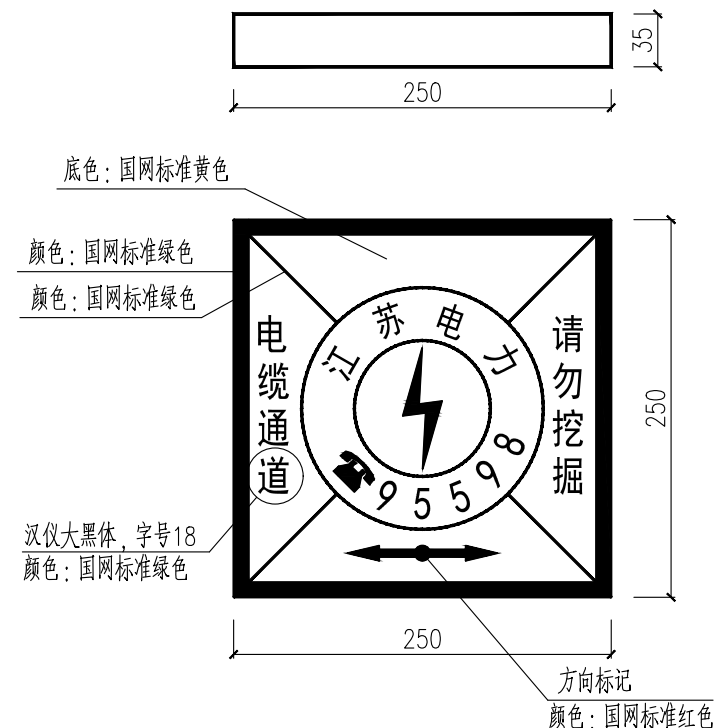

电缆路径标识块
(图二)

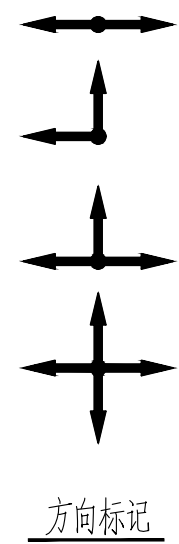

电缆路径标识桩
(图三)

- 说明: 1、“图一”用于直埋电缆、排管电缆、电缆沟及隧道上方的覆土层中;应沿全线电缆通道设置,可采用塑料薄膜等耐腐蚀、耐老化、重量轻的材料。
- 2、“图二”用于电缆线路在人行道、慢车道或快车道上;直线段宜间隔30m左右设置1块,一般设置在直线井、三通井、四通井和转角井处;采用抗碾压及防老化的复合材料。
- 3、“图三”用于电缆线路在绿化带、风景区、灌木丛等设置电缆路径标志块不明显的地方;直线段宜间隔30m设置一个,一般设置在直线井、三通井、四通井和转角井处;采用C15砼预制。
- 4、本图中电缆标识装置上的文字及图案仅为参考试样,实际施工时可按建设单位要求确定。
- 5、电缆井盖可增加“地铁电力”字样以区分其他电力通道便于检修,实际施工时可按建设单位要求确定。

江苏省工程勘察设计出图专用章
淮安新业电力设计咨询有限公司
资质证书 A232020323 乙级电力(送电、变电)
编号 B232059818 丙级测量、勘察(岩土)
江苏省住房和城乡建设厅监制(H) 013
有效期至二〇二五年九月三十日

淮安新业电力设计咨询有限公司				工程名称	安澜~老子山T接中城财宏 110 千伏 线路工程		
批 准	李 斌	校 核	王 伟	子项名称	土建卷册	施工图	设计阶段
审 定		设 计	徐 美 美	电缆路径警示标识装置施工图			
审 核	陆 建 峰	制 图					
专 业	会 签	日 期	比 例	专 业	土 建	图 号	S2508S-T0301-16