




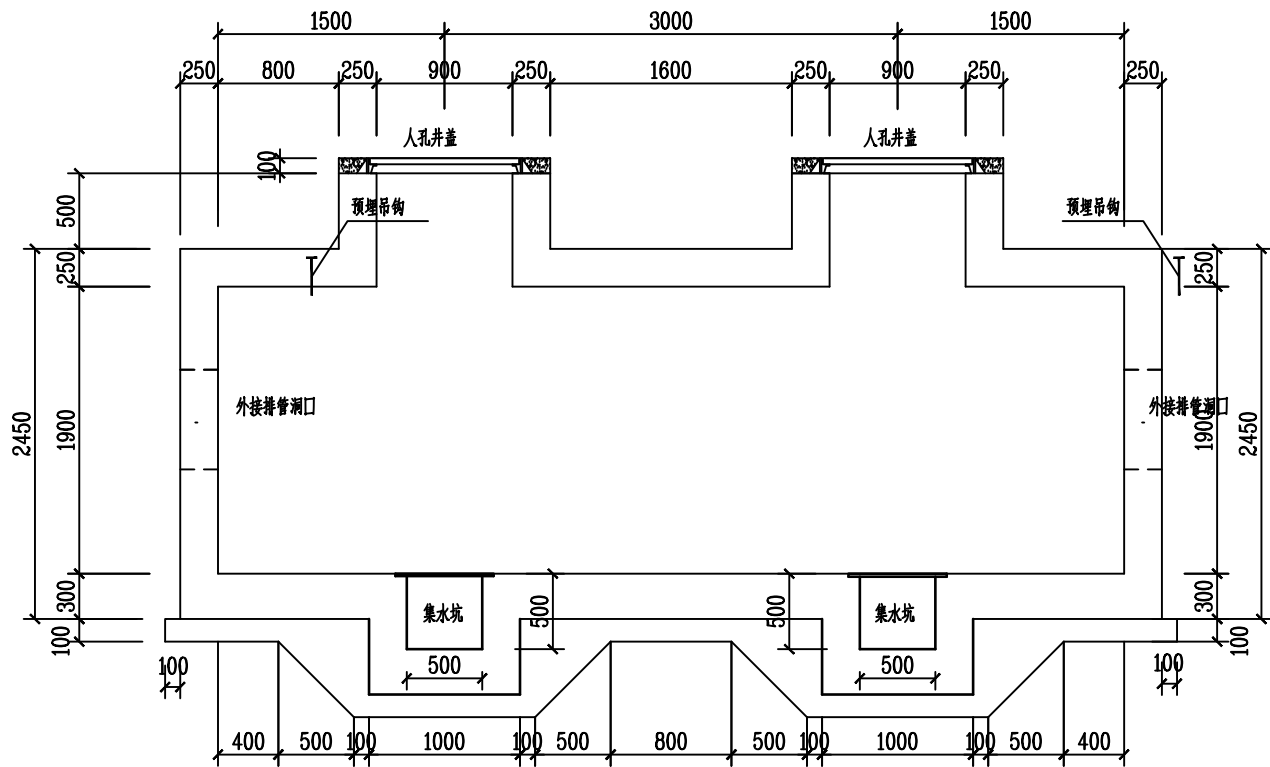

直线井立面图

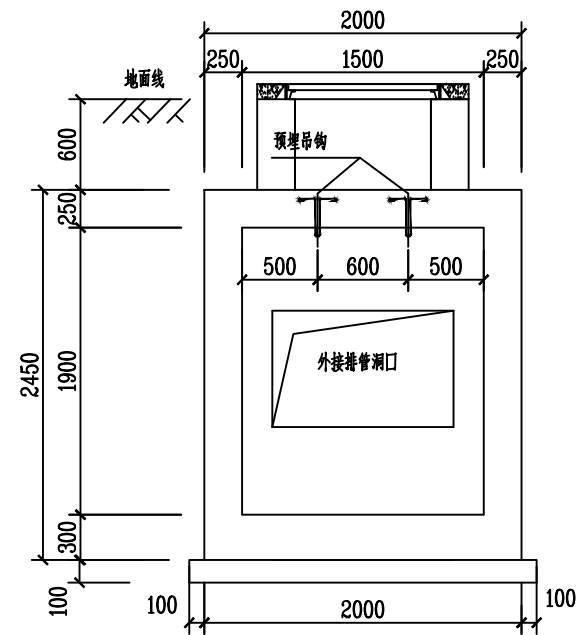

转角井端部立面图
外接排管洞口

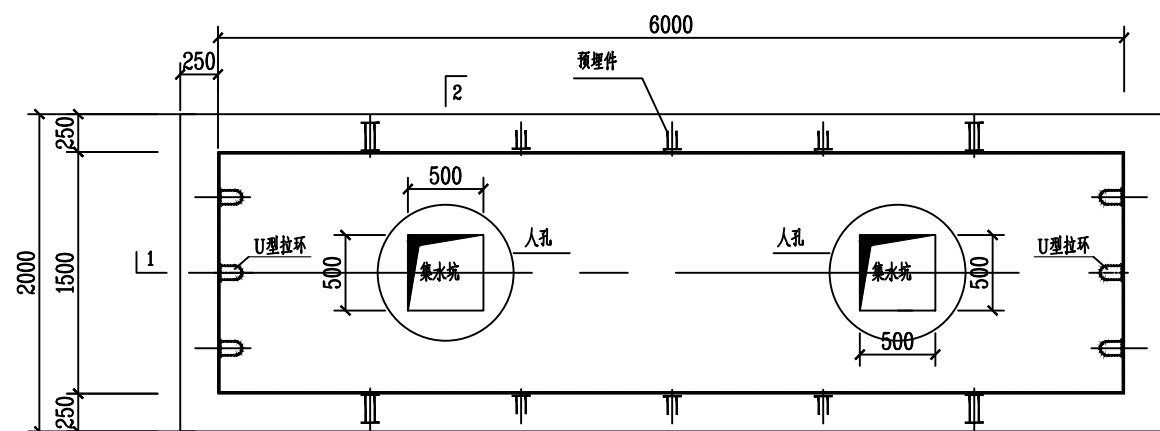

直线井平面图

说明：

- 1、本图仅为直线井示意图，实际布置需和电气专业相关图纸配合施工，不明之处请及时与设计方联系。
- 2、本图尺寸以毫米计，尺寸以标注为准。
- 3、开挖后坑底必须夯实方可浇筑100mm厚C15混凝土垫层，钢筋保护层厚度详见总说明。
- 4、井内壁用1：2水泥砂浆抹平，排管口至井内壁部位做成喇叭口状。
- 5、井盖采用铸铁盖板，并且采取防盗措施；工作井上方地面设置电缆路径标识块，并标明电缆路径方向。
- 6、施工时应遵照GB50168-2016《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》执行。
- 7、图中外接排管或电缆沟的洞口位置未标注的仅为示意，现场根据排管或电缆沟位置进行调整。

江苏省工程勘察设计出图专用章
淮安新业电力设计咨询有限公司
资质证书 A232020323 乙级电力(送电、变电)
编号 B232059818 丙级测量、勘察(岩土)
江苏省住房和城乡建设厅监制(H) 013
有效期至二〇二五年九月三十日

专业 会 签 日期

淮安新业电力设计咨询有限公司				工程名称	安澜~老子山T接中城财宏 110 千伏 线路工程		
批 准	李 斌	校 核	王 伟	子项名称	土建卷册	施工图	设计阶段
审 定	李 斌	设 计	徐 美 美	图纸内容	直线井结构图		
审 核	陆 建 峰	制 图		专 业	土建	图 号	S2508S-T0501-05
日 期		比 例					