

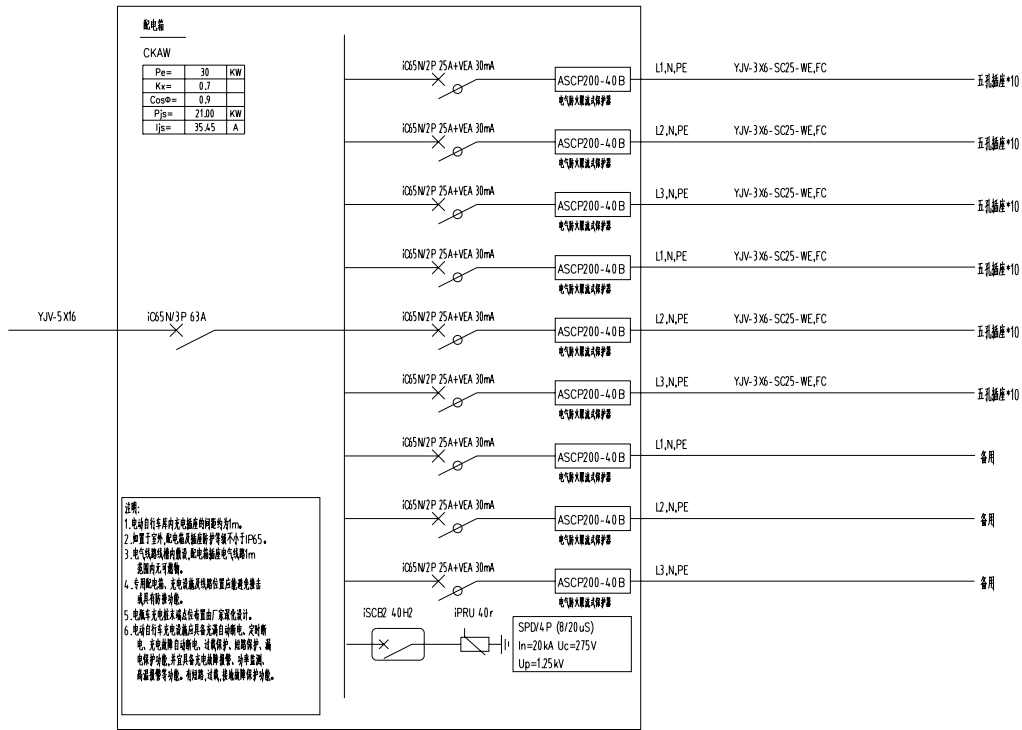
设备 Equipment	备注 Remarks				
审核人 Auditing	审核人 Auditing				
设计 Architecture	审核 Structure				
审核人 Confirmed by					

玉带河北车库消防设施及充电设施配置表

编 号	名 称	参 数	数 量	图 例
1	配电柜	详见系统图	1台	
2	五孔插座	含86盒,安装于室内车库	50只	
3	五孔防水插座	含安装接头及配件,安装于室外车库	20只	
4	插座配线	YJV-3X6-SC25-WE,FC	300米	
5	烟感探测器	独立式光电感烟火灾探测器 探测范围:4.0㎡~6.0㎡(高度小于8m) 电池容量:3000mAh 通讯方式:HF-Link,(471~509)MHz 工作原理:光电式 工作电压:DC 3V 静态电流 :≤14 μA 报警电流:≤30 mA 本地报警方式:声光报警 报警音量:85 dB@3m(A 计权) 电池设计寿命:平均寿命6年 使用环境:室内,温度:-10~55℃,相对湿度:≤95%RH	15个	
6	火灾声光报警器	通讯方式:4G 报警音量及声光方式:蜂鸣器(75~115dB),消防广播音 声,闪光频率1Hz~2Hz,频闪周期3s~5s 报警指示灯:1个,红色:报警、黄色:故障、绿色:消声 电源:主电:DC 12V 1A (已含) 工作电流:待机功耗18mA ,≤60mA(触发状态下)	1个	
7	总线式无线网关	可实现LoRa及蓝牙信号的收发功能,与外设节点进行无线通讯 与传输; 支持读取无线LoRa节点位置信息、电量、信号强度、信号功率 数据,并通过总线上传给火灾报警控制器;	1个	
8	消防联动控制器	壁挂式,1回路,每回路250点,含控制回路电源和一般回路 多线操作盘,不含蓄电池,需配2节DC12V/17Ah密封铅酸电池 产品尺寸:1510mm X 160mm X 810mm	1个	
9	悬挂式干粉灭火装置	ABC型干粉灭火装置,贮压式,无机械装置1kg,工 作压力1.2MPa,工作温度:-10~50℃,有效喷射时间≤ 5s,喷射剩余率≤5%,保护区:全淹没10㎡,局部应 用1A55B (2.5㎡)。筒体材料:L,带电话机和遥控启动 能(68℃),带信号反馈装置。寿命5年,外壳材料:钢	15个	悬挂于横梁上,保证2米净空
10	配套设施	6根25米DN5水管、水枪、扳手、1根消防软管	1套	

消防专用章 Fire protection seal	扬州市建筑设计研究院有限公司 YANG ZHOU ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LIMITED COMPANY  国家甲级设计证书编号: A232004689 电 话 (Tel): 0514-87343029 制 度 (Fax): 0514-87343041	负责人 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	负责人 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	负责人 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	建设单位 Client	设计编号 Job NO.	S2026-012
		法人代表 Legal Representative	吴 俊		项目负责人 Project Director	陆 萍		设计 Designed by	何五宏		项目名称 Project Name	审核人 Drawing NO.	电涌05
		技术负责人 Technical Director	缪小春				校核 Checked by	陈 华				日期 Date	2026.06
		专业负责人 Discipline Responsible	许智峰		制图 Drawn by	徐力强	审核 Reviewed by	邱 敏			审核人 Drawing Title	版本 Version	A

合 各 社 Confirmed by	建 筑 Architecture	给 水 Plumbing	强 电 Electricity
	结 构 Structure	暖 通 HV&AC	弱 电 ELV

[illegible]

扬州市梅岭街道办事处

梅岭街道生命通道整治工程(2026年)

施工图

扬州市建筑设计研究院有限公司

建设单位:

扬州市梅岭街道办事处

工程名称:

梅岭街道生命通道整治工程(2026年)

工程编号:

S2026-012

工程地址:

扬州市

法人代表: 吴 荣

总工程师: 缪小春

总建筑师: 华 华

项目负责人: 陆 萍

扬州市建筑设计研究院有限公司

2026.06 A版

电气工程