

建筑工程、风景园林、市政行业乙级

送电工程丙级

证书编号:A232051797

专业(电气)

工程名称

工程名称 PROJECT:

高邮市临泽镇洋汶村党群服务中心

建设单位

建设单位 CLIENT:

高邮市临泽镇人民政府

工程编号 CONTRACT No.: XXXX

项目负责人 DESIGN DIRECTOR: 尹述成

专业负责人 CHIEF ENGI: 郭进飞

编制日期 EDITED DATE: 2025.04

江苏中镁工程规划设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGMEI ENGINEERING PLANNING AND DESIGN INSTITUTE CO.,LTD


图审公司章

图 纸 目 录
LIST OF DRAWINGS

序号 S.N	图 纸 名 称 Drawing Title	图 号 Drawing No.	图 幅 Size	备 注 NOTE
1	图 纸 目 录	电施- 00	A1	
2	电气设计说明(一)	电施- 01	A1	
3	电气设计说明(二)	电施- 02	A1	
4	电气设备设计说明	电施- 03	A1	
5	以高邮市供电局施工图设计审查(电气)	电施- 04	A1	
6	高压配电装置及防雷系统设计说明	电施- 05	A1	
7	主要设备材料表 配电系统设计图 系统图	电施- 06	A1	
8	弱电系统图 井内及室外配电系统图	电施- 07	A1	
9	一层干线平面图	电施- 08	A1	
10	一层配电平面图	电施- 09	A1	
11	一层弱电平面图	电施- 10	A1	
12	一层及弱电井平面图	电施- 11	A1	
13	一层弱电平面图	电施- 12	A1	
14	弱电井 弱电平面图	电施- 13	A1	
15	基础弱电平面图	电施- 14	A1	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				


出图专用章:MAP OUT SPECIAL SEAL

注册专用章: LOGIN SPECIAL SEAL

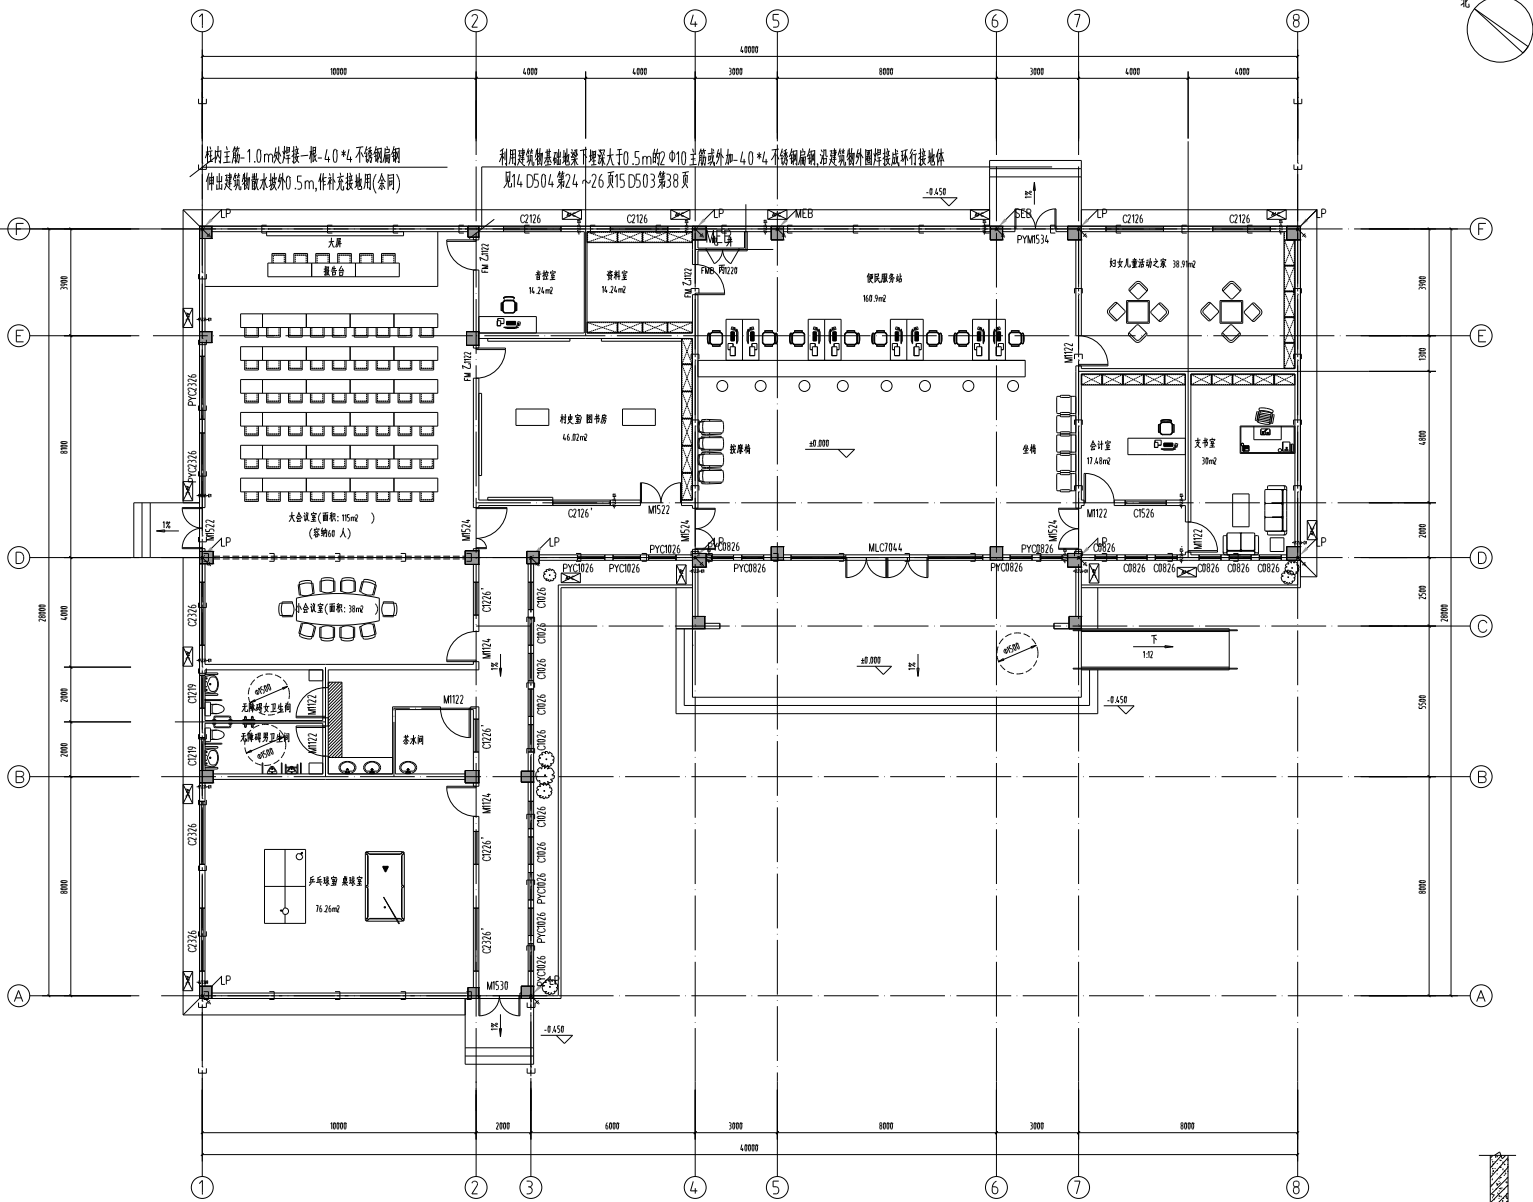

- 附注:
1. MEB-是零电位接地线,采用-4.0*4 不锈钢扁钢由接地体直接引上(距1米)。
 2. SEB-辅助等电位接地线,利用结构柱内2*10以上钢筋与基础接地网焊接(距1米)。
 3. LP-防雷引下线,利用外圈结构柱内2*10或4*10以上钢筋通长焊接或螺栓加连接。
 4. 接地做法参见国标图集《接地装置安装》14D504第2.2.3,4.4页。
 5. 室内所有金属构件与接地线,各接地部件之间的连接采用焊接,接地电阻要求为1欧,如果达不到应补打接地线。
 6. 所有进出建筑物的金属管必须与接地装置连接。做法参见国标图集。
 7. 基础接地装置的外露导体(接地线及零电位接地线等)采用热浸镀锌钢材时不应直接敷设在土壤内,如敷设在土壤内应采用镀锌材料或不锈钢材料(或其它不影响电化学腐蚀的措施)。

基础接地平面图 1:100

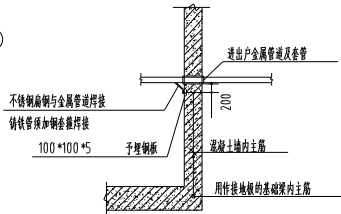

REVISIONS	COMMENTS
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	